

نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران

معیارها و مشخصات فنی

مشخصات فنی ساخت، نصب و نگهداری حفاظتها و ضربه‌گیرهای معابر  
شهری

شماره سند: ۳۱۲-۸-۶

- شورای عالی فنی شهرداری تهران
- معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

۷۰/۸۴۹۵۰۲ تاریخ  
۱۳۹۳/۰۸/۰۶ شماره  
۳ پیوست

## معاونت فنی و عمرانی



سممه تعالی

شهرداران محترم مناطق ۲۲ گانه تهران  
مدیران عامل محترم سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه شهرداری تهران

موضوع: ابلاغ مشخصات فنی و فهرست بهای تجمیعی تهیه، نصب و نگهداری حفاظ‌ها و ضربه‌گیرهای معابر شهری

با سلام و احترام

به استناد ماده واحده مصوبه شماره ۱۵۸۳۷ شورای اسلامی شهر تهران و در چارچوب نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران، بدین وسیله سند شماره ۳۱۲-۳-۸-۶ با موضوع «مشخصات فنی ساخت، نصب و نگهداری حفاظ‌ها و ضربه‌گیرهای معابر شهری» و سند شماره ۳۱۶-۴-۴ با موضوع «فهرست بهای تجمیعی تهیه، نصب و نگهداری حفاظ‌ها و ضربه‌گیرهای معابر شهری- سال ۱۳۹۳» که پس از سیر مرا حل کارشنا سی و تدوین در کمیته کارشناسی حمل و نقل و ترافیک شورای عالی فنی، به تصویب شورای عالی فنی شهرداری تهران رسیده است را جهت اجرا ابلاغ می‌نماید.

مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد اسناد یاد شده به عنوان ملاک عمل در طراحی، برآورد هزینه و نحوه اجرا منظور شود. بدیهی است مسئولیت حسن اجرای مفاد این بخشنامه بر عهده‌ی بالاترین مقام دستگاه مناقصه گذار خواهد بود.

مأذیج حسینی  
معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران

نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران

معیارها و مشخصات فنی:

## مشخصات فنی ساخت، نصب و نگهداری حفاظات و ضربه‌گیرهای معاابر شهری

ویرایش اول

شماره سند: ۳۱۲-۸-۶

- شورای عالی فنی شهرداری تهران
- معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

شورای عالی فنی شهرداری تهران

معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

مشخصات فنی ساخت، نصب و نگهداری حفاظتها و ضربه‌گیرهای معاابر شهری

تهییه کننده: مهندسین مشاور دانشپژوهان هنگام

تهران، تیر ۱۳۹۳

## تصویب: شورای عالی فنی شهرداری تهران

- اکبر ترکان ..... عضو شورای عالی فنی شهرداری تهران
- مازیار حسینی ..... عضو شورای عالی فنی شهرداری تهران
- عطا... هاشمی ..... عضو شورای عالی فنی شهرداری تهران
- منصور نویریان ..... دبیر شورای عالی فنی شهرداری تهران

## تأیید: کمیته کارشناسی حمل و نقل و ترافیک

- حجت‌ا... بهروز ..... قائم مقام معاونت حمل و نقل و ترافیک
- افشین شریعت ..... عضو کمیته کارشناسی حمل و نقل و ترافیک
- شهریار افندی زاده ..... مشاور مهندسی و ایمنی ترافیک
- سید محمد مهدی میرزایی قمی ..... معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه ۴
- منصور هنرور ..... معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه ۱۴
- حمید رضا احراری فرد سراب ..... نماینده شورای عالی فنی شهرداری تهران

## بررسی: کارگروه فنی حمل و نقل و ترافیک

- صفائی... عبدی ..... رئیس کارگروه مشورتی حمل و نقل و ترافیک
- محسن فلاح زواره ..... عضو کارگروه مشورتی حمل و نقل و ترافیک
- محمد امیر آبادی ..... عضو کارگروه مشورتی حمل و نقل و ترافیک
- علی اکبر فسایی ..... عضو کارگروه مشورتی حمل و نقل و ترافیک
- امید رفیعی ..... عضو کارگروه مشورتی حمل و نقل و ترافیک
- سید جلال حسینی ..... عضو کارگروه مشورتی حمل و نقل و ترافیک
- فرزین فربیز ..... عضو کارگروه مشورتی حمل و نقل و ترافیک
- مهدی فقیری ..... عضو کارگروه مشورتی حمل و نقل و ترافیک
- غلامحسین سلمانی ..... عضو کارگروه مشورتی حمل و نقل و ترافیک
- محمد باقر اسدی ..... عضو کارگروه مشورتی حمل و نقل و ترافیک

## تهیه کنندگان سند

- ایرج برگ‌گل، علی منظوری، مجتبی مصباح پور، محمدرضا بایی
- سپیده پور صفر قلی، زینب سرایی شاد، محمود سالار نیا ..... مهندسین مشاور دانش پژوهان هنگام

## پیشگفتار

شهر تهران به عنوان پر جمیعت ترین شهر کشور باید در عالی ترین سطح ممکن پاسخ‌گوی امور حمل و نقل و ترافیکی شهر و ندان باشد. برای تحقق این امر و ایجاد یک نظام هماهنگ در امور اجرایی حمل و نقل و ترافیک شهری، تدوین سنده راهبردی نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران و پیاده‌سازی آن در حوزه حمل و نقل و ترافیک مورد تأکید و در دستور کار معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران قرار گرفته است. در این راستا تنظیم استناد نظام فنی در بخش حمل و نقل و ترافیک، باعث می‌شود تا از طریق ایجاد وحدت رویه در کلیه امور مربوط به پدیدآوری، طراحی، احداث و نگهداری از فرآیند تصویب، نظارت بر اجرا و نگهداری تا امور واگذاری و نظمات فنی و قراردادی و همچنین نحوه ارزیابی، نه تنها گام بلندی در افزایش کیفیت خدمات ارائه شده بردارد، بلکه ابزارهای اجرایی به منظور مدیریت هزینه و زمان و همچنین شفاف‌سازی روال‌ها و دستورالعمل‌ها در اختیار مدیران طرح‌ها قرار دهد.

نظام فنی و اجرایی تدوین شده در بخش حمل و نقل و ترافیک شامل مشخصات فنی، فهرست‌بها و استناد مناقصه ناظر بر تابلوهای ترافیکی، خط‌کشی‌ها، حفاظتها و ضربه‌گیرها، چشم‌گریهای و سرپناه ایستگاه‌های اتوبوس است. همچنین در آینده‌ای نزدیک بخش‌های دیگری نظیر چراغ‌ها، سیستم‌های حمل و نقل هوشمند و پل‌های عابر پیاده و سایر تجهیزات و تسهیلات موردنیاز بخش حمل و نقل و ترافیک به مرور تکمیل و به استناد نظام فنی و اجرایی اضافه خواهد شد.

در تهیه این استناد با بهره‌گیری از دانش و تجربیات اجرایی بخش‌های مختلف، به ویژه همکاران حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک در ستاد و مناطق و در قالب جلسات مستمر فنی تلاش شده است تا کلیه موارد موردنیاز در تهیه و بهره‌برداری از تجهیزات حمل و نقلی به بهترین شکل ممکن در استناد گنجانده شده و با اتخاذ تدبیری، حسن انجام تعهدات، حتی المقدور تضمین گردد. در عین حال ممکن است نواقصی نیز در برخی بخش‌ها باقی مانده باشد.

امید است با دریافت بازخورد کاریست استناد در آینده نزدیک و منظور کردن آن‌ها در ویرایش‌های بعدی، به تدریج شاهد ارتقاء کیفی و کمی در ارائه خدمات مربوط به کارگیری تسهیلات حمل و نقل و ترافیک باشیم.

سید جعفر تشکری هاشمی

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

۱۳۹۳

## فهرست مطالب

صفحه

عنوان

---

۱	۶-۸-۳۱۲/۱: مشخصات فنی عمومی حفاظها و ضربه‌گیرها
۹	۶-۸-۳۱۲/۲: مشخصات فنی حفاظهای طولی فلزی (گاردربل)
۳۵	۶-۸-۳۱۲/۳: مشخصات فنی حفاظهای طولی بتنی
۴۵	۶-۸-۳۱۲/۴: مشخصات فنی ضربه‌گیرها
۵۳	۶-۸-۳۱۲/۵: پیوستها:
۵۳	۱- شرایط تست آزمون ضربه
۵۸	۲- ماتریس مسئولیت‌های نصب و نگهداری حفاظها و ضربه‌گیرها در معابر شهری
۵۹	۳- تیپ‌های گاردربل مجاز جهت استفاده در معابر شهری
۶۰	۴- نقشه‌های اجرایی حفاظهای بتنی
۸۵	۵- راهنمایی برای سایر انواع ضربه‌گیر
۹۰	۶- مشخصات فنی و جزئیات سرسپری جاذب انرژی
۹۳	۷- کاربرگ‌های نظارت بر ساخت، نصب و تعمیر و نگهداری حفاظها و ضربه‌گیرها

---

## ۶-۸-۳۱۲/۱: مشخصات فنی عمومی حفاظها و ضربه‌گیرها

- کاربرد: این دستورالعمل برای تعیین حداقل مشخصات فنی عمومی ساخت، نصب و نگهداری حفاظها و ضربه‌گیرها در معابر شهری به کار می‌رود. این دستورالعمل شامل ضوابط انتخاب نوع حفاظ و جانمایی آن نیست.
- تعاریف: اصطلاحات و کلمات کلیدی که در این دستورالعمل به کار رفته به شرح زیر است:
- ۱-۱- حفاظ طولی (*Longitudinal Barrier*): تجهیزاتی است که در امتداد معتبر نصب می‌شود تا مانع برخورد وسیله نقلیه منحرف شده با موانع خط‌آفرین و انحراف به خارج از معتبر شود. حفاظ باید وسیله نقلیه منحرف شده را با کمترین خسارت متوقف یا به ادامه حرکت در معتبر بازگرداند.
- ۱-۲- ضربه‌گیر (*Crash Cushion*): به تجهیزاتی گفته می‌شود که از برخورد وسایل نقلیه منحرف شده از مسیر، با موانع ثابت و منفرد در درون منطقه بازیابی، جلوگیری کرده و با جذب انرژی جنبشی وسیله نقلیه و استهلاک تدریجی آن، خدمات ناشی از برخورد را کاهش دهد.
- ۱-۳- فاصله عاری از مانع (*Clear Zone*): ناحیه‌ای قابل عبور و بدون مانع در کنار لبه سواره‌رو برای بازیابی وسایل نقلیه منحرف شده است. شانه معتبر، خط دوچرخه‌رو و خط کمکی نیز به عنوان بخشی از فاصله عاری از مانع محسوب می‌شوند، بهشت این که به عنوان خط عبور استفاده نشوند.
- ۱-۴- مانع خط‌آفرین (*Obstacle*): عوارض طبیعی یا مصنوعی (مانند آبروها، پایه تابلوهای ترافیکی و چراغ راهنمایی، پایه پل‌ها و ...) که در صورت خروج وسیله نقلیه از عرض معتبر، ایمنی وسایل نقلیه و سرنشیان آن‌ها را تهدید نماید.
- ۱-۵- انحراف دینامیکی (*Dynamic Deflection*): حداقل میزان عقب‌زدگی حفاظ در تصادفات قبل از گسیختن، انحراف دینامیکی نامیده می‌شود.
- ۱-۶- فاصله کمرویی (*Shy-Line Offset*): فاصله کمرویی، حداقل فاصله جانبی مانع یا حفاظ با طول کم از لبه سواره‌رو است بهطوری که رانندگان وسیله نقلیه از وجود حفاظ و مانع پشت آن در حاشیه معتبر احساس خطر نکرده و بدون عکس‌العمل‌هایی مانند کاهش سرعت و تغییر مسیر وسیله در عرض معتبر با آسودگی به حرکت خود ادامه دهند.
- ۱-۷- آزمون ضربه (*Crash Test*): مجموعه‌ای از آزمون‌هایی است که بر اساس نوع، وزن، سرعت و زاویه برخورد وسیله نقلیه به حفاظ یا ضربه‌گیر طبق استاندارد *DIN EN-1317* و گزارش *NCHRP-350* تعریف می‌شود. این آزمون‌ها، سطح عملکرد (*Performance Level*) حفاظ یا ضربه‌گیر، میزان تغییر شکل حفاظ و رفتار وسیله نقلیه پس از برخورد را نشان می‌دهد. شرایط آزمون ضربه طبق استاندارد *DIN EN-1317* و گزارش *NCHRP-350* در پیوست (۱) ارائه شده است.
- ۱-۸- استانداردها: در موارد مسکوت در این دستورالعمل، ضوابط زیر یا ویرایش‌های جدیدتر آن‌ها، ملاک عمل است:
- ۱-۱- آئین‌نامه طراحی راههای شهری، بخش ۱۲، با عنوان "تجهیزات ایمنی"
  - ۱-۲- نشریه شماره ۲۶۷-۴ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، با عنوان "آئین‌نامه ایمنی راهها- تجهیزات ایمنی راه"
  - ۱-۳- "راهنمای طراحی حاشیه راه" (*Roadside Design Guide 2011*)
  - ۱-۴- استاندارد *DIN EN-1317* با عنوان "فرآیند پیشنهادی برای ارزیابی ایمنی تجهیزات راه"
  - ۱-۵- گزارش *NCHRP-350* با عنوان "روندهای پیشنهادی برای ارزیابی ایمنی تجهیزات راه"
- ۱-۶- انواع حفاظهای طولی: در این دستورالعمل، حفاظها از نظر جنس مصالح، استحکام و محل نصب به صورت زیر تقسیم‌بندی می‌شوند:
- ۱-۱-۱- فلزی (گاردریل)
  - ۱-۲-۱- بتني

۶-۸-۳۱۲/۱	سنده:	نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران
شورای عالی فنی شهرداری تهران	تصویب:	مشخصات فنی عمومی حفاظها و ضربه‌گیرها
کمیته کارشناسی حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران	تأیید:	
مهندسین مشاور دانش پژوهان هنگام	تهیيه:	صفحه ۱ از ۷



۴-۲- انواع حفاظها از نظر استحکام: حفاظها، از نظر سختی و انعطاف‌پذیری، به سه گروه اصلی تقسیم می‌شوند:

- ۴-۲-۱- انعطاف‌پذیر
- ۴-۲-۲- نیمه‌صلب
- ۴-۲-۳- صلب

۴-۳- انواع حفاظ از نظر موقعیت نصب: حفاظها از نظر موقعیت نصب به دو گروه تقسیم می‌شوند:

۴-۱-۳- ۱- حفاظ جانبی یا کناری (*Roadside Barrier*): حفاظ طولی است که برای محافظت رانندگان در برابر موانع طبیعی و مصنوعی واقع در کنار سواره رو بکار می‌رود. این حفاظ همچنین برای محافظت عابرین و دوچرخه‌سواران در برابر وسائل نقلیه موتوری می‌تواند استفاده شود.

۴-۲- ۲- حفاظ میانی (*Median Barrier*): حفاظ طولی دوطرفه‌ای است که در میانه معبیر نصب می‌شود تا ترافیک دو طرف معبیر از یکدیگر، ترافیک مسیرهای اصلی از مسیرهای کندر و مسیر خطوط HOV از ترافیک عمومی را از یکدیگر تفکیک کند.

۵- انواع ضربه‌گیرها: ضربه‌گیرها از نظر عملکرد و نفوذپذیری به صورت زیر تقسیم‌بندی می‌شوند:

۵-۱-۱- ۱- ضربه‌گیر هدایت‌کننده (*Redirective Crash Cushion*): این ضربه‌گیرها وسیله نقلیه منحرف‌شده از مسیر را به سمت جریان اصلی ترافیک هدایت می‌کنند. در مکان‌هایی که احتمال برخورد وسیله نقلیه از پهلو وجود دارد، از ضربه‌گیر هدایت‌کننده استفاده شود.

۵-۲-۱-۵- ضربه‌گیر کاهنده شتاب (*Non-Redirective Crash Cushion*): این ضربه‌گیرها شتاب وسیله نقلیه منحرف‌شده از مسیر را به تدریج کاهش می‌دهند تا در نهایت خودرو به طور کامل متوقف شود. در مکان‌هایی که احتمال برخورد وسیله نقلیه از رو برو وجود دارد، از ضربه‌گیر کاهنده شتاب استفاده شود.

۵-۲- ۲-۵- ضربه‌گیر نفوذی: ضربه‌گیرها از نظر نفوذپذیری به شرح زیر تقسیم‌بندی می‌شوند:  
۵-۱-۲-۵- ضربه‌گیر نفوذی (*Gating Crash Cushion*): در اثر برخورد، احتمال نفوذ بخشی از وسیله نقلیه در این نوع ضربه‌گیر وجود دارد بنابراین این حد نفوذ، در طراحی آن‌ها مدنظر قرار می‌گیرد.

۵-۲- ۲-۵- ضربه‌گیر غیرنفوذی (*Non-Gating Crash Cushion*): در اثر برخورد، احتمال نفوذ وسیله نقلیه در این نوع ضربه‌گیر وجود ندارد و کل طول آن، قابلیت هدایت وسیله نقلیه منحرف‌شده به سمت جریان اصلی ترافیک را دارد.

۶- بررسی لزوم ایمن‌سازی حاشیه معبیر: مطابق کتاب طراحی حاشیه راه، ملاحظات زیر در بررسی لزوم ایمن‌سازی حاشیه معبیر باید در نظر گرفته شود.  
برای جزئیات بیشتر لازم است به کتاب فوچونه مانع نباید وجود داشته باشد، در غیر این صورت باید مطابق بند (۷) سند ۳۱۲/۱-۸-۶ ایمن‌سازی شود.

۶-۱- در فاصله عاری از مانع، هیچ‌گونه مانع نباید وجود داشته باشد، در غیر این صورت باید مطابق بند (۷) سند ۳۱۲/۱-۸-۶ ایمن‌سازی شود.  
۶-۲- میزان فاصله عاری از مانع مورد نیاز در هر معبیر، تابعی از سرعت طرح، حجم ترافیک و مشخصات هندسی حاشیه راه است. مقادیر فاصله عاری از مانع، مطابق کتاب راهنمای طراحی حاشیه راه در جدول (۱) ذکر شده است.

۶-۳- در محل قوس‌های افقی با شعاع کمتر از ۹۰۰ متر، فاصله عاری از مانع مورد نیاز در لبه خارجی قوس باید با توجه به شعاع قوس مطابق جدول (۲) و رابطه (۱) اصلاح شود.

$$CZ_c = (L_c) * (K_{cz}) \quad \text{رابطه (۱)}$$

-**CZ<sub>c</sub>**- فاصله عاری از مانع در لبه خارجی قوس (بر حسب متر)

-**L<sub>c</sub>**- فاصله عاری از مانع مطابق جدول (۱)

-**K<sub>cz</sub>**- ضریب تصحیح وجود قوس مطابق جدول (۲)

۶-۸-۳۱۲/۱	سند:	 <b>مشخصات فنی عمومی حفاظها و ضربه‌گیرها</b>	نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران
شورای عالی فنی شهرداری تهران	تصویب:		صفحه ۲ از ۷
کمیته کارشناسی حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران	تأیید:		معاونت حمل و نقل و ترافیک
مهندسین مشاور دانش پژوهان هنگام	تهریه:		صفحه ۲ از ۷

جدول ۱: مقادیر پیشنهادی ناحیه عاری از مانع (متر)

شیب خاکبرداری (Backslopes)			شیب خاکریزی (Foreslopes)			میانگین ترافیک روزانه (ADT)	سرعت (Km/h)
شیب ۱ به ۵ یا ملایم‌تر	شیب ۱ به ۴ تا ۱ به ۳	شیب ۱ به ۳	شیب ۱ به ۵ تا ۱ به ۴	شیب ۱ به ۶ یا ملایم‌تر			
۲-۳	۲-۳	۲-۳	۲-۳	۲-۳	۲-۳	۷۵۰ زیر	کمتر از ۶۰
۳-۳/۵	۳-۳/۵	۳-۳/۵	۳/۵-۴/۵	۳-۳/۵	۳-۳/۵	۷۵۰-۱۵۰۰	
۳/۵-۴/۵	۳/۵-۴/۵	۳/۵-۴/۵	۴/۵-۵	۳/۵-۴/۵	۱۵۰۰-۶۰۰۰		
۴/۵-۵	۴/۵-۵	۴/۵-۵	۵-۵/۵	۴/۵-۵	۶۰۰۰	بالای	
۳-۳/۵	۲/۵-۳	۲/۵-۳	۳/۵-۴/۵	۳-۳/۵	۷۵۰ زیر		
۴/۵-۵	۳/۵-۴/۵	۳-۳/۵	۵-۶	۴/۵-۵	۷۵۰-۱۵۰۰		
۵-۵/۵	۴/۵-۵	۳/۵-۴/۵	۶-۸	۵-۵/۵	۱۵۰۰-۶۰۰۰		
۶-۶/۵	۵/۵-۶	۴/۵-۵	۷/۵-۸/۵	۶-۶/۵	۶۰۰۰	بالای	
۳-۳/۵	۳-۳/۵	۲/۵-۳	۴/۵-۵/۵	۳/۵-۴/۵	۷۵۰ زیر	۹۰	
۵-۵/۵	۴/۵-۵	۳-۳/۵	۶-۷/۵	۵-۵/۵	۷۵۰-۱۵۰۰		
۶-۶/۵	۵-۵/۵	۴/۵-۵	۷/۵-۹	۶-۶/۵	۱۵۰۰-۶۰۰۰		
۶/۵-۷/۵	۶-۶/۵	۵-۵/۵	۸-۱۰	۶/۵-۷/۵	۶۰۰۰	بالای	
۴/۵-۵	۳/۵-۴/۵	۳-۳/۵	۶-۷/۵	۵-۵/۵	۷۵۰ زیر		
۶-۶/۵	۵-۵/۵	۳/۵-۴/۵	۸-۱۰	۶-۷/۵	۷۵۰-۱۵۰۰		
۷/۵-۸	۵/۵-۶/۵	۴/۵-۵/۵	۱۰-۱۲	۸-۹	۱۵۰۰-۶۰۰۰		
۸-۸/۵	۷/۵-۸	۶-۶/۵	۱۱-۱۳/۵	۹-۱۰	۶۰۰۰	بالای	
۴/۵-۵	۴/۵-۵	۳-۳/۵	۶-۸	۵/۵-۶	۷۵۰ زیر	۱۰۰	
۶-۶/۵	۵/۵-۶	۳/۵-۵	۸/۵-۱۱	۷/۵-۸	۷۵۰-۱۵۰۰		
۸-۸/۵	۶/۵-۷/۵	۵-۶	۱۰/۵-۱۳	۸/۵-۱۰	۱۵۰۰-۶۰۰۰		
۸/۵-۹	۸-۹	۶/۵-۷/۵	۱۱/۵-۱۴	۹-۱۰/۵	۶۰۰۰	بالای	

جدول ۲: ضریب تصحیح ناحیه عاری از مانع در صورت وجود قوس افقی

سرعت طرح (کیلومتر بر ساعت)						شعاع (متر)	سرعت طرح (کیلومتر بر ساعت)						شعاع (متر)
۱۱۰	۱۰۰	۹۰	۸۰	۷۰	۶۰		۱۱۰	۱۰۰	۹۰	۸۰	۷۰	۶۰	
-	۱/۵	۱/۴	۱/۳	۱/۲	۱/۲	۳۵۰	۱/۲	۱/۲	۱/۲	۱/۱	۱/۱	۱/۱	۹۰۰
-	۱/۵	۱/۵	۱/۴	۱/۳	۱/۲	۳۰۰	۱/۳	۱/۲	۱/۲	۱/۲	۱/۱	۱/۱	۷۰۰
-	-	۱/۵	۱/۴	۱/۳	۱/۳	۲۵۰	۱/۴	۱/۳	۱/۲	۱/۲	۱/۲	۱/۱	۶۰۰
-	-	-	۱/۵	۱/۴	۱/۳	۲۰۰	۱/۴	۱/۳	۱/۳	۱/۲	۱/۲	۱/۱	۵۰۰
-	-	-	-	۱/۵	۱/۴	۱۵۰	۱/۵	۱/۴	۱/۳	۱/۳	۱/۲	۱/۲	۴۵۰
-	-	-	-	-	۱/۵	۱۰۰	-	۱/۴	۱/۳	۱/۳	۱/۲	۱/۲	۴۰۰


۶-۸-۳۱۲/۱	سند:	مشخصات فنی و اجرایی شهرداری تهران	
شورای عالی فنی شهرداری تهران	تصویب:	مشخصات فنی عمومی حفاظتها و ضربه‌گیرها	
کمیته کارشناسی حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران	تأیید:	صفحه ۳ از ۷	
مهندسین مشاور دانش پژوهان هنگام	تهییه:	معاونت حمل و نقل و ترافیک	



۶-۴- در خاکریزهای با شیب (۱ قائم: ۴ افقی) یا ملايمتر که خاکریز قابل بازیابی (Recoverable) نامیده می‌شود، اگر عرض ناحیه عاری از مانع مورد نیاز، تأمین شود، نیازی به به کارگیری حفاظ طولی نیست.

۶-۵- در خاکریزهای با شیب (۱ قائم: ۴ افقی) تا (۱ قائم: ۳ افقی) که خاکریز غیرقابل بازیابی (Non-Recoverable) نامیده می‌شود، نباید عرض ناحیه عاری از مانع در این شیبها خاتمه یابد. در چنین حالتی، اگر بعد از شیب غیرقابل بازیابی، شیب قابل بازیابی با عرض کافی وجود داشته باشد، نیازی به ایمن‌سازی در این محدوده نیست [← تصویر (۱)].

۶-۶- خاکریز با شیب‌های تندتر از (۱ قائم: ۳ افقی) شیب‌های بحرانی (Critical Slope) نامیده می‌شوند و باید ایمن‌سازی شوند.  
راهنمایی: چنانچه حاشیه راه از چند شیب قابل عبور تشکیل شده باشد، عرض ناحیه عاری از مانع، بر اساس ترکیب شیب‌ها تعیین می‌شود.

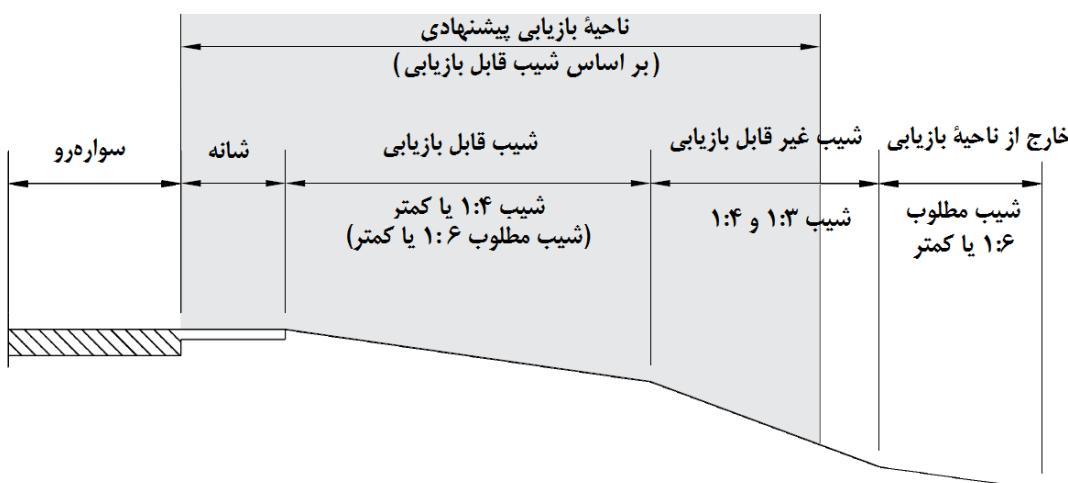

تصویر ۱: نمایی از ناحیه عاری از مانع برای شیب خاکریز غیرقابل بازیابی

۶-۷- در شیب‌های خاکبرداری، اگر عرض ناحیه عاری از مانع تأمین شود، نیاز به ایمن‌سازی نیست.

۶-۸- در مقاطع خاکبرداری اگر شیب خاکریز مابین سواره‌رو و شیب خاکبرداری، قابل عبور (۱ قائم: ۳ افقی یا ملايمتر) باشد، سطح شیب خاکبرداری صاف و هموار باشد و عرض ناحیه عاری از مانع تأمین شود، نیاز به ایمن‌سازی نیست.


۶-۹- کanal‌های V شکل، گرد شده و ذوزنقه‌ای شکل که با توجه به مشخصات هندسی مقطع عرضی، در بخش هاشور زده تصاویر (۲) قرار می‌گیرند، مانع محسوب نمی‌شوند و در صورت قرارگیری در ناحیه عاری از مانع، نیازی به ایمن‌سازی ندارند.

۶-۱۰- کanal‌هایی که در بخش هاشور زده تصاویر (۲) قرار نمی‌گیرد، مانع محسوب می‌شوند و تا حد امکان، باید خارج از ناحیه عاری از مانع قرار گیرند. در صورت قرارگیری در ناحیه عاری از مانع، باید ایمن‌سازی شوند.

راهنمایی: نمودار تصویر (۲-الف) برای کanal‌های با تغییر شیب تند (کanal‌های V شکل، گرد شده با عرض کف کمتر از  $2/4$  متر و کanal ذوزنقه‌ای با عرض کف کمتر از  $1/2$  متر) و نمودار تصویر (۲-ب) برای کanal‌های با تغییر شیب تدریجی (کanal‌های گرد شده با عرض کف  $2/4$  متر یا بیشتر و کanal‌های ذوزنقه‌ای با عرض کف  $1/2$  متر و بیشتر) کاربرد دارد.

۶-۱۱- در صورت وجود جدول در ناحیه عاری از مانع، باید مطابق با بند (۲۱) سند ۶-۸-۳۱۲/۲ عمل شود.

۶-۸-۳۱۲/۱	سندها:	نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران مشخصات فنی عمومی حفاظها و ضربه‌گیرها	
شورای عالی فنی شهرداری تهران	تصویری:		
کمیته کارشناسی حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران	تأییدی:		
مهندسين مشاور دانشپژوهان هنگام	تهییه:	معاونت حمل و نقل و ترافیک	صفحه ۴ از ۷

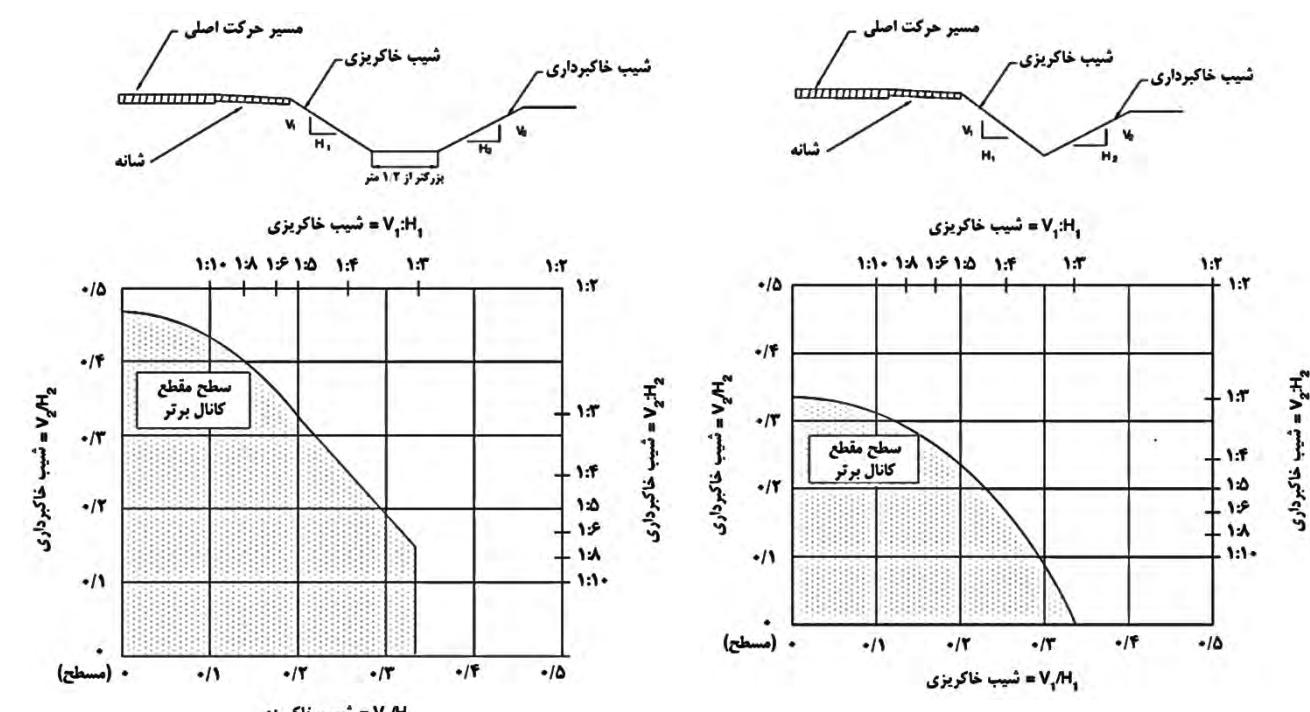

تصویر ۲: مقاطع عرضی مناسب در کانال‌ها

- اقدامات معمول برای ایمن‌سازی: اقدامات معمول برای ایمن‌سازی موانع به ترتیب اولویت عبارتند از:

۱- حذف مانع

۲- طراحی مجدد مانع به نحوی که قابل عبور باشد

۳- تغییر مکان مانع به مکانی که احتمال برخورد با آن کمتر باشد

۴- کاهش شدت برخورد، با استفاده از تجهیزات شکست‌پذیر یا تضعیف‌کننده ضربه (Impact Attenuator)

۵- استفاده از حفاظ و ضربه‌گیر

۶- آشکارسازی مانع ثابت

تبصره ۱: در ایمن‌سازی معبر، اولویت با به کارگیری چهار روش اول است و تنها در شرایط زیر می‌توان از گزینه ۵ استفاده کرد: اول آنکه بر اساس گزارش مهندس مشاور یا دستگاه نظارت، از نظر اجرایی، امکان به کارگیری این چهار روش وجود نداشته باشد؛ دوم آنکه گزینه ۵ در تحلیل هزینه - فایده (B/C) بالاترین اولویت را کسب نماید.

تبصره ۲: حفاظ و ضربه‌گیر تنها باید زمانی استفاده شود که بر اساس گزارش مهندس مشاور یا دستگاه نظارت، با نصب آن‌ها از شدت تصادفات بالقوه کاسته شود و خطر برخورد با اشیاء ثابت یا خروج از جاده، از خطر برخورد آن با حفاظ، بیشتر باشد.

تبصره ۳: در ساخت معابر جدید، مشاور طراح که عهددار مطالعات و طراحی تفضیلی است موظف به ارائه جزئیات طراحی و جانمایی حفاظهای ایمنی است و در اقدامات پهمسازی معابر موجود، مشاور یا دستگاه نظارت با همکاری دفتر فنی موظف به ارائه مشخصات طراحی و جانمایی حفاظها و تجهیزات ایمنی است.

۶-۸-۳۱۲/۱	سنده:	نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران	
شورای عالی فنی شهرداری تهران	تصویب:	<b>مشخصات فنی عمومی حفاظها و ضربه‌گیرها</b>	
کمیته کارشناسی حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران	تأیید:		
مهندسین مشاور دانش پژوهان هنگام	تهییه:	صفحه ۵ از ۷	



- تیصره ۴: به کارگیری روش ۶ تنها در شرایطی مجاز است که بر اساس گزارش مهندس مشاور یا دستگاه نظارت، از نظر اجرایی، امکان به کارگیری هیچ‌کدام از ۵ روش اول وجود نداشته باشد.
- ۸- معیارهای انتخاب نوع حفاظ: مهندس مشاور یا دستگاه نظارت موظف به ارائه گزارش توجیهی انتخاب نوع حفاظ است که باید حداقل شامل بررسی معیارهای زیر باشد:
- ۱-۸- تعیین سطح عملکرد حفاظ: مطابق با پیشنهاد گزارش NCHRP-350، سطح عملکرد مورد نیاز حفاظ با توجه به نوع معبر، سرعت، حجم و ترکیب ترافیک، داده‌های ذکر شده در جدول (۳) و ملاحظات زیر، تعیین می‌شود:
- ۱-۱-۸- معابر با حجم ترافیک خیلی کم و سرعت طرح کم یا محیط‌های کارگاهی کوچک: سطح عملکرد یک (TL-1)
  - ۱-۲-۸- معابر دسترسی محلی، معابر جمع‌آوری کننده و محیط‌های کارگاهی معمولی: سطح عملکرد ۲ (TL-2)
  - ۱-۳-۸- معابر شریانی با سرعت بالا: سطح عملکرد ۳ (TL-3)
  - ۱-۴-۸- معابر با وسائل نقلیه سنگین یا موقعیت‌هایی که فاصله مانع خطرناک با لبه سواره‌رو کم باشد: سطح عملکرد ۴ (TL-4) تا ۶ (TL-6)
- ۲-۸- انتخاب اولیه نوع حفاظ: پس از تعیین سطح عملکرد مورد نیاز حفاظ، برای انتخاب اولیه نوع حفاظ باید مطابق جدول (۳) عمل شود.
- تبصره: تا قبل از تدوین و ابلاغ استاندارد ملی ایران برای کیفیت و عملکرد حفاظها، حفاظهای مورد استفاده از نظر کیفیت و عملکرد باید منطبق با نشریه NCHRP-350 یا استاندارد EN-1317 باشند.

جدول ۳: سطح عملکرد حفاظها و انتخاب اولیه نوع حفاظ

انتخاب اولیه نوع حفاظ	سطح عملکرد	شرایط آزمون		
		نوع وسیله نقلیه	وزن وسیله نقلیه (کیلوگرم)	سرعت طرح (کیلومتر در ساعت)
گاردriel تیپ ۱ و ۲	TL-1	سواری	۸۲۰	۵۰
		سواری	۷۰۰	۵۰
		وانت	۲۰۰۰	۵۰
گاردriel تیپ ۳ و ۴	TL-2	سواری	۸۲۰	۷۰
		سواری	۷۰۰	۷۰
		وانت	۲۰۰۰	۷۰
گاردriel تیپ ۵ و ۶ و حفاظ بتی به ارتفاع ۸۱۰	TL-3	سواری	۸۲۰	۱۰۰
		سواری	۷۰۰	۱۰۰
		وانت	۲۰۰۰	۱۰۰
حفاظ بتی به ارتفاع ۱۰۷۰	TL-4	سواری	۸۲۰	۱۰۰
		سواری	۷۰۰	۱۰۰
		وانت	۲۰۰۰	۱۰۰
		کامیون	۸۰۰۰	۸۰
طراحی حفاظ ویژه	TL-5	سواری	۸۲۰	۱۰۰
		سواری	۷۰۰	۱۰۰
		وانت	۲۰۰۰	۱۰۰
		تریلی	۳۶۰۰۰	۸۰
طراحی حفاظ ویژه	TL-6	سواری	۸۲۰	۱۰۰
		سواری	۷۰۰	۱۰۰
		وانت	۲۰۰۰	۱۰۰
		تریلی و تانکر تریلی	۳۶۰۰۰	۸۰

۶-۸-۳۱۲/۱	سنده:		<b>مشخصات فنی عمومی حفاظها و ضربه‌گیرها</b> <b>صفحه ۶ از ۷</b>
شورای عالی فنی شهرداری تهران	تصویب:		
کمیته کارشناسی حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران	تأیید:		
مهندسين مشاور دانشپژوهان هنگام	تهیيه:		

- ۳-۸-۱- انتخابنهای نوع حفاظ: انتخابنهای نوع حفاظ، باید با توجه به ملاحظات زیر و طی ارائه گزارش توجیهی انتخاب نوع حفاظ از سوی مهندس مشاور یا دستگاه نظارت، صورت گیرد:
- ۳-۸-۱- حفاظ تا جای ممکن باید در دورترین فاصله از لبه سواره رو نصب شود.
  - ۳-۸-۲- فاصله حفاظ تا مانع نباید کمتر از میزان انحراف دینامیکی حفاظ انتخاب شده باشد. [← جدول (۵) و (۱۴)].
  - ۳-۸-۳- در نصب حفاظ با طول کم (حفاظی که برای حفاظت در برابر مانع با طول کم بکار می‌رود) فاصله کمرویی از لبه سواره رو، باید مطابق با جدول (۶) تعیین شود.
  - ۳-۸-۴- حفاظهای طویل موجب بروز رفتار کمرویی در رانندگان نمی‌شوند و نیازی به رعایت مقادیر جدول (۶) نیست.

جدول ۶: حداقل فاصله کمرویی برای حفاظ با طول کوتاه با توجه به سرعت طرح معتبر

حداقل فاصله (سانتیمتر)	سرعت طرح (Km/h)
۱۰۰	۵۰
۱۲۵	۶۰
۱۵۰	۷۰
۲۰۰	۸۰
۲۲۵	۹۰
۲۵۰	۱۰۰

- ۳-۸-۵- مطابق راهنمای طراحی حاشیه راه، حداقل فاصله حفاظ باله خاکریز  $1/6$  متر است.
- ۳-۸-۶- حفاظ انتخاب شده باید با مهار انتهایی طراحی شده سازگار بوده و قابلیت اتصال در ناحیه انتقالی به سایر حفاظها را داشته باشد.
- ۳-۸-۷- هزینه اولیه و هزینه تعمیر و نگهداری حفاظ انتخاب شده باید ارزیابی شده و با اعتبارات موجود هماهنگ باشد.
- ۳-۸-۸- نیاز به تعمیر و نگهداری دوره‌ای و نگهداری پس از برخورد و سهولت انجام تعمیرات باید ارزیابی شود.
- ۳-۸-۹- در انتخاب نوع حفاظ باید زیبایی و منظر آرایی مسیر و ملاحظات آب و هوایی منطقه موردنوجه قرار گیرد.
- ۳-۸-۱۰- پیش از نصب حفاظ جدید، باید عملکرد و ویژگی‌های نگهداری حفاظهای موجود پیمایش و ارزیابی شود تا مشکلاتی که امکان کاهش یا حذف آن با بهکارگیری سایر انواع حفاظ است، مشخص شوند.
- ۹- الزامات ایمنی: رعایت نکات ایمنی زیر در هنگام نصب حفاظ و ضربه‌گیر الزامی است:
- ۹-۱- پیمانکار موظف است تمهیدات لازم برای ایمنی نیروی انسانی پروره و عابرین را طبق مقررات "آیین‌نامه ایمنی امور پیمانکاری" (مصطفی ۱۳۸۸/۱۲/۳ شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار)، نسخه ۷-۲۶۷ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با عنوان "آیین‌نامه ایمنی راهها- ایمنی در عملیات اجرایی" و مقررات نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران، اتخاذ نماید.
  - ۹-۲- دستگاه نظارت موظف است شرایط ایمنی و هدایت ترافیک را حین عملیات نصب کنند. در هر صورت پیمانکار مسئول ایمنی و هدایت ترافیک است و تأیید دستگاه نظارت رافع مسؤولیت پیمانکار نخواهد بود.
  - ۹-۳- نحوه گردش کار و مسئولیت‌ها در عملیات اجرایی: ماتریس گردش کار و مسئولیت‌های اجرا و نگهداری حفاظها و ضربه‌گیرها در پیوست (۲) ارائه شده است.
- تبصره: کلیه مطالبات ذکر شده در این دستورالعمل، بیانگر حداقل الزامات و مشخصات فنی ساخت، نصب و نگهداری موردنیاز است و نافی مسئولیت مهندس مشاور و دستگاه نظارت نیست.

۶-۸-۳۱۲/۱	سنده:	نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران	
شورای عالی فنی شهرداری تهران	تصویب:		مشخصات فنی عمومی حفاظها و ضربه‌گیرها
کمیته کارشناسی حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران	تأیید:	معاونت حمل و نقل و ترافیک	
مهندسین مشاور دانش پژوهان هنگام	تهییه:		صفحه ۷ از ۷



## ۶-۳۱۲/۲: مشخصات فنی حفاظهای طولی فلزی (گاردریل)

- کاربرد: این دستورالعمل برای تعیین حداقل مشخصات فنی حفاظهای طولی فلزی (گاردریل) و نصب آن‌ها در معابر شهری به کار می‌رود.

- تعاریف: اصطلاحات و کلمات کلیدی که در این دستورالعمل به کار رفته به شرح زیر است:

۱-۱- گاردریل: گاردریل، حفاظ طولی فلزی نیمه‌صلب یا انعطاف‌پذیری است که به شکل سپر دو موج و سه موج، بر روی پایه‌های فولادی نصب می‌شود.

۱-۲- سپر گاردریل: پروفیل طولی است که روی پایه گاردریل، در امتداد راه نصب می‌شود و در تصادفات عموماً، اولین قسمتی از حفاظ است که با وسیله نقلیه برخورد می‌کند. [← تصویر (۳)]

۱-۳- گاردریل کناری: گاردریل کناری که در طول کناره راه قرار می‌گیرد تا از وسایل نقلیه موتوری در برابر موانع و خطرات موجود در حاشیه معبر حفاظت کند. از گاردریل کناری در شرایط خاصی می‌توان برای حفاظت از عابرین و دوچرخه‌سواران در برابر وسایل نقلیه نیز استفاده کرد.

۱-۴- گاردریل میانی: منظور از گاردریل میانی در این دستورالعمل، گاردریل دوطرفهای است که در میانه معبر قرار می‌گیرد تا ترافیک دو طرف معبر را از یکدیگر جدا کند. همچنین برای جدا کردن مسیر خطوط ویژه اتوبوس و خطوط وسایل نقلیه با تعداد سرنشین زیاد (HOV) و نیز جداسازی خطوط کنترو و مسیر اصلی از گاردریل‌های میانی استفاده می‌شود.

۱-۵- صفحه مقاوم‌ساز مدفون در خاک (Soil Plate): صفحه‌ای فلزی به ضخامت ۶ میلی‌متر است که به پایه‌های ضعیف، جوش می‌شود. [← تصویر ۶]

۱-۶- سرسپر: سرسپر، قطعه‌ای است که جهت ایمن‌سازی قسمت‌های تیز و برنده ابتدایی و انتهایی گاردریل‌ها استفاده می‌شود.

۱-۷- لقمه: قطعه واسطه‌ای است که بین سپر و پایه قرار می‌گیرد تا استحکام حفاظ را افزایش دهد. این قطعه باعث می‌شود که ارتفاع مؤثر سپر در تصادفات و در حالت خمیدگی پایه نیز حفظ شود.

۱-۸- ارتفاع اسمی یا ارتفاع نصب (Nominal Height): ارتفاع عمودی وسط سپر تا سطح زمین پس از نصب حفاظ ارتفاع اسمی یا نصب است.

۱-۹- صفحه پشتیبان (Backup Plate): صفحه‌ای فلزی مشابه سپر است که پشت سپر و از وسط یک سپر تا وسط سپر دیگر قرار می‌گیرد.

### ۳- انواع گاردریل:

#### ۱-۱- انواع گاردریل بر حسب محل نصب

۱-۱-۱- گاردریل کناری

۱-۱-۲- گاردریل میانی

#### ۲-۱- انواع گاردریل بر حسب انعطاف‌پذیری:

##### ۲-۲-۱- انواع گاردریل انعطاف‌پذیر (Flexible):

۲-۲-۲-۱- تیپ یک: گاردریل کناری دو موج پایه ضعیف [← بند (۱۲)]

۲-۲-۲-۲- تیپ ۲: گاردریل میانی دو موج پایه ضعیف [← بند (۱۳)]

##### ۲-۲-۲-۳- انواع گاردریل نیمه‌صلب (Semirigid):

۲-۲-۲-۴- تیپ ۳: گاردریل کناری دو موج پایه قوی [← بند (۱۴)]

۲-۲-۲-۵- تیپ ۴: گاردریل میانی دو موج پایه قوی [← بند (۱۵)]

۲-۲-۲-۶- تیپ ۵: گاردریل کناری سه موج اصلاح‌شده پایه قوی [← بند (۱۶)]

۲-۲-۲-۷- تیپ ۶: گاردریل میانی سه موج اصلاح‌شده پایه قوی [← بند (۱۷)]

۶-۳۱۲/۲	سنده:	 معاونت حمل و نقل و ترافیکی	نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران
شورای عالی فنی شهرداری تهران	تصویب:		<b>مشخصات فنی حفاظهای طولی فلزی (گاردریل)</b>
کمیته کارشناسی حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران	تأیید:		
مهندسین مشاور دانش پژوهان هنگام	تهییه:		صفحه ۱ از ۲۶

## جدول ۵: تیپ‌های گاردriel مجاز، جهت استفاده در معابر شهری

مشخصات عمومی انواع تیپ‌های گاردriel									تیپ‌ها
فاصله پایه‌ها (cm)	ارتفاع نصب سپر (cm)	ارتفاع مجاز دینامیکی (cm)	لهمه	جهت	جهت	جهت	جهت	استخدام	
۳۸۱	۶۱	۲۲۰	---	ضعیف (PSE03)	دو موج (RWM02)	سطح ۲ (TL2)	کناری	انعطاف‌پذیر	تیپ ۱ (SGR02)
۳۸۱	۶۸	۲۱۰	---	ضعیف (PSE03)	دو موج (RWM02)	سطح ۲ (TL2)	میانی	انعطاف‌پذیر	تیپ ۲ (SGM02)
۱۹۰/۵	۵۵	۹۰	(PWB01) فولادی	قوی (PWE01-02)	دو موج (RWM02)	سطح ۲ و ۳ (TL3, TL2)	کناری	نیمه‌صلب	تیپ ۳ (SGR04a)
۱۹۰/۵	۵۵	۶۰	(PWB01) فولادی (PDB01) چوبی	قوی (PWE01)	دو موج (RWM02)	سطح ۲ و ۳ (TL3, TL2)	میانی	نیمه‌صلب	تیپ ۴ (SGM04a)
۱۹۰/۵	۶۱	۶۰	اصلاح شده (PWB03)	قوی (PWE04)	سه موج (RTM02)	سطح ۴ (TL4)	کناری	نیمه‌صلب	تیپ ۵ (SGR09c)
۱۹۰/۵	۶۱	۵۰	اصلاح شده (PWB03)	قوی (PWE03)	سه موج (RTM02)	سطح ۴ (TL4)	میانی	نیمه‌صلب	تیپ ۶ (SGM09c)

-۴- اجزای گاردriel: گاردriel، از سپر، پایه، لقمه، سرسپر، گل گاردriel و پیچ و مهره تشکیل شده است.

-۵- سپر گاردriel:

-۱- انواع سپر: سپر گاردriel در معابر شهری به دو شکل ساخته می‌شود:

(RWM02)-۱- سپر دو موجی

(RTM01)-۲- سپر سه موجی

-۲- جنس سپر: سپر باید از ورق گالوانیزه فولادی به ضخامت ۳ میلی‌متر ساخته شود.

-۳- پوشش سپر: سپر باید به وسیله لایه گالوانیزه در برابر خوردگی و عوامل مخرب محیطی، محافظت شود. ضخامت لایه گالوانیزه محافظ، باید به طور متوسط ۶۵ میکرون باشد و ضخامت پوشش روی سپر نباید کمتر از ۵۰ میکرون باشد.


-۴- طول سپر: طول هر قطعه متعارف سپر ۴۱۳ سانتیمتر است که از این مقدار باید ۳۲ سانتیمتر در همپوشانی بین دو قطعه متواالی سپر قرار گیرد و بنابراین فاصله بین دو پایه در حالت متعارف ۳۸۱ سانتیمتر است. در معابری که انحنای زیادی دارند و گاردriel باید به صورت منحنی نصب شود، درصورتی که قطعات سپر متعارف به طول ۴۱۳ سانتیمتر قوس مناسب را تأمین نکنند، استفاده از قطعات سپر به طول ۲۰۶/۵ سانتیمتر بلامانع است.

-۵- استفاده از سپرهای با طول غیر همسان، در صورت دستور و تأیید کارفرما مجاز است.

-۶- همپوشانی سپرهای باشد که در جهت ترافیک، هر سپر، روی سپر بعدی نصب شود.

-۷- برش قطعات با طول کمتر از مقدار متعارف سپر در ابتدا یا انتهای گاردriel با دستگاه هوابرش مجاز نیست.

۶-۸-۳۱۲/۲	سندها:	 <b>مشخصات فنی حفاظهای طولی فلزی (گاردriel)</b> نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران
شورای عالی فنی شهرداری تهران	تصویب:	
کمیته کارشناسی حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران	تأیید:	
مهندسين مشاور دانش پژوهان هنگام	تهیيه:	

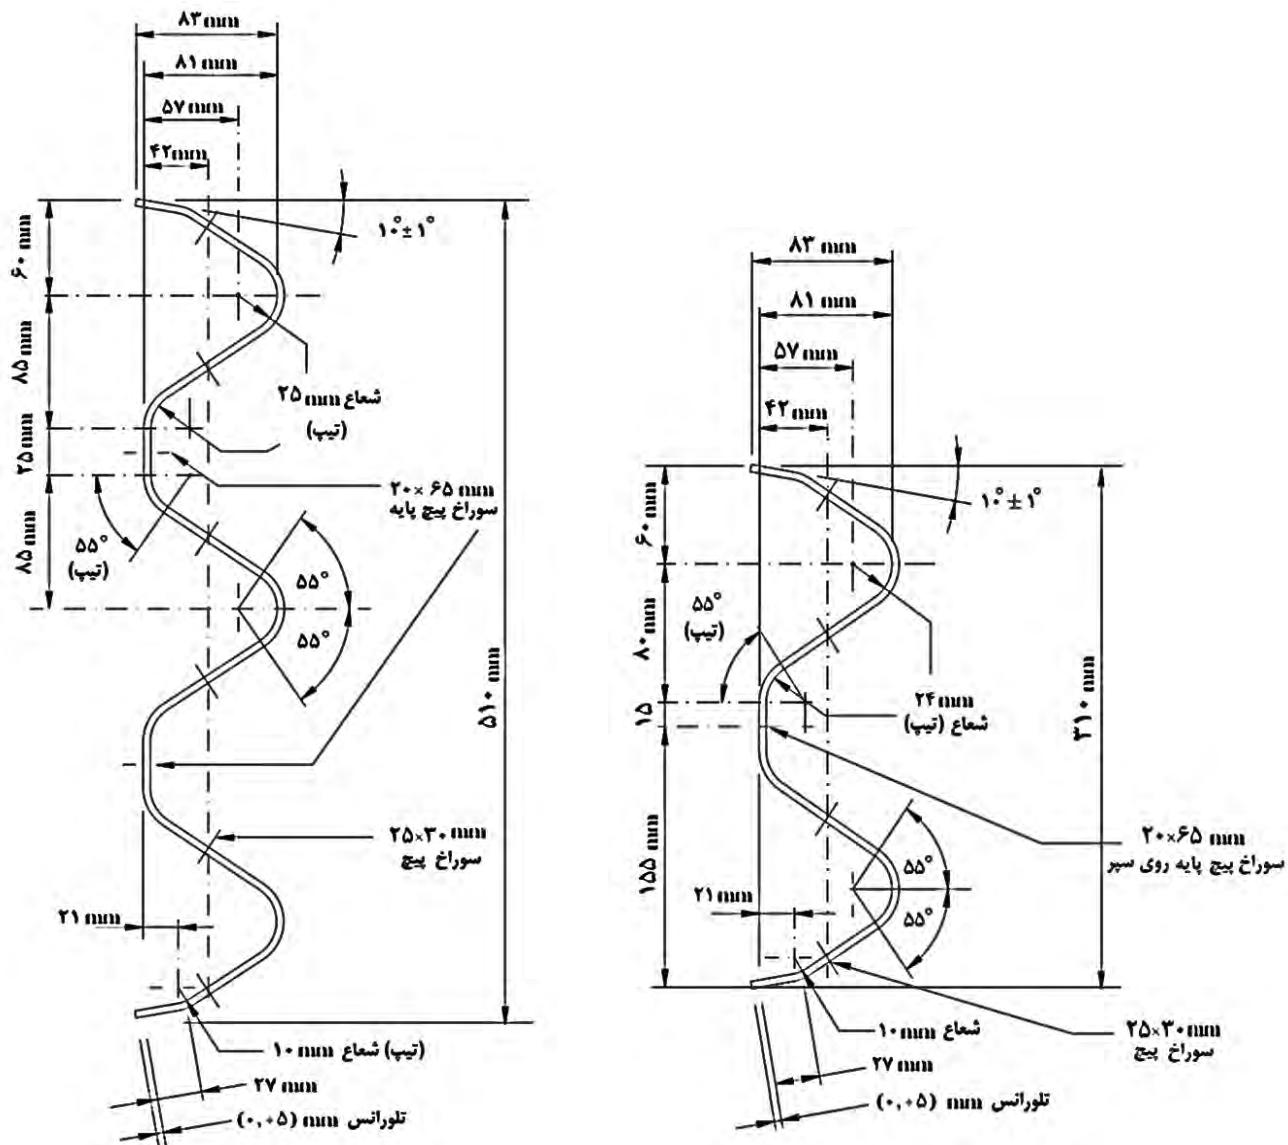

تصویر ۳: مشخصات فنی سپر دو موج (RWM) و سه موج (RTM) در نمای عرضی

-۸-۵- الزامات سوراخ کاری سپر: برای اتصال سپرهای متواالی به یکدیگر، باید سوراخهایی با مشخصات زیر در سپرها ایجاد شود: [← تصویر(۴) و (۵)]

-۱-۸-۵- باید روی سپر سوراخهای بیضی‌شکل (بادامی) به ابعاد  $25 \times 30$  میلی‌متر، برای اتصال توسط پیچ و مهره تعییه شده باشد.


-۲-۸-۵- تعداد سوراخها برای سپر دو موج، در هر طرف ۸ عدد و برای سپر سه موج، در هر طرف باید ۱۲ عدد باشد.

-۳-۸-۵- برای اتصال سپرها به پایه، باید سوراخهای بیضی‌شکل (بادامی) به ابعاد  $20 \times 65$  میلی‌متر در کناره‌ها و وسط قطعات سپر، از پیش تعییه شده باشد. فاصله این سوراخها از یکدیگر باید  $190/5$  سانتی‌متر باشد.

-۴-۸-۵- سوراخها، باید به وسیله دستگاه پانچ یا دریل ایجاد شوند و پوشش گالوانیزه درون سوراخها الزامی است. برای ایجاد سوراخ، نباید از دستگاه هوابرش استفاده شود.

۶-۸-۳۱۲/۲	سنده:	نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران	
شورای عالی فنی شهرداری تهران	تصویب:	مشخصات فنی حفاظهای طولی فلزی (گاردriel)	
کمیته کارشناسی حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران	تأیید:		
مهندسین مشاور دانش پژوهان هنگام	تهییه:	صفحه ۳ از ۲۶	



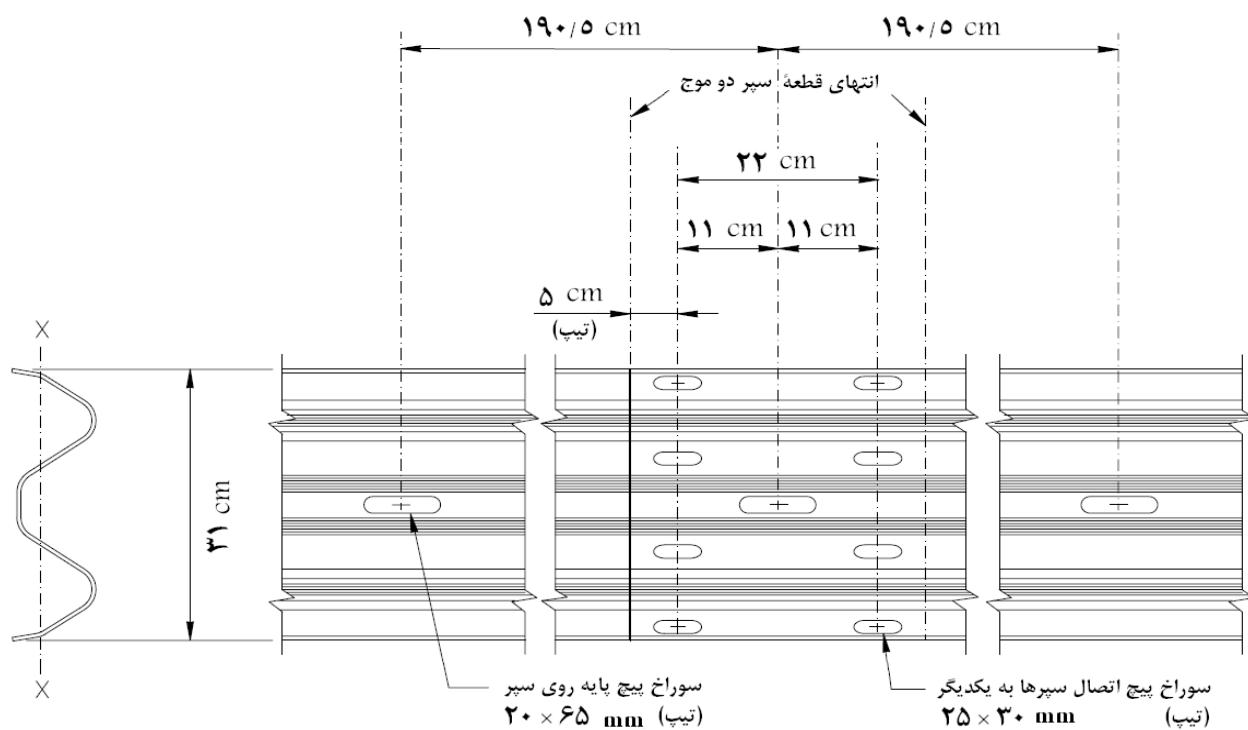

تصویر ۴: مشخصات سوراخ‌های نصب، در سپر دو موج، در نمای رو برو

تصویر ۵: مشخصات سوراخ‌های نصب، در سپر سه موج، در نمای رو برو

۶-۸-۳۱۲/۲	سنده:	نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران	
شورای عالی فنی شهرداری تهران	تصویب:	مشخصات فنی حفاظهای طولی فلزی (گاردریل)	
کمیته کارشناسی حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران	تأیید:		
مهندسين مشاور دانشپژوهان هنگام	تهیيه:	صفحه ۴ از ۲۶	

معاونت حمل و نقل و  
 Traffیک

## ۶- پایه گاردریل

۶-۱- انواع پایه گاردریل: پایه‌های گاردریل‌های مجاز، جهت استفاده در معابر شهری عبارتند از:

۶-۱-۱- پایه ضعیف (PSE03): تیرآهن 120 IPE یا تیرآهن ناودانی UNP100 [← تصویر (۶) و (۷)]

۶-۱-۲- پایه قوی (PWE01-04): تیرآهن 180 IPE یا تیرآهن ناودانی UNP160 [← تصویر (۸) جدول (۶)]

۶-۱-۳- پایه برای نصب روی دال بتنی (PWF01): تیرآهن 180 IPE یا ناودانی UNP160 جوش شده روی صفحه فولادی [← تصویر (۹)]

۶-۲- پوشش پایه: تمام سطح پایه، باید به وسیله لایه گالوانیزه، در برابر خوردگی و عوامل مخرب محیطی، محافظت شود. کمترین حد مجاز لایه گالوانیزه ۵۰ میکرون است و متوسط ضخامت لایه گالوانیزه پایه باید ۶۵ میکرون باشد.

۶-۳- طول پایه: طول پایه با توجه به میزان استحکام و انعطاف‌پذیری حفاظ تعیین می‌شود و شامل طول قابل رؤیت و طول مدفون در زمین است.

۶-۴- ضوابط اجرای سوراخ‌های پایه‌ها: برای اتصال پایه به سپر و به لقمه، سوراخ‌هایی با مشخصات زیر در پایه‌ها باید ایجاد شود:


۶-۴-۱- در پایه‌های ضعیف باید ۸ سوراخ دایره‌ای شکل تعیین شود که ۴ سوراخ برای پیچ نصب سپر روی پایه کاربرد دارد و ۴ سوراخ دیگر برای نصب پیچ مهار سپر استفاده می‌شود. همچنین می‌توان سوراخی به قطر ۲۰ میلی‌متر برای نصب گیره آویز در عملیات گالوانیزه کردن پایه ضعیف، ایجاد کرد.

۶-۴-۲- در پایه قوی باید ۱۲ سوراخ دایره‌ای شکل به قطر ۲۰ میلی‌متر برای نصب سپر یا لقمه تعیین شود، بعلاوه می‌توان ۲ سوراخ نیز در پایین پایه برای نصب نرده مهار کمکی (Rubrail) گاردریل‌های دو موج قرار داد. [← تصویر (۸)]

۶-۴-۳- سوراخ کاری پایه باید به وسیله پانچ یا دریل انجام شود و استفاده از هوابرش مجاز نیست. درون سوراخ‌های پایه باید گالوانیزه باشد.

۶-۴-۴- سوراخ‌ها باید به صورت متقاضن در دو بال ایجاد شوند تا پایه برای نصب در هر دو موقعیت کناری یا میانی قابل استفاده باشد.


۶-۴-۵- خوبایت اجرای صفحه مقاوم‌ساز مدفون در خاک: جوشکاری صفحه خاک به پایه ضعیف باید مطابق با تصاویر (۶) و (۷) و با رعایت ضوابط، آیین‌نامه جوشکاری ایران (نشریه ۲۲۸ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور) اجرا شود.

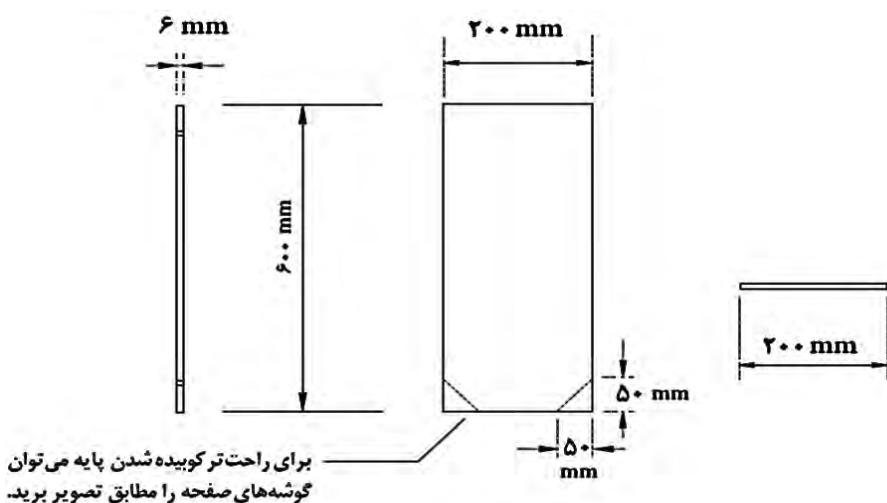

تصویر ۶- مشخصات فنی صفحه مقاوم‌ساز مدفون در خاک (PSE03)

۶-۸-۳۱۲/۲	سنده:	نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران	
شورای عالی فنی شهرداری تهران	تصویرب:	مشخصات فنی حفاظهای طولی فلزی (گاردریل)	
کمیته کارشناسی حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران	تأثید:		
مهندسین مشاور دانش پژوهان هنگام	تهیيه:	صفحه ۵ از	۲۶



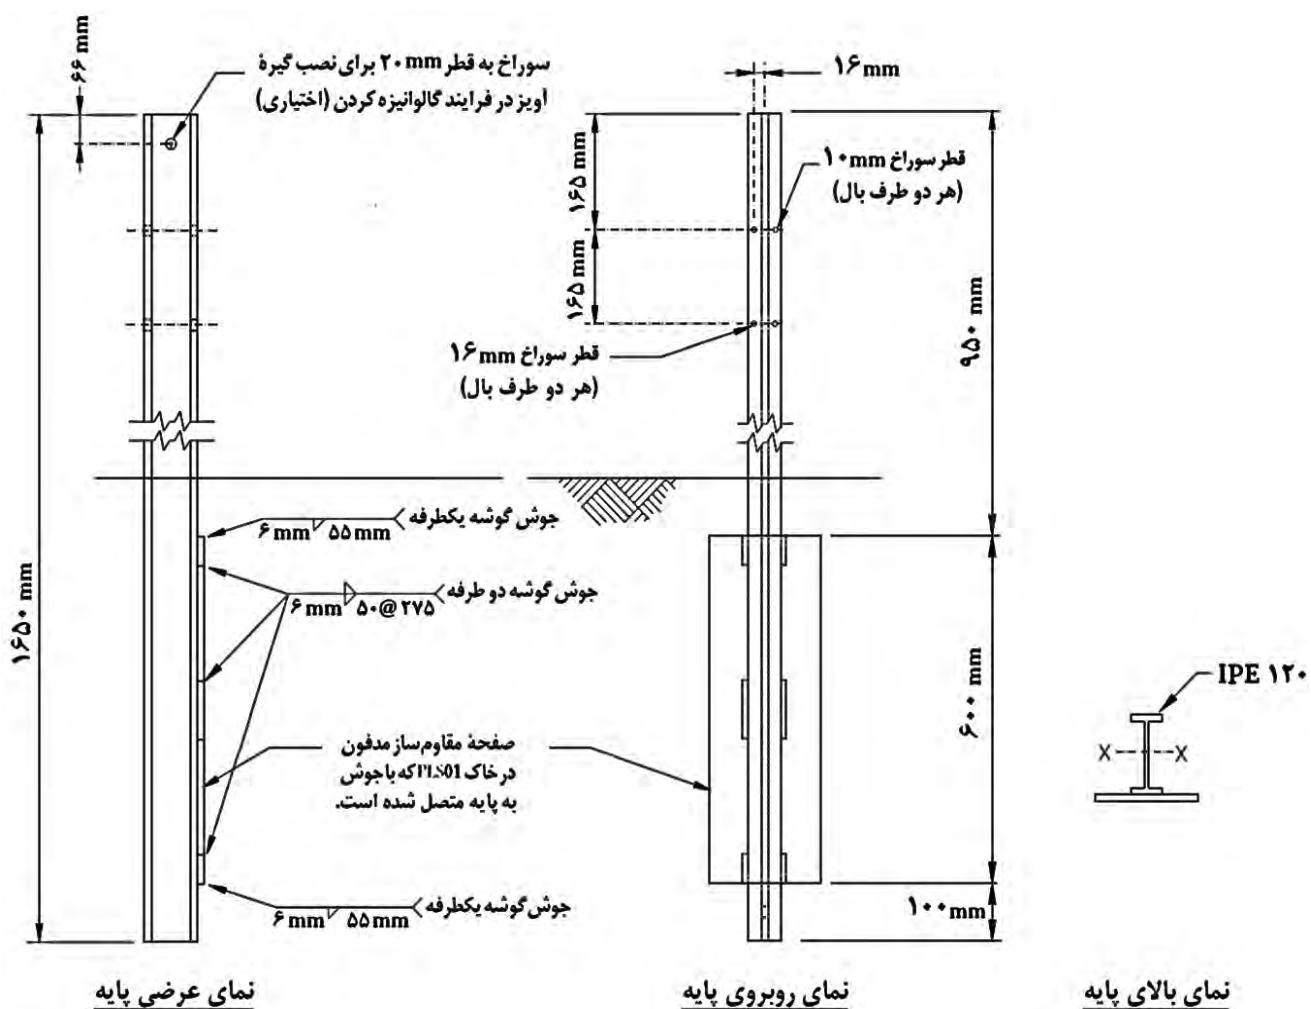


#### تصویر ۷ مشخصات فنی پایه ضعیف (PSE03)

۶-۵- اندازه‌های مربوط به پایه ضعیف، باید مطابق مشخصات تصویر (۷) و اندازه‌های پایه قوی گاردریل، باید مطابق مشخصات تصویر (۸) و جدول (۶) باشد.


**جدول ۶: اندازه‌ها و مشخصات پایه‌های گاردریل قوی (برحسب mm)**

ردیف	پایه	کاربرد	طول کل (L)	طول مدفن (D)	فاصله سوراخ از بالای پایه (E)
۱	PWE01	پایه گاردریل دو موج کناری و میانی	۱۸۳۰	۱۱۰۰	۵۲
۲	PWE02	پایه گاردریل دو موج کناری و میانی	۱۹۸۰	۱۲۵۰	۵۲
۳	PWE03	پایه گاردریل سه موج ساده کناری و میانی	۱۹۸۰	۱۱۵۳	۱۴۹
۴	PWE04	پایه گاردریل سه موج اصلاح شده کناری و میانی	۲۰۶۰	۱۱۷۳	۱۴۹

سندها:	۶-۸-۳۱۲/۲	تصویر:	نمای فنی و اجرایی شهرداری تهران
تأثید:	شورای عالی فنی شهرداری تهران	تئیید:	مشخصات فنی حفاظهای طولی فلزی (گاردریل)
تهییه:	کمیته کارشناسی حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران	معاونت حمل و نقل و ترافیک	صفحه ۶ از ۲۶
تمام:	مهندسين مشاور دانش پژوهان هنگام		

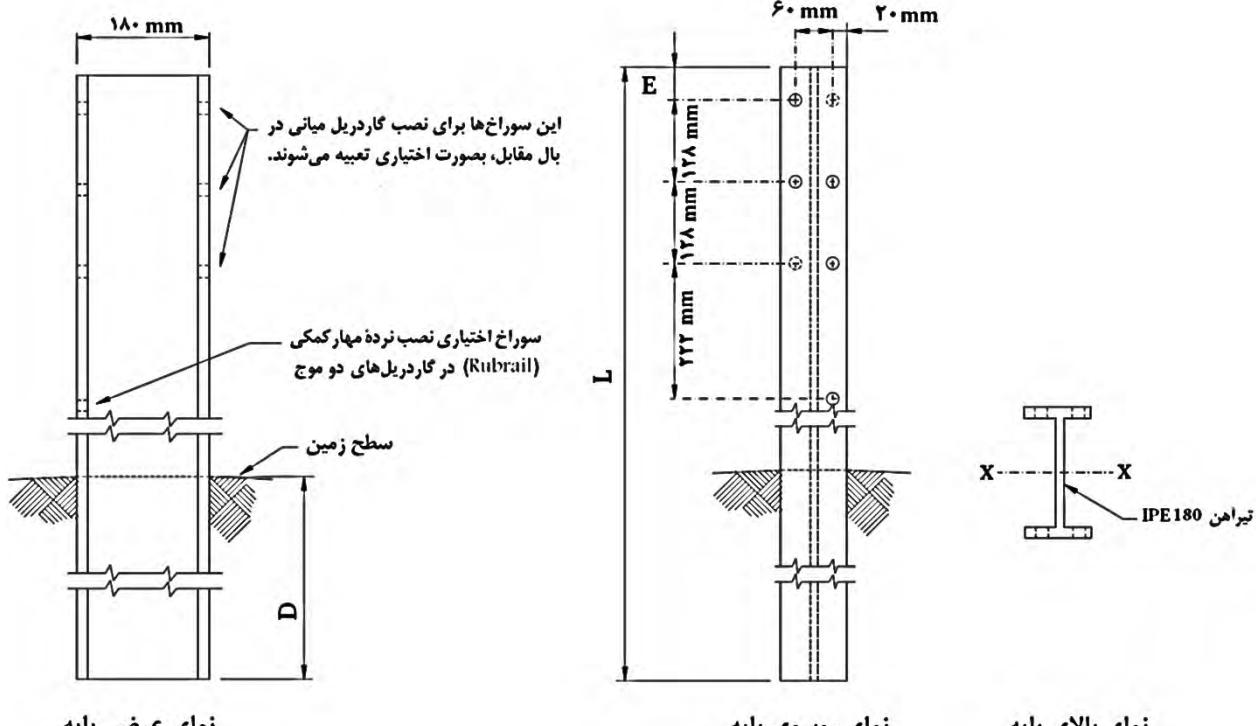

تصویر ۸: مشخصات فنی پایه قوی (PWE - )

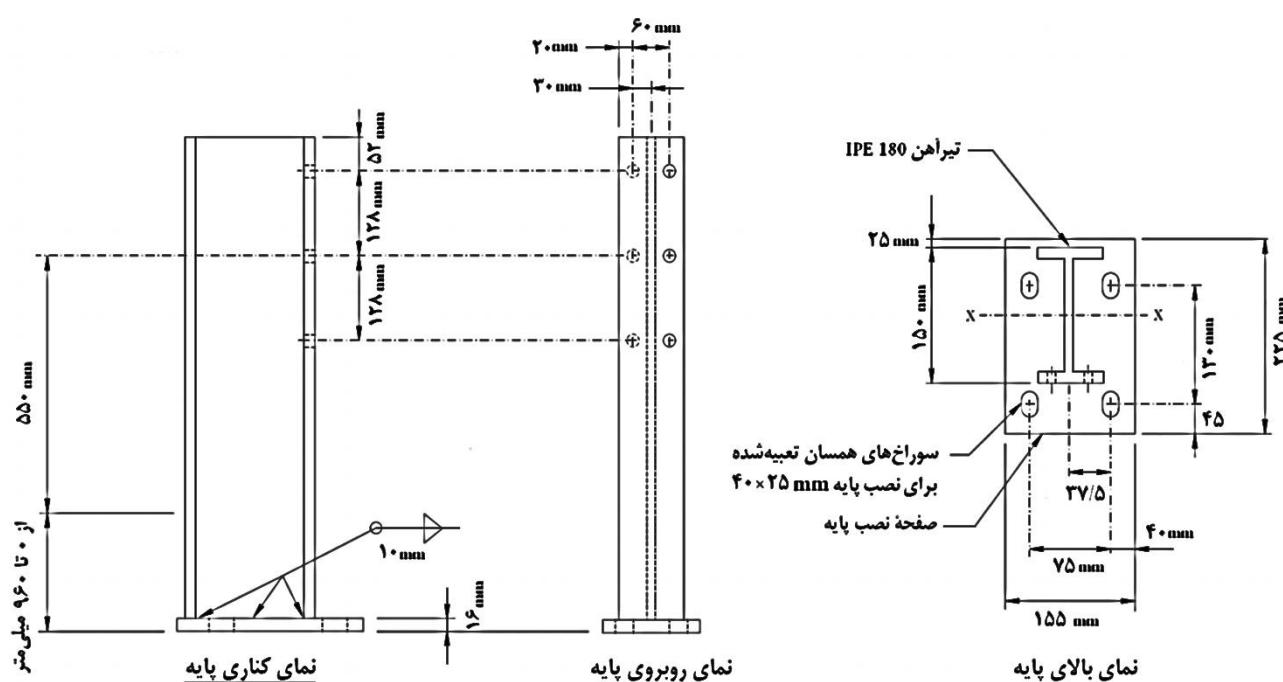

تصویر ۹: مشخصات فنی پایه برای نصب روی دال بتنی (PWF01)

۶-۸-۳۱۲/۲	سنده:	نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران	
شورای عالی فنی شهرداری تهران	تصویب:	مشخصات فنی حفاظهای طولی فلزی (گاردریل)	
کمیته کارشناسی حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران	تأیید:		
مهندسین مشاور دانشپژوهان هنگام	تهییه:	صفحه ۷ از	۲۶




- ۷- ضوابط اجرای سرسپر: وجود سرسپر، ناقص استفاده از ضربه‌گیرها نیست. الزامات ایمن‌سازی در نقاط ابتدایی و انتهایی گاردریل‌ها باید طبق سند ۶-۸-۳۱۲/۴ رعایت شود. در صورت استفاده از سرسپر، باید با تأیید کارفرما، از تجهیزاتی استفاده شود که تأییدیه استاندارد EN1317 یا NCHRP350 را برای محصول مورد نظر داشته باشد.
- ۷-۱- ابتدا و انتهای همهٔ تیپ‌های گاردریل در معابر شهری، باید مهار شوند.



تصویر ۱۰: چند نمونه از سرسپرها

-۸- لقمه:


- ۱- برای اتصال بهتر سپر به پایه در گاردریل نیمه‌صلب باید از لقمه استفاده شود. لقمه باید از جنس فولاد گالوانیزه یا چوب باشد.
- ۲- در گاردریل‌های انعطاف‌پذیر، نیازی به استفاده از لقمه نیست. [← بند ۱۲ و ۱۳، تیپ ۱ و ۲]
- ۳- أنواع لقمه: انواع لقمه‌های همسان مورد استفاده در گاردریل‌های تیپ شهری باید مطابق مشخصات فنی زیر باشند.
- ۴- لقمه فولادی ساده (PWB01): این قطعه باید از تیرآهن IPE180 گالوانیزه باشد و در گاردریل کناری سپر دو موج پایه قوی (تیپ ۳ و ۴، بندهای ۱۴ و ۱۵) کاربرد دارد. مشخصات فنی آن، باید طبق تصویر (۱۱) باشد. سوراخ‌های این قطعه باید دایره‌ای شکل و به قطر ۲۰ میلی‌متر باشند. [← تصویر ۱۱]

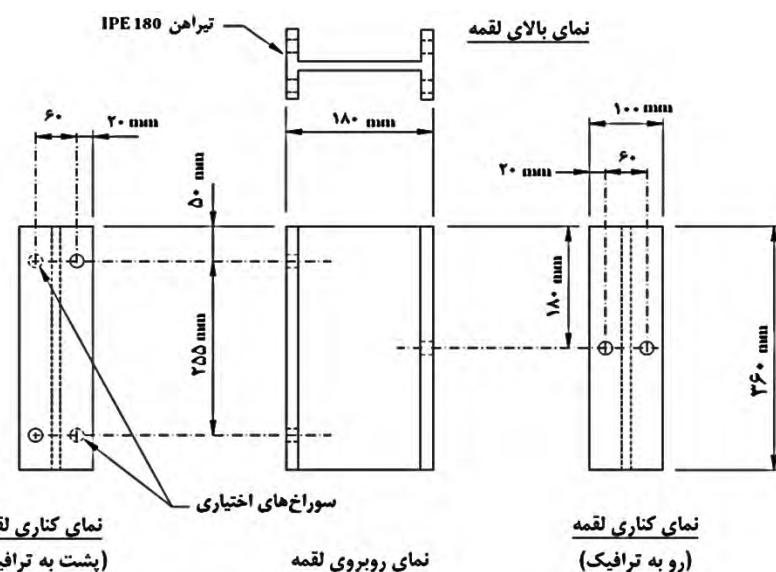

تصویر ۱۱: مشخصات فنی لقمه فولادی ساده برای سپر دو موج (PWB01) (کاربرد در تیپ‌های ۳ و ۴)

۶-۸-۳۱۲/۲	سنده:	 مشخصات فنی حفاظه‌های طولی فلزی (گاردریل)	نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران
شورای عالی فنی شهرداری تهران	تصویب:		
کمیته کارشناسی حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران	تأیید:		
مهندسين مشاور دانش پژوهان هنگام	تهیيه:		صفحه ۸ از ۲۶


۲-۳-۸- لقمه اصلاح شده (PWB03): این قطعه از تیراهن نمره IPE300 گالوانیزه تهیه می‌شود و در گاردریل کناری و میانی سپر سه موج پایه قوی اصلاح شده (تیپ ۵ و ۶ بندهای ۱۶ و ۱۷) به کار می‌رود. ابعاد لقمه اصلاح شده باید مطابق تصویر (۱۲) باشد.

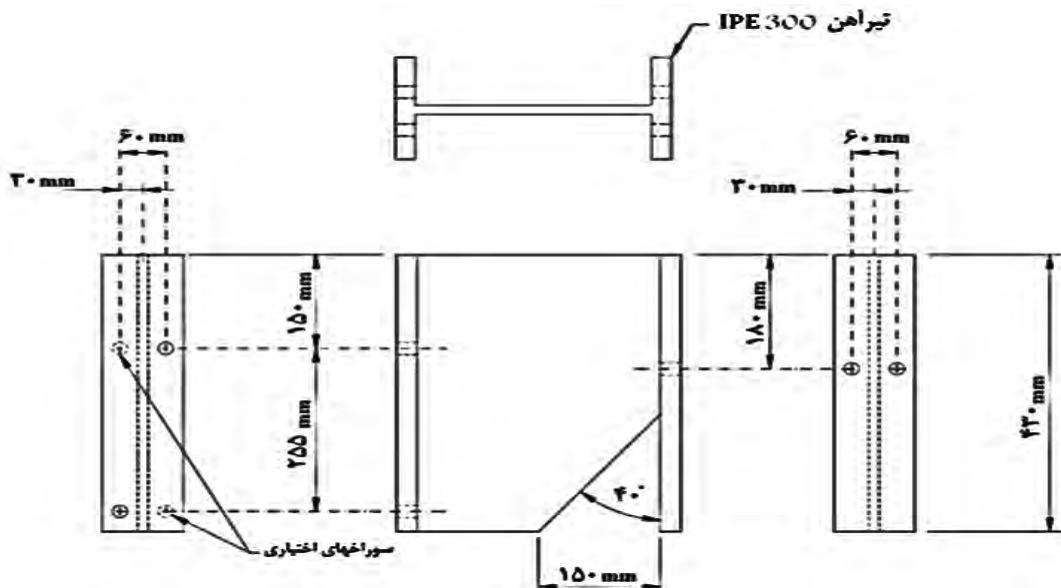

تصویر ۱۲: مشخصات فنی لقمه اصلاح شده برای سپر سه موج (PWB03) (کاربرد در تیپ‌های ۵ و ۶)

۳-۳-۸- لقمه چوبی (PDB01a-b): در صورتی که طراح، نیاز به استفاده از لقمه چوبی در گاردریل کناری و میانی دو موج پایه قوی (تیپ ۳ و ۴، بندهای ۱۴ و ۱۵) داشته باشد و استفاده از لقمه فولادی را با توجه به شرایط، مجاز نداند، می‌تواند از قطعه چوبی PDB01 طرح "الف" و "ب" [← ← تصویر (۱۳)] استفاده کند. این قطعه باید از چوب با مقاومت فشاری حداقل ۱۱۶۰ psi باشد.

۴-۳-۸- طراح و پیمانکار برای استفاده از این نوع لقمه باید از کارفرما تأییدیه اخذ کند.

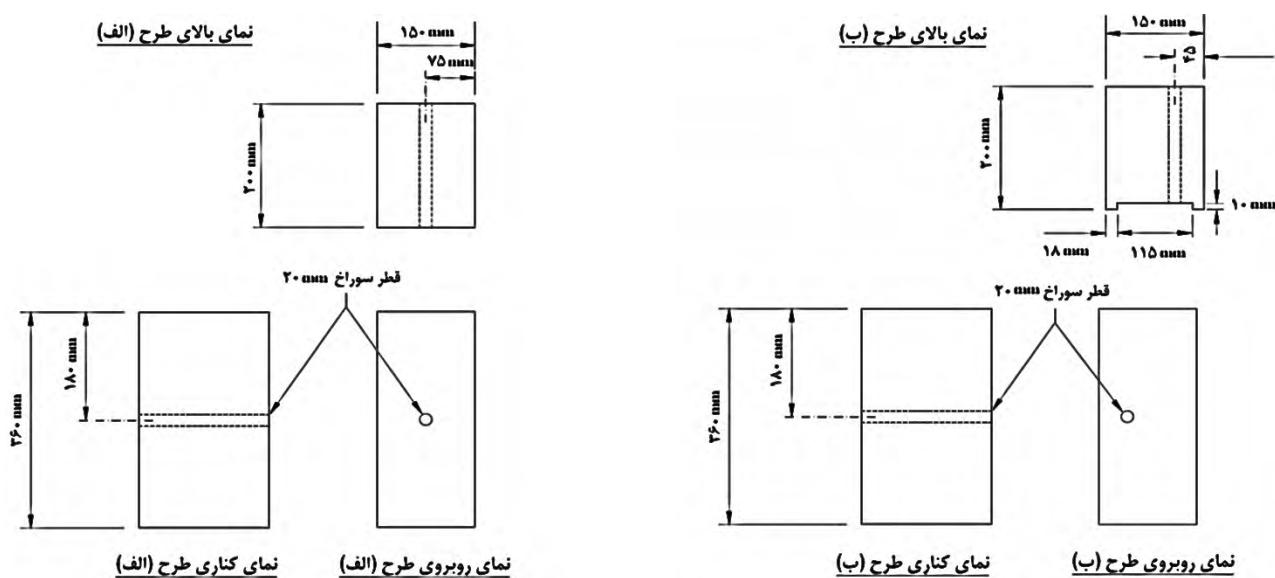

تصویر ۱۳: مشخصات فنی لقمه چوبی (PDB01a-b) در گاردریل میانی دو موج نیمه‌صلب (کاربرد در تیپ‌های ۳ و ۴)

سند: ۶-۳۱۲/۲	تصویب:	مشخصات فنی حفاظهای طولی فلزی (گاردریل)	نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران
شورای عالی فنی شهرداری تهران	تأیید:		
کمیته کارشناسی حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران	تهییه:	معاونت حمل و نقل و ترافیک	
مهندسین مشاور دانش پژوهان هنگام			صفحه ۹ از ۲۶


- ۹- گل گاردriel (Guardrail Reflector): این قطعه باید درون فرورفتگی سپر گاردriel و رو به سمت ترافیک نصب شود تا با ایجاد انعکاس مناسب نور در شب، باعث بهتر دیده شدن گاردriel شود. استفاده از گل گاردriel روی سپر گاردriel ها الزامی است. [← تصویر (۱۴)]
- ۱-۹- گل گاردriel شامل پایه فلزی یا پایه پلاستیکی، شبرنگ رده مهندسی هفت‌ساله و پیچ و مهره است.
- ۲-۹- گل گاردriel باید درون قوس فرورفتگ سپر و رو به جهت ترافیک نصب شود.



تصویر ۱۴: گل گاردriel (شبرنگ)

#### ۱- اتصالات گاردriel:

- ۱۰- اتصال تمام اجزا و قطعات گاردriel، باید با پیچ و مهره انجام شود. استفاده از جوش یا سایر روش‌ها برای اتصال اجزای حفاظ، مجاز نیست.
- ۲-۱۰- اتصالات گاردriel باید گالوانیزه باشند. ضخامت پوشش گالوانیزه آن‌ها به طور متوسط باید  $50\text{ }\mu\text{m}$  میکرون باشد و ضخامت این لایه در هیچ جایی از سطح فلز، نباید کمتر از  $40\text{ }\mu\text{m}$  میکرون شود.
- ۳-۱۰- پیچ و مهره‌های پیچ و مهره‌های مورد استفاده جهت اتصال اجزای گاردriel به انواع زیر تقسیم می‌شوند:
- ۱-۳-۱۰- پیچ و مهره اتصال سپرهای متواالی به یکدیگر (FBB01): برای اتصال سپرهای متواالی به یکدیگر باید از پیچ سرگرد نوع Carriage و مهره شش‌گوش، از جنس فولاد با پوشش گالوانیزه به قطر پیچ  $16\text{ mm}$  میلی‌متر، گام پیچ  $2\text{ mm}$  میلی‌متر و طول  $35\text{ mm}$  میلی‌متر (نمره M16×2) استفاده شود. مشخصات فنی این پیچ و مهره باید طبق استاندارد ۱۹۸۱ DIN 603 باشد. [← تصویر (۱۵)]
- ۲-۳-۱۰- پیچ و مهره اتصال سپرهای به لقمه (FBB02-05): پیچ اتصال سپرهای به لقمه، باید از پیچ نوع سرگرد Carriage و مهره شش‌گوش از جنس فولاد با پوشش گالوانیزه به قطر پیچ  $16\text{ mm}$  میلی‌متر و گام پیچ  $2\text{ mm}$  میلی‌متر (نمره M16×2) باشد. مشخصات فنی این پیچ و مهره باید طبق استاندارد ۱۹۸۱ DIN 603 باشد. برای اتصال لقمه‌های فولادی به سپرهای دو موج و سه موج، باید از پیچ FBB02 استفاده شود و برای اتصال لقمه‌های چوبی به سپرهای پیچ FBB03، FBB04 و FBB05 باید به کار رود. مشخصات فنی و اندازه‌های پیچ و مهره‌های FBB01-05 باید طبق تصویر (۱۵) و جدول (۷) باشد.

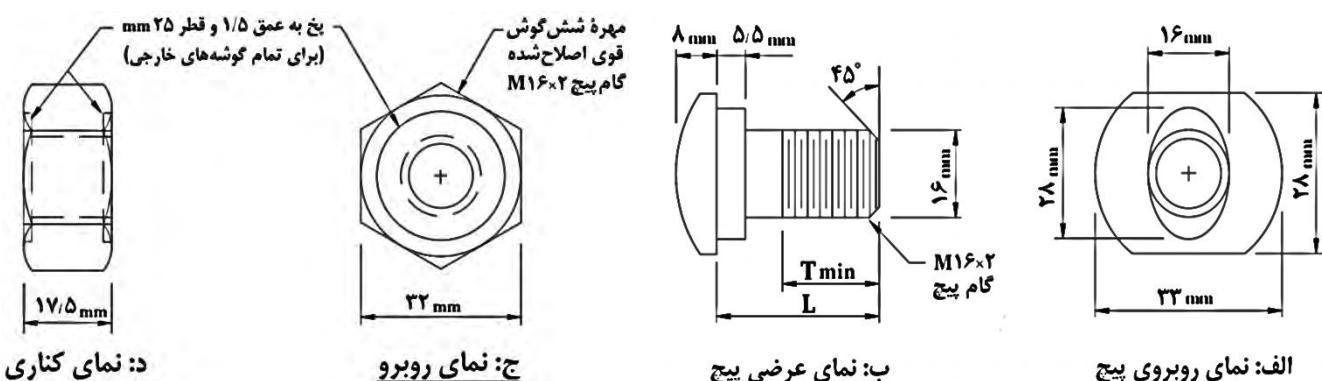

تصویر ۱۵: مشخصات فنی پیچ و مهره سرگرد اتصال سپرهای متواالی به یکدیگر و اتصال لقمه به سپر، ۰۵-۰۱FBB

سند:	۶-۸-۳۱۲/۲	نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران
تصویب:	شورای عالی فنی شهرداری تهران	مشخصات فنی حفاظهای طولی فلزی (گاردriel)
تأیید:	کمیته کارشناسی حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران	
تهییه:	مهندسين مشاور دانش پژوهان هنگام	صفحه ۱۰ از ۲۶

## جدول ۷: اندازه‌های پیچ‌های سرگرد (بر حسب mm)

ردیف	پیچ و مهره	کاربرد	طول پیچ (L)	طول قسمت رزوه شده (Tmin)
۱	FBB-01	اتصال سپرهای متواالی دو موج و سه موج به یکدیگر	۳۵	۳۰
۲	FBB-02	اتصال سپر دو موج به لقمه فولادی و اتصال سپر سه موج به لقمه اصلاح شده	۵۰	۴۵
۳	FBB-03	اتصال سپرهای دو موج به لقمه چوبی	۲۵۵	۱۰۰
۴	FBB-04	اتصال سپرهای دو موج به لقمه چوبی	۴۶۰	۱۰۰
۵	FBB-05	اتصال سپرهای دو موج به لقمه چوبی	۶۴۰	۱۰۰

۱۰-۳-۳-۱- پیچ و مهره اتصال سپرها به پایه (FBX08a×1.5): برای اتصال سپر به پایه یا لقمه نصب شده روی پایه، باید از پیچ و مهره

شش‌گوش با استقامت بالا، از جنس فولاد و پوشش گالوانیزه، به قطر پیچ ۸ میلی‌متر و گام ۱/۵ میلی‌متر (نمره M8×1.5) استفاده

شود.

۱۰-۳-۴-۳-۱- پیچ و مهره مهار سپر با مهره اضافه (FBX14a×2): برای پیچ مهار لبہ پایین سپر، روی پایه، باید از پیچ و مهره شش‌گوش با




استقامت بالا، از جنس فولاد و پوشش گالوانیزه به قطر پیچ ۱۴ میلی‌متر و گام ۲ میلی‌متر (نمره M14×2) استفاده شود.

۱۰-۳-۵-۳-۱- پیچ و مهره اتصال لقمه فولادی به پایه (FBX16a×2): برای اتصال لقمه فولادی به پایه در گاردولهای نیمه‌صلب (دو موج و سه

موج) باید از پیچ و مهره شش‌گوش فولادی با پوشش گالوانیزه، استقامت بالا و با قطر پیچ ۱۶ میلی‌متر و گام پیچ ۲ میلی‌متر (نمره

M16×2) استفاده شود.

راهنمایی: مشخصات فنی سه نوع پیچ و مهره اخیر، باید طبق استاندارد ۱۹۸۷ DIN 933 باشد. [← تصویر (۱۶) و جدول (۸)]

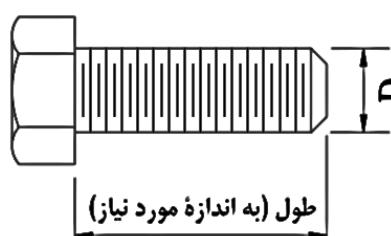

د: نمای کناری مهره

ج: نمای رو بروی مهره

ب: نمای کناری پیچ

الف: نمای رو بروی پیچ

#### تصویر ۱۶: مشخصات فنی پیچ و مهره شش‌گوش

کاربرد در اتصال سپر به پایه (FBX08a)، مهار لبہ سپر روی پایه (FBX14a) و اتصال لقمه فولادی به پایه (FBX16a)

#### جدول ۸: اندازه‌های پیچ‌های شش‌گوش (بر حسب میلی‌متر)

ردیف	پیچ و مهره	کاربرد	قطر رزوه پیچ (D)	عمق مهره (M)	عرض خارجی (S)
۱	FBX08a×1.5	اتصال سپرها به پایه یا لقمه	۸	۶/۸	۱۳
۲	FBX14a×2	مهار لبہ پایین سپرها روی پایه با مهره اضافی	۱۴	۱۲/۸	۲۱
۳	FBX16a×2	پیچ اتصال لقمه گاردول دوموج و سه موج به پایه	۱۶	۱۴/۸	۲۴

سنده:	شماره سند: ۱۲-۳۱۲/۲-۸
تصویب:	شورای عالی فنی شهرداری تهران
تأیید:	کارگروه تخصصی حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران
تهییه:	مهندسین مشاور دانش پژوهان هنگام




معاونت حمل و نقل و  
 Traffیک

نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران

مشخصات فنی حفاظه‌های طولی فلزی  
(گاردول)

صفحه ۱۱ از ۲۶

۱۰-۴- واشر: در زیر پیچ اتصال سپر به پایه، باید از واشر مربعی (FWR01) استفاده شود. [← تصویر (۱۷)]

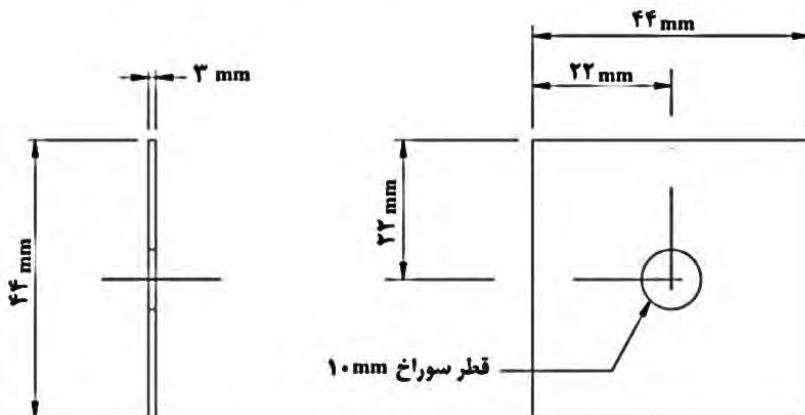

ب: نمای کناری

الف: نمای رو برو

#### تصویر ۱۷: واشرهای مورد استفاده در گاردریل‌ها (FWR01)

۱۱- تیپ‌های همسان گاردریل معابر شهری:

۱۱-۱- اجزای تیپ‌های گاردریل‌های همسان معابر شهری: اجزای هر تیپ از گاردریل‌ها در معابر شهری، در قطعات به طول ۴۱۳ سانتیمتر (طول مفید ۳۸۱ سانتیمتر) باید مطابق جدول (۹) باشند. [← جدول (۹)]

#### جدول ۹: اجزای گاردریل‌های تیپ معابر شهری

ارجاع	تعداد	نام اختصاری بین‌المللی	اجزای گاردریل	نوع گاردریل	تیپ
بند ۵	۱	RWM02a	سپر دو موج	گاردریل انعطاف‌پذیر کناری دو موج با پایه‌های ضعیف فاقد لقمه	۱
بند ۶	۱	PSE03	پایه و صفحه مقاوم‌ساز مدفون در خاک		
بند ۱۰	۸	FBB01	پیچ و مهره اتصال سپرهای متواالی به یکدیگر		
بند ۱۰	۱	FBX08a	پیچ و مهره اتصال سپرها به پایه		
بند ۱۰	۱	FBX14a	پیچ و مهره حمایت‌کننده سپر با مهره اضافه		
بند ۱۰	۱	FWR01	واشر مربعی		
بند ۵	۲	RWM02a	سپر دو موج	گاردریل انعطاف‌پذیر دو موج پایه ضعیف میانی	۲
بند ۶	۱	PSE03	پایه ضعیف و صفحه زمین		
بند ۱۰	۱۶	FBB01	پیچ و مهره اتصال سپرهای متواالی به یکدیگر		
بند ۱۰	۲	FBX08a	پیچ و مهره اتصال سپرها به پایه		
بند ۱۰	۲	FBX14a	پیچ و مهره حمایت‌کننده سپر با مهره اضافه		
بند ۱۰	۲	FWR01	واشر مربعی		

۶-۸-۳۱۲/۲

سنده:

شورای عالی فنی شهرداری تهران



نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران

مشخصات فنی حفاظهای طولی فلزی  
(گاردریل)

کمیته کارشناسی حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

تصویب:

تأیید:

مهندسین مشاور دانش پژوهان هنگام

تئییه:

معاونت حمل و نقل و  
ترافیک

صفحه ۱۲ از ۲۶

## ادامه جدول ۹: اجزای گاردriel‌های تیپ معابر شهری


تیپ	نوع گاردriel	اجزای گاردriel	نام اختصاری بین المللی	تعداد	ارجاع
۳	گاردriel نیمه صلب کناری دو موج پایه قوی	سپر دو موج	RWM02a	۱	بند ۵
		پایه قوی	PWE02 یا PWE01	۲	بند ۶
		لقمه فولادی	PWB01	۲	بند ۸
		پیچ و مهره اتصال پایه به لقمه	FBX16a	۴	بند ۱۰
		پیچ و مهره اتصال سپر به لقمه	FBB02	۲	بند ۱۰
		پیچ و مهره اتصال سپرهای متواالی به یکدیگر	FBB01	۸	بند ۱۰
		سپر دو موج	RWM02a	۲	بند ۵
۴	گاردriel نیمه صلب میانی دو موج پایه قوی با قطعه واسط (لقمه فولادی)	پایه قوی	PWE01	۲	بند ۶
		لقمه فولادی	PWB01	۴	بند ۸
		پیچ و مهره اتصال سپرهای متواالی به یکدیگر	FBB01	۱۶	بند ۱۰
		پیچ و مهره اتصال پایه به لقمه	FBX16a	۸	بند ۱۰
		پیچ و مهره اتصال سپر به لقمه	FBB02	۴	بند ۱۰
		سپر دو موج	RWM02a	۲	بند ۵
		پایه قوی	PWE01	۲	بند ۶
۴	گاردriel نیمه صلب میانی دو موج پایه قوی با قطعه واسط (لقمه چوبی)	لقمه چوبی	PDB01b	۴	بند ۸
		پیچ و مهره اتصال سپرهای متواالی به یکدیگر	FBB01	۱۶	بند ۱۰
		پیچ و مهره اتصالات چوبی سپر به لقمه و پایه	FBB03	۴	بند ۱۰
		واشر گرد	FWC16a	۴	بند ۱۰
		سپر سه موج	RTM02a	۱	بند ۵
		پایه قوی	PWE04	۲	بند ۶
		لقمه فولادی سه موج اصلاح شده	PWB03	۲	بند ۸
۵	گاردriel نیمه صلب کناری سه موج پایه قوی اصلاح شده	پیچ و مهره اتصال پایه به لقمه (طول ۴۰ میلی‌متر)	FBX16a	۴	بند ۱۰
		پیچ و مهره اتصال سپرهای متواالی به یکدیگر	FBB01	۸	بند ۱۰
		پیچ و مهره اتصال سپر به لقمه‌ها	FBB02	۲	بند ۱۰
		صفحة پشتیبان	RTB01a	۱	بند ۵
		سپر سه موج	RTM02a	۲	بند ۵
		پایه قوی	PWE03	۲	بند ۶
		لقمه فولادی سه موج اصلاح شده	PWB03	۴	بند ۸
۶	گاردriel نیمه صلب میانی سه موج پایه قوی اصلاح شده	پیچ و مهره اتصال پایه به لقمه (طول ۴۰ میلی‌متر)	FBX16a	۸	بند ۱۰
		پیچ و مهره اتصال سپرهای متواالی به یکدیگر	FBB01	۱۶	بند ۱۰
		پیچ و مهره اتصال سپر به لقمه‌ها	FBB02	۴	بند ۱۰
		صفحة پشتیبان	RTB01a	۱	بند ۵
		سپر سه موج	RTM02a	۲	بند ۵
		پایه قوی	PWE03	۲	بند ۶
		لقمه فولادی سه موج اصلاح شده	PWB03	۴	بند ۸

۱۲- مشخصات فنی گاردriel تیپ یک: گاردriel انعطاف‌پذیر کناری دو موج پایه ضعیف فاقد لقمه، گاردriel تیپ ۱ معابر شهری است. [← تصویر (۱۸)]


۱-۱۲- ارتفاع اسمی (نصب) سپر گاردriel تیپ یک، ۶۱ سانتی‌متر است و ارتفاع لبه بالایی سپر تا زمین پس از نصب باید ۷۶ سانتی‌متر باشد. فاصله بین دو پایه، در حالت متعارف ۳۸۱ سانتی‌متر است.

نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران	مشخصات فنی حفاظهای طولی فلزی (گاردriel)	معاونت حمل و نقل و ترافیک	صفحه ۱۳ از ۲۶
سنده:	تصویب:	شورای عالی فنی شهرداری تهران	۶-۸-۳۱۲/۲
تأیید:	تنهیه:	کمیته کارشناسی حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران	مهندسین مشاور دانش پژوهان هنگام

- ۱۲-۲-۱۲- این حفاظ نسبت به ارتفاع نصب و پستی و بلندی‌های زمین حساس است، بنابراین ارتفاع سپر باید در طول حفاظ رعایت شود.
- ۱۲-۳- بیشینه انحراف دینامیکی مجاز برای گاردریل تیپ یک ۲۲۰ سانتی‌متر است. طراح می‌تواند در صورت لزوم، با ارائه محاسبات مهندسی، اقدام به کاهش فاصله پایه‌ها کند.
- ۱۲-۴- در صورت استفاده از گاردریل دو موج پایه ضعیف در میانه معابر، به صورت دو حفاظ مواري که مانع صلبی در میانه آن باشد، فاصله دو طرف حفاظ باید حداقل ۶۷۰ سانتی‌متر بعلوّه عرض مانع باشد.
- ۱۲-۵- در مناطقی که احتمال یخ‌بندان وجود دارد، استفاده از گاردریل انعطاف‌پذیر مناسب نیست.
- ۱۲-۶- گاردریل تیپ یک تا شرایط سطح ضربه ۲ را پاسخ می‌دهد. در صورت نیاز به استحکام بیشتر، باید از حفاظ قوی‌تر استفاده کرد و یا با انجام محاسبات، اقدام به افزایش تعداد پایه‌ها و به کارگیری صفحه پشتیبان نمود. طراح برای افزایش استحکام گاردریل تیپ یک در برابر از هم‌گسیختگی می‌تواند ارتفاع سپر را تا ۸۲ سانتی‌متر افزایش دهد و از صفحه پشتیبان استفاده نماید.

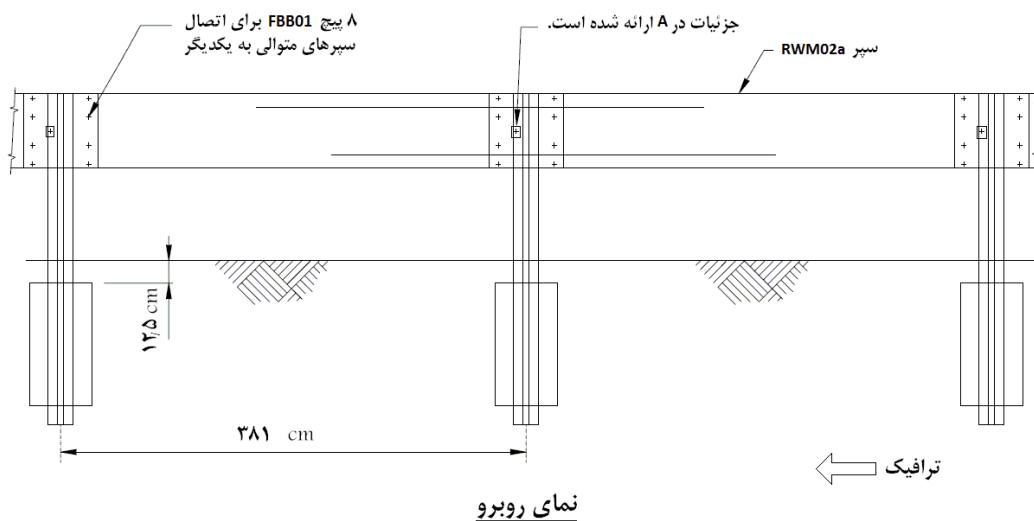

نمای روبرو

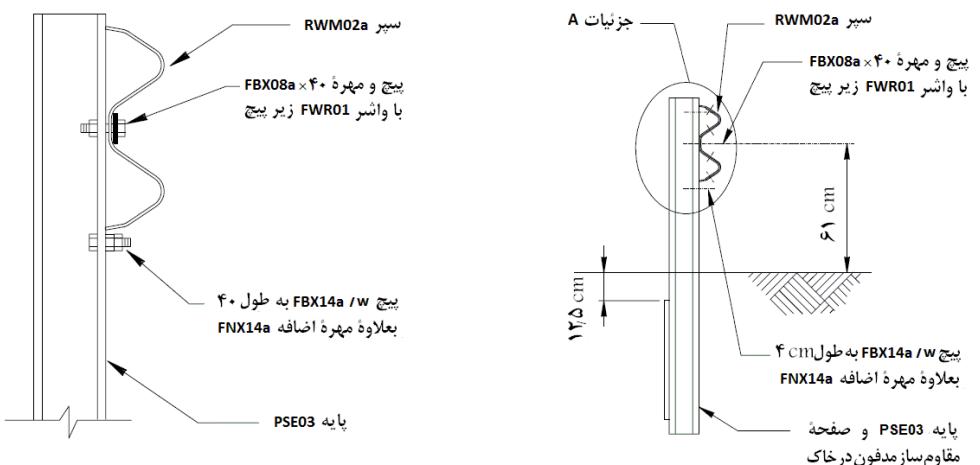

جزئیات A : نحوه اتصال سپر به پایه

نمای کناری

تصویر ۱۸: مشخصات فنی گاردریل تیپ یک، گاردریل دو موج پایه ضعیف کناری (SGR02a)

سند:	۶-۸-۳۱۲/۲	 <b>مشخصات فنی حفاظهای طولی فلزی (گاردریل)</b>	نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران
تصویب:	شورای عالی فنی شهرداری تهران		
تأیید:	کمیته کارشناسی حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران		
تهییه:	مهندسين مشاور دانش پژوهان هنگام		صفحه ۱۴ از ۲۶

۱۳- گاردriel تیپ ۲: گاردriel انعطاف‌پذیر دو موج پایه ضعیف میانی، گاردriel تیپ ۲ معابر شهری است. [← تصویر (۱۹)]

۱۴- ارتفاع اسمی سپری این گاردriel ۶۸ سانتیمتر است و ارتفاع لبه بالای سپر تا زمین پس از نصب باید ۸۴ سانتیمتر باشد. فاصله بین دو پایه، در حالت متعارف ۳۸۱ سانتیمتر است.


۱۵- میزان انحراف دینامیکی این حفاظ از ۱۵۰ تا ۲۱۰ سانتیمتر است. استفاده از گاردriel تیپ ۲ فقط برای انحراف دینامیکی ۱۵۰ سانتیمتر مجاز است. طراح می‌تواند برای کاهش میزان انعطاف‌پذیری مجاز گاردriel تیپ ۲، پس از محاسبه، فاصله پایه‌ها را از ۳۸۱ سانتیمتر کمتر کند.

۱۶- گاردriel تیپ ۲، برای میانه‌های پهن و مسطح که فضای کافی برای تعییر شکل حفاظ وجود دارد مناسب است. در صورت قرار گرفتن مانع صلب در میانه گاردriel تیپ دو، باید این حفاظ به دو حفاظ گاردriel تیپ یک موازی که با فاصله ۶۷۰ سانتیمتر به علاوه عرض مانع از هم قرار دارند، تبدیل شود.

۱۷- گاردriel تیپ ۲، نسبت به ارتفاع سپر و پستی‌ولبندی‌های زمین بسیار حساس است. ارتفاع نصب (۶۸ سانتیمتر) در تمام طول این تیپ باید رعایت شود تا از عبور وسایل نقلیه شاسی‌بلند از بالای این حفاظ و گیرکردن وسایل نقلیه کوچک زیر سپر این حفاظ جلوگیری شود.

۱۸- در مناطق ناهموار و مناطقی که یخ‌بندان یا خوردگی موجب تعییر ارتفاع بیش از ۵۰ میلی‌متر در سپر می‌شود، استفاده از تیپ ۲ مناسب نیست.



۱۹- در زمین‌های ناهموار، یا زمین‌های با شیب بیش از ۱۰ درصد، یا در صورت قرار گرفتن جدول جلوی گاردriel، استفاده از گاردriel تیپ ۲، مجاز نیست. طراح می‌تواند با طراحی مهندسی براحتی مناطق ناهموار یا شیب‌های زیاد، از گاردriel میانی انعطاف‌پذیر استفاده کند. در این حالت باید با اخذ تأییدیه از کارفرما، ارتفاع اسمی سپر با توجه به شرایط محاسبه شود و با افزودن نرده مهار اضافی، استحکام حفاظ افزایش یابد.

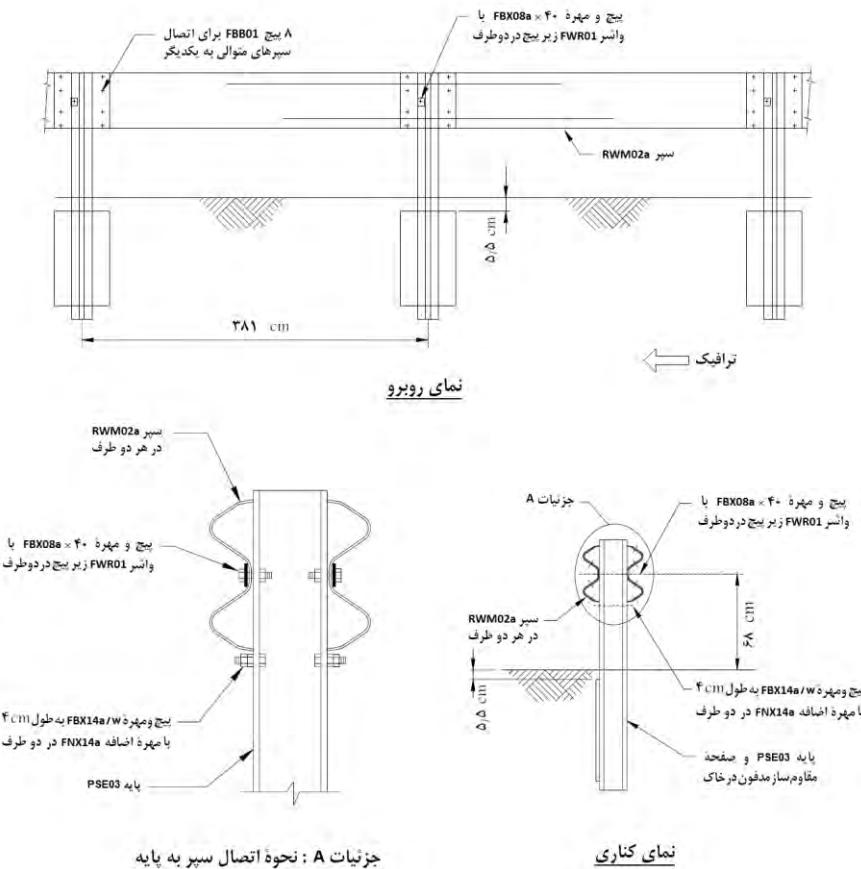

تصویر ۱۹: گاردriel تیپ ۲، گاردriel دو موج پایه ضعیف میانی (SGM02a)

سنده:	۶-۳۱۲/۲	نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران
تصویب:	شورای عالی فنی شهرداری تهران	مشخصات فنی حفاظهای طولی فلزی (گاردriel)
تأیید:	کمیته کارشناسی حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران	صفحه ۱۵ از ۲۶
تهییه:	مهندسین مشاور دانش پژوهان هنگام	معاونت حمل و نقل و trafik

- ۱۴- گاردریل تیپ ۳: گاردریل نیمه صلب کناری دو موج پایه قوی، گاردریل تیپ ۳ معابر شهری است. [← تصویر (۲۰)]
- ۱۴- ارتفاع نصب سپر گاردریل تیپ ۳ از سطح زمین، باید ۵۵ سانتیمتر و ارتفاع لبه بالایی سپر تا زمین پس از نصب ۷۴ سانتیمتر باشد. فاصله بین دو پایه، در حالت عادی باید  $190/5$  سانتیمتر باشد.
- ۱۴- گاردریل تیپ ۳ در صورتی که با لقمه چوبی ساخته شود، (SGR04b-c) تا شرایط سطح آزمون ۳ را پاسخ می‌دهد و در صورتی اینکه از لقمه فولادی در این تیپ گاردریل استفاده شود، (SGR04a) حفاظ تا سطح آزمون ۲ را پاسخگو است.
- ۱۴- گاردریل تیپ ۳ با لقمه چوبی، باید در نقاطی استفاده شود که بیشترین انحراف دینامیکی مجاز ۱۰۰ سانتیمتر باشد و گاردریل تیپ ۳ با لقمه فولادی، باید در نقاطی استفاده شود که بیشترین انحراف دینامیکی مجاز ۸۰ سانتیمتر باشد.
- ۱۴- طراح در صورت نیاز به استحکام بیشتر از سطح آزمون گاردریل، در نقاط حادثه‌خیز و مهم می‌تواند از حفاظ قوی‌تر استفاده کند و یا با انجام محاسبات، اقدام به افزایش تعداد پایه‌ها و به کارگیری از صفحه پشتیبان نماید.

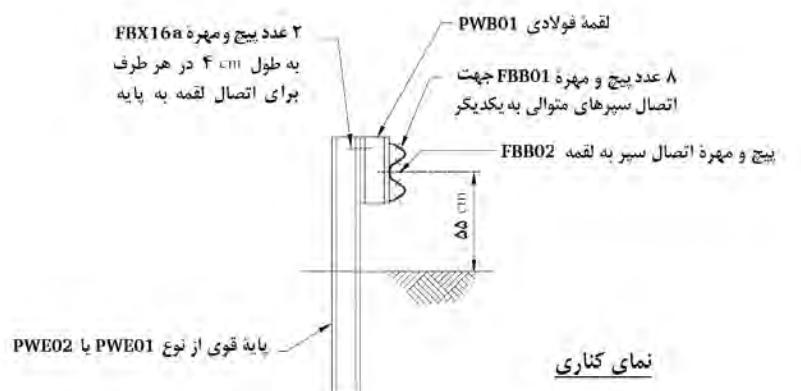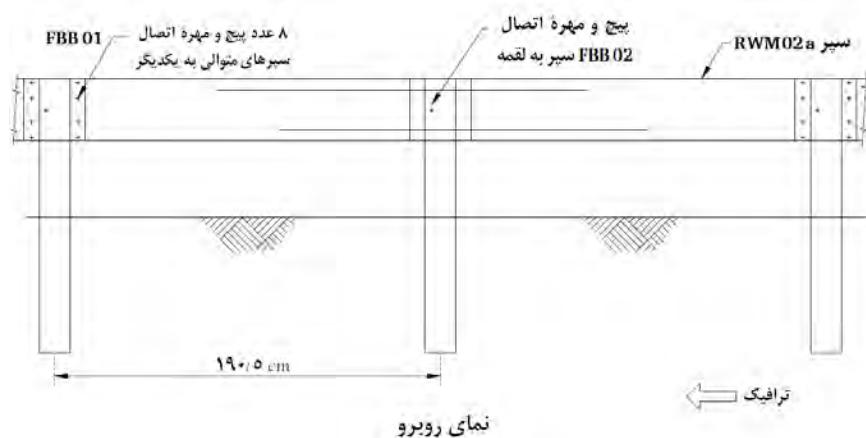

تصویر ۲۰: مشخصات فنی گاردریل تیپ ۳، گاردریل کناری دو موج پایه قوی (SGR04a)


۶-۸-۳۱۲/۲	سنده:	نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران	
شورای عالی فنی شهرداری تهران	تصویب:	مشخصات فنی حفاظهای طولی فلزی (گاردریل)	
کمیته کارشناسی حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران	تأیید:		
مهندسين مشاور دانش پژوهان هنگام	تهیيه:	معاونت حمل و نقل و ترافیک	صفحه ۱۶ از ۲۶

۱۵- گاردریل تیپ ۴: گاردریل نیمه‌صلب میانی دو موج پایه قوی با قطعه واسط (لقمه)، گاردریل تیپ ۴ معابر شهری است. [← تصویر (۲۱)]


۱۵- ارتفاع نصب سپر گاردریل تیپ ۴ از محل نصب ۵۵ سانتیمتر است و ارتفاع لبه بالایی سپر تا زمین پس از نصب باید ۷۴ سانتیمتر باشد. فاصله بین دو پایه، در حالت عادی ۱۹۰/۵ سانتیمتر است.

۱۵- ۲- گاردریل تیپ ۴، انحراف دینامیکی بین ۶۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر دارد و باید در نقاطی استفاده شود که بیشینه انحراف دینامیکی قابل قبول ۶۰ سانتیمتر یا کمتر باشد و در میانه‌های با عرض ۳ متر یا بیشتر قابل استفاده است.

۱۵- ۳- از این نوع گاردریل در میانه‌های کم عرض، برای کاهش میزان تصادفات ناشی از عبور وسایل نقلیه به طرف مقابل راه استفاده می‌شود و در صورت قرار گرفتن مانع صلب در میانه گاردریل تیپ ۴، باید این حفاظ به دو حفاظ گاردریل تیپ سه موازی تبدیل شود.

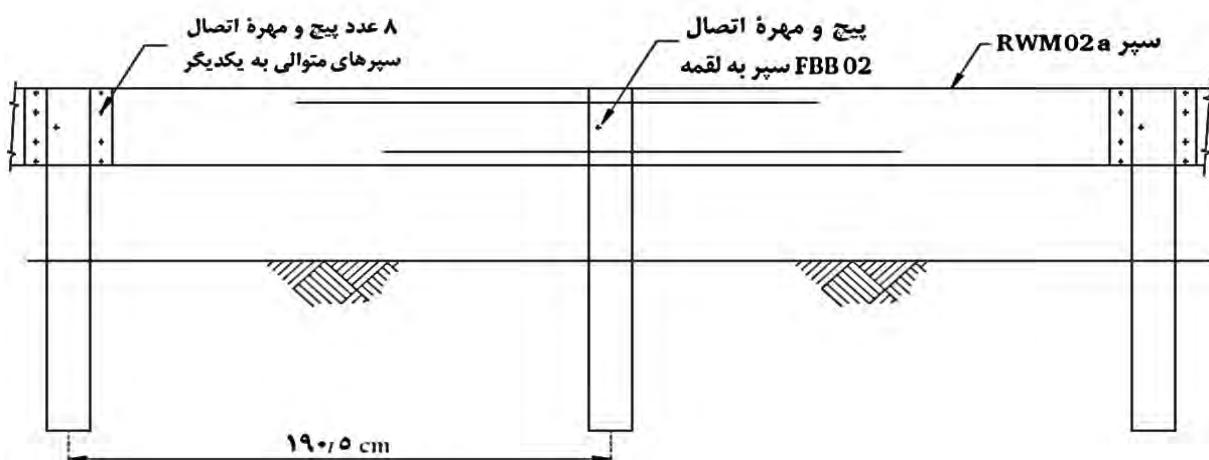

نمای رو برو

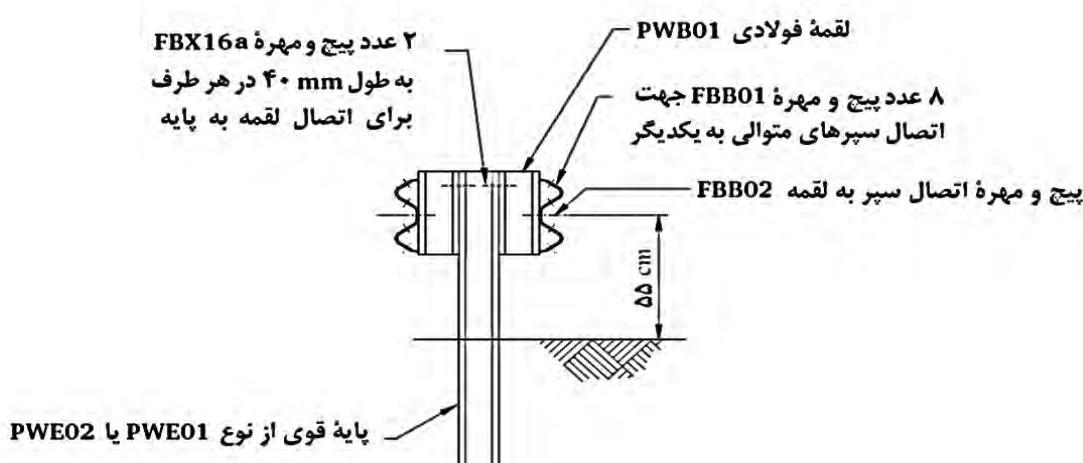

نمای کناری



تصویر ۲۱: مشخصات فنی گاردریل تیپ ۴، گاردریل میانی دو موج قوی (SGM04a)

۶-۸-۳۱۲/۲	سنده:	نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران	
شورای عالی فنی شهرداری تهران	تصویب:	مشخصات فنی حفاظهای طولی فلزی (گاردریل)	
کمیته کارشناسی حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران	تأیید:		
مهندسین مشاور دانش پژوهان هنگام	تهیه:	صفحه ۱۷ از	۲۶



معاونت حمل و نقل و  
 Traffیک

- ۱۶- گاردریل تیپ ۵: گاردریل نیمه‌صلب کناری سه موج پایه قوی اصلاح شده، گاردریل تیپ ۵ معابر شهری است. [← تصویر (۲۲)]
- ۱۶- ارتفاع اسمی سپری این گاردریل ۶۱ سانتیمتر است، بنابراین ارتفاع لبه بالایی سپر تا زمین پس از نصب باید ۸۶/۵ سانتیمتر باشد. فاصله بین دو پایه، در حالت متعارف ۱۹۰/۵ سانتیمتر است.
- ۱۶- گاردریل تیپ ۵ شرایط سطح آزمون ۳ و ۴ را پاسخ می‌دهد. انحراف دینامیکی این تیپ گاردریل در شرایط سطح آزمون ۳ تا ۶۰ سانتیمتر و در شرایط سطح آزمون ۴ تا ۹۰ سانتیمتر را شامل می‌شود.
- ۱۶-۳- این سیستم گاردریل برای استفاده در معابری که حجم ترافیک وسائل نقلیه سنگین در آن‌ها زیاد است، مناسب است. در صورتی که ملاحظات اقتصادی و اجرایی در طراحی گاردریل‌ها دخیل نباشد، این نوع گاردریل، بهترین نوع حفاظ به حساب آمده و پس از برخورد نیز کمترین هزینه تعییرات را بر جای می‌گذارد.

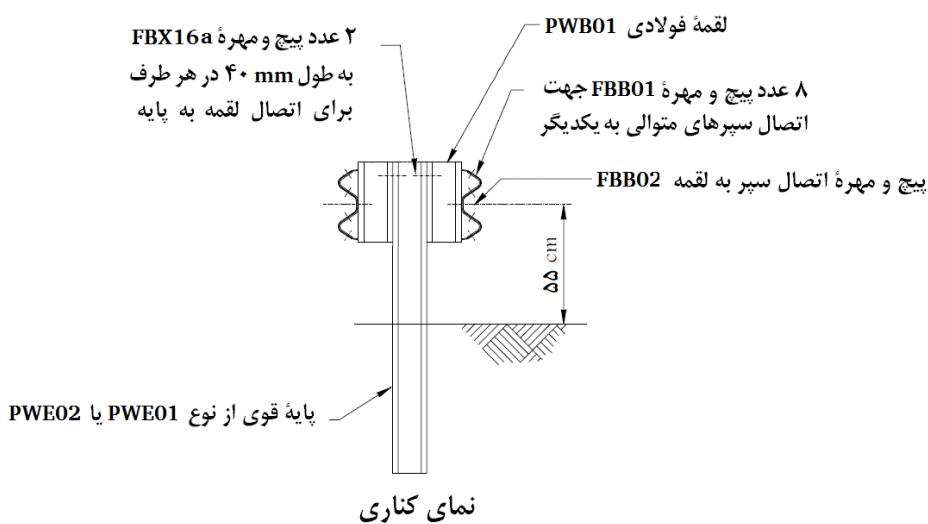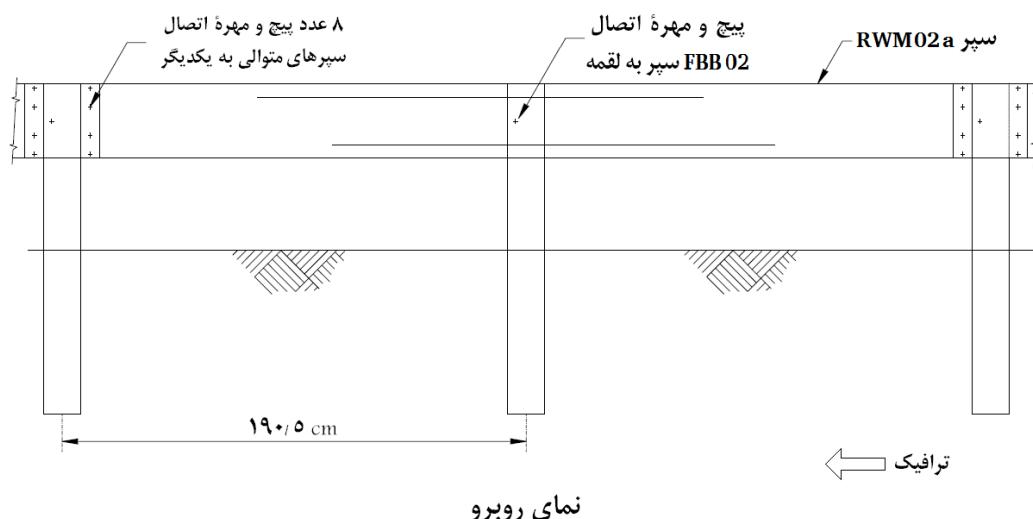

تصویر ۲۲: مشخصات فنی گاردریل تیپ ۵، گاردریل کناری پایه قوی سه موج اصلاح شده (SGR09c)

۶-۸-۳۱۲/۲	سنده:	نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران	
شورای عالی فنی شهرداری تهران	تصویب:	مشخصات فنی حفاظهای طولی فلزی (گاردریل)	
کمیته کارشناسی حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران	تأیید:		
مهندسين مشاور دانشپژوهان هنگام	تهیيه:	صفحة ۱۸ از ۲۶	


۱۷- گاردریل تیپ ۶ گاردریل نیمه‌صلب میانی سه موج پایه قوی اصلاح شده، گاردریل تیپ ۶ معابر شهری است. [← تصویر (۲۳)]

۱۷- ارتفاع اسمی سپری این گاردریل ۶۱ سانتیمتر است، بنابراین ارتفاع لبه بالایی سپر تا زمین پس از نصب باید  $۸۶/۵$  سانتیمتر باشد. فاصله بین دو پایه، در حالت متعارف  $۱۹۰/۵$  سانتیمتر است.


۱۷- گاردریل تیپ ۶ باید در نقاطی استفاده شود که بیشینه انحراف دینامیکی قابل قبول حدود  $۵۰$  سانتیمتر باشد.

۱۷- گاردریل تیپ ۶ در شرایط سطح آزمون  $۴$  موفق عمل می‌کند.

۱۷- برای افزایش قابل ملاحظه کارایی حفاظ در تصادفات وسائل نقلیه سنگین، باید از سیستم گاردریل تیپ ۶ (سه موج) بهجای گاردریل تیپ  $۴$  (دو موج) استفاده شود.

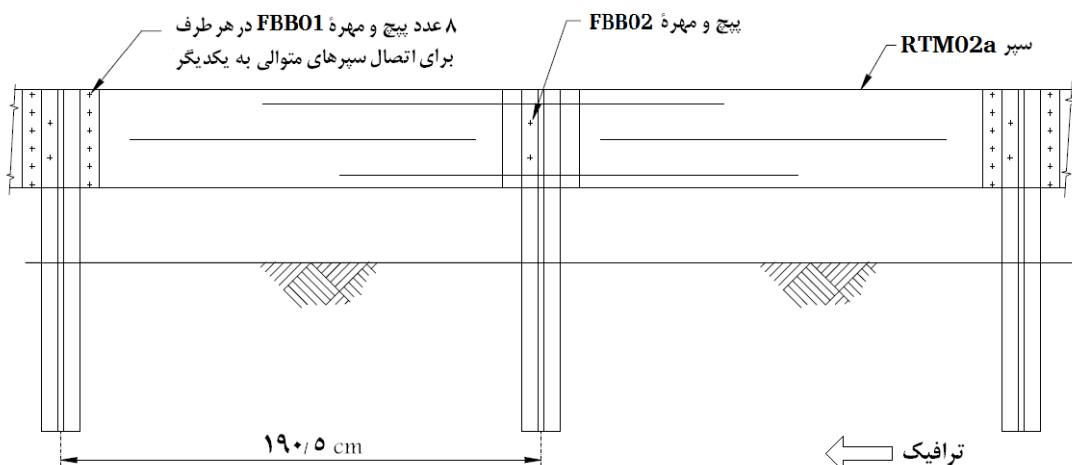

نمای روبرو

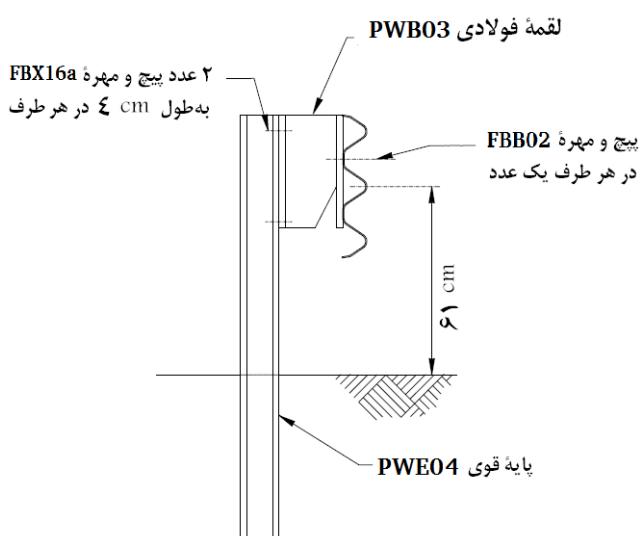

نمای کناری

تصویر ۳۳: مشخصات فنی گاردریل تیپ ۶ گاردریل میانی سه موج اصلاح شده (SGM09b)

۶-۸-۳۱۲/۲	سنده:	نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران
شورای عالی فنی شهرداری تهران	تصویب:	مشخصات فنی حفاظهای طولی فلزی (گاردریل)
کمیته کارشناسی حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران	تأثید:	
مهندسین مشاور دانش پژوهان هنگام	تهیه:	صفحه ۱۹ از ۲۶



- ۱۸- الزامات طراحی و نصب حفاظ:** طراح حفاظ (مشاور)، باید موارد زیر را در طراحی و نصب گاردریل لحاظ کند:
- ۱-۱۸- بررسی سوابق قبلی و پیش‌بینی احتمالات
  - ۲-۱۸- جانمایی محل نصب (موقعیت گاردریل نسبت به موانع و مسیر)
  - ۳-۱۸- میزان انحراف گاردریل نسبت به لبه سواره‌رو و موانع خطرآفرین
  - ۴-۱۸- موقعیت گاردریل نسبت به جدول
  - ۵-۱۸- تأمین حداقل فاصله جانبی حفاظ
  - ۶-۱۸- نوع گاردریل
  - ۷-۱۸- طول گاردریل (طول بخش ابتدایی، میانی، انتهایی و تبدیلی حفاظ)
  - ۸-۱۸- نحوه ایمن‌سازی نقاط ابتدایی و انتهایی حفاظ و سیستم انتقالی و نصب آن
  - ۹-۱۸- سنجش میزان اثربخشی حفاظ
- ۱۹- ایمن‌سازی قسمت ابتدایی و انتهایی حفاظها:** نقاط شروع و پایان حفاظها باید ایمن‌سازی شود تا از خطرآفرینی این نقاط برای وسائل نقلیه و سرنشینان آن‌ها جلوگیری به عمل آید. ایمن‌سازی بخش ابتدایی و انتقالی (تبدیلی) حفاظ، باید برای تمام حفاظهای نصب شده در معابر شهری، انجام شود.
- ۱۹- روش‌های ایمن‌سازی قسمتهای ابتدایی:** ایمن‌سازی نقاط ابتدایی حفاظهای معابر شهری، باید به ترتیب اولویت طبق روش‌های زیر انجام شود:
- ۱-۱۹- **عقب بردن ابتدای حفاظ تا خروج از عرض ایمنی:** با قرار دادن ابتدای حفاظ در خارج از عرض ایمنی (ناحیه عاری از مانع)، احتمال برخورد وسایل نقلیه به آن کم می‌شود. با توجه به محدودیت‌های فضا در معابر شهری و یا وجود شرایط خاص از قبیل دماغه‌ها و جزیره‌های با عرض کم، امکان استفاده از این روش معمولاً کم است؛ اما استفاده از روش خارج کردن ابتدای حفاظ از عرض ایمنی، باید در اولویت اول روش‌های ایمن‌سازی قسمت ابتدایی حفاظ باشد. اگر به هر ترتیب، ابتدای حفاظ طولی در داخل عرض ناحیه عاری از مانع واقع باشد و به کارگیری روش عقب بردن حفاظ تا خروج از عرض ایمنی امکان‌پذیر نباشد، باید آن را با انتخاب یکی از سه روش دیگر ایمن‌سازی، بر اساس اعتبارات موجود و تحلیل ریسک و لحاظ کردن محدودیت‌های اجرایی و محلی، طراحی و ایمن‌سازی نمود. [← تصویر (۲۴)]
  - ۲-۱۹- **بالی شکل نمودن و مهار سر ابتدایی حفاظ در زمین:** در این روش ایمن‌سازی با عقب بردن و مدفون کردن ابتدای حفاظ در زمین یا شیروانی انجام می‌شود. درواقع بالی شکل نمودن سمت ابتدایی حفاظ (دور کردن تدریجی ابتدای حفاظ از لبه سواره‌رو) و مهار سر ابتدایی حفاظ در زمین یا ترانشه کناری و نصب علائم ایمنی است. منظور از بالی شکل نمودن، عقب‌نشینی تدریجی ابتدای حفاظ نسبت به لبه مسیر با شکلی مناسب، همراه با کاهش تدریجی ارتفاع و مهار انتهای آن در داخل زمین حاشیه معبر است. [← تصویر (۲۴)]
  - ۳-۱۹- **استفاده از سرسپری و مهار انتهایی جاذب انژری:** در صورتی که امکان استفاده از روش‌های قبل (مهار در زمین یا بالی کردن قسمت ابتدایی حفاظ) نباشد، ایمن‌سازی را می‌توان با استفاده از سرسپری ایمن و مهار انتهایی (End Treatment) جاذب انژری انجام داد. در این حالت، باید با تأیید کارفرما، از تجهیزات دارای تأییدیه استاندارد EN1317 یا NCHRP350، استفاده شود. مشخصات یک نمونه از سرسپری‌های مجاز در پیوست ۶ ارائه شده است. [← پیوست (۶)]
  - ۴-۱۹- **نصب ضربه‌گیر در ابتدای حفاظ:** در صورت نصب ضربه‌گیر در ابتدای حفاظ، الزامات نحوه ایمن‌سازی به وسیله ضربه‌گیرها باید مطابق سند ۳۱۲/۴-۸-۶ نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران باشد.

۶-۸-۳۱۲/۲	سندها:	نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران	
شورای عالی فنی شهرداری تهران	تصویب:	<b>مشخصات فنی حفاظهای طولی فلزی (گاردریل)</b>	
کمیته کارشناسی حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران	تأیید:	 معاونت حمل و نقل و ترافیک	
مهندسين مشاور دانش پژوهان هنگام	تهیيه:	صفحه ۲۰ از ۲۶	



ج: استفاده از سرسپری



ب: بالی‌شکل کردن قسمت ابتدایی گاردriel



الف: عقببردن حفاظ تا خروج از عرض ایمنی

#### تصویر ۲۴: روش‌های ایمن‌سازی ابتدای گاردrielها

۲۰- ناحیه انتقالی (تبدیلی) گاردriel به نیوجرسی یا نرده پل: برای اتصال گاردriel به حفاظهای بتنی یا نرده‌پل‌ها، باید بین گاردriel و حفاظ بتنی یا نرده پل بخش انتقالی نصب شود. برای این منظور باید گاردriel در بخش انتقالی به تدریج تقویت شود و برای اتصال نهایی گاردriel به دیواره بتنی یا نرده پل از قطعه رابط استفاده گردد. [← تصاویر (۲۵) و (۲۶)]


۲۱- انعطاف‌پذیری اتصال گاردriel به دیواره بتنی یا نرده پل باید به شکلی تدریجی و ایمن باشد.

۲۲- تقویت گاردriel در ناحیه انتقالی (تبدیلی) با کم کردن فاصله پایه‌ها، دوبل کردن سپرها و نصب نرده تقویتی در زیر سپر صورت می‌گیرد. نحوه اتصال گاردriel پایه ضعیف و پایه قوی به حفاظ بتنی یا نرده پل با توجه به تیپ گاردriel باید مطابق تصویر (۲۵) و (۲۶) باشد.

۲۳- در محل اتصال گاردriel به حفاظ صلب، باید از سپر دوبل (سپر دوتایی) استفاده شود. سپر دوبل، به معنی سپر به همراه صفحه پشتیبان متصل به آن است.

۲۴- در موقعیت‌های خطرآفرین نباید از قسمت انتقالی استفاده شود و تشخیص موقعیت خطرآفرین و محل ناحیه انتقالی به عهده طراح است.


۲۵- طراح می‌تواند طول ناحیه انتقالی را با توجه به خطرآفرینی موقعیت تا ۱۲ برابر بیشینه انحراف دینامیکی تیپ گاردriel مورد استفاده، افزایش دهد.

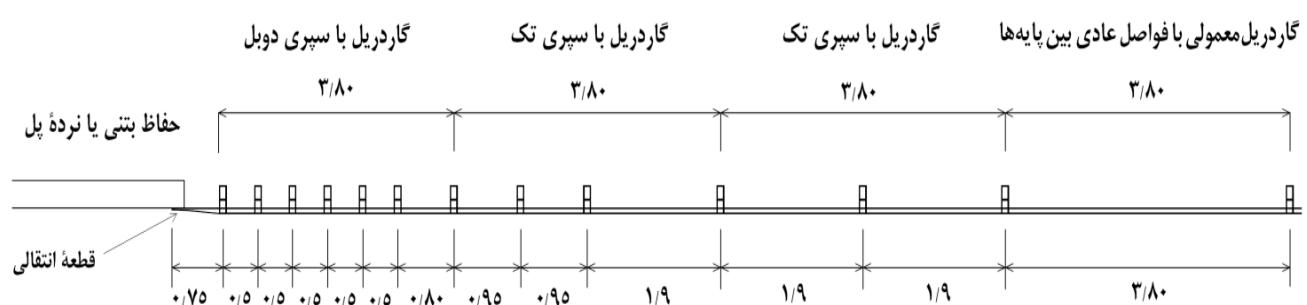

تصویر ۲۵: اتصال گاردriel پایه ضعیف (تیپ ۱ و ۲) به حفاظ بتنی یا نرده پل (اندازه‌ها بر حسب متر)


۶-۸-۳۱۲/۲	سنده:	نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران	
شورای عالی فنی شهرداری تهران	تصویب:	مشخصات فنی حفاظهای طولی فلزی (گاردriel)	
کمیته کارشناسی حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران	تأیید:		
مهندسین مشاور دانش پژوهان هنگام	تهیه:	صفحه ۲۱ از ۲۶	



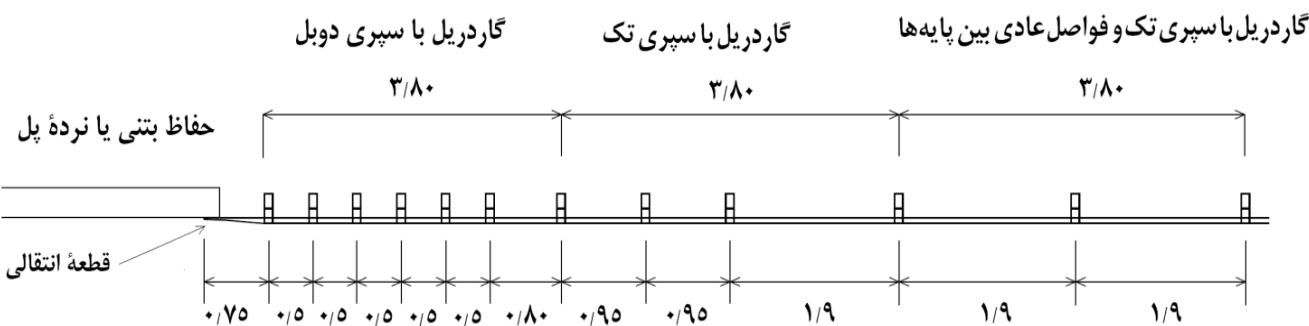


تصویر ۲۶: اتصال گاردريل پایه قوی (تیپ ۳، ۴، ۵ و ۶) به حفاظ بتی یا نرده پل (اندازه‌ها بر حسب متر)

۶-۲۰- قطعه رابط: قطعه‌ای است که گاردريل را به حفاظ بتی یا نرده پل متصل می‌سازد. مشخصات آن برای سپرهای دو موج و سه موج، باید مطابق تصویر (۲۷) باشد. جنس آن از ورق گالوانیزه به ضخامت ۳ میلی‌متر است. سایر مشخصات ساختاری آن مشابه سپر گاردريل است.

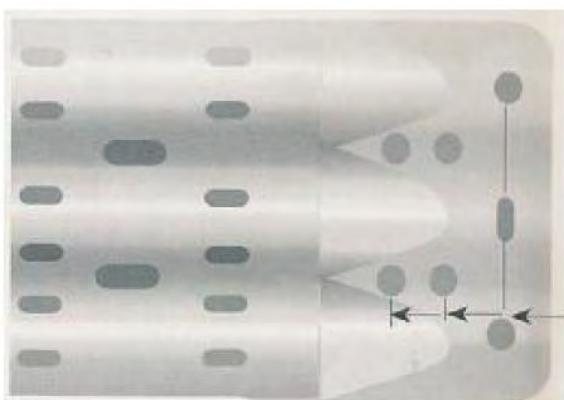

ب: قطعه رابط سپر سه موج

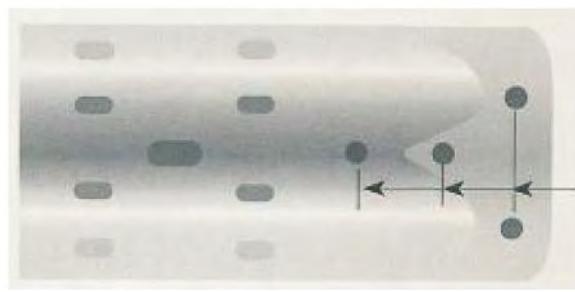

الف: قطعه رابط سپر دو موج

تصویر ۲۷: قطعه رابط سپر دو موج و سه موج به دیواره بتی یا نرده پل

۶-۸-۳۱۲/۲	سندها:		نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران
شورای عالی فنی شهرداری تهران	تصویب:		مشخصات فنی حفاظهای طولی فلزی (گاردريل)
کمیته کارشناسی حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران	تأیید:		معاونت حمل و نقل و Traffیک
مهندسين مشاور دانشپژوهان هنگام	تهیيه:		صفحه ۲۶ از ۲۲

**۲۱- نصب گاردriel در کنار جدول:**

۱-۲۱- نصب گاردriel در کنار جدول توصیه نمی‌شود و فقط در صورت الزام، مجاز است.

۲-۲۱- طراح باید حتی‌الامکان در معابر با سرعت بالا، از گاردriel در کنار جدول استفاده نکند.

۳-۲۱- در صورتی که در معابر با سرعت طرح بیش از ۶۰ کیلومتر بر ساعت از گاردriel در مجاورت جدول استفاده شود، باید از گاردriel‌های با پایه قوی استفاده گردد.

**۲۱- نصب سپر جلوتر از لبه جدول:**

۱-۴-۲۱- در صورت امکان باید سعی شود تا سپر گاردriel جلوتر از لبه جدول نصب شود. در این حالت نیازی به استفاده از جدول (۱۰) نیست.

**۲۱- نصب سپر هم‌راستا یا عقب‌تر از لبه جدول:**

۱-۵-۲۱- اگر سپر گاردriel هم‌راستا یا عقب‌تر از لبه جدول باشد، استفاده از گاردriel با رعایت الزامات جدول (۱۰) مجاز است. (در غیر این صورت استفاده از سپر گاردriel عقب‌تر از لبه جداول مجاز نیست.)

۲-۵-۲۱- استفاده از گاردriel در کنار جداولی غیر از جدول شبیدار قابل عبور، (نظیر انها و جداول رویا) در حالتی که سپر گاردriel هم‌راستا یا عقب‌تر از لبه جدول باشد، غیر‌مجاز است.

۳-۵-۲۱- استفاده از لقمه و هرگونه فاصله‌انداز غیراستاندارد برای قرار دادن سپر جلوتر از لبه جدول غیر‌مجاز است.

**جدول ۱۰: الزامات نصب گاردriel به همراه جدول**

موقعیت سپر گاردriel نسبت به لبه جدول	سرعت طرح (km/h)	حداکثر ارتفاع مجاز جدول (cm)	حداکثر فاصله عمودی سپر گاردriel تا لبه جدول (cm)	نوع جدول
هم‌راستا	۸۰	۱۵	---	شبیدار (قابل عبور)
	۸۰ و بیشتر	۱۰	---	شبیدار (قابل عبور)
	۷۰	۱۵	۲۵	شبیدار (قابل عبور)
	۷۰-۸۰	۱۰	۴۰	شبیدار (قابل عبور)
استفاده از گاردriel در این حالت مجاز نیست.				بیش از ۸۰

۲۲- تجهیزات نصب حفاظ فلزی: حداقل تجهیزات لازم برای نصب گاردriel عبارتند از:

۱-۲۲- گاردriel کوب

۲-۲۲- وانت با توان حمل یک تن بار

۳-۲۲- تجهیزات ایمنی و هدایت ترافیک

۲۳- نیروی انسانی برای نصب حفاظ فلزی: حداقل نیروی انسانی مورد نیاز برای نصب گاردriel طبق جدول (۱۱) است.

**جدول ۱۱: حداقل نیروی انسانی مورد نیاز برای نصب حفاظ فلزی (نفر)**

نفر	تخصص
۱	استادکار نصب تجهیزات ترافیکی (نصاب گاردriel)
۲	کارگر فنی
۳	کارگر ساده

۶-۸-۳۱۲/۲	سنده:	نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران
شورای عالی فنی شهرداری تهران	تصویب:	مشخصات فنی حفاظهای طولی فلزی (گاردriel)
کمیته کارشناسی حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران	تأیید:	
مهندسین مشاور دانش پژوهان هنگام	تهییه:	صفحه ۲۳ از ۲۶



معاونت حمل و نقل و ترافیک

**۲۴- بازرسی، تعمیر و نگهداری گاردrielها در معابر شهری**

**۱-۲۴- فهرست برداری گاردrielهای موجود در شبکه معابر شهری:** تمامی اطلاعات مربوط به گاردrielهای هر منطقه از نظر موقعیت، نوع، اندازه و تاریخ تغییرات باید در سامانه GIS ثبت شود تا عملیات بازرسی و تعمیر و نگهداری آنها تسهیل گردد.

**۲-۲۴- پیمایش (Monitoring) و تعیین عیوب گاردrielها:** کلیه گاردrielها باید حداقل ۴ بار در سال پس از نظافت، از نظر عملکردی و استحکام سازه‌ای، تعداد و کیفیت اجزای گاردriel پیمایش تفصیلی شوند و نواقص آنها برطرف شود.

**۳-۲۴- گاردrielها ترجیحاً در ماههای خرداد، شهریور، آذر و اسفند بازدید شوند.**

**۴-۲۴- پیمایش باید بهو سیله دو نفر بازرس آموزش دیده پیاده، به صورت چشمی و دستی انجام شود.**

**۵-۲۴- مواردی که باید در پیمایش دوره‌ای کنترل شوند، به شرح زیر است:**

**۱-۵-۲۴- کامل بودن و درست بودن اجزای گاردriel (سپر، پایه، پیچ و مهره و ...)**

**۲-۵-۲۴- بررسی فرایند کارکردی گاردriel با در نظر گرفتن خطرپذیری محیطی**

**۳-۵-۲۴- بررسی تغییرات محیطی (نظری تغییر ارتفاع سطح عبور، تغییر جهت ترافیک، تغییر موائع)**

**۴-۵-۲۴- بررسی وضعیت ظاهری و تمیز بودن گاردrielها**

**۵-۵-۲۴- بررسی وضعیت پایه و زمین (استحکام پایه در محل نصب، عمود و راست بودن پایه، تراکم مناسب خاک و ...)**

**۶-۵-۲۴- بررسی وضعیت سپر و لقمه (محکم بودن سپر و لقمه، ارتفاع سپر، کج بودن سپر و ...)**

**۷-۵-۲۴- بررسی وضعیت اتصالات**

**۸-۵-۲۴- بررسی وضعیت گل گاردriel و شبرنگ (سالم بودن، تمیزی، بازتابش)**

**۹-۵-۲۴- بررسی عوامل مخرب محیطی روی گاردrielها (زنگزدگی و تمیزی)**

**۱۰-۲۴- الزامات تعمیر یا تعویض پایه: پایه در حالات زیر کارایی مناسبی ندارد و در صورت مشاهده باید اصلاح شود:**

**۱-۶-۲۴- پایه خم شده**

**۲-۶-۲۴- پایه شکسته**

**۳-۶-۲۴- پایه جدا شده**

**۷-۲۴- در صورتی که پایه شکسته باشد، حتماً باید با پایه سالم تعویض شود و جوش دادن پایه شکسته، مجاز نیست.**

**۸-۲۴- در هنگام نصب مجدد پایه، باید تراکم زمین مناسب باشد.**

**۹-۲۴- الزامات تعمیر یا تعویض سپر: سپر در حالات زیر کارایی مناسبی ندارد و در صورت مشاهده باید اصلاح شود:**

**۱-۹-۲۴- جدا شدن سپرها**

**۲-۹-۲۴- پاره شدن سپرها**

**۳-۹-۲۴- خم شدگی شدید سپر (بالا، پایین یا عقب رفتن سپر)**

**۱۰-۲۴- تعمیر یا تعویض اتصالات: در صورت کمبود اتصالات، در بازدیدهای دوره‌ای، باید آنها را تکمیل کرد.**

۶-۸-۳۱۲/۲	سندها:	نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران	
شورای عالی فنی شهرداری تهران	تصویب:	<b>مشخصات فنی حفاظهای طولی فلزی (گاردriel)</b>	
کمیته کارشناسی حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران	تأییدها:		
مهندسين مشاور دانشپژوهان هنگام	تهیيه:	صفحه ۲۴ از ۲۶	

## جدول ۱۲: تعیین شدت خرابی گاردریل‌های آسیب‌دیده در اثر ضربه

شدت خرابی	أنواع خرابي گاردرييل		
۱		سپر جدا شده باشد.	
۱		سپر پاره شود یا آسیب جدی دیده باشد.	
۱	سپر آسیب جدی ندیده باشد و ارتفاع لبه بالایی سپر از ارتفاع نرمال بیشتر از ۸ سانتیمتر فاصله داشته باشد.		
۳	هیچ پایه‌ای، شکسته، خم یا جدا نشود.	کمتر از ۱۵ سانتیمتر از همترازی خارج شود.	سپر سالم باشد و ارتفاع لبه بالایی کمتر از ۸ سانتیمتر از ارتفاع نرمال فاصله داشته باشد.
۲	۱ یا ۲ پایه شکسته، خم یا جدا شود.		
۱	۳ پایه یا بیشتر، شکسته، خم یا جدا شود.		
۲	۰ تا ۲ پایه شکسته، خم یا جدا شود.	بین ۱۵ تا ۳۰ سانتیمتر از همترازی خارج شود.	سپر سالم باشد و ارتفاع لبه بالایی کمتر از ۸ سانتیمتر از ارتفاع نرمال فاصله داشته باشد.
۱	۳ پایه یا بیشتر، شکسته، خم یا جدا شود.		
۱	بیش از ۴۵ سانتیمتر از همترازی خارج شود.		

- ۲۵- شدت خرابی گاردریل و اولویت‌بندی تعمیر: با توجه به شدت تصادفات و آسیب‌های وارد شده به حفاظ، اولویت‌بندی تعمیر گاردریل به شرح زیر مشخص می‌شود.

- ۱-۲۵ خرابی نوع یک: در صورت وقوع این خرابی، گاردریل کارکرد مناسبی ندارد و باید در اولویت یک تعمیر قرار گیرد. [← تصویر (۲۸)] در این حالت تا هنگام رفع خرابی باید از بشکه ترافیکی (به همراه کله‌قدی)، برای اطلاع‌رسانی خطر خرابی گاردریل به رانندگان، استفاده شود. [← تصویر (۲۹)]



ج: خمشدن و عقب رفتن حفاظ بیشتر از حد مجاز یا تخریب بیش از ۳ پایه



ب: پاره شدگی سپر گاردرييل



الف: جداشدگی سپرها

تصویر ۲۸: أنواع خرابي نوع يك



تصویر ۲۹: گذاشتن بشکه تا هنگام رفع خرابي نوع يك

۶-۸-۳۱۲/۲	سنده:	نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران	
شورای عالی فنی شهرداری تهران	تصویب:	مشخصات فنی حفاظهای طولی فلزی (گاردریل)	
کمیته کارشناسی حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران	تأیید:		
مهندسین مشاور دانش پژوهان هنگام	تهیيه:	معاونت حمل و نقل و ترافیک	صفحه ۲۵ از ۲۶



۲-۲۵- خرابی نوع ۲: در این حالت، گاردriel آسیب‌دیده در بیشتر تصادفات کارکردی مناسب دارد. تعمیر این گاردriel‌ها در اولویت دوم تعمیر قرار دارد. [← تصویر (۳۰)]



الف: یک یا ۲ پایه خراب شده و سپر سالم است  
ب: اجزای حفاظ سالم و عقبزدگی سپر کمتر از ۱۵ سانتیمتر  
تصویر ۳۰: انواع خرابی نوع ۲

۳-۲۵- خرابی نوع ۳: گاردriel مشکل کارکردی ندارد و تعمیر این نوع خرابی گاردriel، در اولویت سوم قرار می‌گیرد. [← تصویر (۳۱)]



تصویر ۳۱: خرابی نوع ۳

(همه اجزا به جز سپر سالم هستند. عقبزدگی سپر کمتر از ۱۵ سانتیمتر و ناهم‌ترازی ارتفاع آن کمتر از ۸ سانتیمتر است.)

۶-۸-۳۱۲/۲	سند:	نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران	
شورای عالی فنی شهرداری تهران	تصویر:	مشخصات فنی حفاظهای طولی فلزی (گاردriel)	
کمیته کارشناسی حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران	تأیید:		
مهندسين مشاور دانشپژوهان هنگام	تهیيه:	معاونت حمل و نقل و Traffیک	صفحه ۲۶ از ۲۶

## ۳-۱۲/۳-۸-۳: مشخصات فنی حفاظهای طولی بتنی

۱- کاربرد: این دستورالعمل برای تعیین حداقل مشخصات فنی ساخت، نصب و نگهداری حفاظهای طولی بتنی در معابر شهری به کار می‌رود.

۲- تعاریف: اصطلاحات و کلمات کلیدی که در این دستورالعمل به کار رفته به شرح زیر است:

۱-۲- حفظ طولی بتنی: این نوع حفاظ که از نوع حفاظهای صلب است، دیواره بتنی کوتاهی است که اگر وسیله نقلیه‌ای با زاویه کم به آن برخورد کند، با حفظ تعادل، به مسیر حرکت خود باز می‌گردد.

۲-۲- انواع حفاظهای بتنی از نظر ابعاد و شکل ظاهری: شکل ظاهری حفاظهای بتنی، تأثیر مهمی بر روی عملکرد آن‌ها دارد. متداول‌ترین آن‌ها به دو دسته زیر طبقه‌بندی می‌شود:

۱-۲-۲- حفظ بتنی F شکل: حفاظ بتنی F شکل، دارای دو ارتفاع ۸۱۰ میلی‌متر (SGM10a) و ۱۰۷۰ میلی‌متر (SGM10b) است. حداقل ارتفاع نقطه شکست شیب این نوع حفاظ از سطح معبر ۲۵۵ میلی‌متر است. [← تصویر (۳۳)] نقشه جزئیات ساخت این نوع حفاظ به تفکیک روش اتصال قطعات به یکدیگر در نقشه‌های تیپ I, II و VI در پیوست (۴) ارائه شده است.

۲-۲-۲- حفظ بتنی نیوجرسی (VII): حفاظ بتنی نیوجرسی نیز دارای دو ارتفاع ۸۱۰ میلی‌متر (SGM11a) و ۱۰۷۰ میلی‌متر (SGM11b) است. در ساخت و نصب این نوع حفاظهای بتنی، باید توجه شود که ارتفاع نقطه تغییر شیب این نوع حفاظ از سطح روسازی معبر، کمتر از ۳۳۰ میلی‌متر نشود. [← تصویر (۳۲)] نقشه جزئیات ساخت این نوع حفاظ به تفکیک روش اتصال قطعات به یکدیگر در نقشه‌های تیپ III, IV و VII در پیوست (۴) ارائه شده است.

تبصره ۱: در صورت نیاز به استفاده از حفاظهای بتنی در اشکال و ارتفاعهای متفاوت (۴۵۷ تا ۲۲۹۰ میلی‌متر) پیمانکار باید نقشه‌های اجرایی آن را پیش از ساخت و نصب تهیه کند و به تأیید دستگاه نظارت یا کارفرما برساند.

تبصره ۲: حفاظهای بتنی میانی، در معابری که تراز مسیر رفت و برگشت آن‌ها یکسان نباشد، به صورت نامتقارن ساخته می‌شود.


جدول ۱۳: انواع تیپ‌های حفاظ بتنی

ردیف	شکل	ارتفاع (میلی‌متر)	نام اختصاری	روش اتصال	تیپ
۱	F شکل	۸۱۰	SGM10a	حلقه و پین	I
۲				کام و زبانه (دو قطعه)	V
۳		۱۰۷۰	SGM10b	حلقه و پین	II
۴				کام و زبانه (دو قطعه)	VI
۵	نیوجرسی	۸۱۰	SGM11a	حلقه و پین	III
۶				کام و زبانه (دو قطعه)	VII
۷		۱۰۷۰	SGM11b	حلقه و پین	IV
۸				کام و زبانه (دو قطعه)	VIII


۳-  محل کاربرد حفاظ بتنی: بهطورکلی در معابر شهری که نسبت وسایل نقلیه سبک عبوری با سرعت بالا زیاد است، استفاده از حفاظ بتنی مدل F شکل توصیه می‌شود.

۴- حد رواداری ابعاد ساخت و نصب حفاظ بتنی: حد رواداری ابعاد مقطع حفاظهای ساخته شده و میزان انحراف از محور آن‌ها در هنگام نصب، ۶mm است. طول قطعات ساخته شده نیز نباید از ۶mm در هر ۳ متر طول و ۱۹mm در هر قطعه پیش‌ساخته از ابعاد استاندارد و مورد تأیید کارفرما تجاوز کند.

۶-۸-۳۱۲/۳	سنده:	نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران
شورای عالی فنی شهرداری تهران	تصویب:	
کمیته کارشناسی حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران	تأیید:	مشخصات فنی حفاظهای طولی بتنی
مهندسین مشاور دانش پژوهان هنگام	تهییه:	صفحه ۱ از ۹

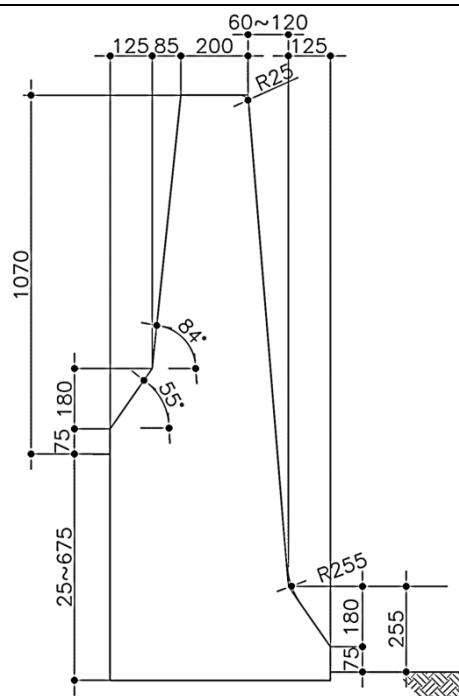


SGM10b (ب)

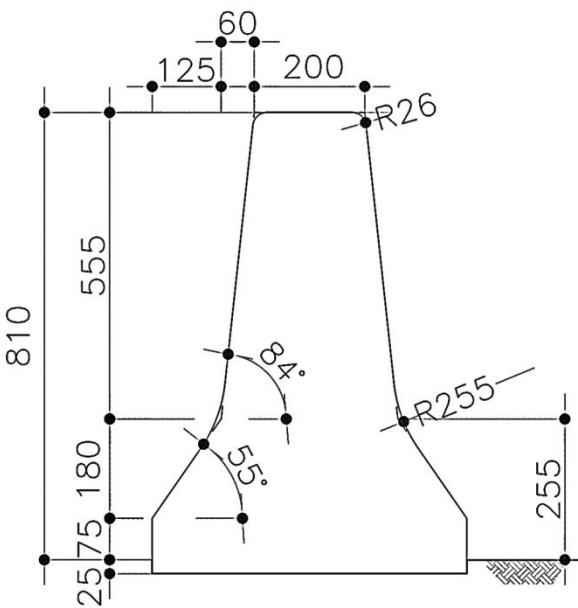


SGM10a (الف)

تصویر ۳۲: مقطع حفاظ بتنی F شکل

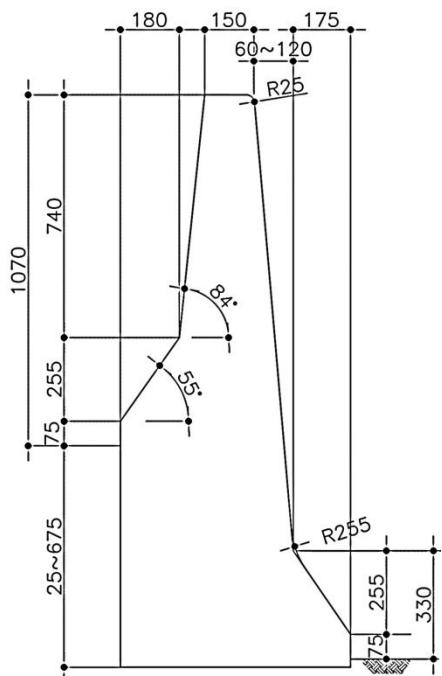

SGM11b (ب)

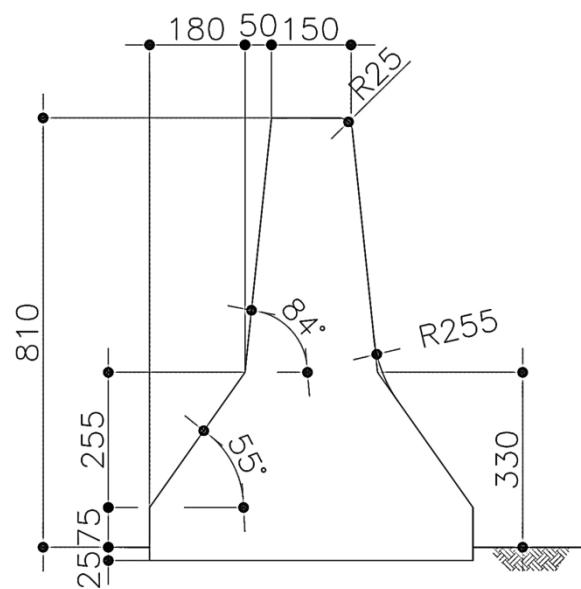

SGM11a (الف)

تصویر ۳۳: مقطع حفاظ بتنی نیوجرسی

۶-۸-۳۱۲/۲	سندها:		نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران
شورای عالی فنی شهرداری تهران	تصویری:		مشخصات فنی حفاظهای طولی بتنی
کمیته کارشناسی حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران	تأیید:		صفحه ۲ از ۹
مهندسين مشاور دانشپژوهان هنگام	تهیيه:		

- ۵- ایستایی در برابر ضربه: حفاظهای بتی باید به صورتی طراحی و ساخته شود که حفاظ با ارتفاع ۸۱۰ میلیمتر، در آزمون سطح ۴ و حفاظ با ارتفاع ۱۰۷۰ میلیمتر، در آزمون سطح ۵ گزارش NCHRP 350 موفق عمل کند.
- ۶- مشخصات فنی مصالح مصرفی در ساخت حفاظ بتی: مصالح مصرفی در ساخت حفاظهای بتی، باید دارای مشخصات زیر باشد:
- ۶-۱- سیمان: سیمان مصرفی جهت ساخت حفاظ بتی باید از سیمان پرتلند نوع یک، منطبق با استاندارد ملی ایران به شماره ۳۸۹ با عنوان ویژگی‌های انواع سیمان پرتلند باشد.
- ۶-۲- سنگدانه: شن و ماسه مصرفی، باید مطابق با مشخصات استاندارد ملی ایران به شماره ۳۰۲ با عنوان ویژگی سنگدانه‌ها انطباق داشته باشد.
- ۶-۳- آب: آب مصرفی باید مطابق با مشخصات عنوان شده در آیینه‌نامه بتن ایران باشد ولی به طور کلی، آب آشامیدنی، برای مصرف و عمل آوری بتن مناسب است.
- ۶-۴- میلگرد: میلگرد مورد استفاده در بتن، باید از نوع نیمه‌سخت (AII) و شکل رویه آن آجدار باشد. میلگردها، باید دارای پوشش بتی محافظ با حداقل ضخامت ۵۰ میلیمتر باشد. قطر میلگرد مصرفی در بتن در نقشه جزئیات آمده است.
- ۶-۵- بتن: مقاومت فشاری بتن باید حداقل ۲۵ مگاپاسکال (بتن رده C25) باشد. (مقاومت نمونه استوانه‌ای برابر ۲۵۰ کیلوگرم بر سانتی‌متر مکعب باشد).
- راهنمایی: میزان مقاومت کششی آرماتور، کرنش و مقاومت فشاری بتن و شرایط پذیرش آن مطابق آیینه‌نامه بتن ایران (آبا) تعیین می‌شود.
- ۶-۶- حد روانی بتن: حداقل حد روانی (اسلامپ) بتن باید ۳۰ تا ۷۰ میلیمتر باشد.
- ۶-۷- میزان هوای بتن: میزان هوای موجود در بتن هوادار باید در محدوده  $5/5 \pm 1$  درصد باشد.
- ۶-۸- حداکثر نسبت آب به سیمان: نسبت وزنی آب به سیمان در بتن، باید بیشتر از ۵۰٪ باشد.
- ۶-۹- عيار سیمان: عیار سیمان باید کمتر از ۳۵۰ کیلوگرم بر مترمکعب باشد.
- ۷- أنواع حفاظهای بتی از نظر روش ساخت و اجرا: حفاظهای بتی به دو روش زیر اجرا می‌شوند:
- ۷-۱- روش پیش‌ساخته: این روش، معمولاً برای ایجاد حفاظ برای موانع موجود در میانه معتبر مانند پایه پل‌ها و پایه تابلوهای بالاسری کاربرد دارد. حداقل طول قطعات پیش‌ساخته باید ۳ متر باشد. پیمانکار باید توجه داشته باشد که طول قطعات تعیین شده در یک معتبر یکسان باشد مگر در مواردی که به دلیل مشخصات هندسی معتبر و به تأیید دستگاه نظارت، ناگزیر از تغییر طول قطعات شود. در موارد خاص می‌توان مقطع کوچکی را بین قطعات پیش‌ساخته به صورت درجا اجرا کرد.
- ۷-۲- روش بتن درجا: این روش از نظر ابعاد و اندازه با روش پیش‌ساخته، تفاوتی ندارد. این روش اجرا به طور معمول بر روی پل‌ها یا معابری که در محدوده نصب حفاظ، ویژگی هندسی خاصی داشته باشد، مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این روش، قالب‌بندی مطابق با مشخصات هندسی منطقه انجام و بتن به صورت درجا اجرا می‌شود. اگر نیاز باشد که حفاظ در طول زیاد و بدون وقفه نصب شود، بهره‌گیری از روش قالب لغزنده توصیه می‌گردد. استفاده از این روش در هر مورد مستلزم اخذ مجوز از دستگاه نظارت (مهندسان مشاور) است.
- ۷-۳- انتخاب روش اجرا و مهار حفاظ بتی: روش اجرا و مهار حفاظ بتی، باید با توجه به فاصله مانع از ترافیک عبوری انتخاب شود. میزان عقب‌زدگی (deflection) حفاظها در اثر ضربه مطابق جدول (۱۴) بر اساس روش اجرا و مهار آن‌ها متفاوت است و در فرآیند انتخاب نوع حفاظ، برای تعیین حداکثر تغییر شکل دینامیکی مجاز باید از این جدول، استفاده شود.

جدول ۱۴: انتخاب روش اجرا و مهار حفاظ بتی

روش اجرا	وجود/ عدم وجود مهار	میزان عقب‌زدگی (متر)
پیش‌ساخته	بدون مهار	۰/۹
پیش‌ساخته	مهار شده	۰/۱۵
بن درجا	مهار شده	*



نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران

## مشخصات فنی حفاظهای طولی بتی

صفحه ۳ از ۹


سند: ۶-۸-۳۱۲/۳	تصویب: شورای عالی فنی شهرداری تهران	تأیید: کمیته کارشناسی حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران	تهییه: مهندسین مشاور دانش پژوهان هنگام
----------------	-------------------------------------	--	--

- ۹- الزامات و فرآیند ساخت حفاظ بتنى به روش پیش‌ساخته:** مشخصات قطعات تولیدی باید مطابق با استاندارد *ASTM C-825* باشد. رعایت نکات زیر در ساخت و نصب حفاظهای بتنى به صورت قطعات پیش‌ساخته ضروری است:
- ۹-۱- آماده‌سازی بستر:** باید سطح روسازی از نظر استحکام در برابر بار وارد، امکان مهار و اتصال قطعات به بستر در صورت نیاز بررسی شده و تمهیدات لازم برای انجام این اتصالات، پیش از جاگذاری قطعات، اندیشیده شود. حداقل عرض موردنیاز بستر مقاوم برای نصب حفاظ، نباید از میزان انحراف دینامیکی مورد انتظار آن حفاظ کمتر باشد.
- ۹-۲- قالب‌بندی:** قالب مورد استفاده در ساخت حفاظ پیش‌ساخته، باید به حدی مقاوم و مستحکم باشد که از ایجاد انحراف و اعوجاج در قطعات جلوگیری شود. عموماً جنس این قطعات از فولاد است. پیش از بتن ریزی باید سطح داخلی قالب به روغن پارافین یا پوشش مناسب آگشته شود. نباید از روغن‌های روان‌کننده‌ای که موجب تغییر رنگ بتن می‌شود استفاده شود. بالاصله بعد از این که بتن از قالب خارج شد باید قالبها تمیز شوند.
- ۹-۳- ترکیبات و مشخصات بتن:** مشخصات بتن مورد استفاده در قطعات پیش‌ساخته، باید مطابق با فصل سوم آینده بتن ایران (آبا) باشد. مصالح مورد استفاده در بتن باید با الزامات مقرر در بند ۶ این دستورالعمل سازگار باشد.
- ۹-۴- بتن ریزی:** حداکثر ارتفاع مجاز برای واریز بتن به صورت سقوط آزاد  $1/5$  متر است. بتن باید در لایه‌های یکنواخت و همگن در قالب ریخته شود و در طول مدت بتن ریزی لرزانیده شود. بالاصله بعد از خروج قطعات از قالب باید تمام برآمدگی‌های نامنظم روی سطح قطعات برطرف و صاف شود. تمام فرورفتگی‌ها، لکه‌ها، کرم‌خوردگی‌ها، گوششها و لبه‌های شکسته و سایر عیوب و شکستگی‌ها باید تمیز و اصلاح شود. این اصلاحات باید با استفاده از ملات تازه و حداکثر تا ۳۰ دقیقه بعد از برداشتن قالب بر روی آن انجام شود.
- ۹-۵- برداشتن قالبها و عمل‌آوری بتن:** قالب‌های جانبی باید زمانی برداشته شود که انحراف از محور، اعوجاج یا ریزش در قطعات ایجاد نشود. قسمت زیرین قالب، نباید پیش از این که بتن به مقاومت فشاری  $140 \text{ kg/cm}^2$  برسد، برداشته شود. بالاصله بعد از برداشتن قالب‌ها، این قطعات باید بررسی شود تا عیوب موجود، در صورت لزوم اصلاح شود. بتن تا زمانی که به مقاومت فشاری نهایی مورد نیاز برسد باید عمل‌آوری شود. برای عمل‌آوری بتن، می‌توان از دو لایه پوشش خیس اشیاع شده یا بخار آب استفاده کرد.
- ۹-۶- انتقال قطعات:** عملیات نقل و انتقال قطعات، باید به دقت انجام شود و آسیبی به آن‌ها وارد نشود. قطعات باید تک‌تک و با استفاده از وسیله بالابر مناسب که تسمه یا زنجیر داشته باشد، جابجا شود مگر این که روش دیگری توسط دستگاه نظارت ابلاغ شود این قطعات باید در مدت زمان انتقال و اینبارداری باید افقی و بر روی قاعدة خود مستقر باشند.
- ۹-۷- جانمایی و جاگذاری در محل:** مهندس ناظر باید پیش از نصب، قطعات را از نظر عیوب پیش‌آمده در فرآیند ساخت و انتقال، بررسی کند و قطعات معیوب را از فرآیند نصب خارج کند. حفاظها باید به صورت همتراز با سطح سواره‌رو نصب شود و نباید در پشت یا روی جدول جانمایی شود. در زمان جاگذاری و نصب حفاظهای بتنى، باید توجه شود که اختلاف تراز و خروج از محور بین دو قطعه متواالی در طول ۳ متر بیش از ۶ میلی‌متر نباشد. در عملیات جاگذاری قطعات و بھسازی و روکش معبر، باید توجه شود که ارتفاع حفاظ از سطح معبر، از حداقل ارتفاع اینم ( $740$  میلی‌متر) کمتر نشود.
- ۹-۸- مهار قطعات پیش‌ساخته:** با توجه به فاصله مانع از ترافیک عبوری، اگر مهار قطعات ضروری باشد، هر قطعه به طول ۳ متر، باید به وسیله دو میل مهار، در هر سمتی از حفاظ که در معرض ترافیک است، مطابق تصویر (۳۴) به بستر متصل شود. میل مهار، باید از جنس فولاد گالوانیزه و به قطر  $25 \text{ mm}$  باشد و طول آن بر اساس جنس روسازی، مطابق جدول (۱۵) تعیین شود. برای ایجاد حفره تعبیه میل مهار، باید لوله *PVC* با قطر خارجی  $38 \text{ mm}$  ( $OD = 1\frac{1}{2} \text{ in.}$ ) و طول مناسب با ابعاد حفاظ و میل مهار، همان‌طور که در نقشه تیپ‌های *V* تا *VIII* پیوست (۴) نشان داده شده است، در قطعه کار گذاشته شود. بهمنظور ثبت محل لوله‌های *PVC* باید میلگردی به صورت *S* شکل، مطابق با مشخصات مندرج در نقشه تیپ‌های *V* تا *VIII* پیوست (۴) در بتن استقرار یابد.
- راهنمایی:** برای مهار تیپ‌های *I* تا *IV* به صورت متناخ، باید از نقشه تیپ‌های *V* تا *VIII* پیوست (۴) استفاده شود.

۶-۸-۳۱۲/۲	سنده:	نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران	
شورای عالی فنی شهرداری تهران	تصویب:	 مشخصات فنی حفاظهای طولی بتنى	
کمیته کارشناسی حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران	تأیید:		
مهندسين مشاور دانشپژوهان هنگام	تهیيه:	صفحه ۹ از ۹	

## جدول ۱۵: انتخاب طول میل مهار


جنس روسازی	طول میل مهار (میلی‌متر)	حفاظ با ارتفاع ۸۱۰ میلی‌متر	حفاظ با ارتفاع ۱۰۷۰ میلی‌متر
بتن	۸۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰
آسفالتی	۹۰۰	۱۲۰۰	۱۲۰۰
خاک طبیعی	۱۱۰۰	۱۴۰۰	۱۴۰۰

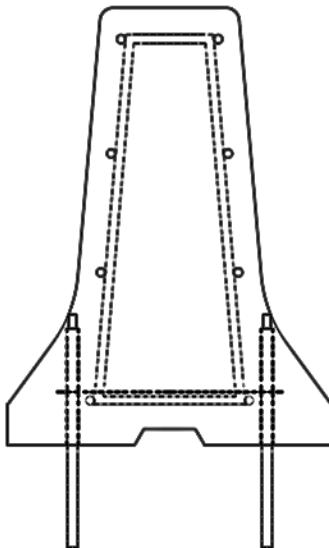

تصویر ۳۴: نمایی از روش مهار قطعه پیش‌ساخته

۹-۹-۱- اتصال قطعات پیش‌ساخته به یکدیگر: در شکل قطعات در زمان ساخت باید تمهیداتی اندیشیده شود که این قطعات در محل نصب به یکدیگر متصل شوند. برای اتصال قطعات به یکدیگر، ابتدا و انتهای آن‌ها باید به یکی از دو شکل زیر ساخته شود. اگر پیمانکار روش دیگری به این منظور استفاده نماید، باید نقشه جزئیات را پیش از اجرا، به تأیید دستگاه نظارت یا کارفرما برساند.


۹-۹-۲- اتصال با استفاده از حلقه و پین: در این روش، میلگرد‌های U شکل، مطابق تصویر (۳۵) در طول قطعه، به نحوی کار گذاشته می‌شود که وقتی دو قطعه به صورت طولی در کنار هم تعییه می‌شوند، این حلقه‌ها بر روی هم قرار می‌گیرند و با عبور دادن یک میله یا پین از جنس فولاد گالوانیزه از آن، دو قطعه به هم چفت می‌شوند. جزئیات ساخت این اتصالات، به تفکیک شکل (نیوجرسی و F شکل) و بعد حفاظ (ارتفاع ۸۱۰ و ۱۰۷۰ میلی‌متر) در نقشه‌های تیپ I تا IV پیوست (۴) ارائه شده است.

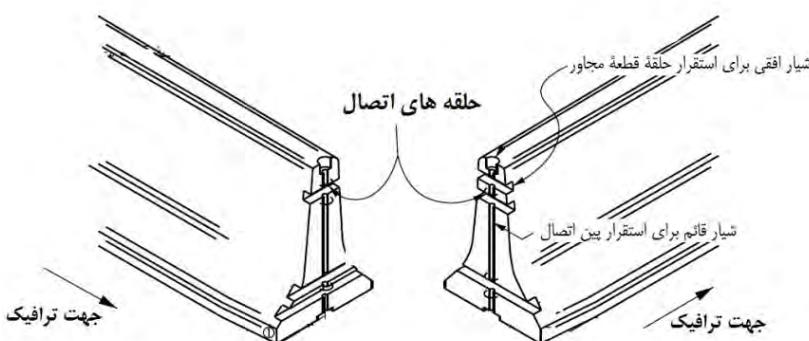

تصویر ۳۵: نمایی از روش اتصال با استفاده از حلقه و پین


۶-۸-۳۱۲/۳	سنده:	نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران
شورای عالی فنی شهرداری تهران	تصویب:	
کمیته کارشناسی حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران	تأیید:	مشخصات فنی حفاظهای طولی بتنی
مهندسین مشاور دانش پژوهان هنگام	تهیه:	صفحه ۵ از ۹

**۶-۹-۹-۲- اتصال با استفاده از قلاب و ایجاد کام و زبانه:** در این روش دو میلگرد مطابق تصویر (۳۶) یکی به شکل U در یک سمت قطعه و دیگری به شکل J در سمت دیگر قطعه به طوری کار گذاشته می‌شود که ترکیب این دو میلگرد در دو قطعه مجاور ایجاد قلاب نماید. جزئیات ساخت این اتصالات به تفکیک شکل (نیوجرسی و F شکل) و ابعاد حفاظ (ارتفاع ۸۱۰ و ۱۰۷۰ میلی‌متر) در نقشه‌های تیپ V تا VIII پیوست (۳) آمده است.

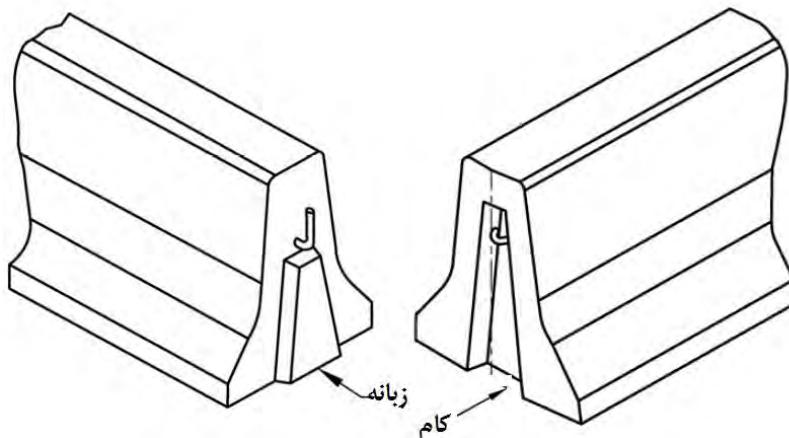


تصویر ۳۶: نمایی از روش اتصال قلاب و کام و زبانه قطعه

**۶-۹-۹-۳- اتصال با استفاده از مفصل کشویی:** در این روش در ابتدا وانتهای هر قطعه، پروفیل‌هایی به طول ۵۰۰ میلی‌متر مطابق تصویر (۳۷) کار گذاشته می‌شود و این قطعات پس از استقرار در کنار یکدیگر با استفاده از یک پروفیل H شکل مطابق جزئیات ارائه شده در تصویر (۳۸) به یکدیگر متصل می‌شود. پروفیل‌های ۵۰۰ میلی‌متری با استفاده از ۴ عدد تسمه مطابق جزئیات نمایش داده شده در تصویر (۳۹) در قطعه بتنی کار گذاشته می‌شود.

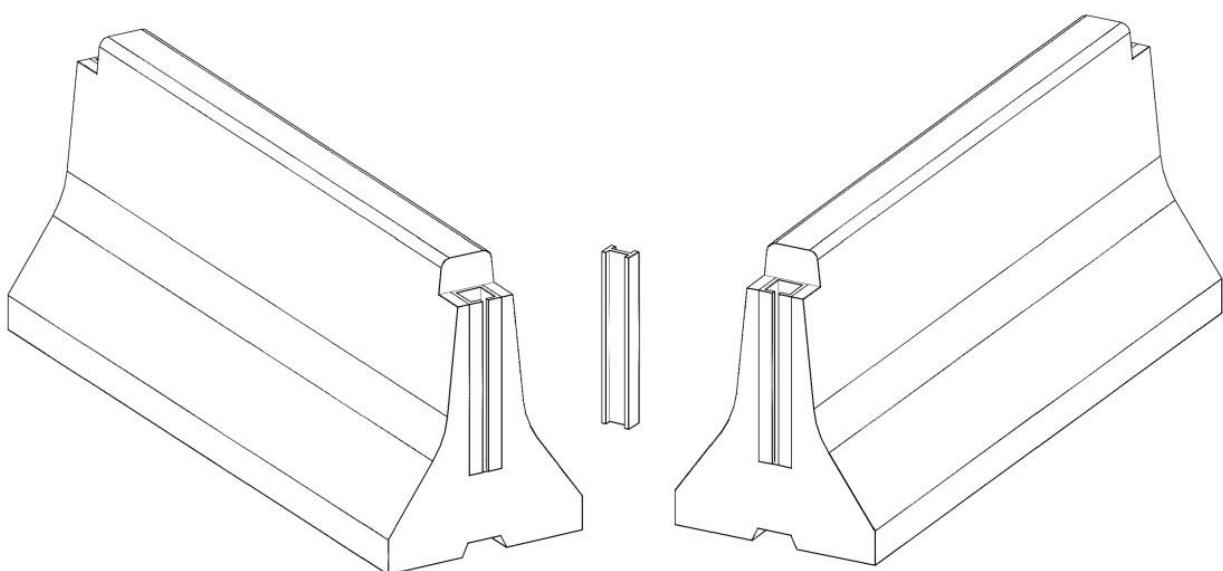


تصویر ۳۷: نمایی از روش اتصال با مفصل H شکل

۶-۸-۳۱۲/۳	سنده:		نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران
شورای عالی فنی شهرداری تهران	تصویب:		مشخصات فنی حفاظهای طولی بتنی
کمیته کارشناسی حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران	تأیید:		صفحه ۶ از ۹
مهندسين مشاور دانشپژوهان هنگام	تهیيه:		

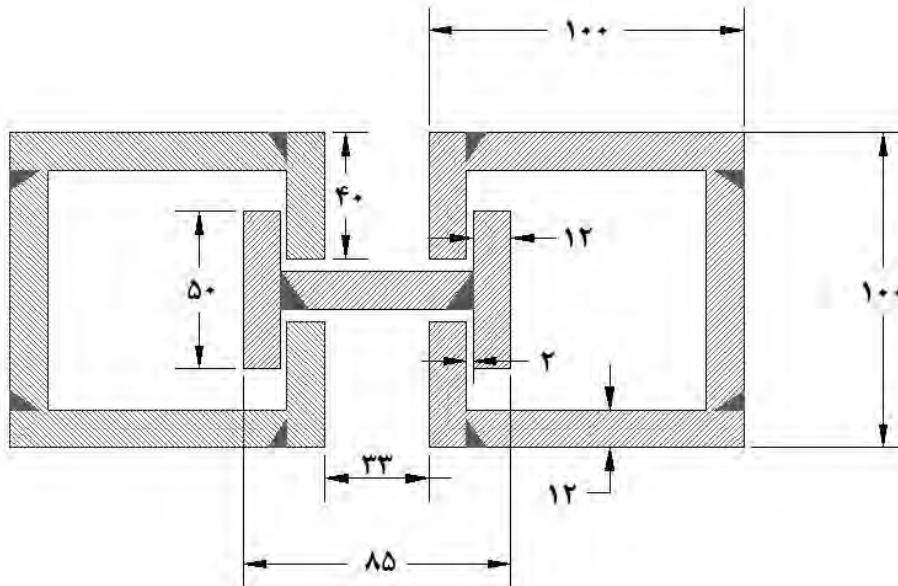

تصویر ۳۸: جزئیات مفصل اتصال

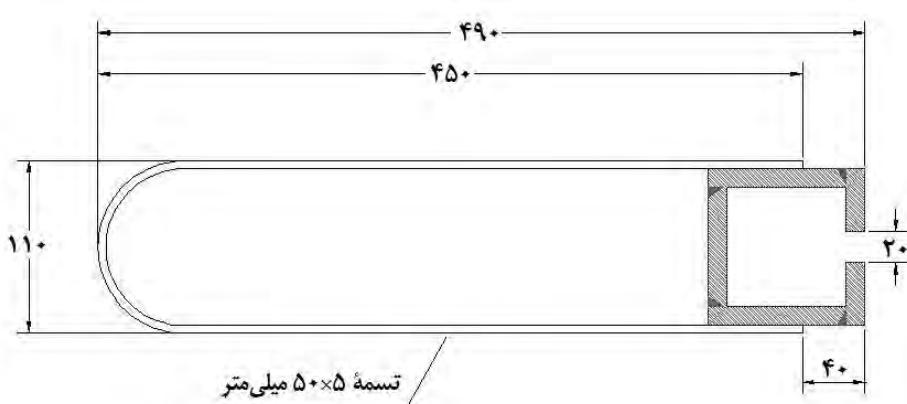

تصویر ۳۹: جزئیات اتصال تسمه جهت کارگذاری پروفیل در قطعه بتنی

**۱۰-۹- آزمایش و بازرسی:** کارخانه تولید کننده قطعات باید جزو تأمین کنندگان مجاز سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران باشد و گواهینامه صلاحیت تولید بتن یا قطعات بتنی داشته باشد. مشخصات این قطعات مانند زمان ساخت، نام و مشخصات تولید کننده باید به کارفرما تحويل شود. این قطعات باید در طی مراحل ساخت در کارگاه، توسط دستگاه نظارت، مطابق کاربرگ شماره ۵ مورد بازدید قرار گیرد. اطلاعات تولید کننده و مشخصات ابعادی و کیفیت حفاظهای بتنی در زمان نصب نیز باید توسط ناظر کنترل شود و به تأیید دستگاه نظارت برسد [← کاربرگ شماره ۶].

- ۱- **تجهیزات نصب حفاظ بتنی:** حداقل تجهیزات لازم برای نصب حفاظ بتنی عبارتند از:
  - ۱-۱- جرثقیل
  - ۱-۲- وانت با توان حمل یک تن بار
  - ۱-۳- تریلی با توان حمل ۲۰ تن بار
- ۱۱- **نیروی انسانی برای نصب حفاظ بتنی:** حداقل نیروی انسانی مورد نیاز برای نصب حفاظ بتنی، طبق جدول (۱۶) است.

۶-۸-۳۱۲/۳	سند:	نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران	
شورای عالی فنی شهرداری تهران	تصویب:		<b>مشخصات فنی حفاظهای طولی بتنی</b>
کمیته کارشناسی حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران	تأیید:	معاونت حمل و نقل و Traffیک	صفحه ۷ از ۹
مهندسین مشاور دانشپژوهان هنگام	تهییه:		

### جدول ۱۶: حداقل نیروی انسانی مورد نیاز برای نصب حفاظ بتی

حداقل نیروی انسانی (نفر)	تخصص
۱	استادکار نصب تجهیزات ترافیکی
۲	کارگر فنی
۳	کارگر ساده

۱۲- فرآیند تعمیر و نگهداری حفاظهای بتی: رعایت موارد زیر در تعمیر و نگهداری حفاظهای بتی ضروری است:

۱-۱- پیمایش: کلیه حفاظهای بتی باید حداقل ۴ بار در سال (هر سه ماه یکبار) از نظر عملکرد و استحکام سازه‌ای، پیمایش و بررسی کیفی شوند.

۱-۲- بازرسی و کنترل عیوب حفاظهای بتی: موارد زیر، باید در بازرسی حفاظهای بتی مورد توجه قرار گیرند: [← ← کاربرگ شماره ۷]

۱-۲-۱- بررسی وضعیت سازه‌ای حفاظها، از نظر خوردگی بتن، شکستگی و کیفیت و محل نصب و انحراف از محور.

۱-۲-۲- بررسی ارتفاع حفاظها.

۱-۲-۳- بررسی اطراف حفاظها از نظر فرسایش زمین و وجود گیاهان.

۱-۲-۴- کنترل اتصالات قطعات به یکدیگر.

۱-۲-۵- کنترل اتصالات قطعات به زمین در صورتی که از نوع مهار شده باشد.

۱-۲-۶- الزامات تعمیر یا تعویض:

۱-۳-۱- ترک‌های ایجاد شده بر روی حفاظها، باید ترمیم شود (تصویر ۴۰) و چنانچه ابعاد شکستگی‌ها و خوردگی‌ها گسترشده باشد، باید قطعه معیوب جایگزین شود [← تصاویر (۴۱) و (۴۲)].

۱-۳-۲- اگر ارتفاع حفاظها، از ارتفاع اینمن (۷۴۰ mm) کمتر شده باشد، باید تمهیداتی برای این سازی آن‌ها اندیشیده شود.

۱-۳-۳- گیاهان زائد و شاخه‌های مزاحم باید بریده شود.

۱-۳-۴- پین‌ها و قلاب‌های مربوط به اتصالات قطعات به یکدیگر در صورت نیاز تعمیر شود.

۱-۳-۵- میل‌های مهار در صورتی که آسیب دیده و یا مفقود شده باشند باید تعمیر و جایگزین شود.



حفاظ بتی دچار خوردگی کمی شده است که سبب درگیری وسیله نقلیه برخوردی با آن نمی‌شود و این خرابی با تعمیر درجا قابل حل است.

تصویر ۴۰: نمونه‌ای از خوردگی حفاظ بتی که قابل تعمیر در محل است

۶-۸-۳۱۲/۳	سنده:	نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران
شورای عالی فنی شهرداری تهران	تصویب:	مشخصات فنی حفاظهای طولی بتی
کمیته کارشناسی حمل و نقل و ترافیک	تأیید:	
مهندسین مشاور دانش پژوهان هنگام	تهییه:	صفحه ۸ از ۹





تصویر ۴۱: نمونه‌ای از آسیب‌دیدگی حفاظ بتني که باید قطعه تعویض شود



تصویر ۴۲: نمونه‌ای از آسیب‌دیدگی حفاظ بتني که باید قطعه تعویض شود

۶-۸-۳۱۲/۴	سنده:	نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران
شورای عالی فنی شهرداری تهران	تصویب:	<b>مشخصات فنی ضربه‌گیرها</b>
کمیته کارشناسی حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران	تأیید:	صفحه ۹ از ۹
مهندسین مشاور دانش پژوهان هنگام	تهییه:	 معاونت حمل و نقل و Traffیک



## ۶-۸-۳۱۲/۴: مشخصات فنی ضربه‌گیرها

۱- کاربرد: این دستورالعمل برای تعیین حداقل مشخصات فنی عمومی ساخت، نصب و نگهداری بشکه‌های ماسه‌ای در معابر شهری به کار می‌رود.

۲- تعاریف: اصطلاحات و کلمات کلیدی که در این دستورالعمل به کار رفته به شرح زیر است:

۲-۱- ضربه‌گیر (*Crash Cushion*): به تجهیزاتی گفته می‌شود که از برخورد وسایل نقلیه منحرف شده از مسیر، با موانع ثابت و منفرد در درون منطقه بازیابی، جلوگیری کرده و با جذب انرژی جنبشی وسیله نقلیه و استهلاک تدریجی آن، صدمات ناشی از برخورد را کاهش دهد.

۲-۲- بشکه‌های ماسه‌ای (*Inertial Crash Cushion*): ضربه‌گیرهایی از نوع وزنی و نفوذی هستند که از جنس پلی‌اتیلن بوده و با ماسه پر می‌شوند و به منظور حفاظت از ابتدای موانع طولی و اجسام ثابت در حاشیه یا میانه راه با یک جانمایی مناسب، به دو صورت موقت و دائمی، چیده می‌شود.

۲-۳- کاشن تانک: تجهیزاتی از جنس پلی‌اتیلن است که در رمپ‌های خروجی، تقاطع، پایه پل‌ها و ... نصب می‌شوند. در صورت برخورد ضربه از رویه‌رو، نقش یک ضربه‌گیر جذبی را انجام می‌دهد و در صورت برخورد ضربه از پهلو، وسیله نقلیه منحرف شده را به سمت جریان ترافیک هدایت می‌کند.

راهنمایی در پیوست (۵)، حداقل مشخصات فنی برای کاشن تانک به منظور راهنمایی کاربران بیان شده است. اطلاعات ارائه شده، نافی وظایف دستگاه نظارت نیست. در هر عملیات اجرایی، دستگاه نظارت (مشاور) موظف است مشخصات فنی اجرا و نگهداری آن‌ها را بررسی نماید. استفاده از این نوع ضربه‌گیرها منوط به داشتن مجوز از سوی کارفرما، تأییدیه از مرجع معتبر داخلی یا بین‌المللی و رعایت استاندارد DIN EN-1317 است.

۳- موارد کاربرد ضربه‌گیر: پرکاربردترین موارد استفاده از ضربه‌گیرها به شرح زیر است:

۳-۱- در دماغه خروجی‌ها (جناغی‌ها)

۳-۲- موانع صلب و منفرد غیرقابل جایه‌جایی در درون منطقه بازیابی مانند پایه پل‌ها، پایه‌های نشکن علائم و تابلوهای ترافیکی، درخت با قطر بیش از ۱۰ سانتیمتر و محل شروع دیوارهای جانبی

۳-۳- نقطه شروع حفاظه‌های طولی کناری و میانی

۳-۴- کنترل ترافیک در محوطه‌های کارگاهی مجاور یا داخل معابر

۳-۵- محل اخذ عوارض

تبصره: ضربه‌گیرهای مورد استفاده تا قبل از ابلاغ استاندارد ملی ایران، باید از نظر کیفیت و عملکرد منطبق با استاندارد DIN EN-1317 یا نشریه NCHRP-350 باشد.

راهنمایی: سطوح تست ضربه و سطح عملکرد انواع ضربه‌گیرها بر اساس استاندارد DIN EN-1317 و DIN 350 در پیوست (۱) ارائه شده است.

۴- محل استفاده بشکه ماسه‌ای با توجه به نوع برخورد احتمالی: استفاده از بشکه ماسه‌ای در موارد زیر توصیه می‌شود:

۴-۱- در محل‌هایی با تناوب تصادف کم تا متوسط

۴-۲- در محل‌هایی با احتمال برخورد وسیله نقلیه با مانع از رویه‌رو (برخورد شاخ به شاخ)

۴-۳- در محل‌هایی با احتمال برخورد وسیله نقلیه با مانع از پهلو با زاویه کمتر از ۱۰ درجه

۴-۴- در محل‌هایی با احتمال برخورد با سرعت حداقل ۱۱۰ کیلومتر بر ساعت

۵- انواع تیپ بشکه‌های ماسه‌ای: طراحی بشکه ماسه‌ای باید بر اساس چهار تیپ استاندارد زیر باشد:

۵-۱- تیپ I در دو اندازه با ظرفیت ۶۴۰ و ۹۶۰ کیلوگرم و به صورت یکپارچه

۵-۲- تیپ II در یک اندازه با ظرفیت ۹۶۰ کیلوگرم و به صورت دو تکه

۵-۳- تیپ III در سه اندازه با ظرفیت ۳۲۰، ۶۴۰ و ۹۶۰ کیلوگرم و به صورت یکپارچه

۵-۴- تیپ IV در یک اندازه با ظرفیت ۹۶۰ کیلوگرم و به صورت یکپارچه

راهنمایی: همه تیپ‌ها کارکرد یکسان دارند اما در هنگام به کارگیری بشکه ماسه‌ای، فقط از یک تیپ استفاده شود. استفاده ترکیبی از تیپ‌ها مجاز نیست.

۶-۸-۳۱۲/۴	سنده:	نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران	
شورای عالی فنی شهرداری تهران	تصویب:		مشخصات فنی ضربه‌گیرها
کمیته کارشناسی حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران	تأیید:		صفحه ۹ از ۹
مهندسين مشاور دانش پژوهان هنگام	تهیيه:	معاونت حمل و نقل و ترافیک	

۶- اجزای بشکه‌های ماسه‌ای: بشکه ماسه‌ای از سه قسمت زیر تشکیل می‌شود:

۱- بشکه (Barrel)

۲- صفحه مخروطی (Cone)

۳- سرپوش (Lid)



ب- تیپ II



الف- تیپ I



د- تیپ IV



ج- تیپ III

### تصویر ۷: انواع تیپ بشکه ماسه‌ای

۷- وزن مجاز ماسه درون بشکه ماسه‌ای: وزن مجاز ماسه و نمک درون بشکه‌های ماسه‌ای، ۹۶۰، ۶۴۰، ۳۲۰، ۱۸۰، ۹۰ و ۶۰ کیلوگرم است.

راهنمایی ۱: انتخاب اندازه بشکه برای وزن استاندارد ماسه درون بشکه ماسه‌ای، باید طبق جدول (۱۷) باشد.

راهنمایی ۲: در تیپ‌هایی که برای ایجاد وزن موردنظر، از صفحه مخروطی استفاده می‌شود، ماسه باید بر روی صفحه مخروطی اضافه گردد.

جدول ۱۷: انتخاب ظرفیت بشکه برای وزن موردنظر

تیپ IV	تیپ III			تیپ II	تیپ I		وزن ماسه و نمک (کیلوگرم)
۹۶۰ کیلوگرم	۹۶۰ کیلوگرم	۶۴۰ کیلوگرم	۳۲۰ کیلوگرم	۹۶۰ کیلوگرم	۹۶۰ کیلوگرم	۶۴۰ کیلوگرم	۹۶۰ کیلوگرم
✓			✓	✓		✓	۹۰
✓			✓	✓		✓	۱۸۰
✓			✓	✓		✓	۳۲۰
✓		✓		✓		✓	۶۴۰
✓	✓			✓	✓		۹۶۰

۶-۸-۳۱۲/۴	سند:		نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران
شورای عالی فنی شهرداری تهران	تصویب:		مشخصات فنی ضربه‌گیرها
کمیته کارشناسی حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران	تأیید:		صفحه ۲ از ۸
مهندسین مشاور دانش پژوهان هنگام	تهریه:		

- مشخصات بشکه‌های ماسه‌ای: در ساخت بشکه‌های ماسه‌ای، باید به موارد زیر توجه شود [← کاربرگ شماره ۸]:

-۱-۸ ابعاد بشکه ماسه‌ای مطابق با تصویر (۴۱) باشد.

-۲-۸ حداقل حجم بشکه برای وزن ۹۶۰، ۶۴۰ و ۳۲۰ کیلوگرم به ترتیب  $\frac{1}{6}$ ،  $\frac{1}{4}$  و  $\frac{1}{2}$  مترمکعب باشد.

-۳-۸ ضربه‌گیر بشکه ماسه‌ای باید از جنس پلی‌اتیلن با چگالی بالا ( $0.948$  گرم بر سانتی‌متر مکعب) باشد.

-۴-۸ بشکه ماسه‌ای در برابر شرایط جوی (گرما، سرمه، بارش، رطوبت و ...) مقاوم باشد.

-۵-۸ بشکه ماسه‌ای در برابر اشعه فرابنفش مقاوم باشد. مقدار آنتی UV استفاده شده باید  $1/70$  گرم در هر کیلوگرم پلی‌اتیلن باشد.

-۶-۸ دیواره بشکه باید باشد رنگدانه زرد ( $19/8$  گرم بر کیلوگرم پلی‌اتیلن) باشد.


-۷-۸ حداقل استحکام کششی پلی‌اتیلن مصرفي  $22/4$  مگاپاسکال باشد.

-۸-۸ دمای شروع اعوجاج پلی‌اتیلن مصرفي بالاتر از  $72$  درجه سانتی‌گراد باشد.

-۹-۸ میانگین ضخامت دیواره بشکه هفت میلی‌متر باشد.

-۱۰-۸ به منظور خروج آب، یک حفره شش میلی‌متری در کف بشکه در نظر گرفته شود.

-۱۱-۸ شیاربندی برای جفت شدن دو تکه و قرارگیری پله در دیواره جانبی

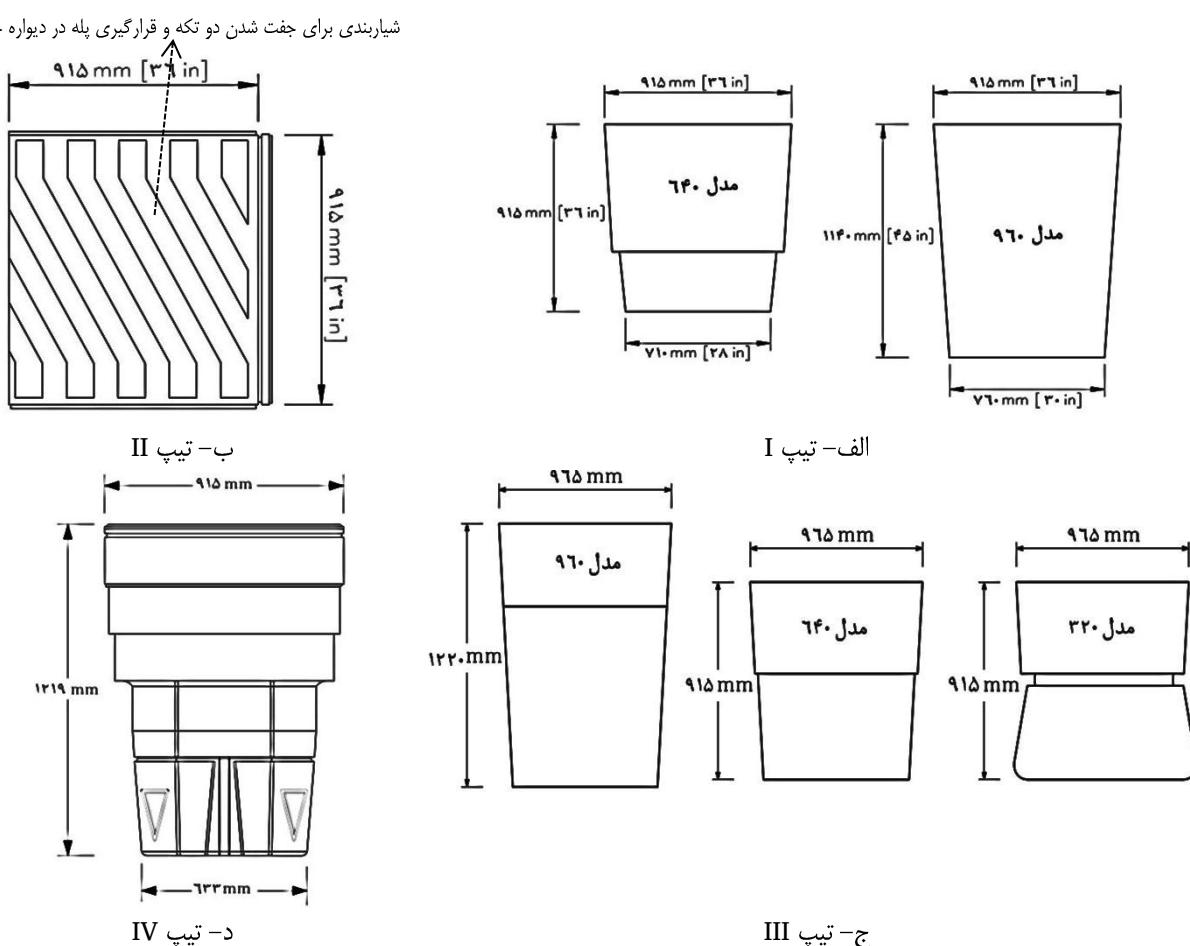

تصویر ۳۸: ابعاد بشکه ماسه‌ای

۶-۸-۳۱۲/۴	سنده:	 مشخصات فنی ضربه‌گیرها	نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران
شورای عالی فنی شهرداری تهران	تصویرب:		
کمیته کارشناسی حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران	تأثید:		
مهندسین مشاور دانش پژوهان هنگام	تهیيه:		صفحه ۳ از ۸


- ۹- آزمون کنترل کیفیت: آزمون‌های کنترل کیفیت زیر، بر روی مواد اولیه مورد استفاده در ساخت بشکه‌های ماسه‌ای انجام شود.
- ۱-۹- چرخه تنش دمایی (*Thermal Stress Cycle*) با استفاده از روش *Hotbox*
- ۲-۹- آزمون UV مطابق با *ASTM D-4329*
- ۱۰- ماده پرکننده بشکه ماسه‌ای: ماده پرکننده بشکه ماسه‌ای، باید دارای حداقل مشخصات زیر باشد:
- ۱۱- بشکه باید با ماسه پر شود. مشخصات ماسه مصرفی باید مطابق با جدول (۱۸) باشد. به هیچ عنوان نباید از ماده دیگری غیر از ماسه، برای پر کردن بشکه‌ها استفاده نمود.
- ۱۲- ماسه باید شسته شده و بدون خاک باشد.
- ۱۳- ماسه نباید در کیسه ریخته شود.
- ۱۴- درصد رطوبت ماسه کمتر از ۳٪ باشد.
- ۱۵- باید معادل ۵٪ وزن ماسه، نمک به آن اضافه شود ( مطابق *AASHTO M-143*).
- ۱۶- راهنمایی: میانگین وزن مخصوص ماسه ۱۶۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب است.

جدول ۱۸: دانه‌بندی ماسه برای پر کردن بشکه ماسه‌ای


شماره الک	قطر الک (میلی‌متر)	درصد رد شده از الک	۹۵-۱۰۰	۸۰-۱۰۰	۵۰-۸۵	۲۵-۶۰	۱۰-۳۰	۰/۱۵	۵۰	۱۰۰

- ۱۷- فرایند نصب بشکه‌های ماسه‌ای: فرایند عملیات نصب به شرح زیر است:
- ۱۸- تعیین محور طولی و نحوه چیدمان بشکه ماسه‌ای
- ۱۹- اجرای بستر نصب
- ۲۰- نصب بشکه ماسه‌ای و اجرای عملیات پر کردن
- ۲۱- آماده‌سازی برای بهره‌برداری
- ۲۲- محور طولی و نحوه چیدمان بشکه ماسه‌ای: نحوه چیدمان بشکه‌ها، بر اساس مشخصات مانع و جریان ترافیک باید به شرح زیر طراحی شود:
- ۲۳- در صورتی که مانع، در میانه معب قرار گرفته باشد، نحوه چیدمان بشکه ماسه‌ای، بسته به جهت جریان ترافیک، مطابق با تصویر (۴۲-الف) و (۴۲-ب) باشد.
- ۲۴- در صورت نصب بشکه ماسه‌ای در کنار سواره‌رو، زاویه حاشیه راه با خط مرکزی مانع، مطابق با تصویر (۴۲-ج) نباید بیش از ۱۰ درجه باشد.
- ۲۵- در مواردی که احتمال واژگونی بشکه‌های سنگین انتهایی در اثر ضربه یا احتمال برخورد خودرو سبک در قسمت انتهایی چیدمان با بشکه ۹۶۰ کیلوگرمی وجود دارد، باید در حاشیه کناری مانع مطابق با تصویر (۴۲-د)، بشکه سبک‌تر گذاشته شود یا محور طولی چیدمان مطابق با تصویر (۴۲-ه) با جریان ترافیک زاویه ۱۵ درجه داشته باشد.
- ۲۶- راهنمایی: محور طولی چیدمان ضربه‌گیر، باید در طول خط انحراف وسیله نقلیه قرار گیرد.


۶-۸-۳۱۲/۴	سندها:	نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران
شورای عالی فنی شهرداری تهران	تصویب:	
کمیته کارشناسی حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران	تأثیید:	مشخصات فنی ضربه‌گیرها
مهندسین مشاور دانش پژوهان هنگام	تئییه:	صفحه ۴ از ۸

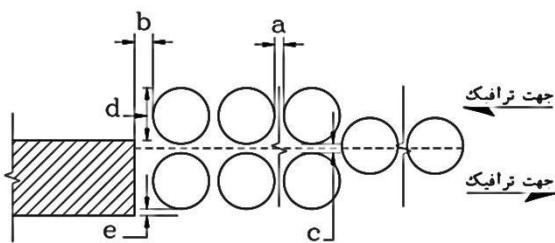


ب- چیدمان بشکه ماسه‌ای در معبر دوطرفه

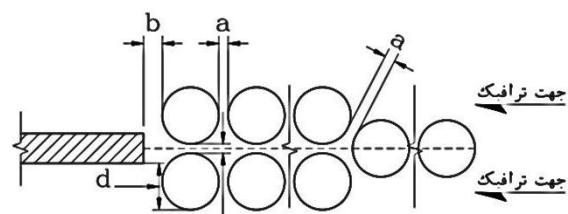

الف- چیدمان بشکه ماسه‌ای در معبر یک طرفه

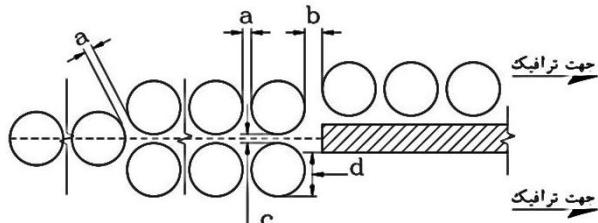


د- چیدمان بشکه سبک‌تر در حاشیه مانع

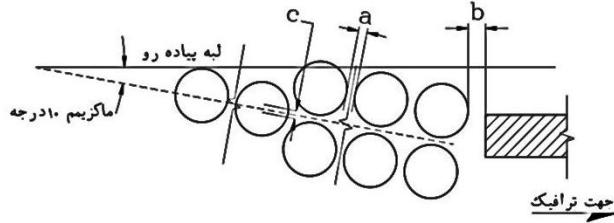

ج- چیدمان بشکه ماسه‌ای در حاشیه سواره رو

- a حداقل ۱۵۰ میلی‌متر
- b حداقل ۳۰۰ میلی‌متر
- c حداقل ۱۵۰ میلی‌متر
- d حداقل ۷۶۰ میلی‌متر
- e حداقل ۰ (صفرا) میلی‌متر

و- راهنمای تصاویر

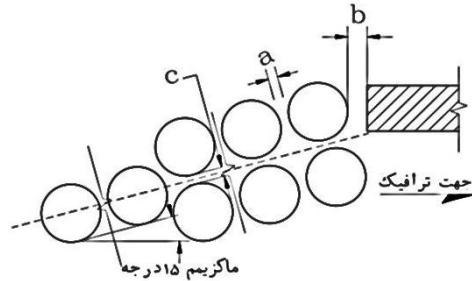**تصویر ۳۹: نحوه چیدمان بشکه‌های ماسه‌ای**

ه- چیدمان بشکه ماسه‌ای جهت جلوگیری از واژگونی

**۱۳- نحوه چیدمان بشکه ماسه‌ای با توجه به حداقل سرعت مجاز: تعداد، وزن و نحوه چیدمان بشکه ماسه‌ای با توجه به حداقل سرعت‌های مجاز معابر باید مطابق با جدول (۱۹) باشد.**

**۱۴- بستر نصب بشکه ماسه‌ای:**




۱-۱۴- بستر نصب باید صاف و هموار باشد.

۲-۱۴- بستر نصب بشکه‌های ماسه‌ای باید از جنس آسفالت یا بتن باشد.

۳-۱۴- شیب افقی و طولی بستر باید بیش از ۵ درصد باشد.

۶-۸-۳۱۲/۴	سنده:	نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران	
شورای عالی فنی شهرداری تهران	تصویب:		<b>مشخصات فنی ضربه‌گیرها</b>
کمیته کارشناسی حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران	تأیید:		
مهندسین مشاور دانشپژوهان هنگام	تهییه:	معاونت حمل و نقل و Traffیک	صفحه ۵ از ۸

### جدول ۱۹: نحوه چیدمان بشکه‌های ماسه‌ای با توجه به حداقل سرعت مجاز

ردیف	حداکثر سرعت مجاز (کیلومتر بر ساعت)	نحوه چیدمان بشکه‌های ماسه‌ای
۱	۴۰	
۲	۵۰	
۳	۶۰	
۴	۷۰	
۵	۸۰	
۶	۹۰	
۷	۱۰۰	
۸	۱۱۰	

-۱۵- الزامات نصب بشکه ماسه‌ای: در اجرای سیستم بشکه‌های ماسه‌ای رعایت موارد زیر الزامی است [← کاربرگ شماره ۹]:

-۱- سیستم بشکه‌های ماسه‌ای باید در منطقه بازیابی جلوی مانع، نصب شود.

-۲- وزن هر بشکه، باید در کنار آن نوشته شود.

-۳- در چیدمان بشکه‌های ماسه‌ای، بشکه‌های سبک‌تر در جلو و بشکه‌های سنگین‌تر در عقب قرار گیرند.

-۴- در چیدمان بشکه‌های ماسه‌ای، استفاده از تک ردیف، توصیه نمی‌شود.

-۵- فاصله بشکه‌های ماسه‌ای با یکدیگر، حداقل باید ۱۵۰ میلی‌متر باشد.

-۶- حداقل فاصله بین مانع خط‌آفرین و آخرین ردیف بشکه‌ها، باید ۳۰۰ میلی‌متر در نظر گرفته شود.

-۷- فاصله بین سه بشکه کناری، نسبت به لبه مانع، باید حداقل ۷۵۰ میلی‌متر باشد [← تصویر ۴۲].

-۸- عملیات نصب، باید در شرایط آب‌وهوا مرطوب صورت گیرد.

-۹- بشکه‌های ماسه‌ای، باید توسط سه پیچ با زاویه ۱۲۰ درجه به بستر نصب شود. پیچ‌ها باید گالوانیزه و به طول ۱۲ سانتی‌متر باشد و در روپلاک استاندارد سفید رنگ به طول ۱۱ سانتی‌متر نصب شوند.

نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران

مشخصات فنی ضربه‌گیرها



معاونت حمل و نقل و  
ترافیک

صفحه ۶ از ۸

سند: ۶-۸-۳۱۲/۴

تصویب: شورای عالی فنی شهرداری تهران

تأیید: کمیته کارشناسی حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

تهریه: مهندسین مشاور دانش پژوهان هنگام

- ۱۰-۱۵- پس از نصب و پر کردن بشکه‌ها، باید درپوش آن‌ها محکم بسته شود.
- ۱۱-۱۵- نصب هرگونه تجهیزات برقی، در کنار یا روی بشکه ماسه‌ای ممنوع است.
- ۱۲-۱۵- نصب هرگونه پایه عالئم و تابلوهای ترافیکی در درون بشکه ماسه‌ای ممنوع است.
- ۱۳-۱۵- اجرای خطکشی هاشور، چشمگردیهای یا گل میخ در فضای خالی جلوی بشکه‌های ماسه‌ای، توصیه می‌شود.
- ۱۴-۱۵- بر روی قسمت جلویی بدنه بشکه ردیف اول، باید نوار شبرنگ رده مهندسی هفت‌ساله، متناسب با جهت ترافیک، بر اساس سند ۳۱۰/۲-۸ نصب شود.
- ۱۶- تجهیزات نصب بشکه ماسه‌ای: حداقل تجهیزات لازم برای نصب بشکه ماسه‌ای عبارتند از:
- ۱-۱۶- ژنراتور الکتریکی ۵ کیلووات
  - ۲-۱۶- دریل ۱۰۰۰ وات
  - ۳-۱۶- وانت با توان حمل یک تن بار
- ۱۷- نیروی انسانی برای نصب بشکه ماسه‌ای: حداقل نیروی انسانی مورد نیاز برای نصب بشکه ماسه‌ای باید طبق جدول (۲۰) باشد.

#### جدول ۲۰: حداقل نیروی انسانی مورد نیاز برای نصب بشکه ماسه‌ای (نفر)

حداقل نیروی انسانی (نفر)	تخصص
۱	استادکار نصب تجهیزات ترافیکی
۳	کارگر فنی
۳	کارگر ساده

- ۱۸- بازرسی بشکه‌های ماسه‌ای: بشکه‌های ترافیکی حداقل ۴ بار در سال (هر سه ماه یک بار) باید پیمایش و بررسی کیفی شوند [← کاربرگ شماره ۱۰]. در بازرسی بشکه‌های ماسه‌ای، موارد زیر باید کنترل شود:
- ۱-۱۸- کنترل وضعیت فیزیکی و ظاهری بشکه، مانند عدم تورفتگی، کنترل پارگی یا آسیب‌دیدگی و محکم بودن سرپوش
  - ۲-۱۸- کنترل وضعیت ماسه درون بشکه، از نظر وزن، رطوبت و عدم کلوخه شدگی
  - ۳-۱۸- کنترل نحوه چیدمان بشکه‌ها، مانند فاصله بشکه‌ها از یکدیگر، فاصله بشکه از مانع، محور طولی ضربه‌گیر، تعداد ردیف بشکه‌ها و وزن هر یک از آن‌ها
  - ۴-۱۸- بررسی نحوه و استحکام اتصال بشکه به زمین
  - ۵-۱۸- بررسی بستر نصب بشکه ماسه‌ای، از نظر ناهمواری و شب
  - ۶-۱۸- کنترل اطراف سیستم بشکه ماسه‌ای، از نظر وجود آشغال، برف و گیاهان
- ۱۹- نگهداری بشکه‌های ماسه‌ای: منظور از نگهداری بشکه، شناسایی عیوب و رسیدگی به موقع به آن‌ها است. بهطورکلی عملیات تعمیر و نگهداری بشکه ماسه‌ای به صورت زیر است:
- ۱-۱۹- صاف کردن قسمت‌های تورفته بشکه
  - ۲-۱۹- تعمیر و تعویض بشکه‌های پاره شده و آسیب دیده
  - ۳-۱۹- جایگزینی سرپوش مفقود شده بشکه‌ها و محکم کردن سرپوش
  - ۴-۱۹- تعویض ماسه درون بشکه در صورت چسبیدگی به هم
  - ۵-۱۹- تخلیه زباله‌های احتمالی موجود در بشکه‌ها
  - ۶-۱۹- اضافه کردن ماسه در صورت کم شدن ماسه به دلیل واژگونی بشکه یا پخش شدن ماسه
  - ۷-۱۹- اضافه کردن نمک، با توجه به رطوبت ماسه داخل بشکه

۶-۸-۳۱۲/۴	سندها:	نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران
شورای عالی فنی شهرداری تهران	تصویب:	
کمیته کارشناسی حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران	تأیید:	مشخصات فنی ضربه‌گیرها
مهندسين مشاور دانش پژوهان هنگام	تهیيه:	صفحه ۷ از ۸

- ۱۹- تنظیم چیدمان و محل قرارگیری بشکه‌ها با توجه به نقشه اجرایی
- ۱۹- محکم کردن پیچ اتصال بشکه‌ها به زمین
- ۱۹- تعویض شبرنگ روی شبکه
- ۱۹- تسطیح بستر نصب بشکه
- ۱۹- نظافت اطراف بشکه‌ها از برف، ماسه پخش شده، آشغال و گیاهان
- ۲۰- اولویت برطرف کردن معایب بشکه ماسه‌ای: اولویت برطرف کردن معایب بشکه‌های ماسه‌ای به شرح زیر است:
- ۲۰- تعویض قطعات آسیب دیده و مفقود شده در آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها، حداقل در مدت ۲ روز، در معابر شریانی اصلی حداقل در مدت ۴ روز و برای معابر جمع‌کننده و دسترسی محلی حداقل در طی یک هفته باید انجام شود.
- ۲۰- تعمیر قطعات آسیب دیده و اتصالات و تنظیم چیدمان، در آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها حداقل در مدت ۲ روز، در معابر شریانی اصلی حداقل در مدت ۳ روز و برای معابر جمع‌کننده و دسترسی محلی حداقل در طی یک هفته باید انجام شود.
- ۲۰- نظافت بشکه و اطراف ضربه‌گیر، در همه انواع معابر، هر سال سه بار باید انجام شود.
- ۲۰- کنترل پوشش گیاهان اطراف ضربه‌گیر، در همه انواع معابر، هر سال دو بار باید انجام شود.
- تبصره: صدمات ناشی از تصادفات شدید، حداقل ظرف مدت ۱۲ ساعت پس از دریافت گزارش باید مرتفع گردند.

۶-۸-۳۱۲/۴	سندها:	نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران	
شورای عالی فنی شهرداری تهران	تصویب:		<b>مشخصات فنی ضربه‌گیرها</b>
کمیته کارشناسی حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران	تأیید:	معاونت حمل و نقل و ترافیک	
مهندسین مشاور دانش پژوهان هنگام	تهییه:		صفحه ۸ از ۸

## پیوست یک: شرایط آزمون ضربه

جدول ۲۱: شرایط آزمون ضربه برای حفاظها طبق گزارش NCHRP 350

شرایط آزمون			نوع وسیله نقلیه	سطح آزمون
زاویه برخورد (درجه)	سرعت (کیلومتر در ساعت)	وزن وسیله نقلیه (کیلوگرم)		
۲۰	۵۰	۸۲۰	سواری	۱
۲۰	۵۰	۷۰۰	سواری	
۲۵	۵۰	۲۰۰۰	وانت	
۲۰	۷۰	۸۲۰	سواری	۲
۲۰	۷۰	۷۰۰	سواری	
۲۵	۷۰	۲۰۰۰	وانت	
۲۰	۱۰۰	۸۲۰	سواری	۳
۲۰	۱۰۰	۷۰۰	سواری	
۲۵	۱۰۰	۲۰۰۰	وانت	
۲۰	۱۰۰	۸۲۰	سواری	۴
۲۰	۱۰۰	۷۰۰	سواری	
۲۵	۱۰۰	۲۰۰۰	وانت	
۱۵	۸۰	۸۰۰۰	کامیون	۵
۲۰	۱۰۰	۸۲۰	سواری	
۲۰	۱۰۰	۷۰۰	سواری	
۲۵	۱۰۰	۲۰۰۰	وانت	۶
۱۵	۸۰	۳۶۰۰۰	تریلی و تانکر تریلی	
۲۰	۱۰۰	۸۲۰	سواری	
۲۰	۱۰۰	۷۰۰	سواری	
۲۵	۱۰۰	۲۰۰۰	وانت	
۱۵	۸۰	۳۶۰۰۰	تریلی و تانکر تریلی	

۶-۸-۳۱۲/۵	سنده:	نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران
شورای عالی فنی شهرداری تهران	تصویب:	پیوست ۱
کمیته کارشناسی حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران	تأیید:	شرایط آزمون ضربه
مهندسین مشاور دانش پژوهان هنگام	تهییه:	صفحه ۱ از ۵۶




معاونت حمل و نقل و  
 Traffیک

## جدول ۲۲: شرایط تست ضربه برای ضربه‌گیرها طبق EN-1317

سطح تست	سرعت وسیله نقلیه (km/h)	وزن وسیله نقلیه (Kg)	نحوه برخورد	شماره تست
۱	۵۰	۹۰۰	برخورد از روبرو با محور طولی ضربه‌گیر	TC.1.1.50
	۸۰	۹۰۰		TC.1.1.80
	۱۰۰	۹۰۰		TC.1.1.100
	۸۰	۱۳۰۰		TC.1.2.80
	۱۰۰	۱۳۰۰		TC.1.2.100
	۱۱۰	۱۵۰۰		TC.1.3.110
۲	۸۰	۹۰۰	برخورد از روبرو با انحراف به اندازه یک‌چهارم عرض وسیله نقلیه از محور طولی ضربه‌گیر	TC.2.1.80
	۱۰۰	۹۰۰		TC.2.1.100
۳	۸۰	۱۳۰۰	برخورد از روبرو با زاویه ۱۵ درجه	TC.3.2.80
	۱۰۰	۱۳۰۰		TC.3.2.100
	۱۱۰	۱۵۰۰		TC.3.3.110
۴	۵۰	۱۳۰۰	برخورد از پهلو با زاویه ۱۵ درجه	TC.4.2.50
	۸۰	۱۳۰۰		TC.4.2.80
	۱۰۰	۱۳۰۰		TC.4.2.100
	۱۱۰	۱۵۰۰		TC.4.3.110
۵	۸۰	۱۳۰۰	برخورد از پهلو با زاویه ۱۶۵ درجه	TC.5.2.80
	۱۰۰	۱۳۰۰		TC.5.2.100
	۱۱۰	۱۵۰۰		TC.5.3.110

- سطح تست ۱ تا ۳ برای ضربه‌گیرهای هدایت‌کننده و کاهنده شتاب است.
- سطح تست ۴ و ۵ فقط برای ضربه‌گیرهای هدایت‌کننده مناسب است.
- در صورتی که زاویه مسیر وسیله نقلیه نسبت به سمت ترافیک ( $\alpha$  در تصویر ۴۳) کمتر از ۵ درجه باشد، تست سطح ۵ نباید اجرا شود.

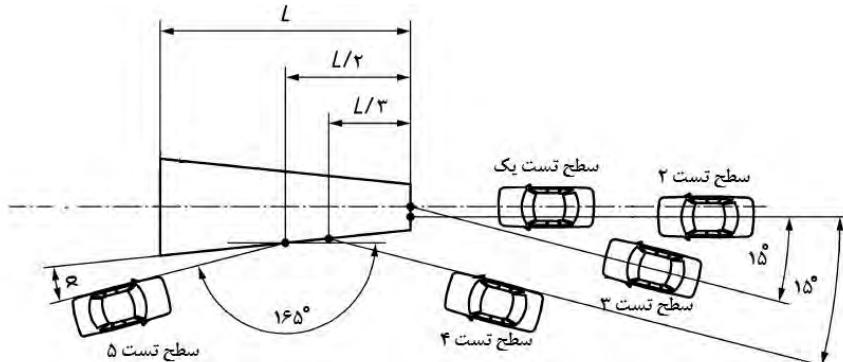

تصویر ۴۰: شرایط تست ضربه برای ضربه‌گیرها طبق EN-1317-3

۶-۸-۳۱۲/۵	سنده:	نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران	
شورای عالی فنی شهرداری تهران	تصویب:	پیوست ۱	شرایط آزمون ضربه
کمیته کارشناسی حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران	تأیید:		
مهندسین مشاور دانش بیژوهان هنگام	تهییه:	معاونت حمل و نقل و ترافیک	صفحه ۲ از ۵۶

## جدول ۲۳: سطوح عملکرد برای ضربه‌گیرها طبق EN-1317-3

تست پذیرش						سطح
-	TC.4.2.50	-	-	-	TC.1.1.50	۵۰
-	TC.4.2.80	-	TC.2.1.80	TC.1.2.80	-	۸۰
TC.5.2.80	TC.4.2.80	TC.3.2.80	TC.2.1.80	TC.1.2.80	TC.1.1.80	۸۰
TC.5.2.100	TC.4.2.100	TC.3.2.100	TC.2.1.100	TC.1.2.100	TC.1.1.100	۱۰۰
TC.5.3.110	TC.4.3.110	TC.3.3.110	TC.2.1.100	TC.1.3.110	TC.1.1.100	۱۱۰


## جدول ۲۴: شرایط تست ضربه برای انواع ضربه‌گیرها بر اساس NCHRP

شماره تست	نوع ضربه‌گیر	زاویه برخورد (درجه)	وزن وسیله نقلیه (Kg)
۳۰	ضربه‌گیر نفوذی یا غیرنفوذی	صفر	۸۲۰
۳۰		صفر	۷۰۰
۳۱		صفر	۲۰۰۰
۳۲		۱۵	۸۲۰
۳۲		۱۵	۷۰۰
۳۳		۱۵	۲۰۰۰
۳۹		۲۰	۲۰۰۰
۴۰		۱۵	۸۲۰
۴۰		۱۵	۷۰۰
۴۱		۲۰	۲۰۰۰
۴۲	فقط ضربه‌گیر نفوذی	۱۵	۸۲۰
۴۲		۱۵	۷۰۰
۴۳		۲۰	۲۰۰۰
۴۳		۲۰	۲۰۰۰
۴۴		۱۵	۸۲۰
۴۴		۱۵	۷۰۰
۴۵		۲۰	۲۰۰۰
۴۶		۲۰	۲۰۰۰
۴۰	ضربه‌گیر جذبی	•	۸۲۰
۴۰		•	۷۰۰
۴۱		•	۲۰۰۰
۴۲		۱۵	۸۲۰
۴۲		۱۵	۷۰۰
۴۳		۱۵	۲۰۰۰
۴۴		۲۰	۲۰۰۰

● انجام تست ردیف‌های آبی رنگ، اختیاری است.


● در صورتی که تست‌های فوق در سرعت ۵۰، ۷۰ و ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت انجام شود به ترتیب سطح تست ۱، ۲ و ۳ نامیده می‌شود.

۶-۸-۳۱۲/۵	سنده:	 <b>پیوست ۱</b> <b>شرایط آزمون ضربه</b> <b>صفحه ۳ از ۵۶</b>	نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران
شورای عالی فنی شهرداری تهران	تصویب:		
کمیته کارشناسی حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران	تأیید:		
مهندسين مشاور دانشپژوهان هنگام	تهیيه:		

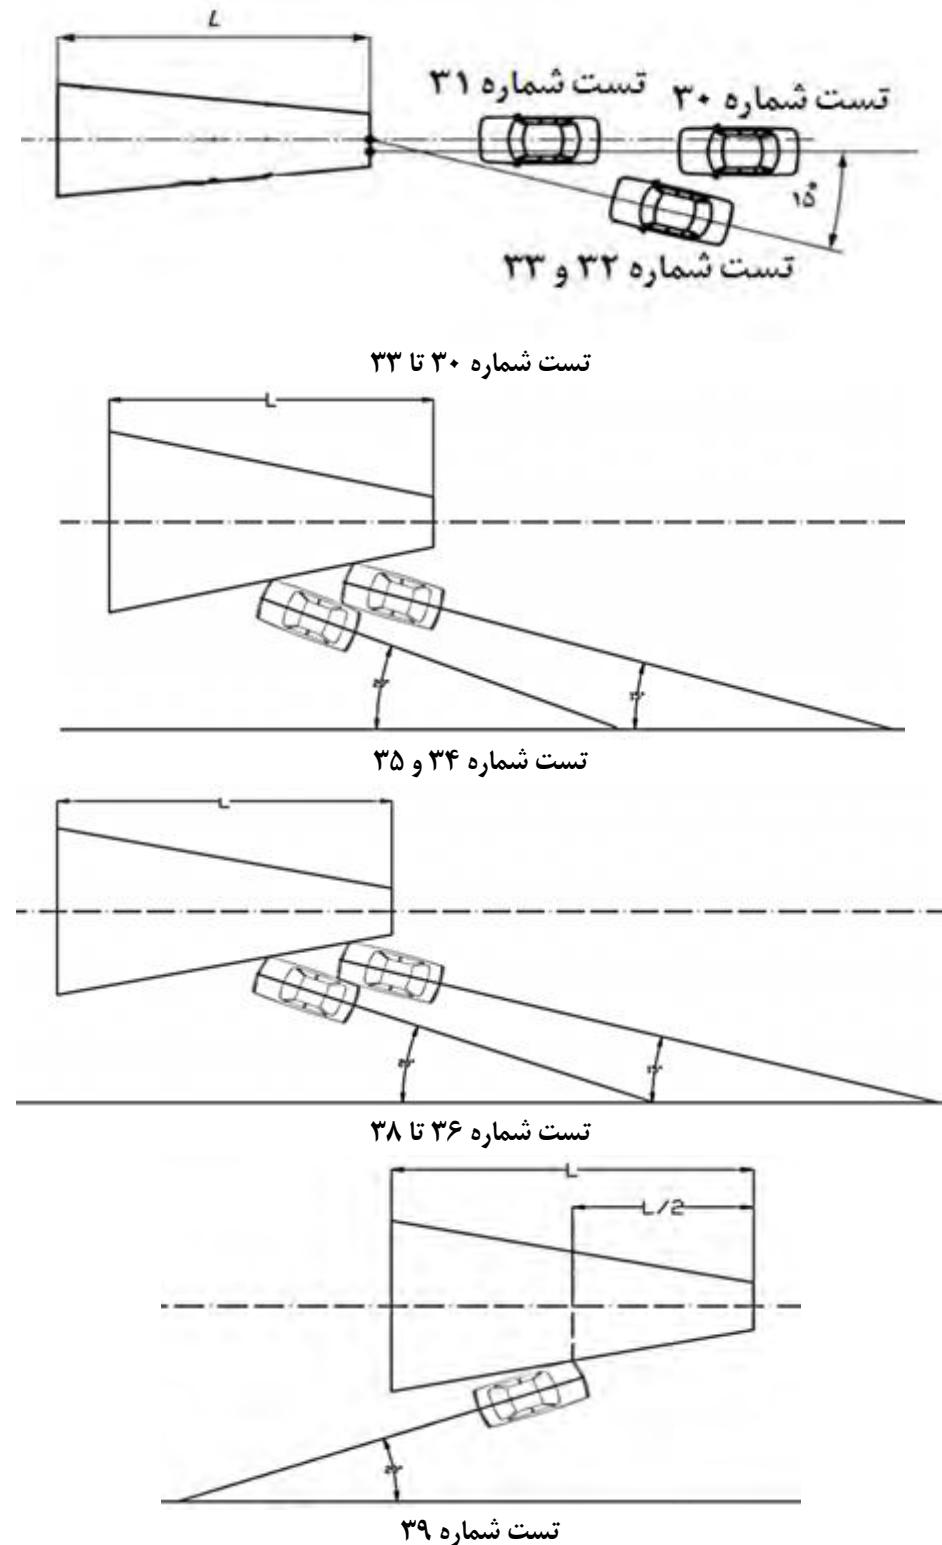

تصویر ۴۱: شرایط تست ضربه برای ضربه‌گیرهای هدایت‌کننده بر اساس NCHRP 350


۶-۸-۳۱۲/۵	سند:	نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران	
شورای عالی فنی شهرداری تهران	تصویب:	پیوست ۱	شرایط آزمون ضربه
کمیته کارشناسی حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران	تأیید:		صفحه ۴ از ۵۶
مهندسین مشاور دانش بیژوهان هنگام	تهییه:	معاونت حمل و نقل و ترافیک	

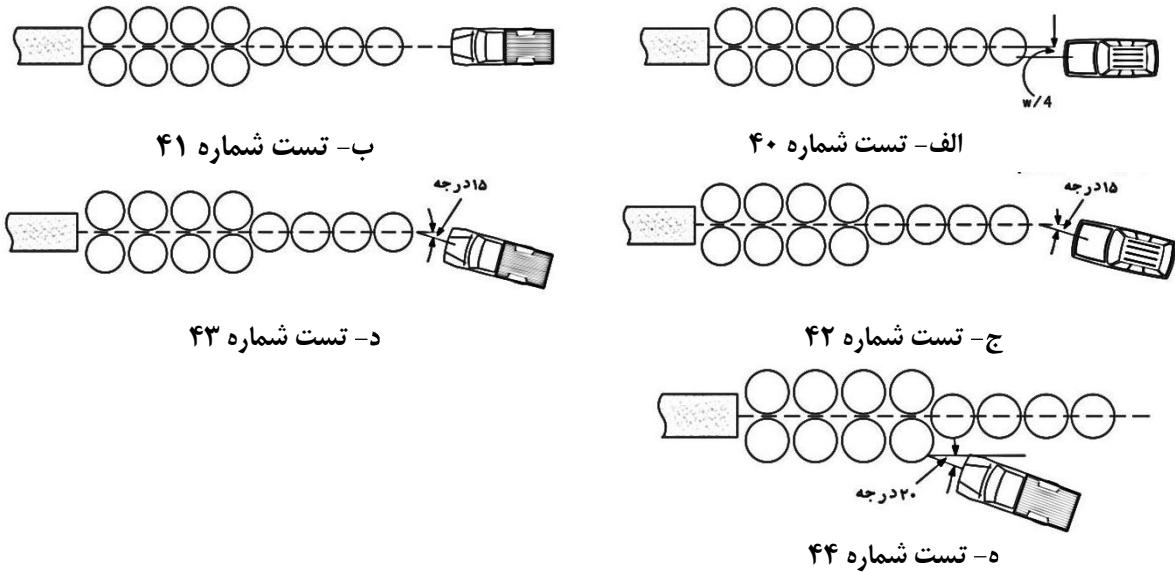

تصویر ۴۲: شرایط تست ضربه برای ضربه‌گیرهای جذبی بر اساس NCHRP 350

۶-۸-۳۱۲/۵	سند:	نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران	
شورای عالی فنی شهرداری تهران	تصویب:		پیوست ۱
کمیته کارشناسی حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران	تأیید:		شرایط آزمون ضربه
مهندسین مشاور دانش پژوهان هنگام	تهیه:	معاونت حمل و نقل و ترافیک	صفحه ۵ از ۵۶

## پیوست دو: ماتریس مسئولیت‌های نصب و نگهداری حفاظتها و ضربه‌گیرها در معابر شهری

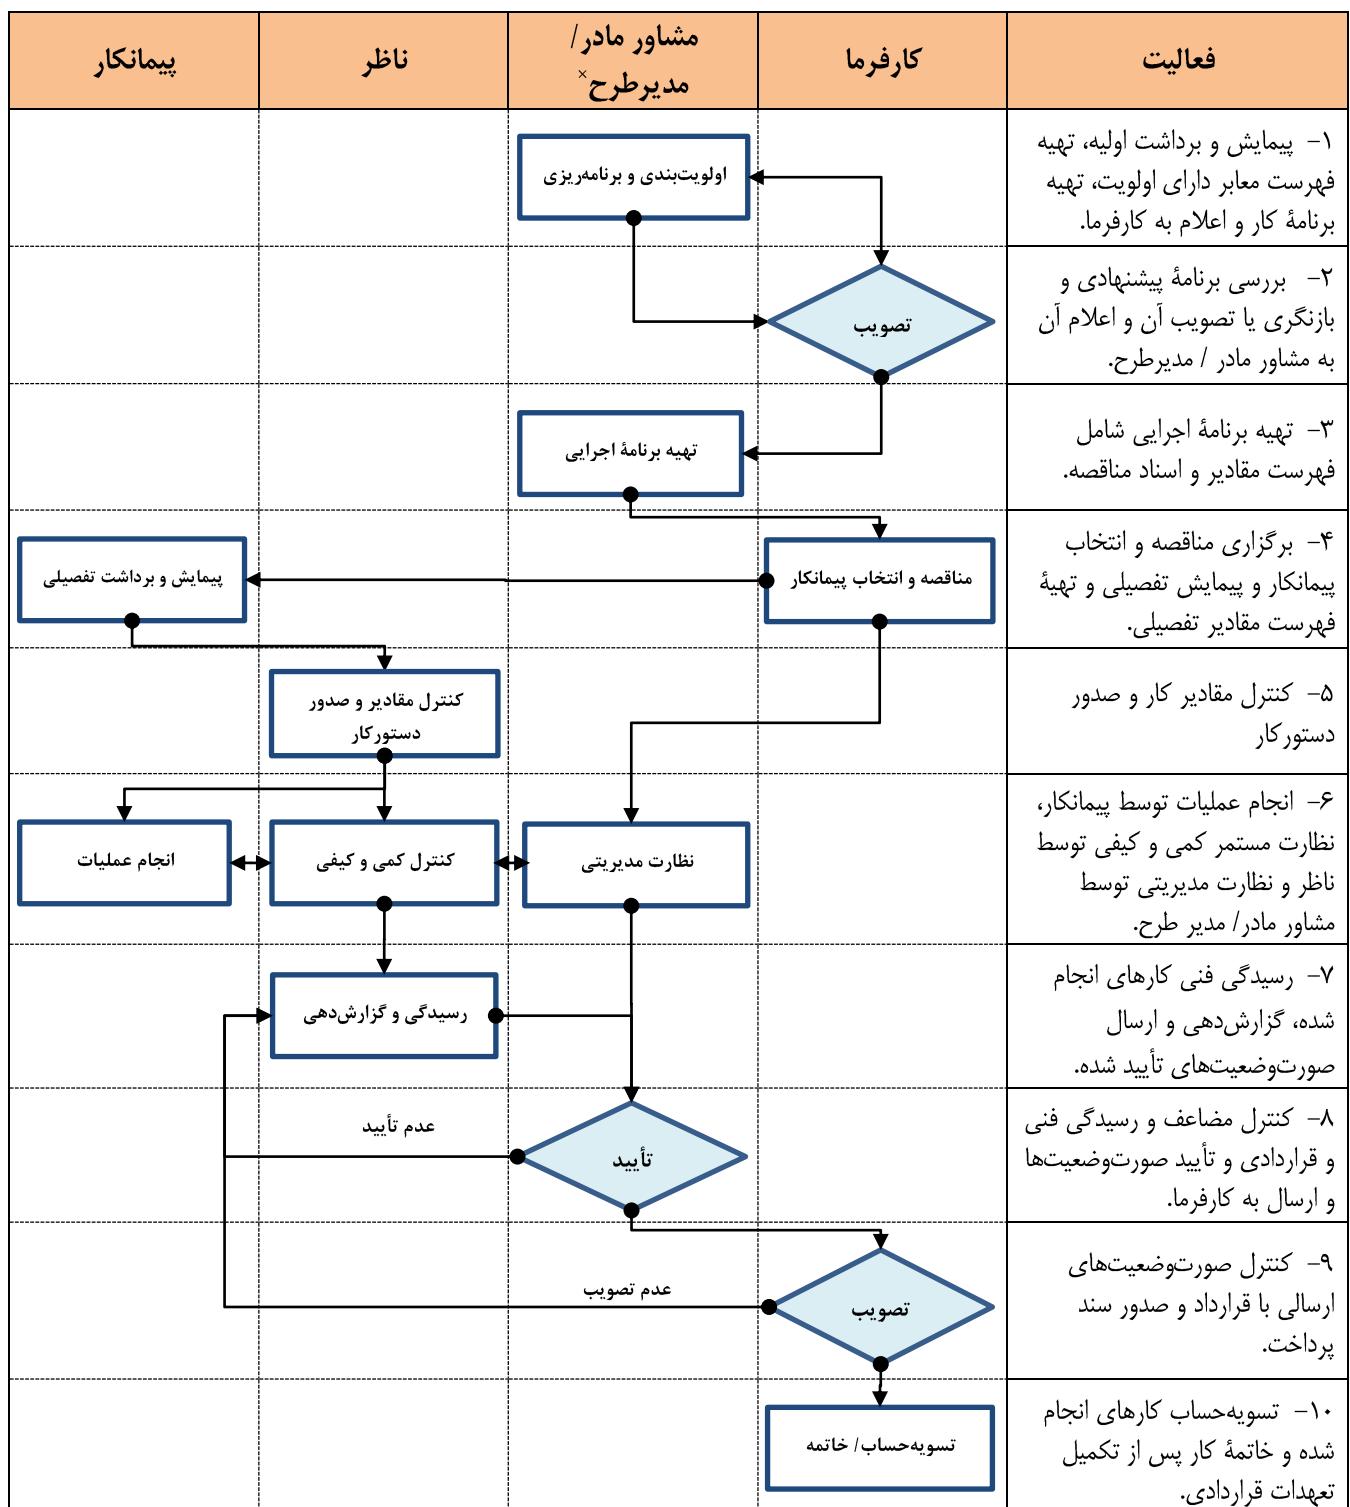

<sup>x</sup> در صورتی که منطقه فاقد مدیر طرح باشد، مسئولیت این ستون به عهده کارفرما است.

۶-۸-۳۱۲/۵	سند:	نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران <b>پیوست ۲</b> ماتریس مسئولیت‌های نصب و نگهداری حفاظتها و ضربه‌گیرها	
شورای عالی فنی شهرداری تهران	تصویب:		
کمیته کارشناسی حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران	تأیید:		
مهندسين مشاور دانش بیژوهان هنگام	تهیه:		
			صفحه ۶۴ از ۶۵

## پیوست سه: تیپ‌های گاردریل مجاز، جهت استفاده در معابر شهری

جدول ۲۵: تیپ‌های گاردریل مجاز، جهت استفاده در معابر شهری

ردیف	اجزا	نام اختصاری بین‌المللی	تیپ ۱	تیپ ۲	تیپ ۳	تیپ ۴	تیپ ۵	تیپ ۶
۱	پیچ و مهره اتصال سپرهای متواالی به یکدیگر	FBB01	۸	۱۶	۸	۱۶	۸	۱۶
۲	پیچ و مهره اتصال سپر به لقمه‌ها	FBB02	-	-	-	۴	۲	۴
۳	پیچ و مهره اتصالات چوبی سپر به لقمه و پایه	FBB03	-	-	-	-	-	۴
۴	پیچ و مهره اتصال سپرها به پایه	FBX08a	۲	۱	-	-	-	-
۵	پیچ و مهره حمایت‌کننده سپر با مهره اضافه	FBX14a	۲	۱	-	-	-	-
۶	پیچ و مهره اتصال پایه به لقمه (طول ۴۰ میلی‌متر)	FBX16a	-	-	-	۸	۴	۸
۷	واشر گرد	FWC16a	-	-	-	۴	-	۴
۸	واشر مربعی	FWR01	۱	۲	-	-	-	-
۹	لقمه چوبی	PDB01b	-	-	-	۴	-	۴
۱۰	پایه و صفحه مقاوم‌ساز مدفون در خاک	PSE03	۱	۱	-	-	-	-
۱۱	لقمه فولادی	PWB01	-	-	۲	۴	-	-
۱۲	لقمه فولادی سه موج اصلاح شده	PWB03	-	-	-	-	-	۲
۱۳	پایه قوی	PWE01	-	-	۲	۲	-	-
۱۴	پایه قوی	PWE02	-	-	-	-	-	-
۱۵	پایه قوی	PWE03	-	-	-	-	-	-
۱۶	پایه قوی	PWE04	-	-	-	-	-	-
۱۷	صفحة پشتیبان	RTB01a	-	-	-	-	-	۱
۱۸	سپر سه موج	RTM02a	-	-	-	-	-	۱
۱۹	سپر دو موج	RWM02a	۱	۲	۱	۲	۲	-

نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران	پیوست ۳	تیپ‌های گاردریل مجاز جهت استفاده در معابر شهر تهران
سنده:	تصویب:	شورای عالی فنی شهرداری تهران
تأیید:	معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران	کمیته کارشناسی حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران
تهییه:	معاونت حمل و نقل و ترافیک	مهندسین مشاور دانش پژوهان هنگام


## پیوست چهار: نقشه‌های اجرایی حفاظهای بتنی

جدول ۲۶: انواع تیپ‌های حفاظ بتنی

ردیف	تیپ	شکل	ارتفاع (mm)	نام اختصاری	روش اتصال
۱	حفاظ بتنی تیپ I	شکل F	۸۱۰	SGM10a	حلقه و پین
۲	حفاظ بتنی تیپ II	شکل F	۱۰۷۰	SGM10b	حلقه و پین
۳	حفاظ بتنی تیپ III	نیوجرسی	۸۱۰	SGM11a	حلقه و پین
۴	حفاظ بتنی تیپ IV	نیوجرسی	۱۰۷۰	SGM11b	حلقه و پین
۵	حفاظ بتنی تیپ V قطعه یک (زبانه‌دار)	شکل F	۸۱۰	SGM10a	کام و زبانه
۶	حفاظ بتنی تیپ V قطعه دو (کامدار)	شکل F	۸۱۰	SGM10a	کام و زبانه
۷	حفاظ بتنی تیپ VI قطعه یک (زبانه‌دار)	شکل F	۱۰۷۰	SGM10b	کام و زبانه
۸	حفاظ بتنی تیپ VI قطعه دو (کامدار)	شکل F	۱۰۷۰	SGM10b	کام و زبانه
۹	حفاظ بتنی تیپ VII قطعه یک (زبانه‌دار)	نیوجرسی	۸۱۰	SGM11a	کام و زبانه
۱۰	حفاظ بتنی تیپ VII قطعه دو (کامدار)	نیوجرسی	۸۱۰	SGM11a	کام و زبانه
۱۱	حفاظ بتنی تیپ VIII قطعه یک (زبانه‌دار)	نیوجرسی	۱۰۷۰	SGM11b	کام و زبانه
۱۲	حفاظ بتنی تیپ VIII قطعه دو (کامدار)	نیوجرسی	۱۰۷۰	SGM11b	کام و زبانه

راهنمایی: تمامی اعداد به واحد میلی‌متر است.

۶-۸-۳۱۲/۵	سند:	 <p>نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران</p> <p>پیوست ۴</p> <p>نقشه‌های اجرایی حفاظهای بتنی</p> <p>صفحه ۸ از ۵۶</p>
شورای عالی فنی شهرداری تهران	تصویب:	
کمیته کارشناسی حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران	تأیید:	
مهندسین مشاور دانش بیژوهان هنگام	تهییه:	

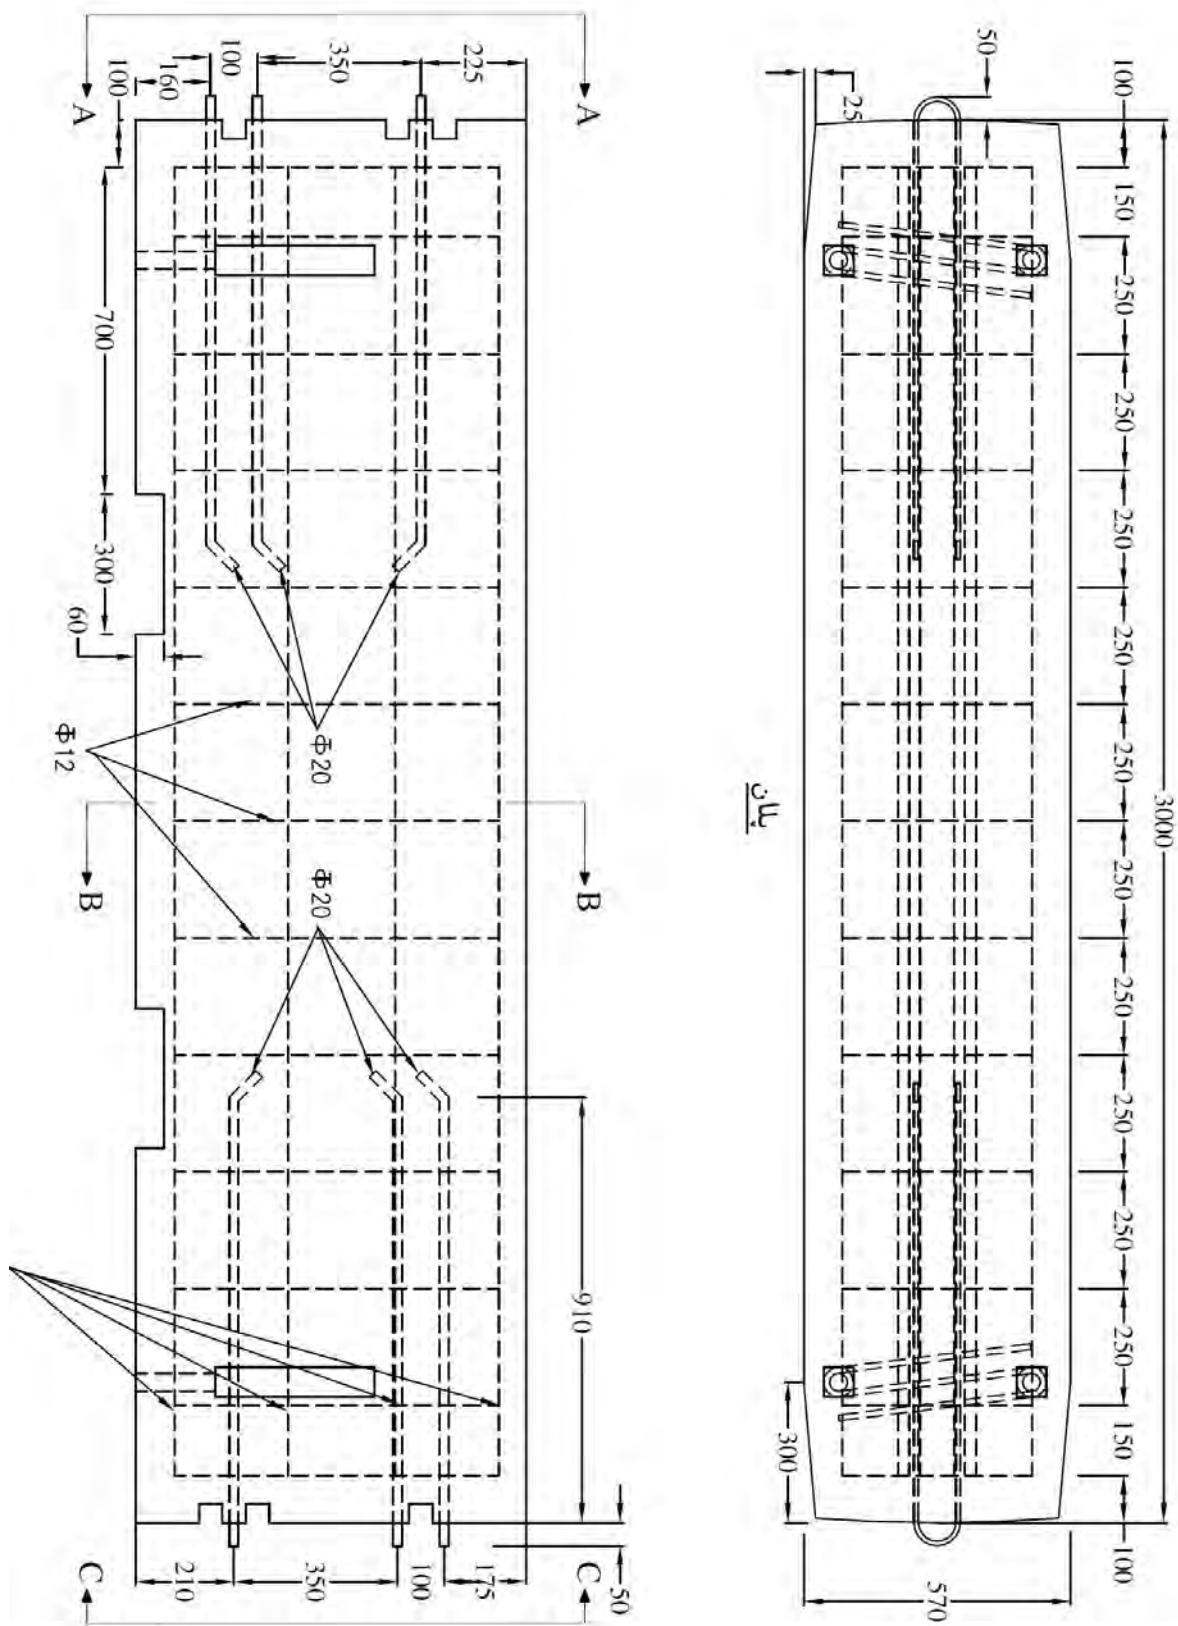

سند:	۶-۸-۳۱۲/۵
تصویب:	شورای عالی فنی شهرداری تهران
تایید:	کمیته کارشناسی حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران
تهریه:	مهندسین مشاور دانش پژوهان هنگام



معاونت حمل و نقل و  
trafic


نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران

## پیوست ۴

### مقاطع و جزئیات اتصال حفاظ بتی تیپ I

(SGM10a با اتصال حلقه و بین)

صفحه ۹ از ۵۶

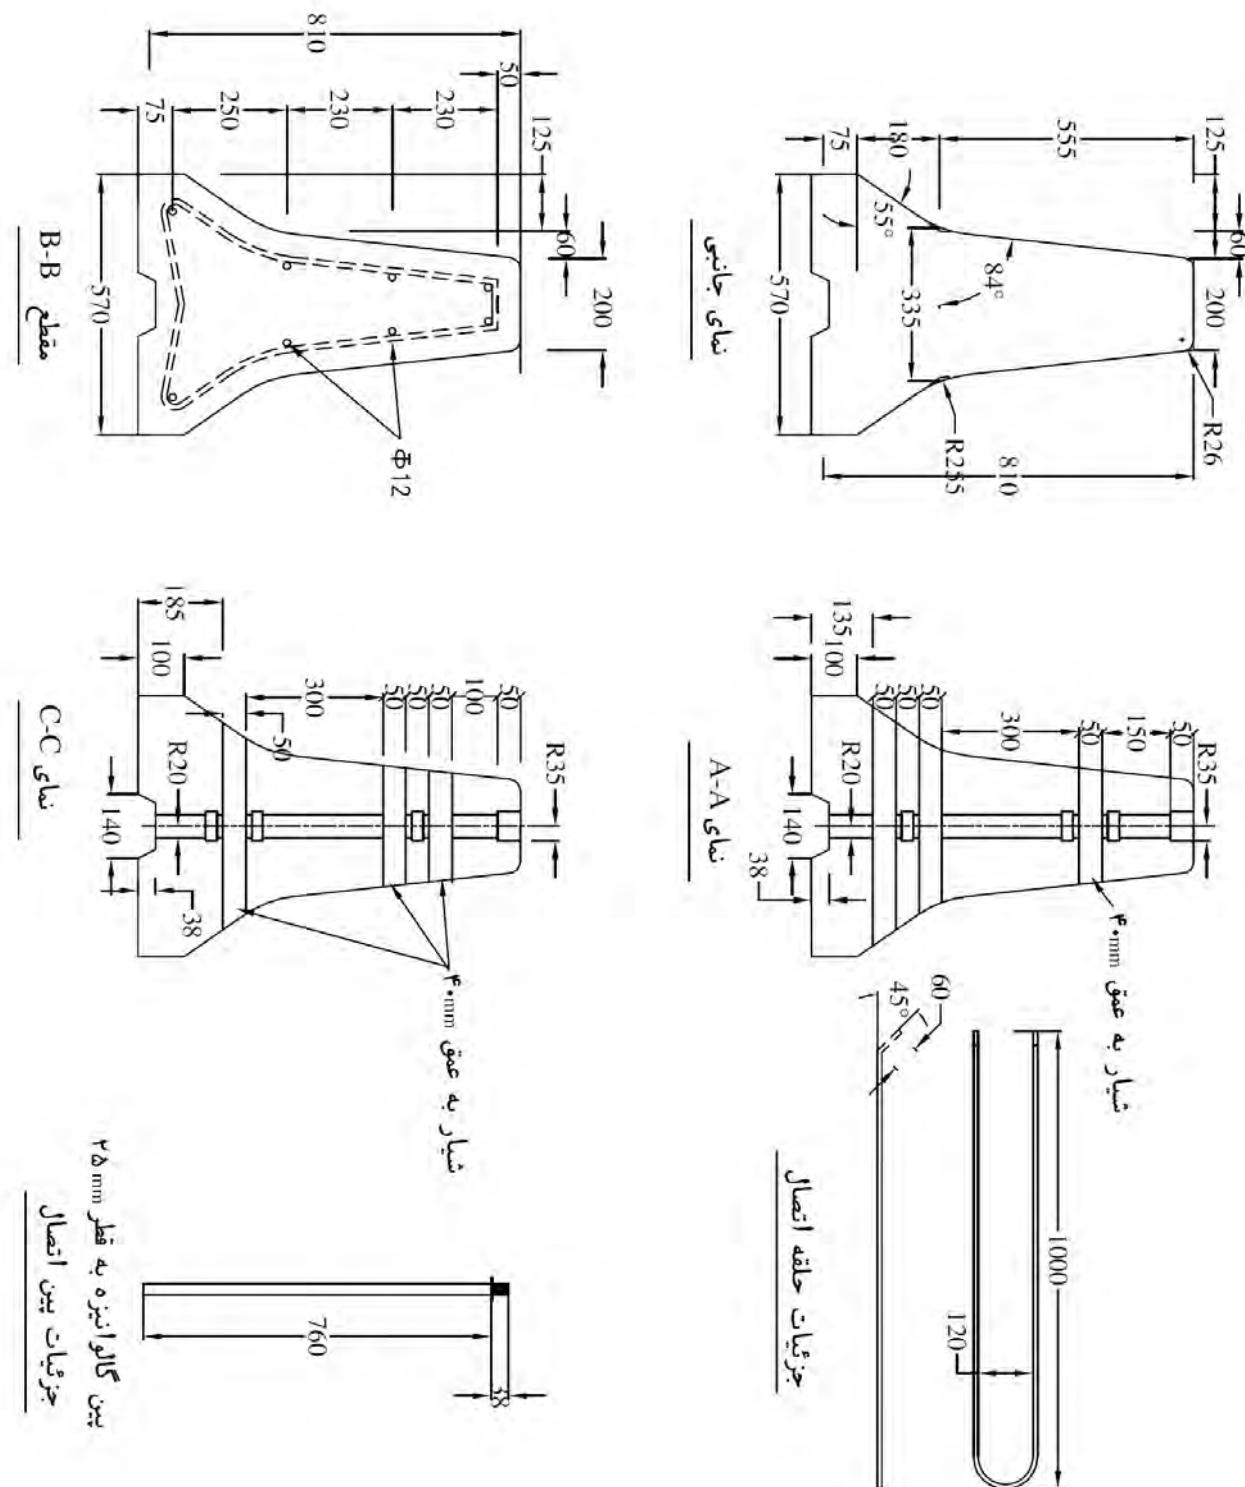

سند:	۶-۸-۳۱۲/۵	
تصویب:	شورای عالی فنی شهرداری تهران	
تأیید:	کمیته کارشناسی حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران	
تهییه:	مهندسین مشاور دانش پژوهان هنگام	معاونت حمل و نقل و ترافیک


نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران

پیوست ۴

نما و پلان حفاظ بتني تيپ I

(SGM10a) با اتصال حلقه و پین)

صفحه ۱ از ۵۶

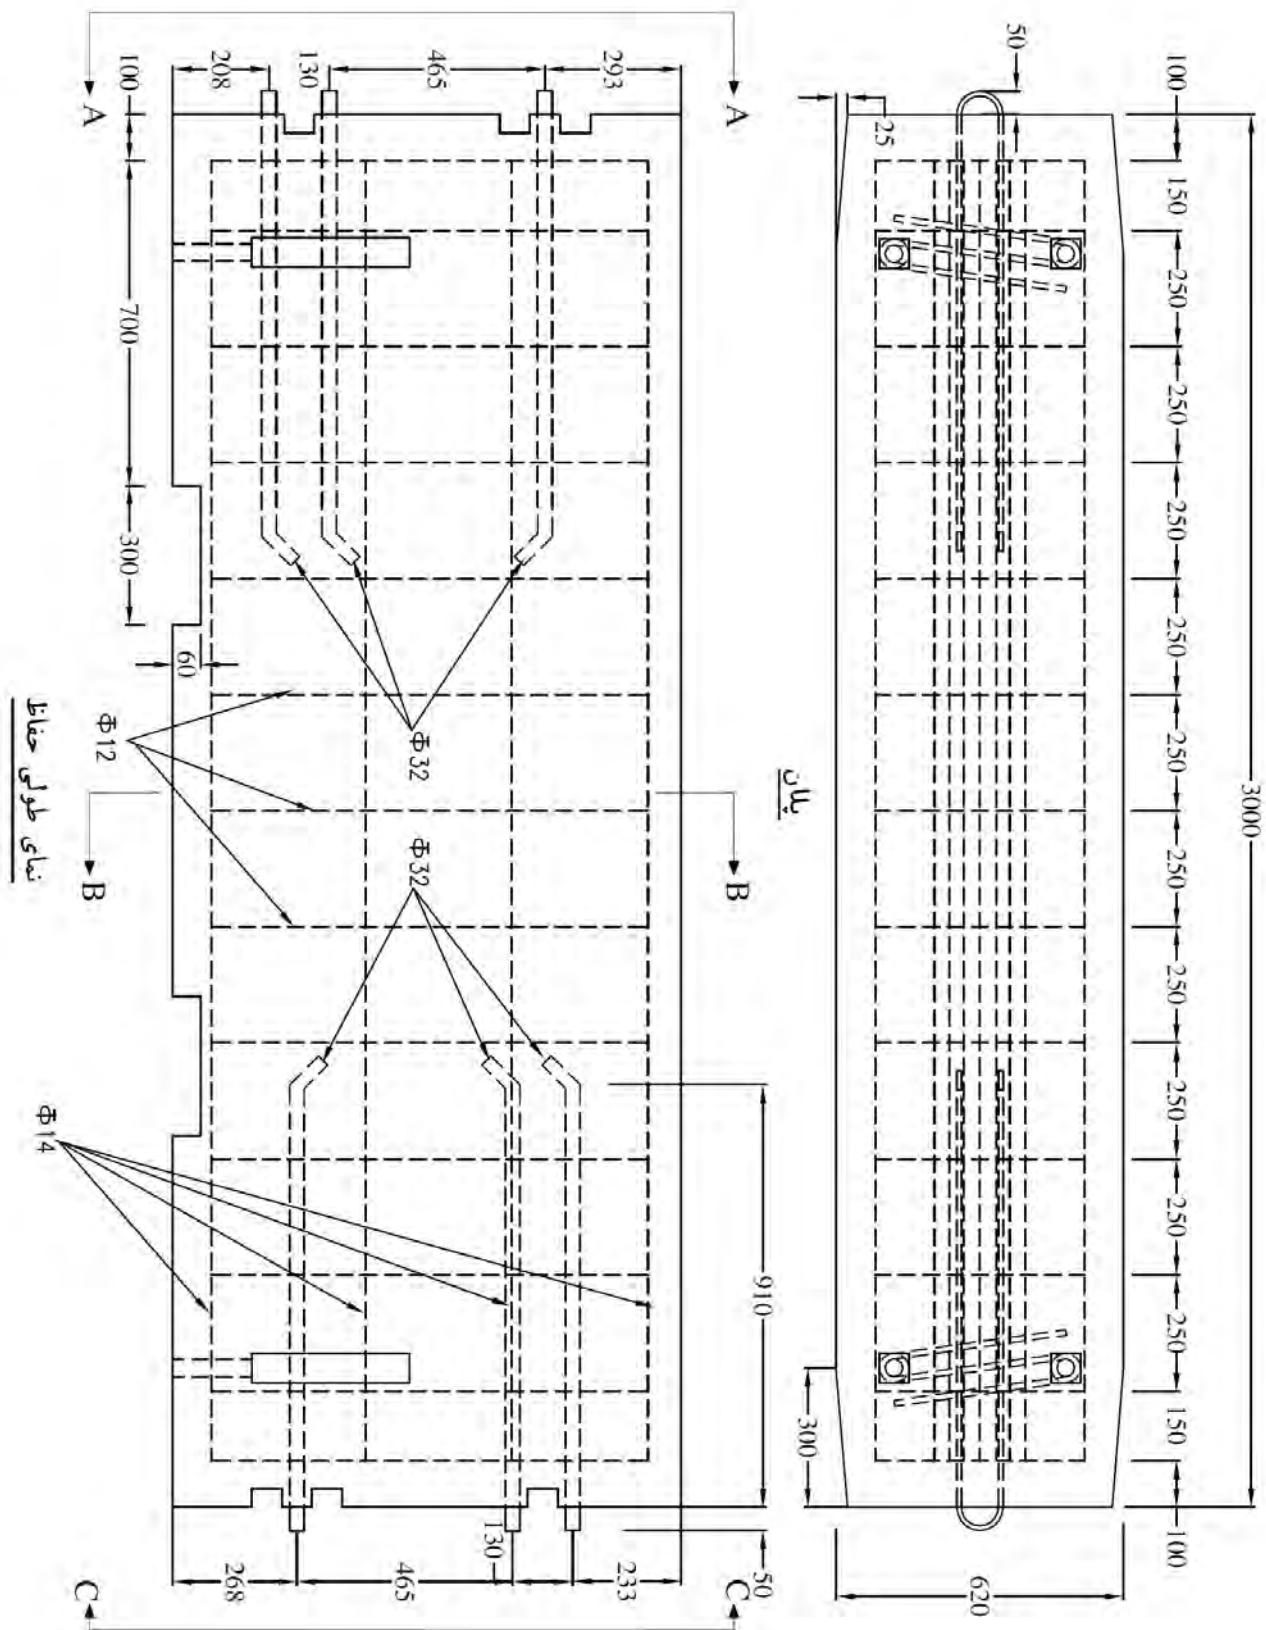


سند:	۶-۸-۳۱۲/۵	تصویب:	شورای عالی فنی شهرداری تهران
تایید:	کمیته کارشناسی حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران	تئیه:	مهندسین مشاور دانش پژوهان هنگام
			معاونت حمل و نقل و ترافیک




نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران  
پیوست ۴  
مقاطع و جزئیات اتصال حفاظ بتنی تیپ I

SGM10a)  
صفحه ۱۱ از ۵۶  
با اتصال حلقه و بین)

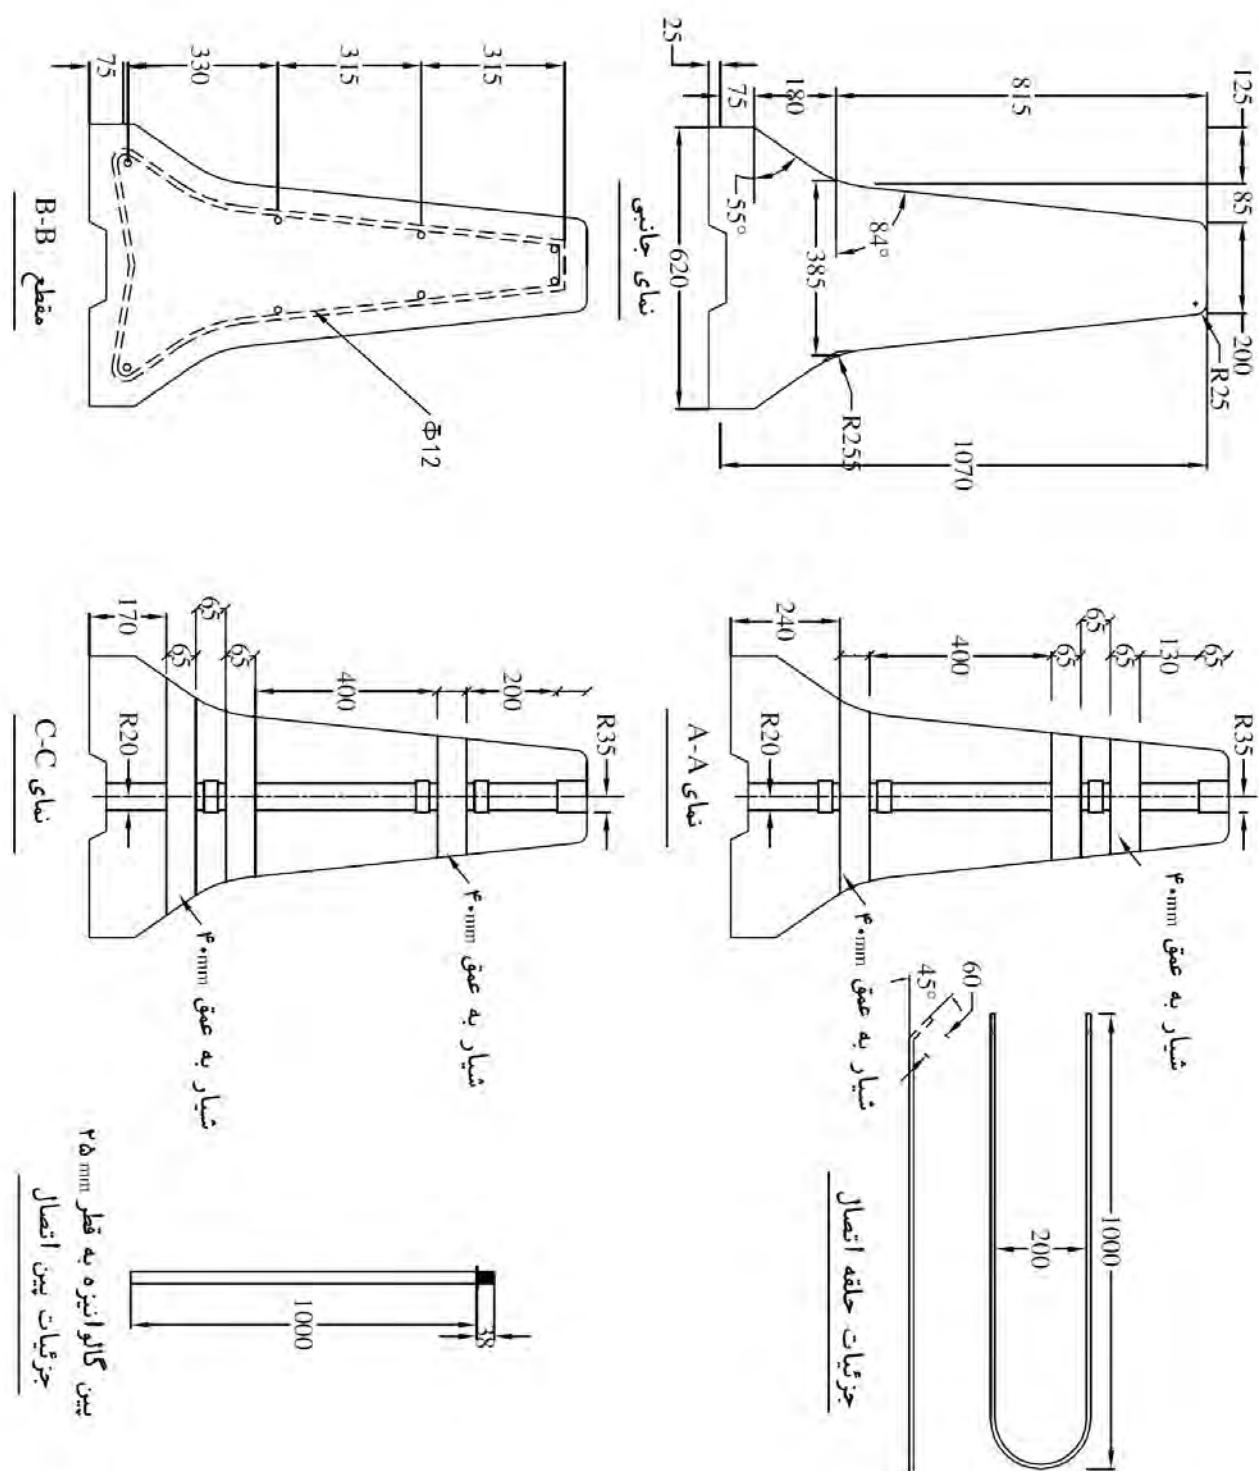

سند:	سنده: ۳۱۲/۵-۸-۶	نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران
تصویب:	شورای عالی فنی شهرداری تهران	پیوست ۴
تأیید:	کمیته کارشناسی حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران	نما و پلان حفاظ بتنی تیپ II
تهیه:	مهندسین مشاور دانش پژوهان هنگام ترافیک	SGM10b) با اتصال حلقه و پین) صفحه ۱۲ از ۵۶



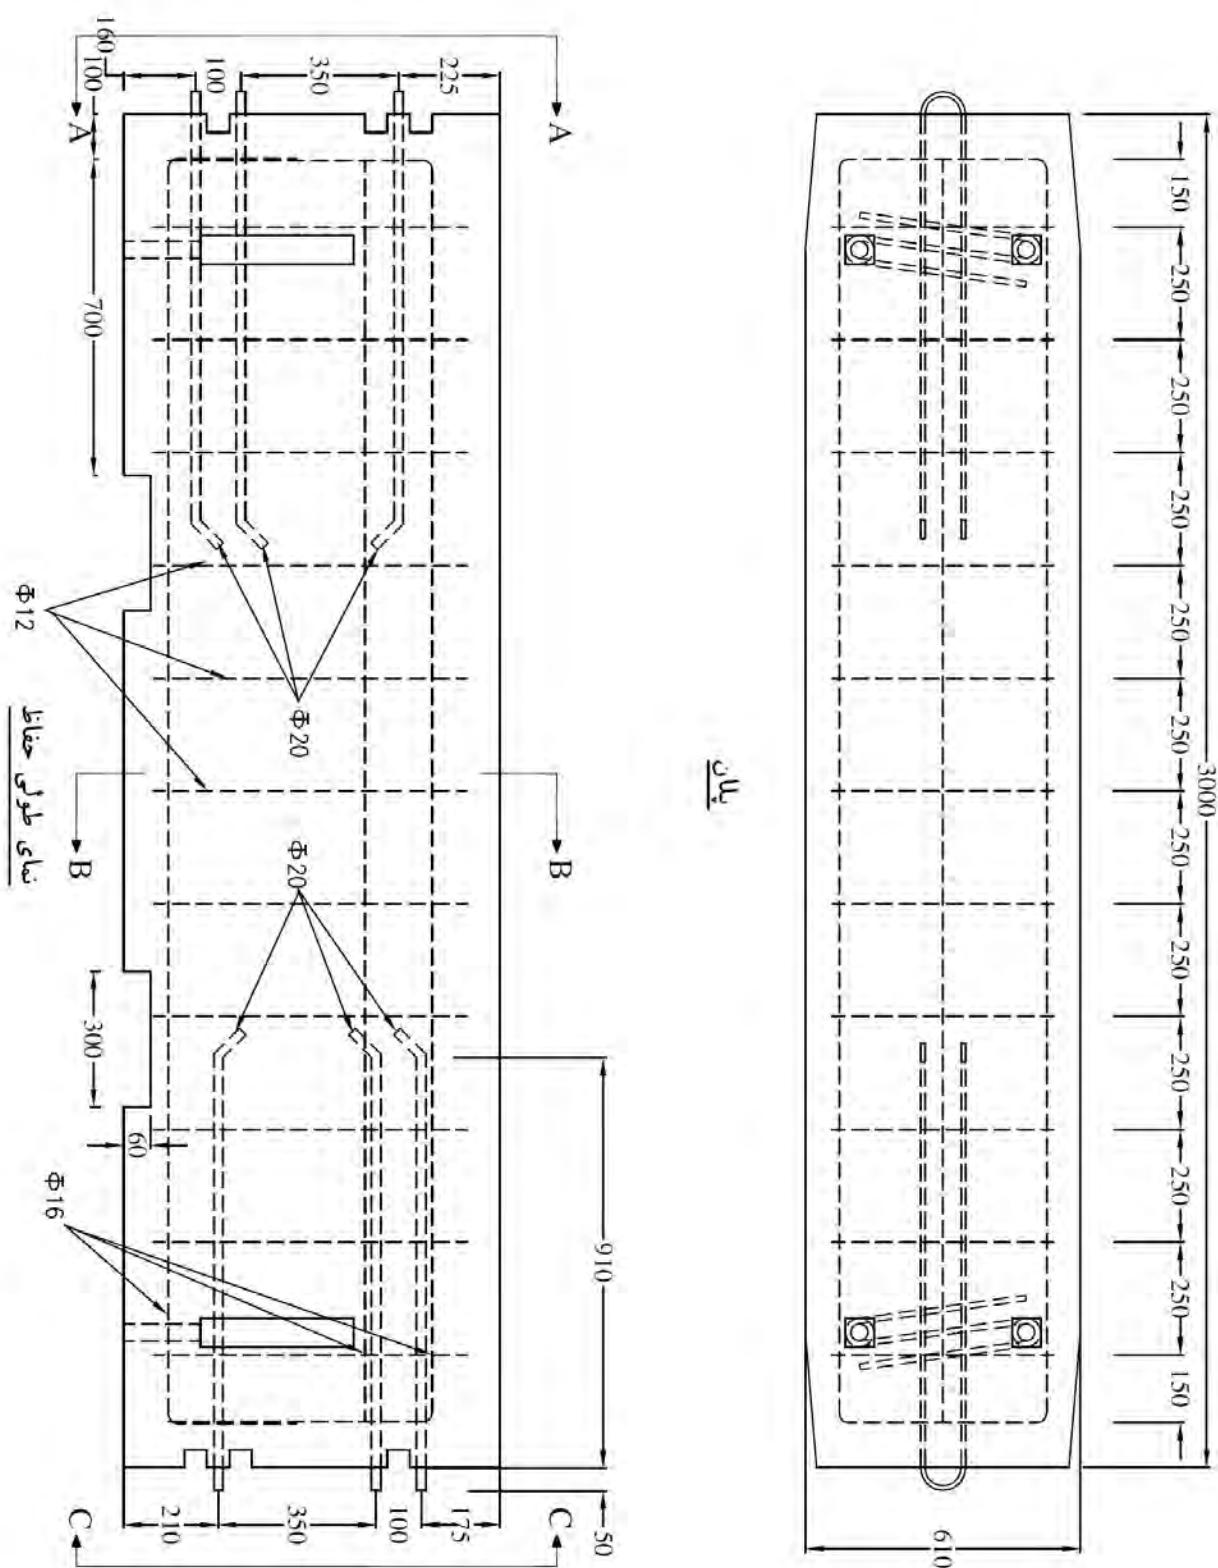

نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران

**پیوست ۴**

نما و پلان حفاظ بتی تیپ I

SGM10a) با اتصال حلقه و پین)


صفحه ۱۳ از ۵۶

سند: ۶-۸-۳۱۲/۵

تصویب: شورای عالی فنی شهرداری تهران

تأیید: کمیته کارشناسی حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

تهیه: مهندسین مشاور دانش پژوهان هنگام

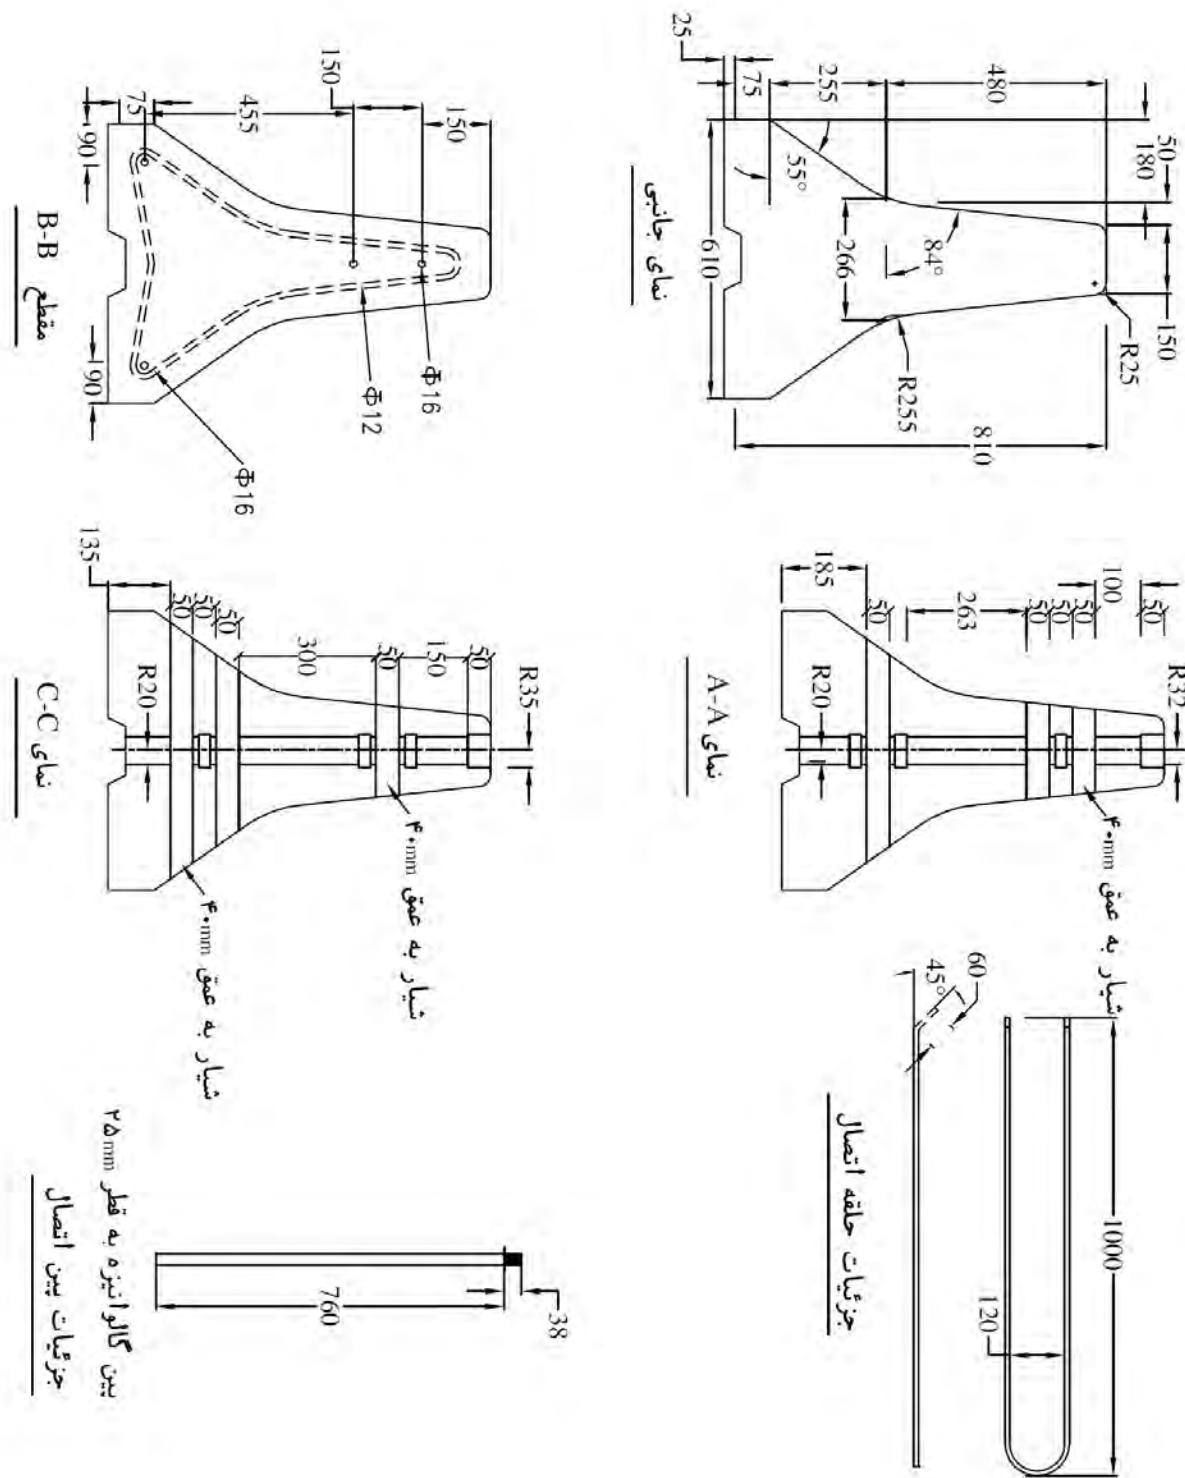

سند:	۶-۸-۳۱۲/۵	تصویب:	شورای عالی فنی شهرداری تهران
تایید:	کمیته کارشناسی حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران	تهیه:	مهندسین مشاور دانش پژوهان هنگام
معاونت حمل و نقل و ترافیک			



معاونت حمل و نقل و ترافیک


نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران

**پیوست ۴**

نما و پلان حفاظ بتنی تیپ III

SGM11a) با اتصال حلقه و پین)

صفحه ۱۴ از ۵۶

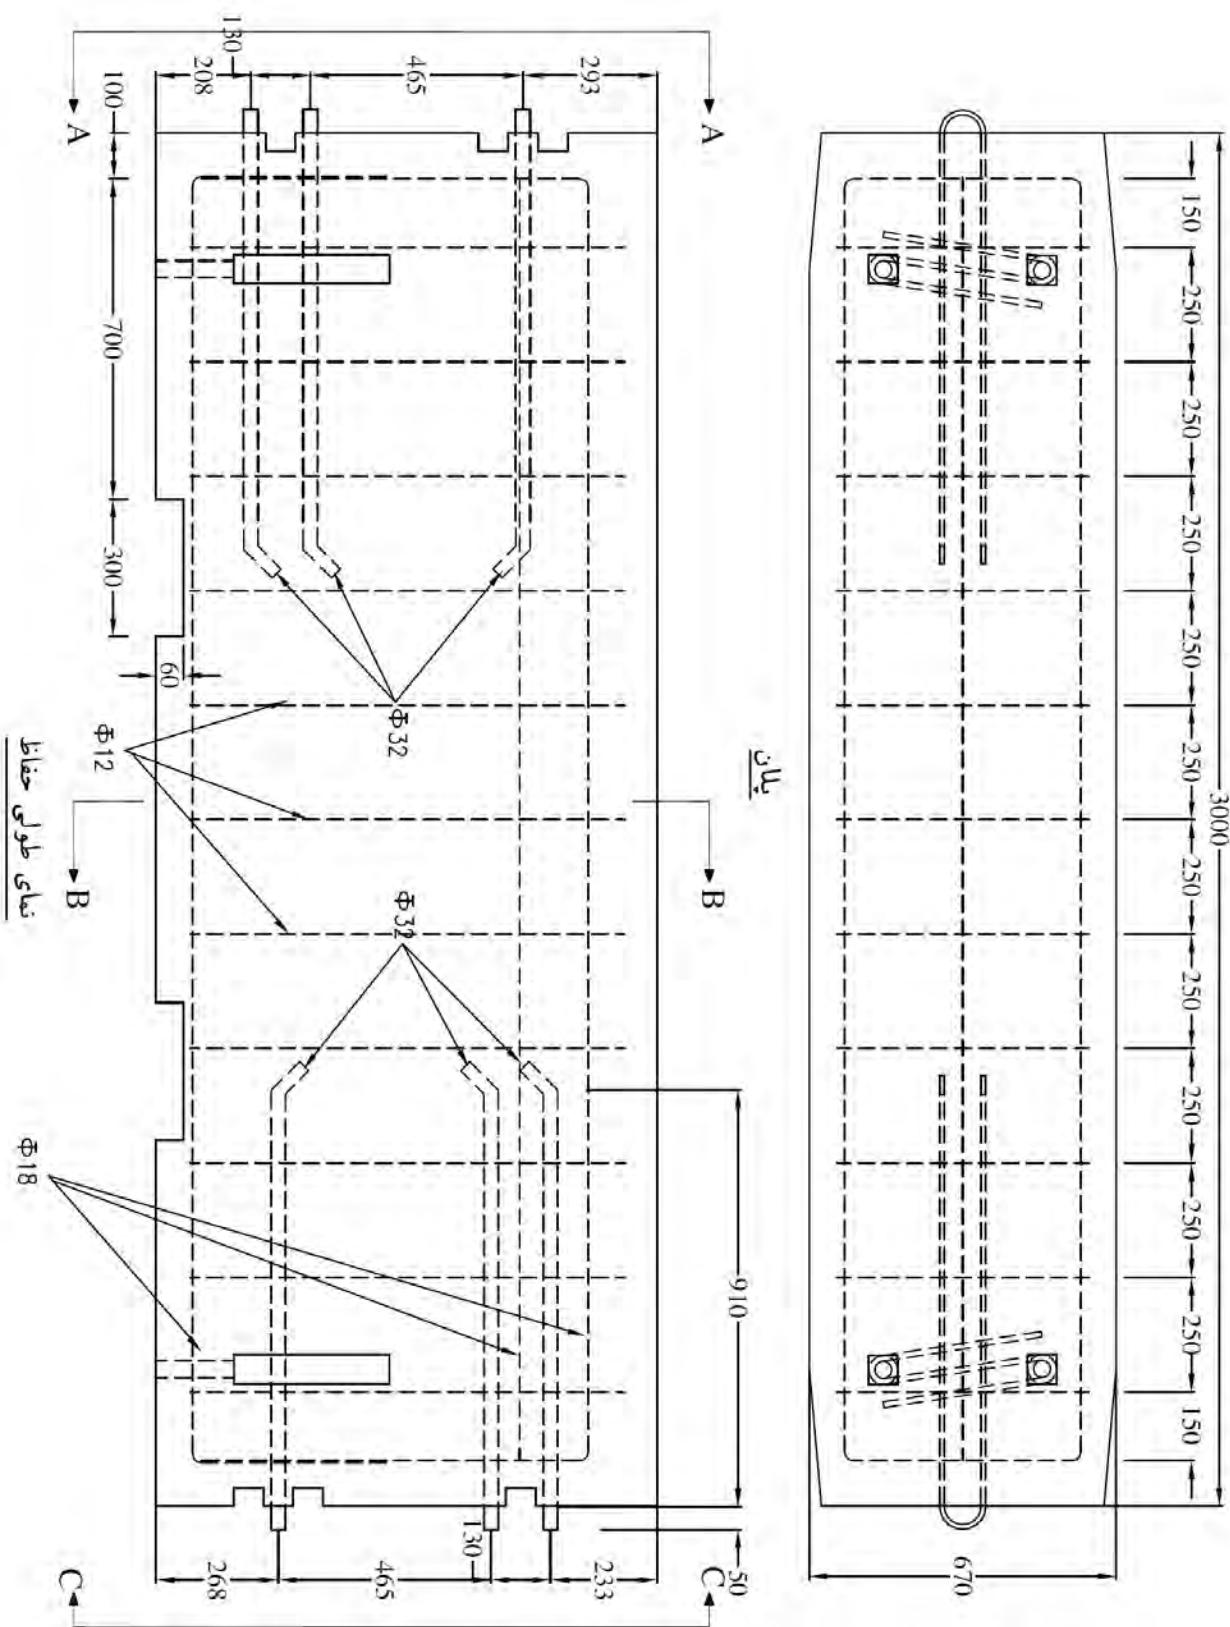

معاونت حمل و نقل و  
ترافیک

نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران


## پیوست ۴

### مقاطع و جزئیات اتصال حفاظ بتنی تیپ III


SGM11a) با اتصال حلقه و پین)

صفحه ۱۵ از

سند:	۶-۸-۳۱۲/۵	
تصویب:	شورای عالی فنی شهرداری تهران	
تأیید:	کمیته کارشناسی حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران	
تهیه:	مهندسین مشاور دانش پژوهان هنگام	

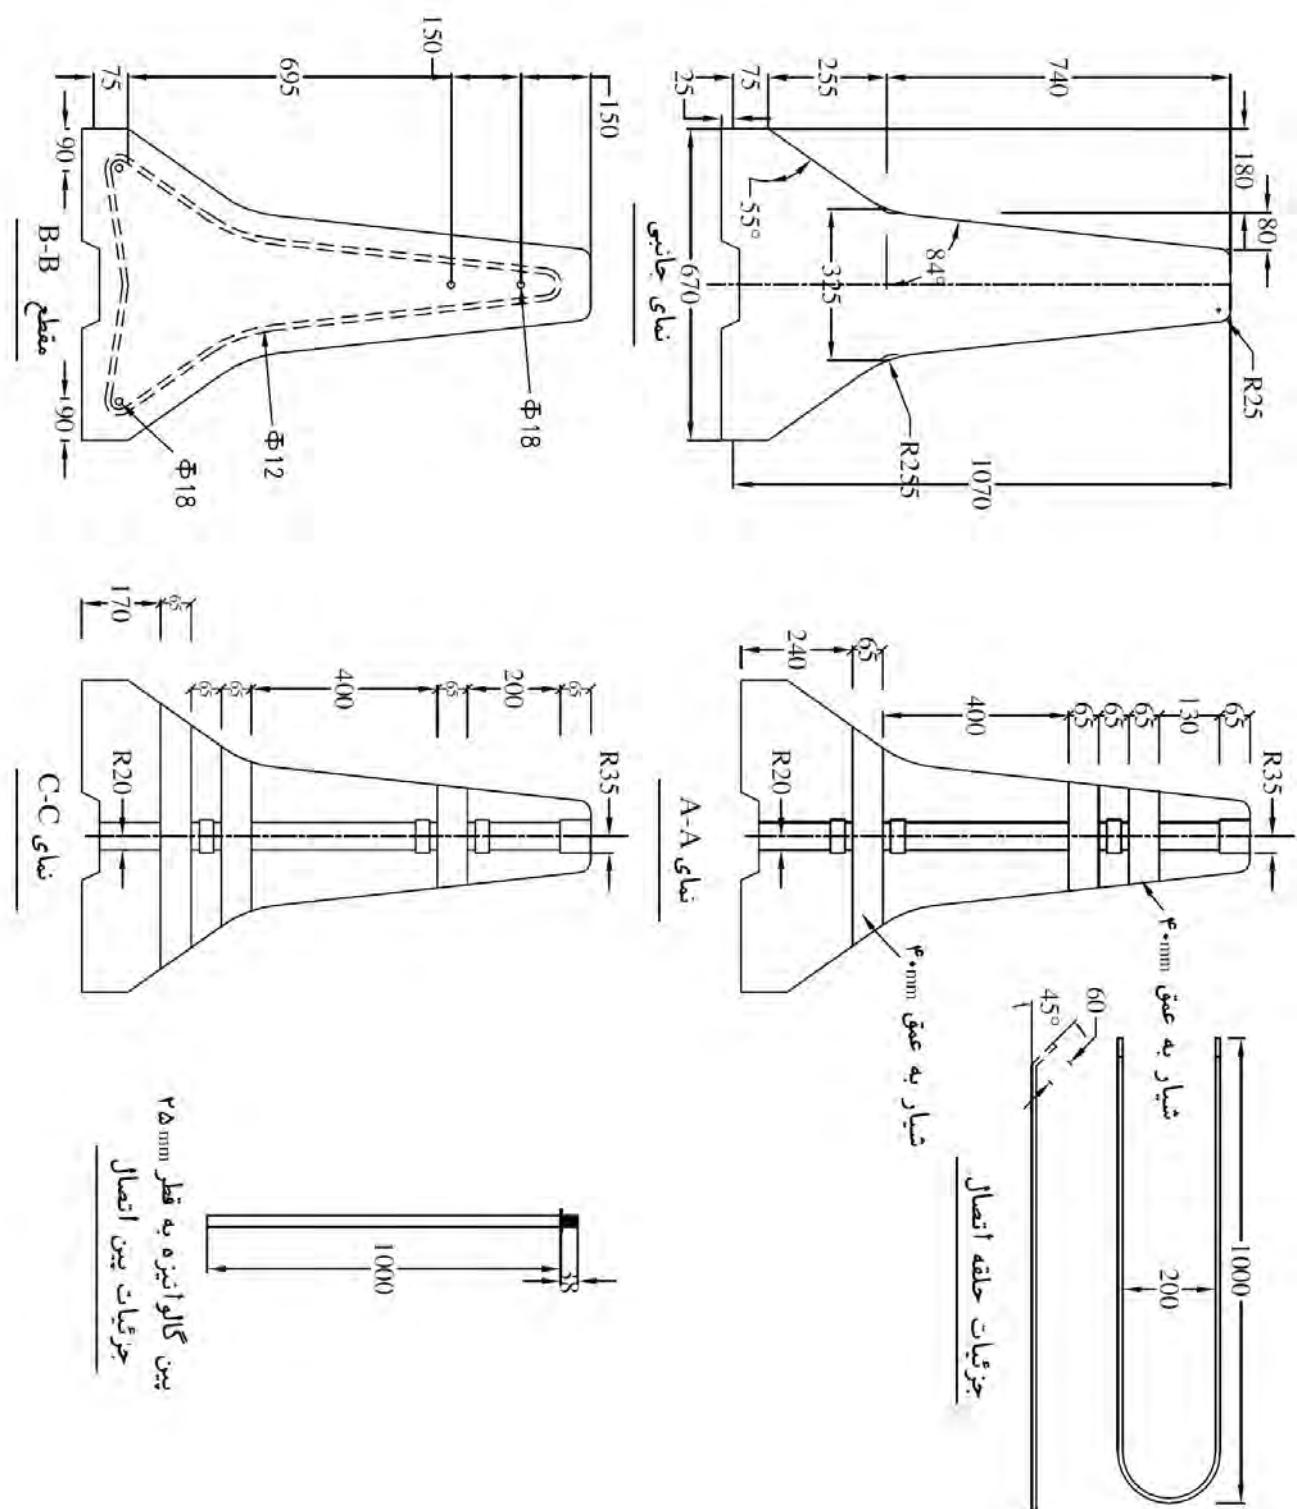


سند:	۶-۸-۳۱۲/۵	تصویب:	شورای عالی فنی شهرداری تهران	تایید:	کمیته کارشناسی حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران	معاونت حمل و نقل و ترافیک	نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران
تنهیه:	مهندسین مشاور دانش پژوهان هنگام						پیوست ۴
							نما و پلان حفاظ بتني تيپ IV

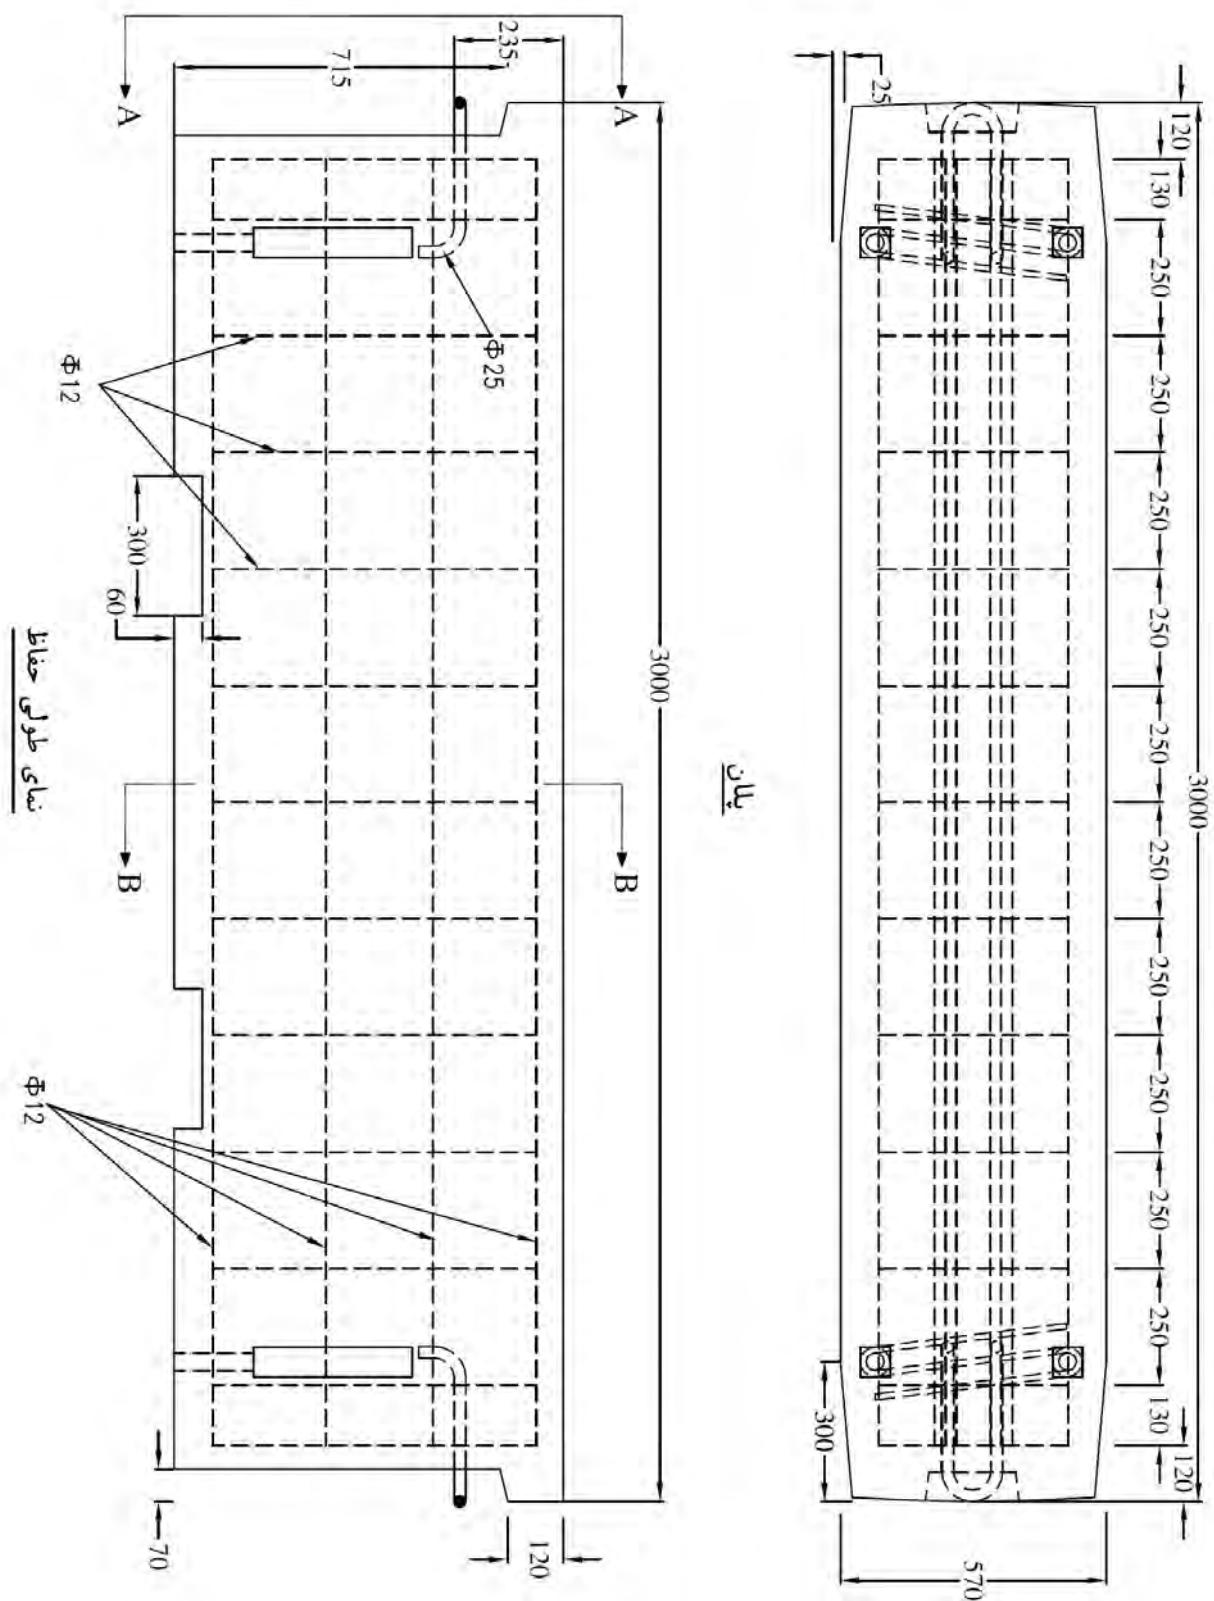


۶-۸-۳۱۲/۵	سند:	 شورای عالی فنی شهرداری تهران
کمیته کارشناسی حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران	تصویب:	
مهندسین مشاور دانش پژوهان هنگام	تایید:	

معاونت حمل و نقل و  
 Traffیک

نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران  
**پیوست ۴**  
مقاطع و جزئیات اتصال حفاظ بتون تیپ IV  
(SGM11b با اتصال حلقه و بین)  
صفحه ۱۷ از ۵۶

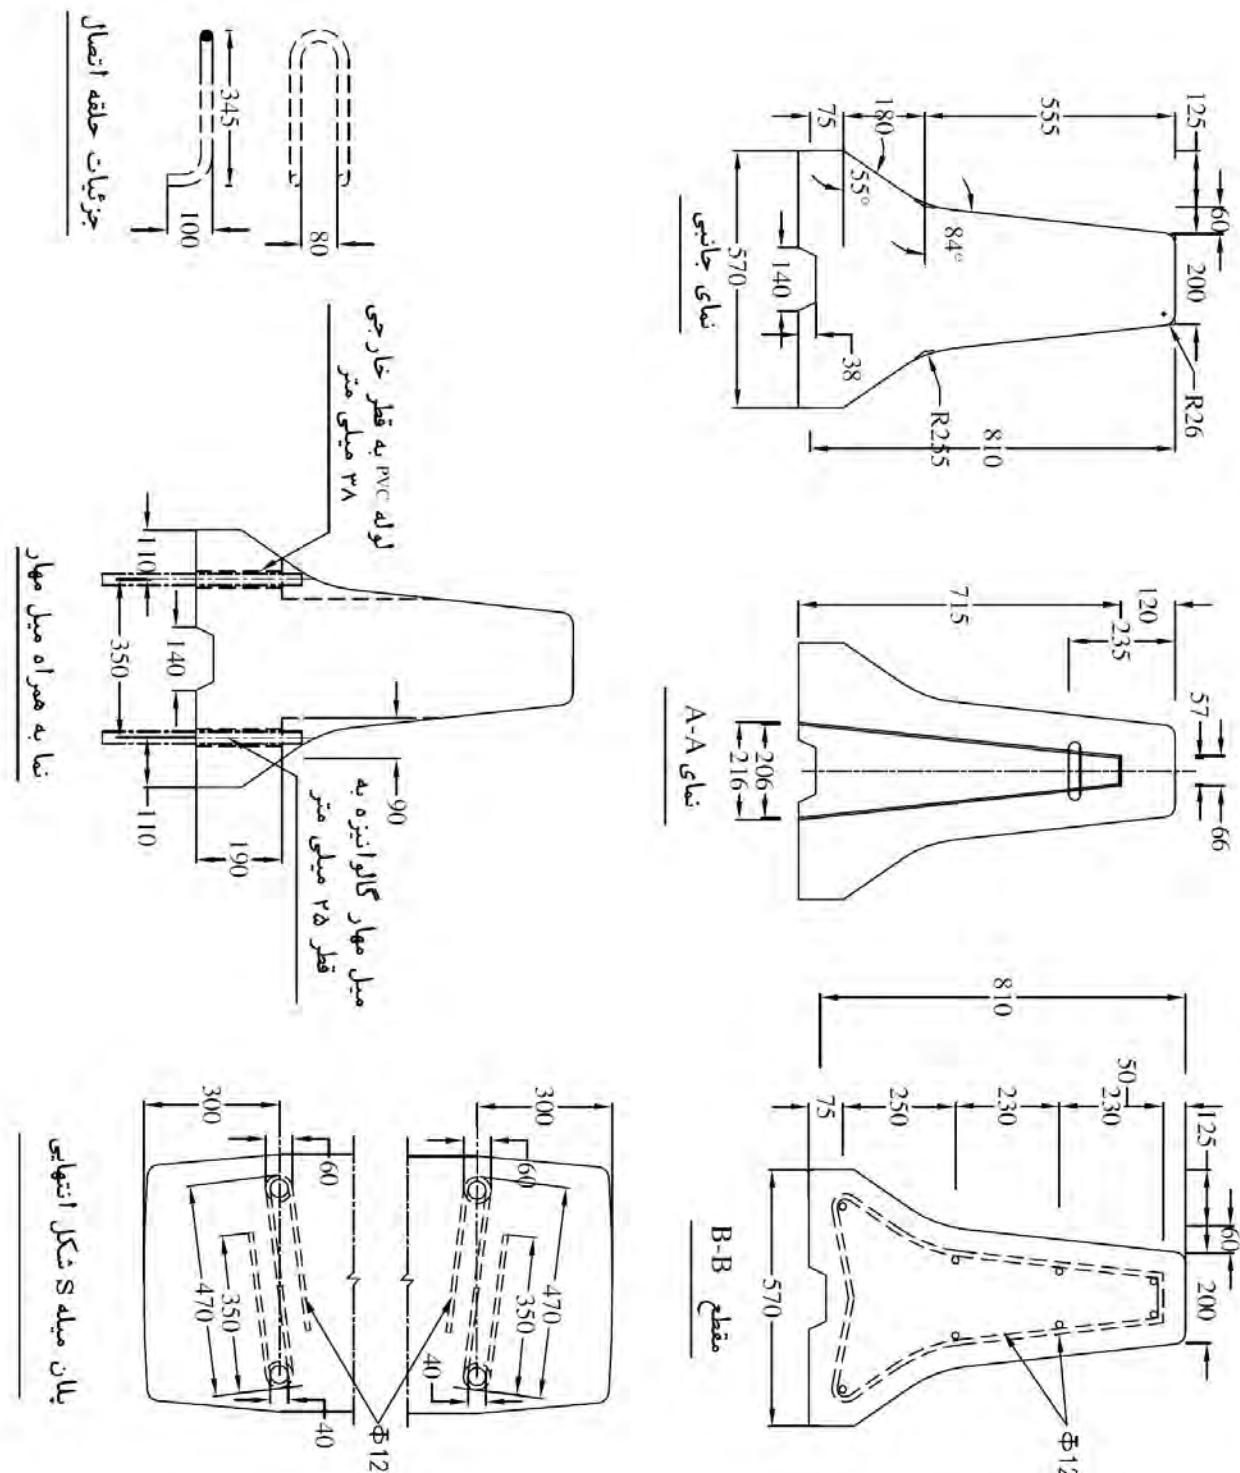


سند:	۶-۸-۳۱۲/۵		نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران
تصویب:	شورای عالی فنی شهرداری تهران		<b>پیوست ۴</b>
تأیید:	کمیته کارشناسی حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران		نما و پلان حفاظ بتونی تیپ ۷- قطعه یک
تهییه:	مهندسين مشاور دانشپژوهان هنگام		SGM10a) با اتصال قلاب و کام و زبانه)
صفحه ۱۸ از ۵۶			

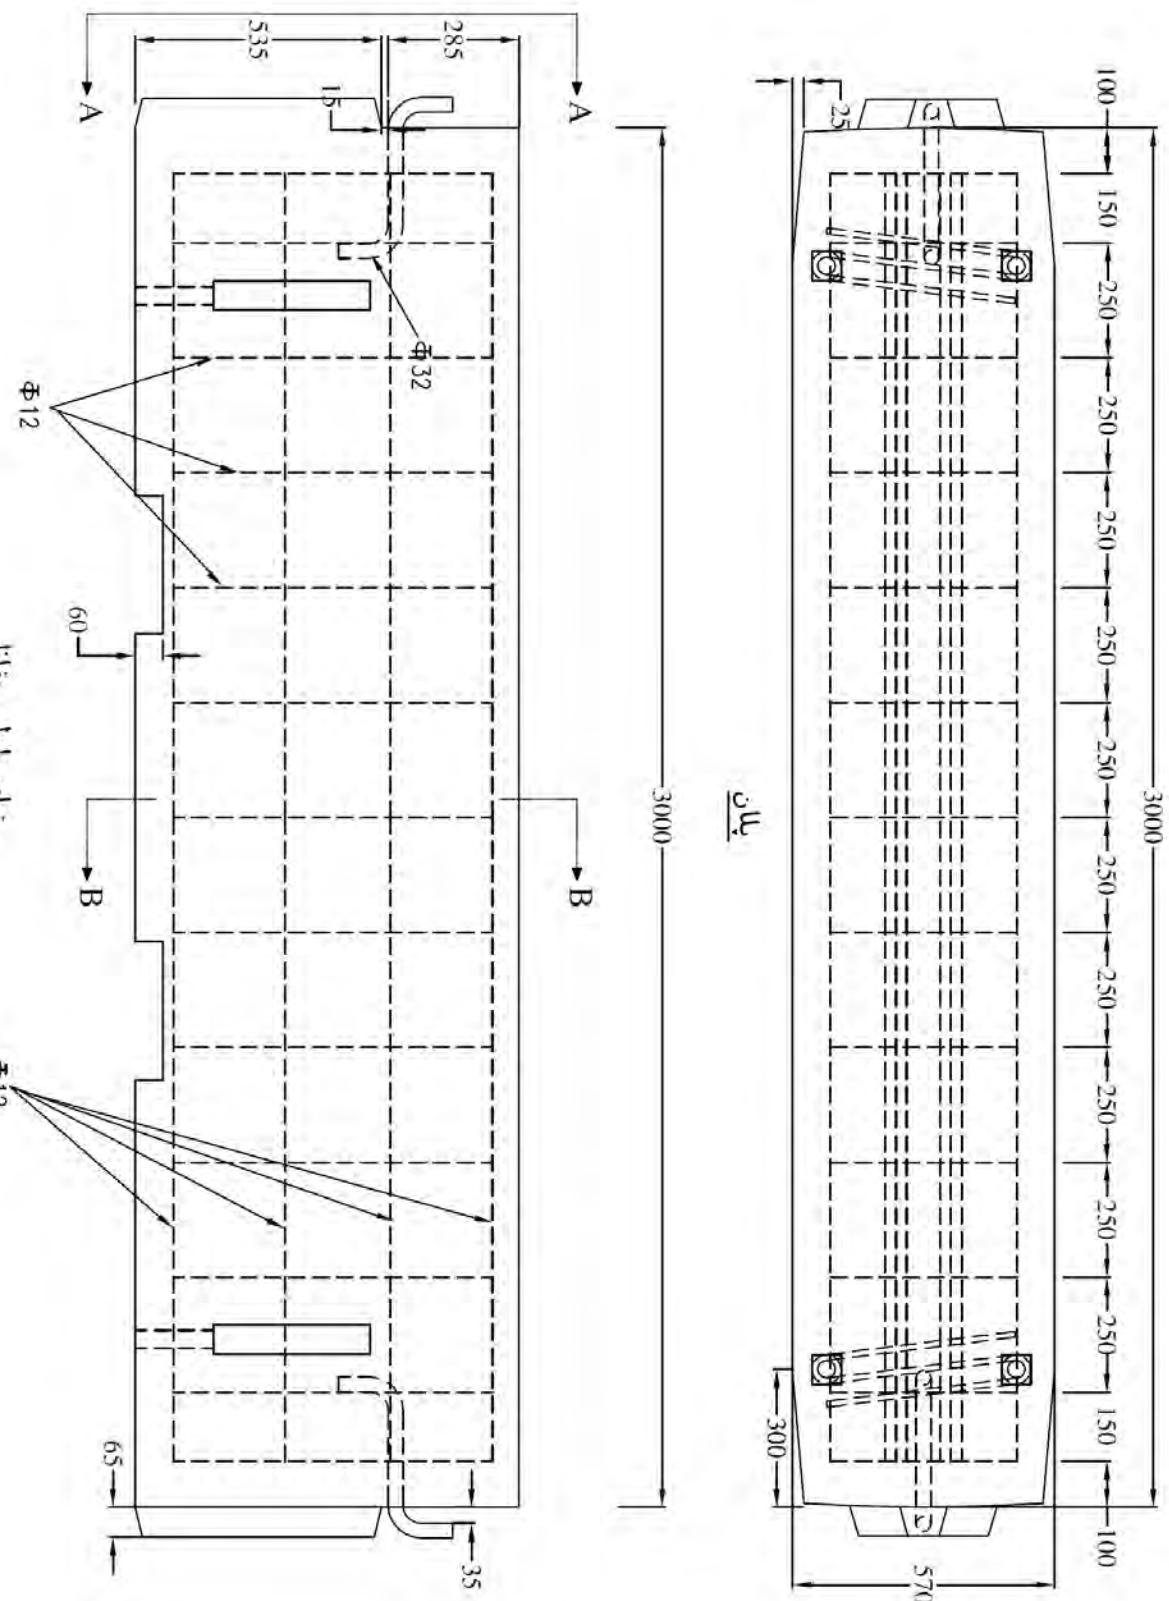

سند:	۶-۸-۳۱۲/۵
تصویب:	شورای عالی فنی شهرداری تهران
تأیید:	کمیته کارشناسی حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران
تهییه:	مهندسین مشاور دانش پژوهان هنگام



نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران  
**پیوست ۴**  
مقاطع و جزئیات اتصال حفاظ بتنی تیپ V  
با اتصال قلاب و کام وزبانه (SGM10a)  
صفحه ۱۹ از ۵۶

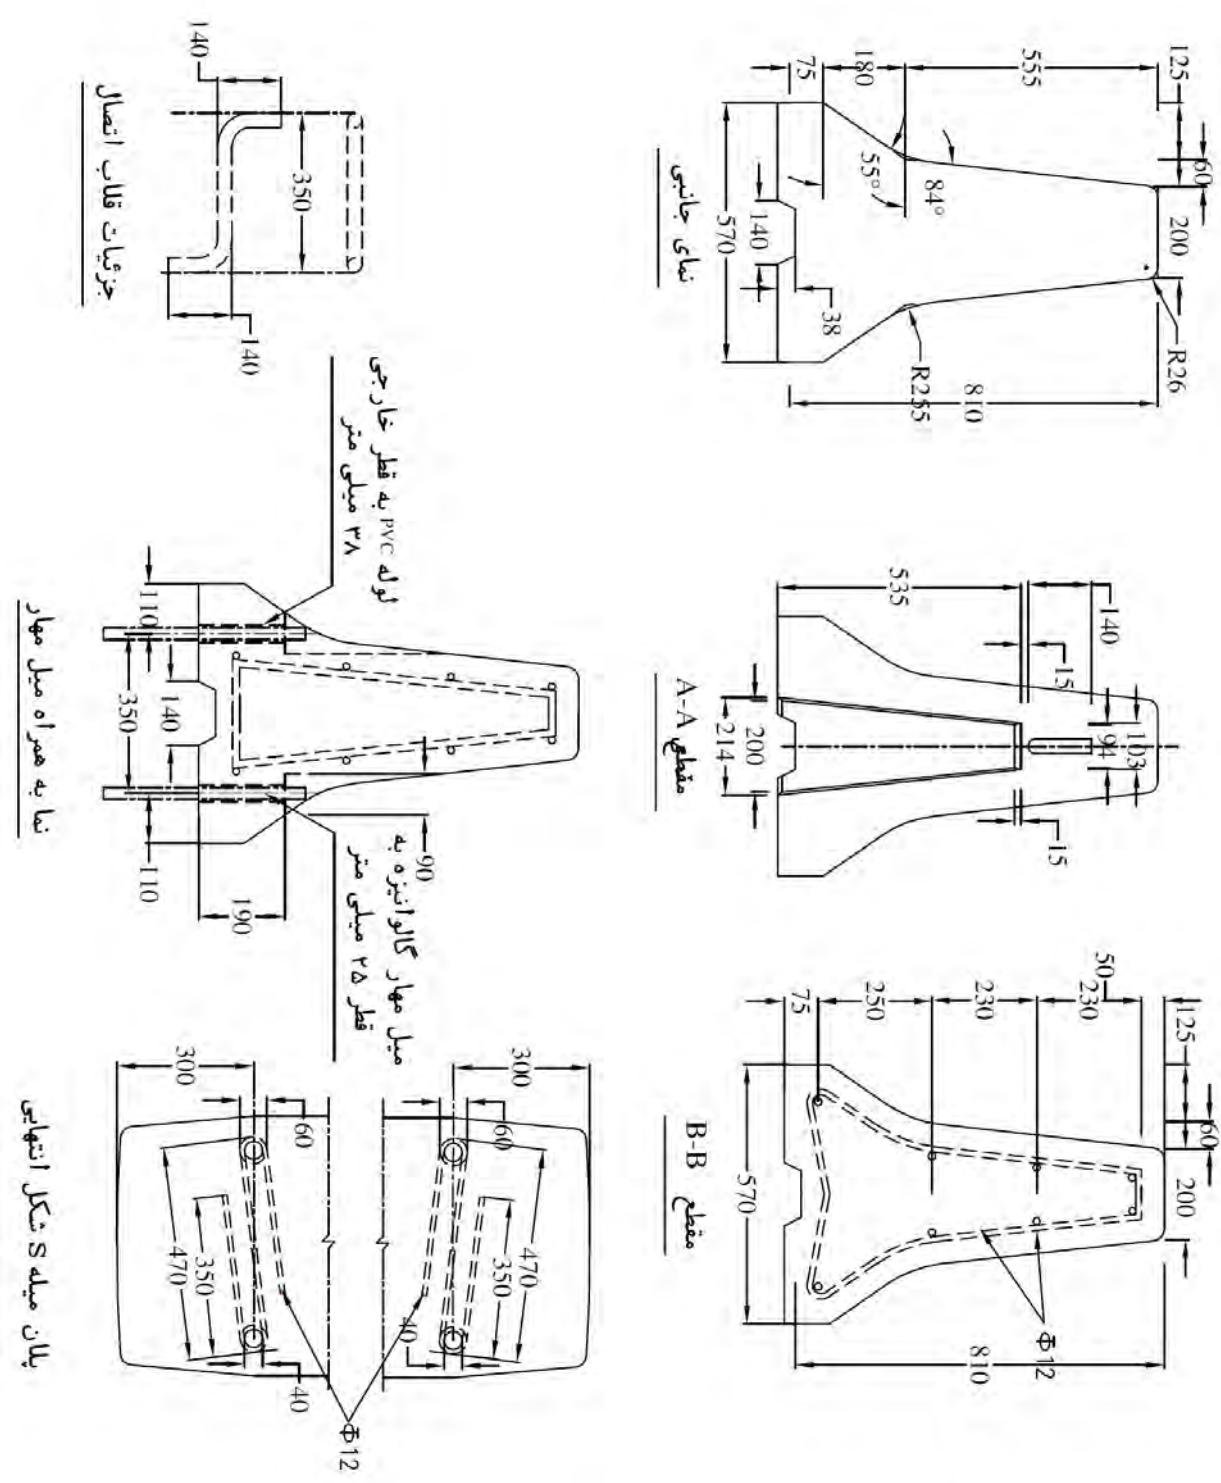

سند: ۶-۸-۳۱۲/۵

تصویب: شورای عالی فنی شهرداری تهران

تأیید: کمیته کارشناسی حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

تهیه: مهندسین مشاور دانش پژوهان هنگام




نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران

**پیوست ۴**

نما و پلان حفاظ بتی تیپ V

SGM10a) با اتصال قلاب و کام و زبانه)


صفحه ۵۶ از ۲۰

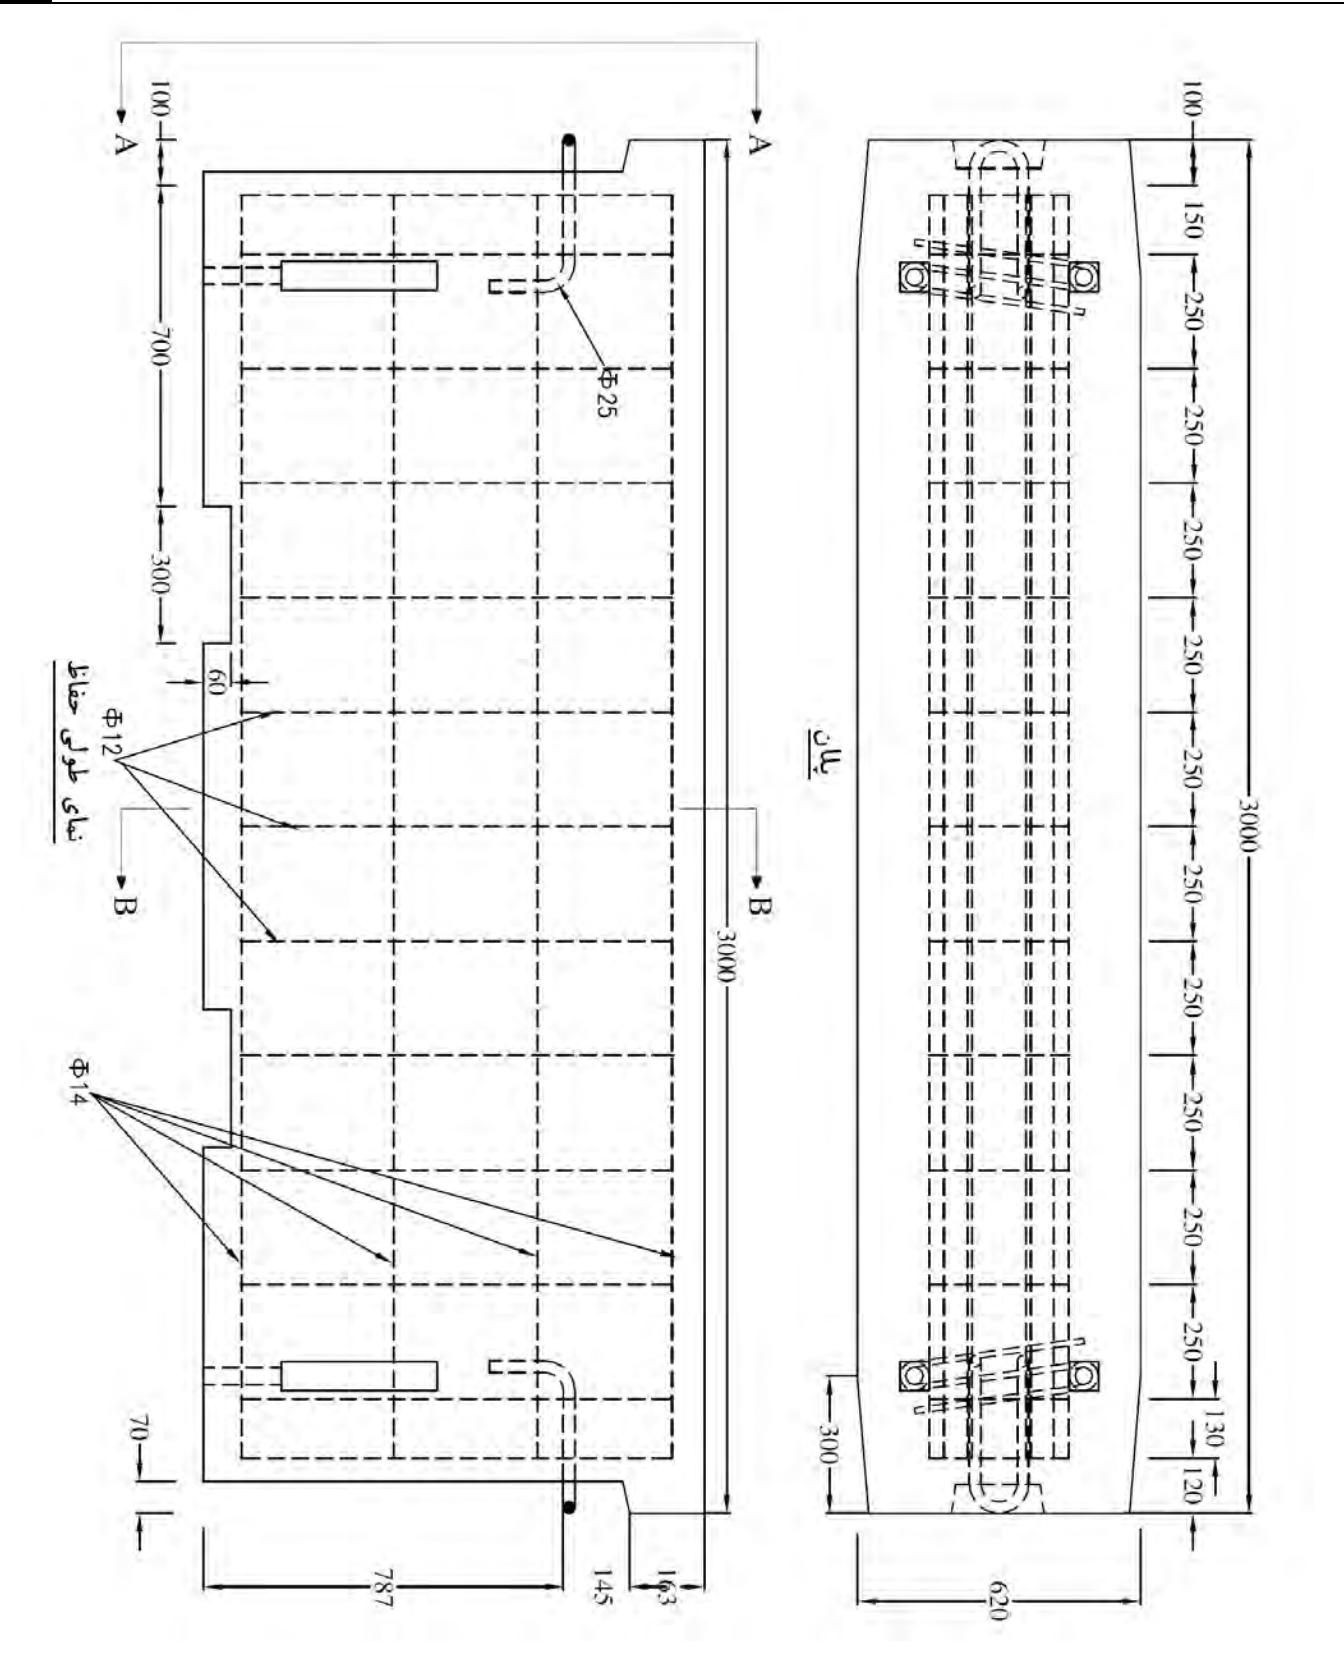

سند:	۶-۸-۳۱۲/۵
تصویب:	شورای عالی فنی شهرداری تهران
تأیید:	کمیته کارشناسی حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران
تهییه:	مهندسین مشاور دانش پژوهان هنگام



نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران  
**پیوست ۴**  
**مقاطع و جزئیات اتصال حفاظ بتونی تیپ VI**  
 با اتصال قلاب و کام وزبانه (SGM10b)  
 صفحه ۵۶ از ۲۱

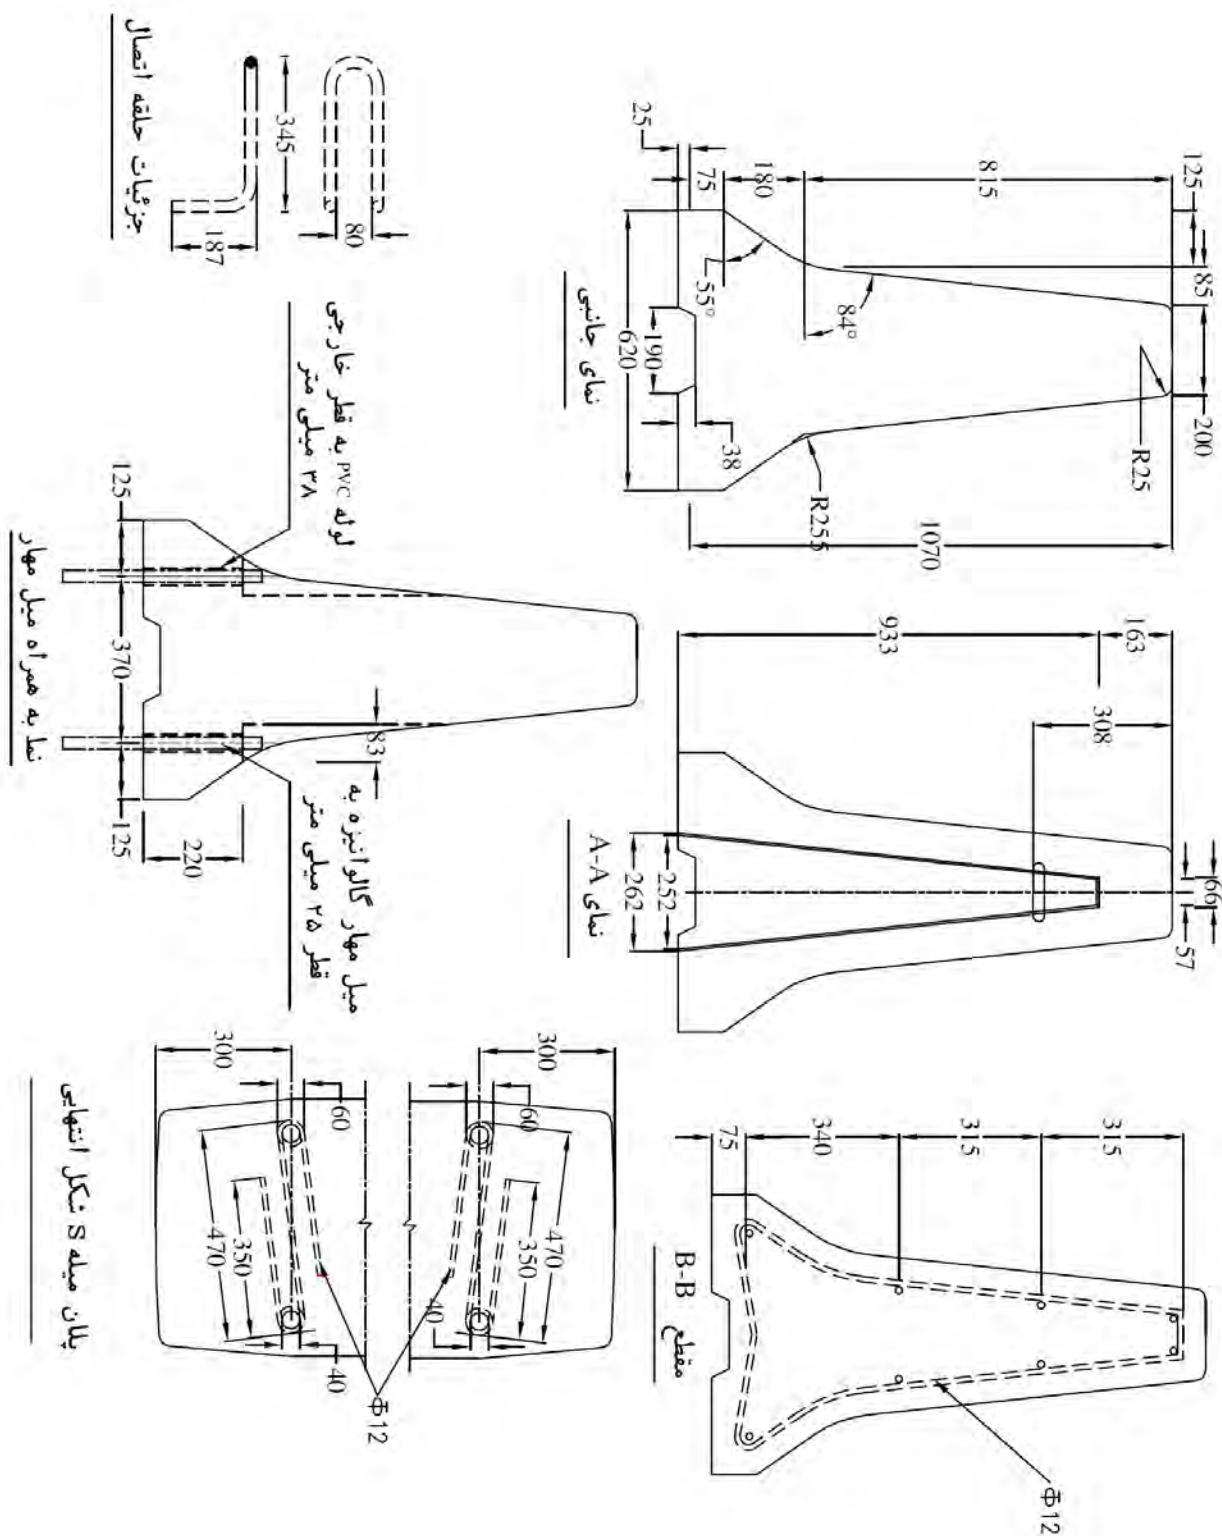

۶-۸-۳۱۲/۵	سند:	
شورای عالی فنی شهرداری تهران	تصویب:	
کمیته کارشناسی حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران	تأیید:	
مهندسین مشاور دانش پژوهان هنگام	تهریمه:	معاونت حمل و نقل و ترافیک


نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران

پیوست ۴

نما و پلان حفاظ بتنی تیپ VI

(SGM10b) با اتصال قلاب و کام و زبانه)


صفحه ۲۱ از ۵۶

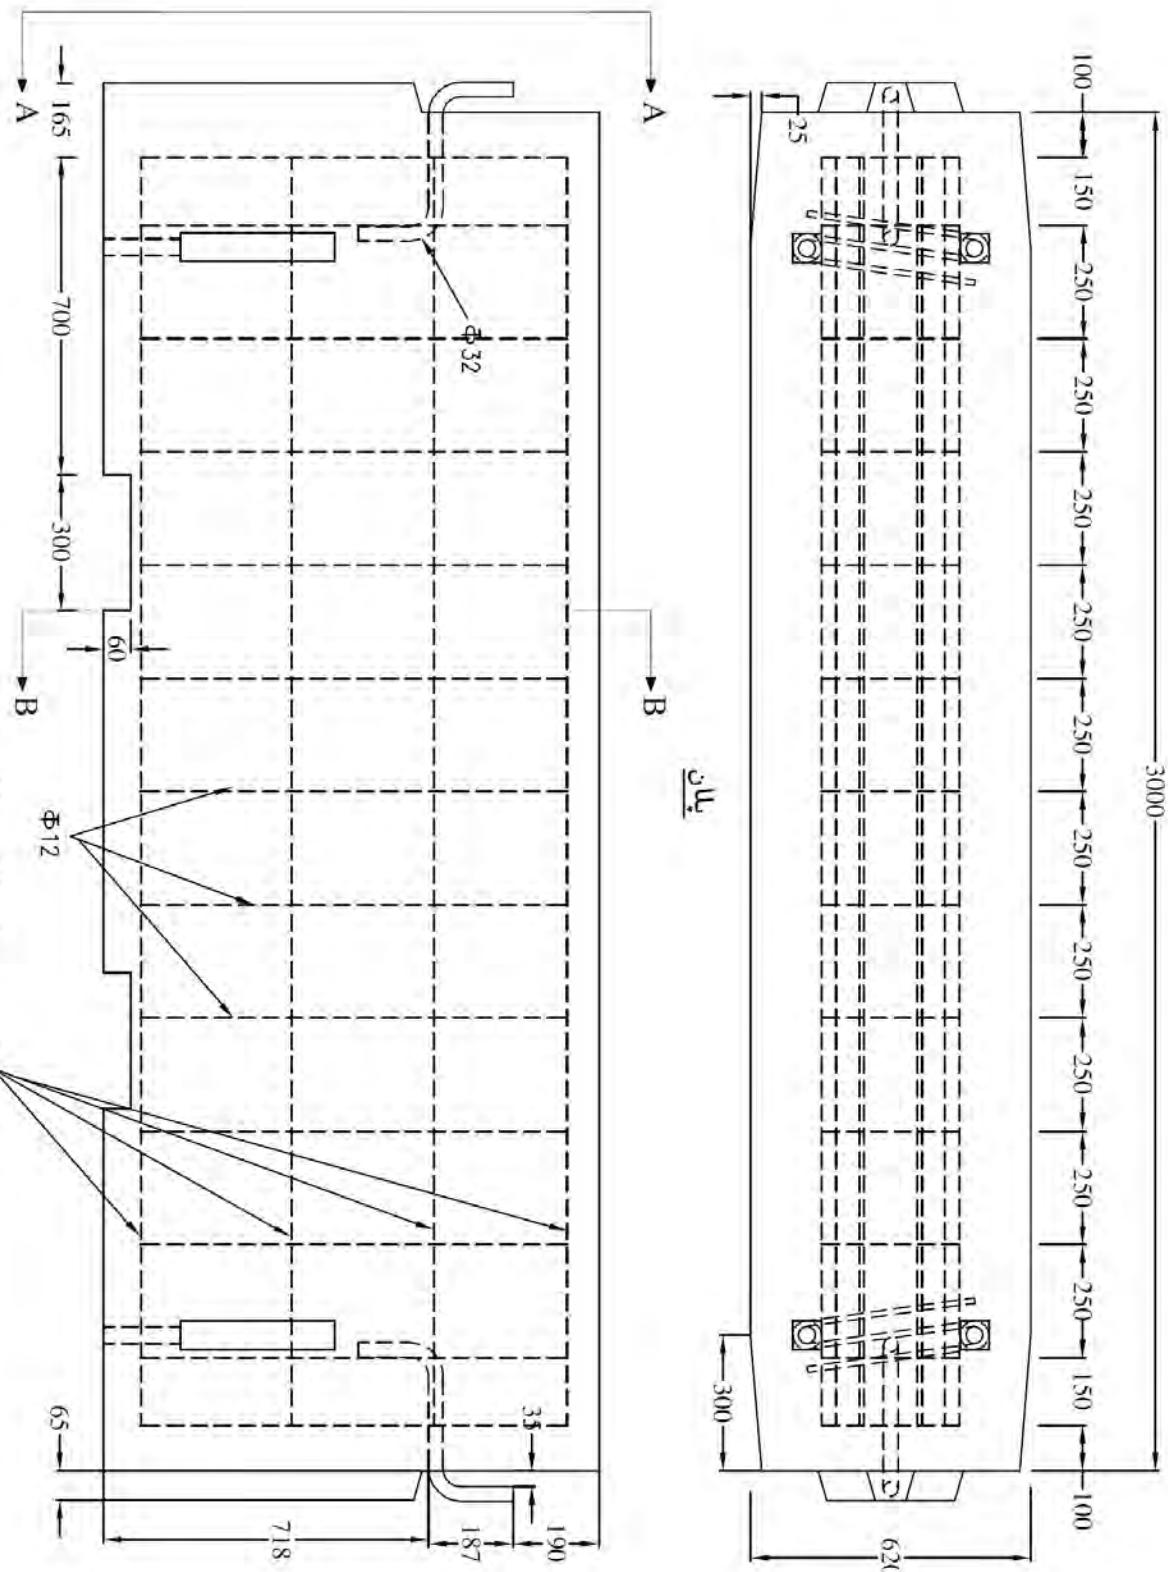

سند:	۶-۸-۳۱۲/۵
تصویب:	شورای عالی فنی شهرداری تهران
تأیید:	کمیته کارشناسی حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران
تهییه:	مهندسین مشاور دانشپژوهان هنگام



نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران  
**پیوست ۴**  
**مقاطع و جزئیات اتصال حفاظ بتونی تیپ VI**  
 با اتصال قلاب و کام و زبانه (SGM10b)  
 صفحه ۵۶ از ۲۲

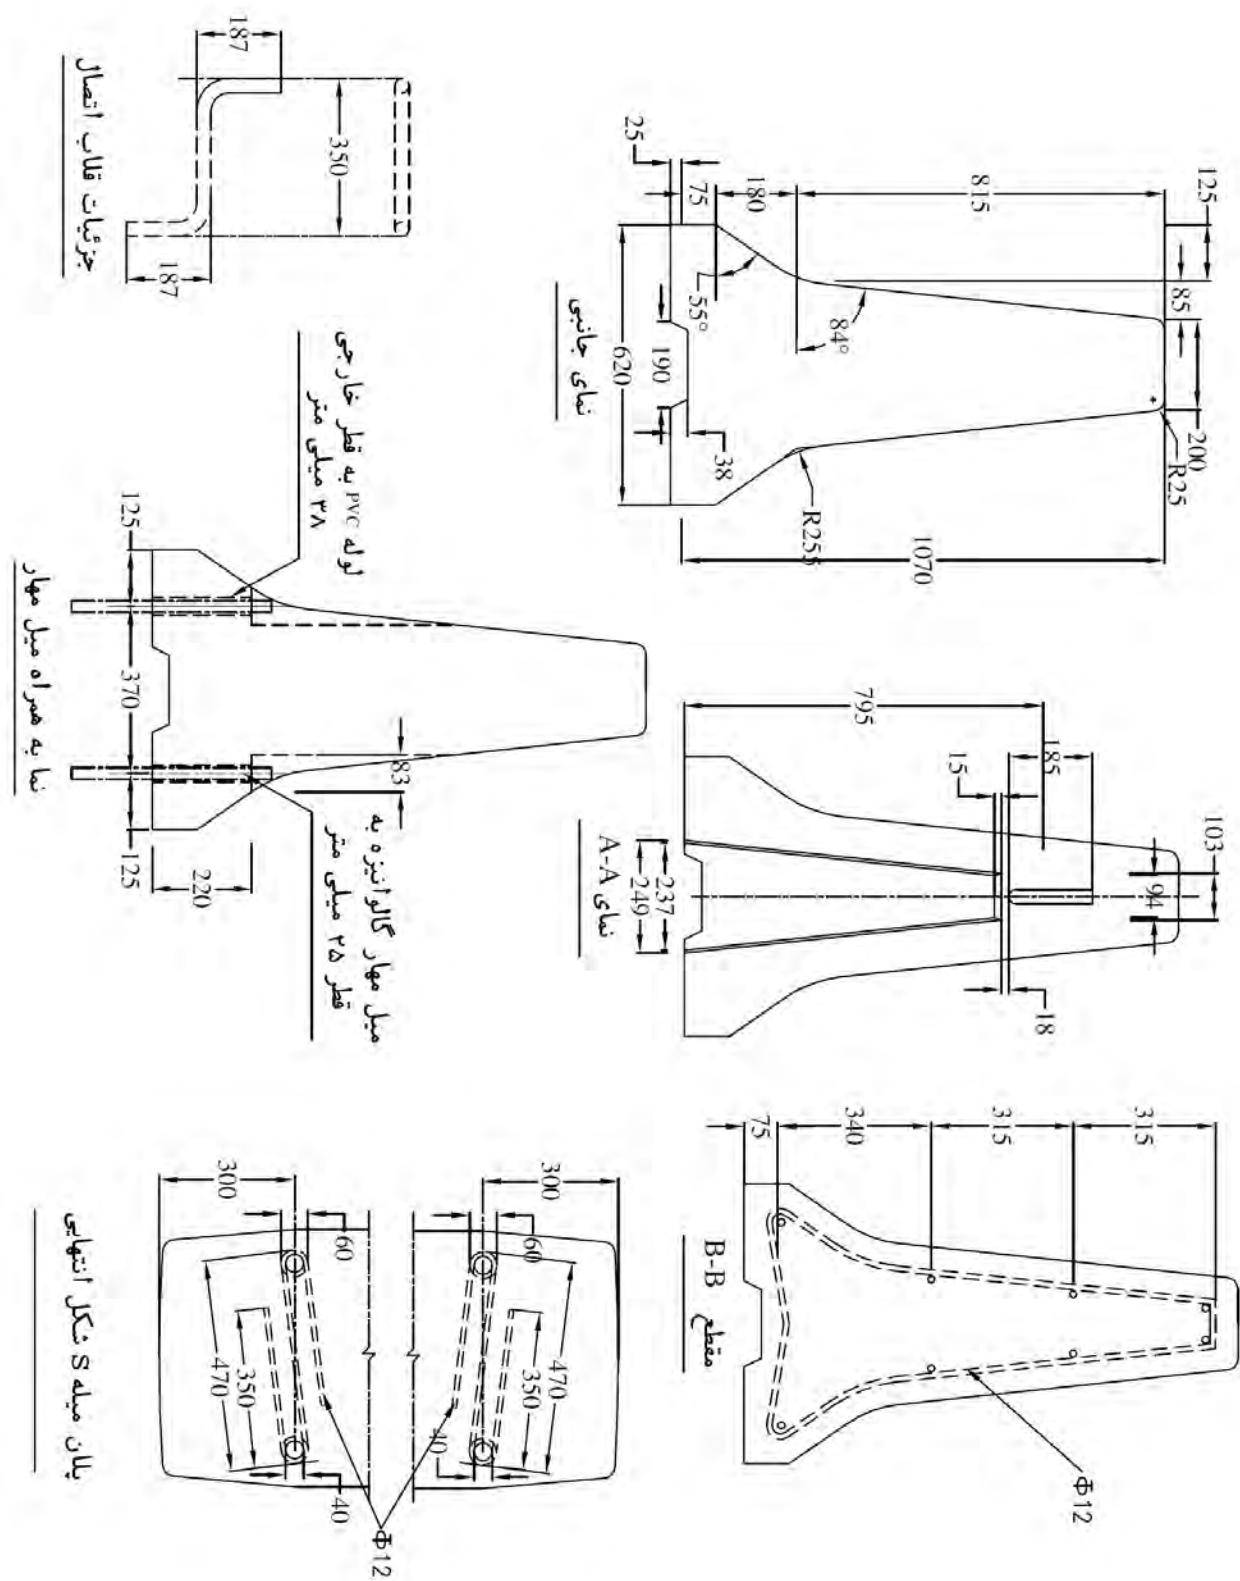

سند:	۶-۸-۳۱۲/۵
تصویب:	شورای عالی فنی شهرداری تهران
تأیید:	کمیته کارشناسی حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران
تهییه:	مهندسين مشاور دانش پژوهان هنگام

معاونت حمل و نقل و  
 Traffیک


نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران

**پیوست ۴**

نما و پلان حفاظ بتنی تیپ VII

SGM11a)


صفحه ۵۶ از ۲۳

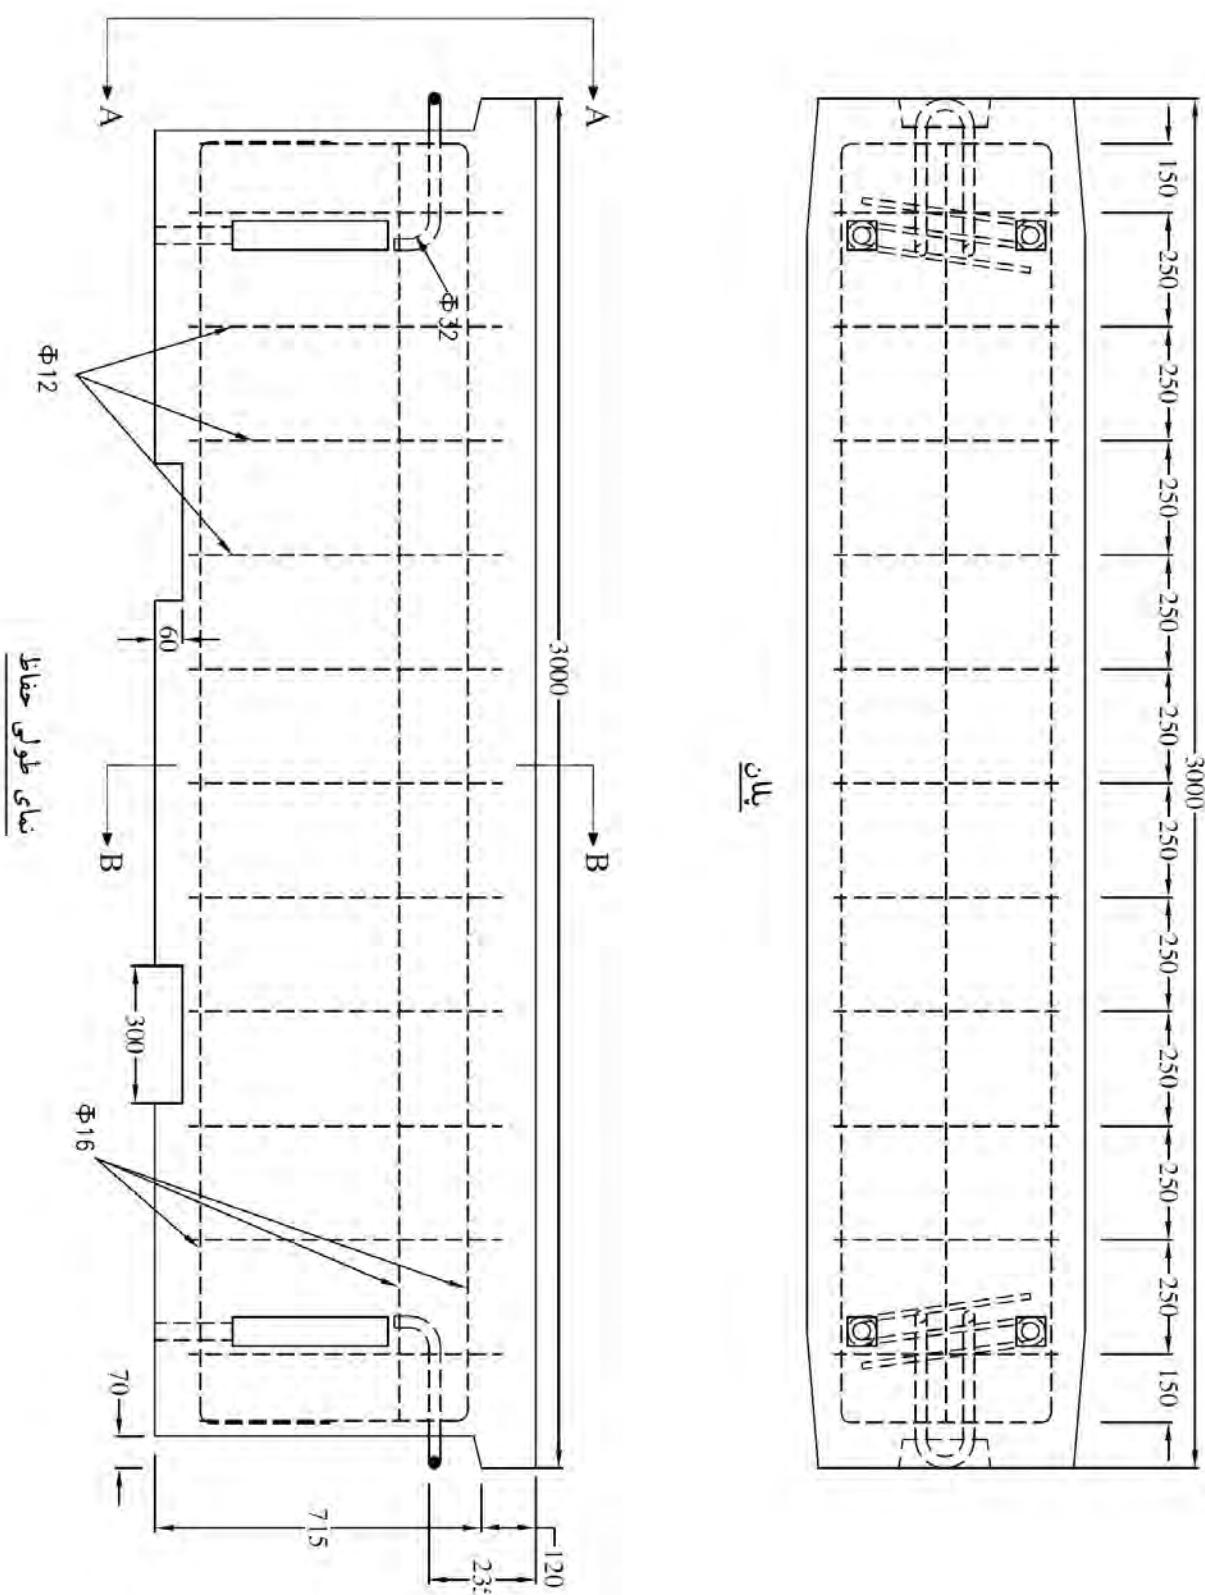

۶-۸-۳۱۲/۵	سنده:	 شورای عالی فنی شهرداری تهران
کمیته کارشناسی حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران	تصویب:	
مهندسین مشاور دانش پژوهان هنگام	تایید:	

معاونت حمل و نقل و  
 Traffیک


نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران  
**پیوست ۴**  
مقاطع و جزئیات اتصال حفاظ بتنی تیپ VII  
با اتصال قلاب و کام وزبانه (SGM11a)  
صفحه ۵۶ از ۲۴

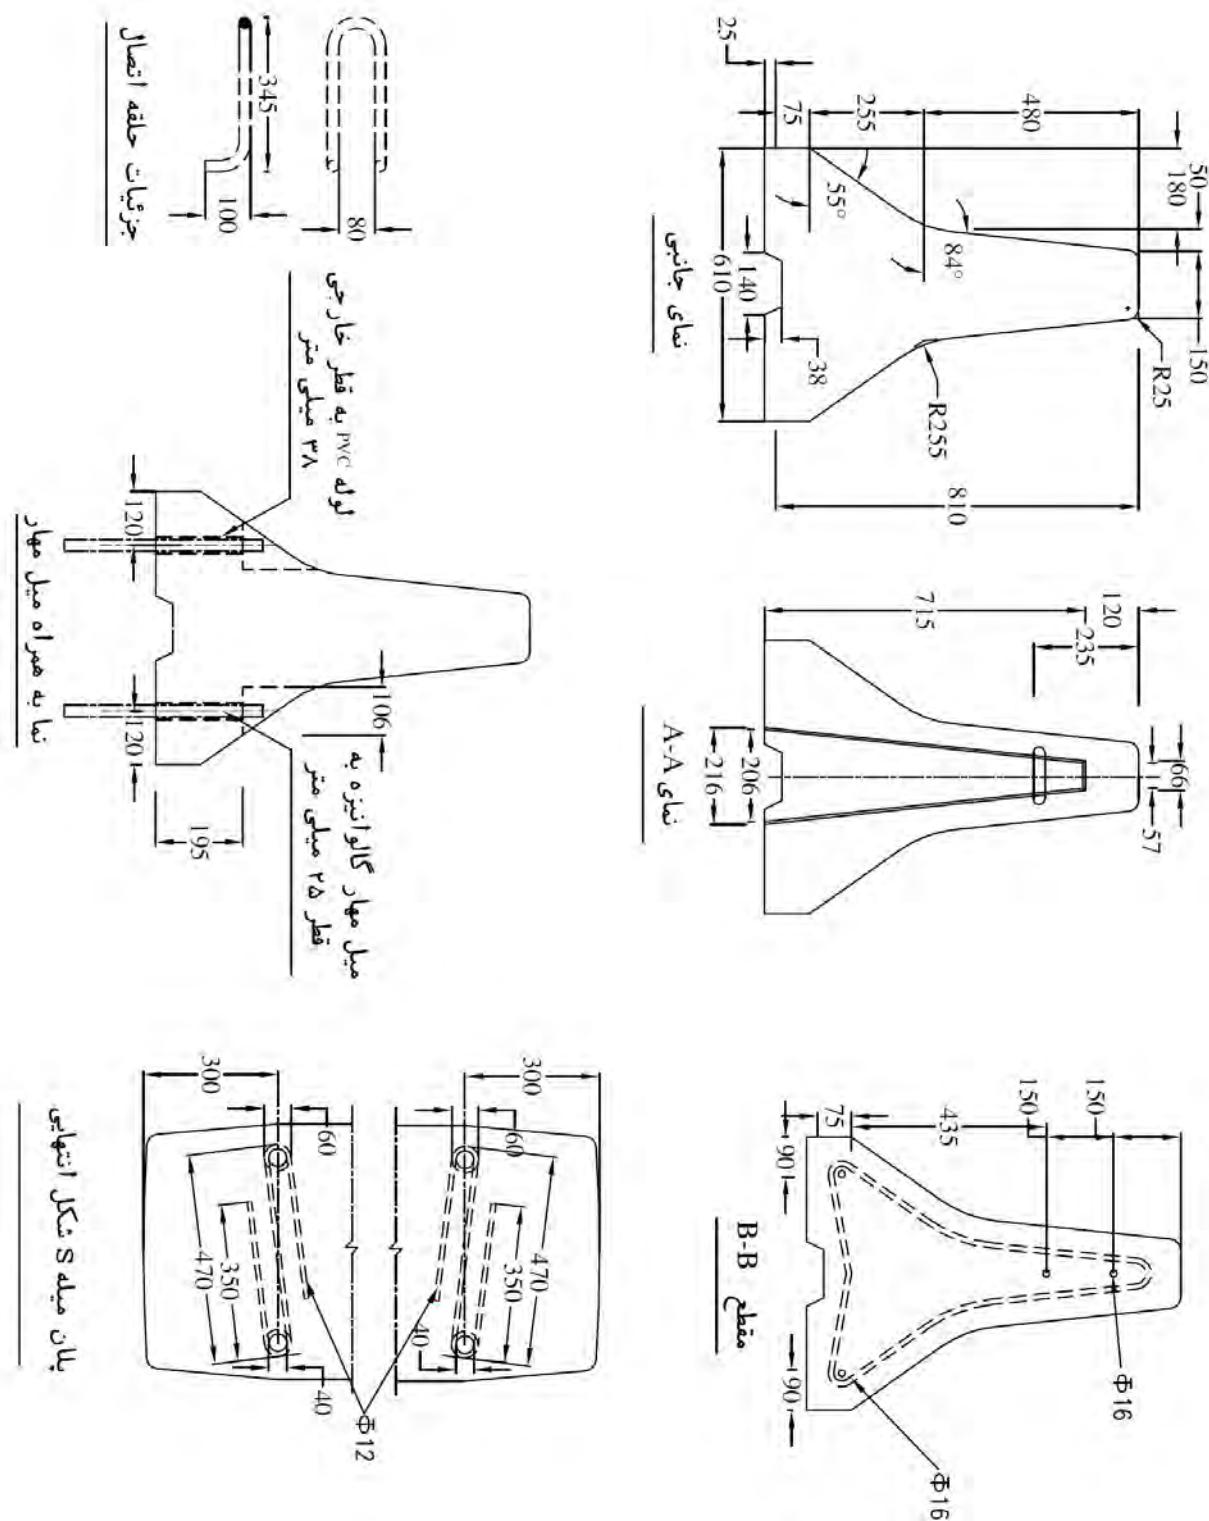

۶-۸-۳۱۲/۵	سند:	 شورای عالی فنی شهرداری تهران
تصویب:	تأیید:	
کمیته کارشناسی حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران	تنهیه:	
مهندسين مشاور دانشپژوهان هنگام	صفحه ۲۵ از ۵۶	نما و پلان حفاظ بتنی تیپ VII SGM11a)

نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران


**پیوست ۴**معاونت حمل و نقل و  
ترافیک

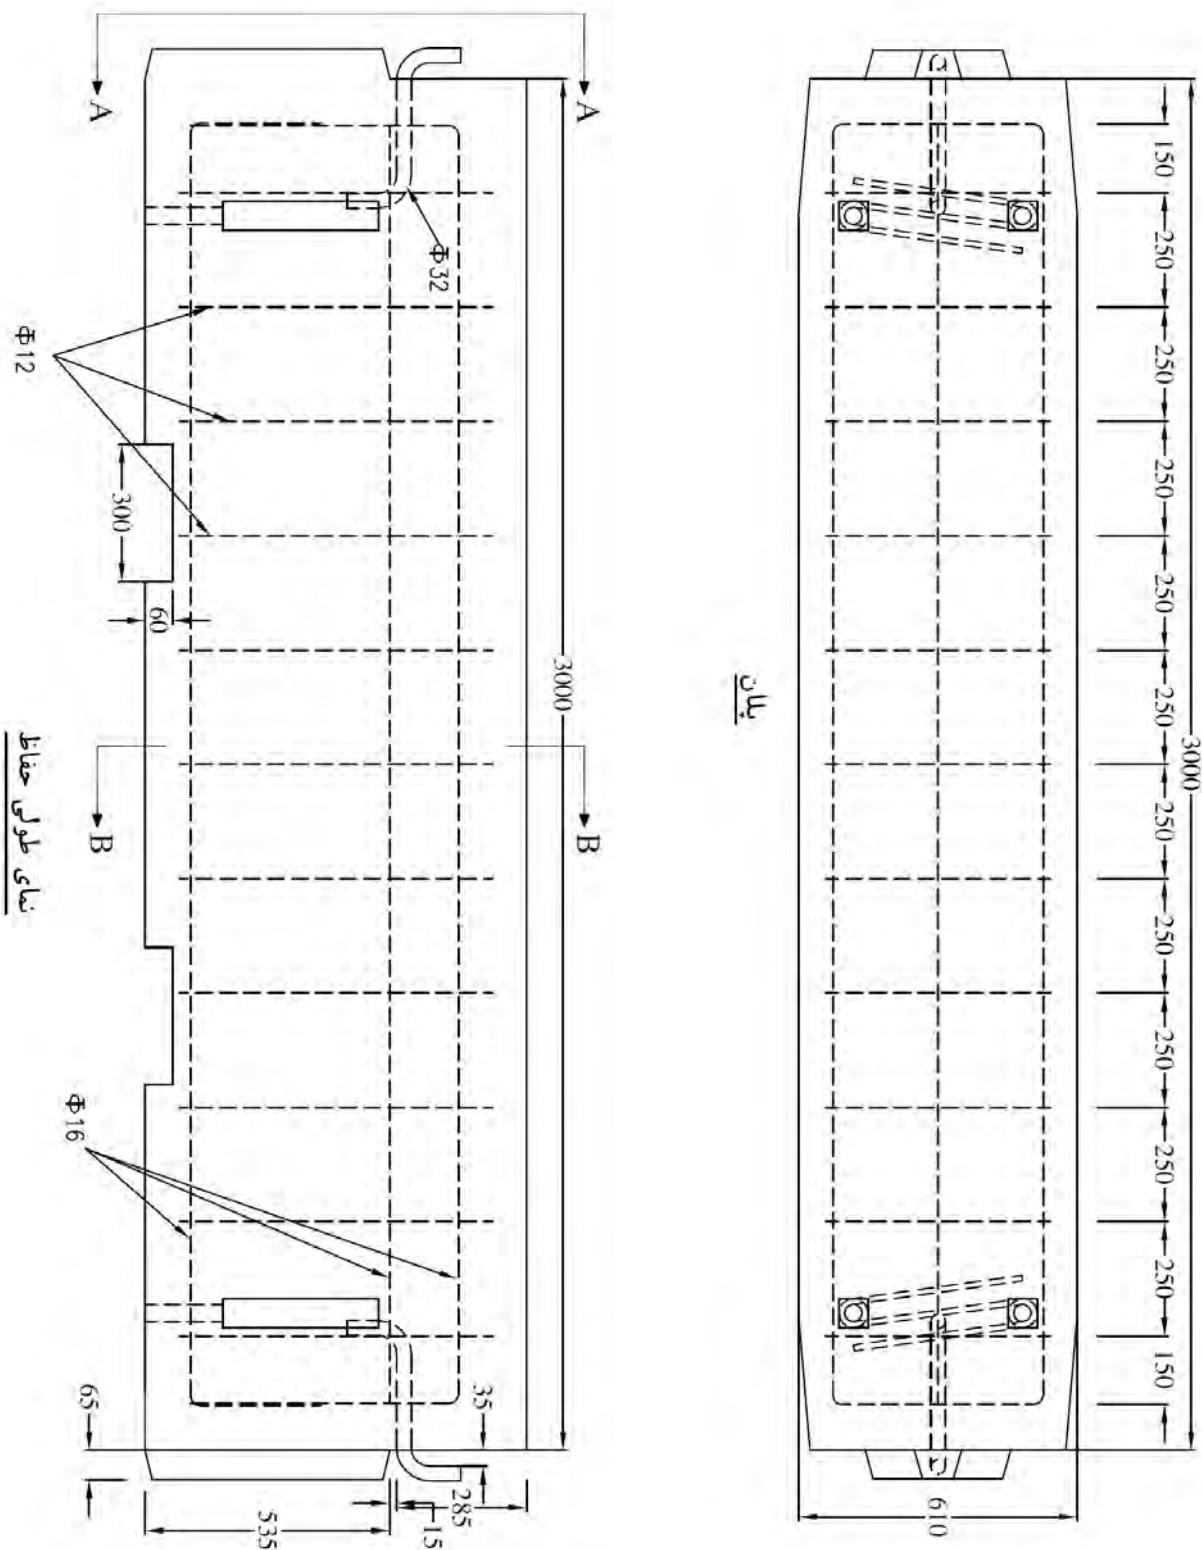

سند:	۶-۸-۳۱۲/۵
تصویب:	شورای عالی فنی شهرداری تهران
تأیید:	کمیته کارشناسی حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران
تهییه:	مهندسین مشاور دانش پژوهان هنگام




نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران  
**پیوست ۴**  
**مقاطع و جزئیات حفاظ بتی تیپ VII**  
 با اتصال قلاب و کام و زبانه (SGM11a)  
 صفحه ۵۶ از ۲۶

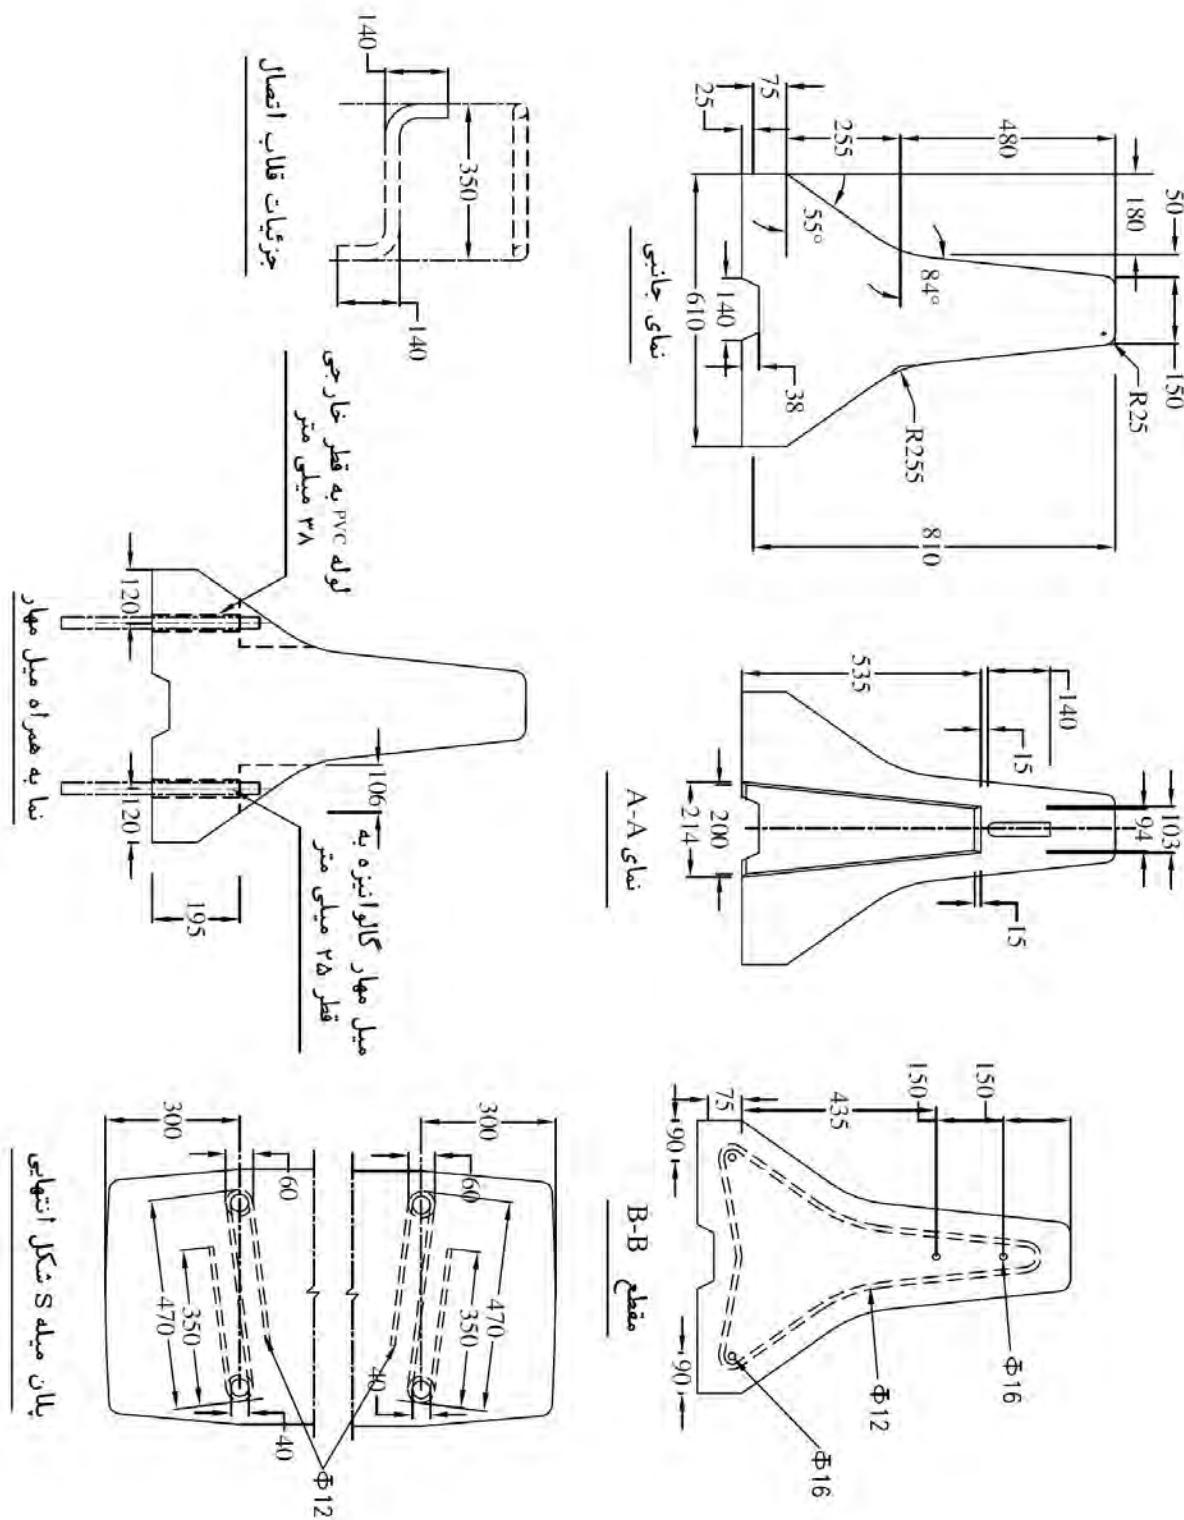

سند: ۶-۸-۳۱۲/۵	تصویب:	نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران
شورای عالی فنی شهرداری تهران	تأیید:	<b>پیوست ۴</b>
کمیته کارشناسی حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران	تهییه:	نما و پلان حفاظ بتنی تیپ VIII
مهندسین مشاور دانش پژوهان هنگام		SGM11b) با اتصال قلاب و کام و زبانه)




صفحه ۲۷ از ۵۶

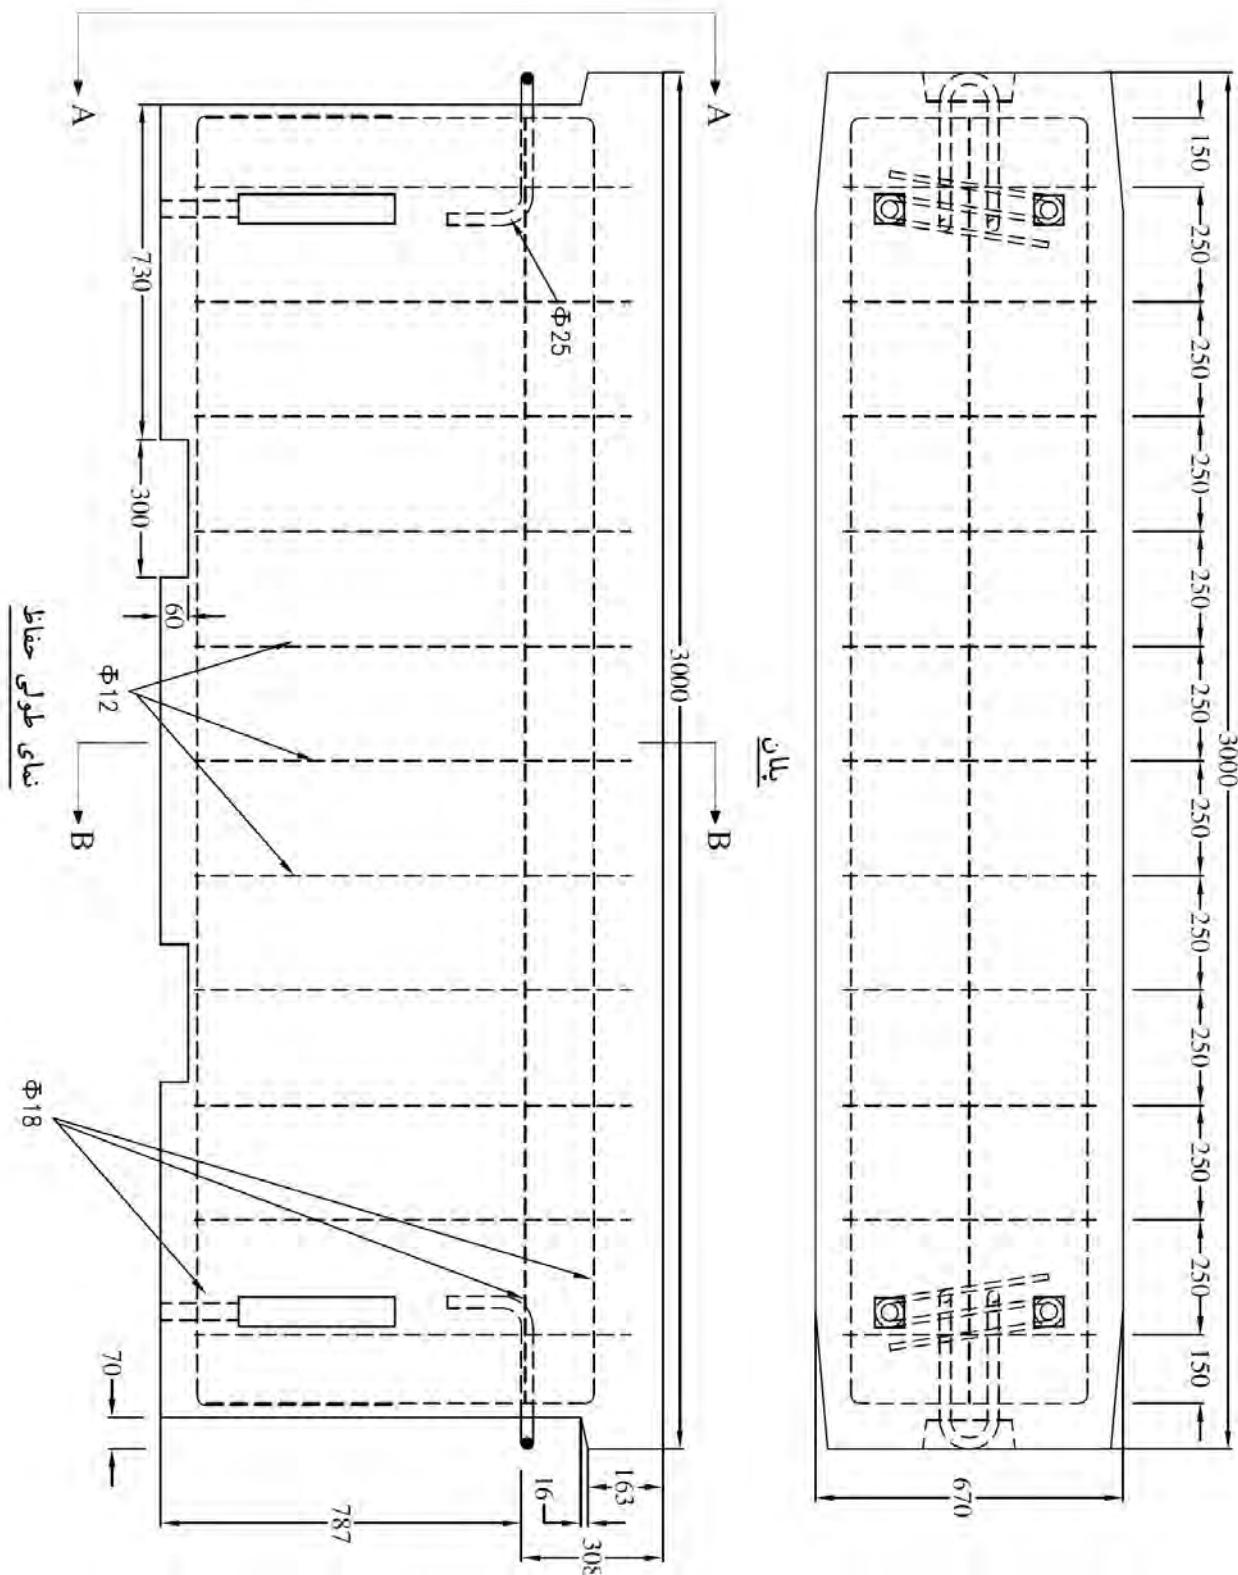

سند:	۶-۸-۳۱۲/۵
تصویب:	شورای عالی فنی شهرداری تهران
تأیید:	کمیته کارشناسی حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران
تهیه:	مهندسین مشاور دانش پژوهان هنگام



نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران  
**پیوست ۴**  
**مقاطع و جزئیات اتصال حفاظ بتی تیپ VIII**  
 با اتصال قلاب و کام و زبانه (SGM11b)  
 صفحه ۲۸ از ۵۶

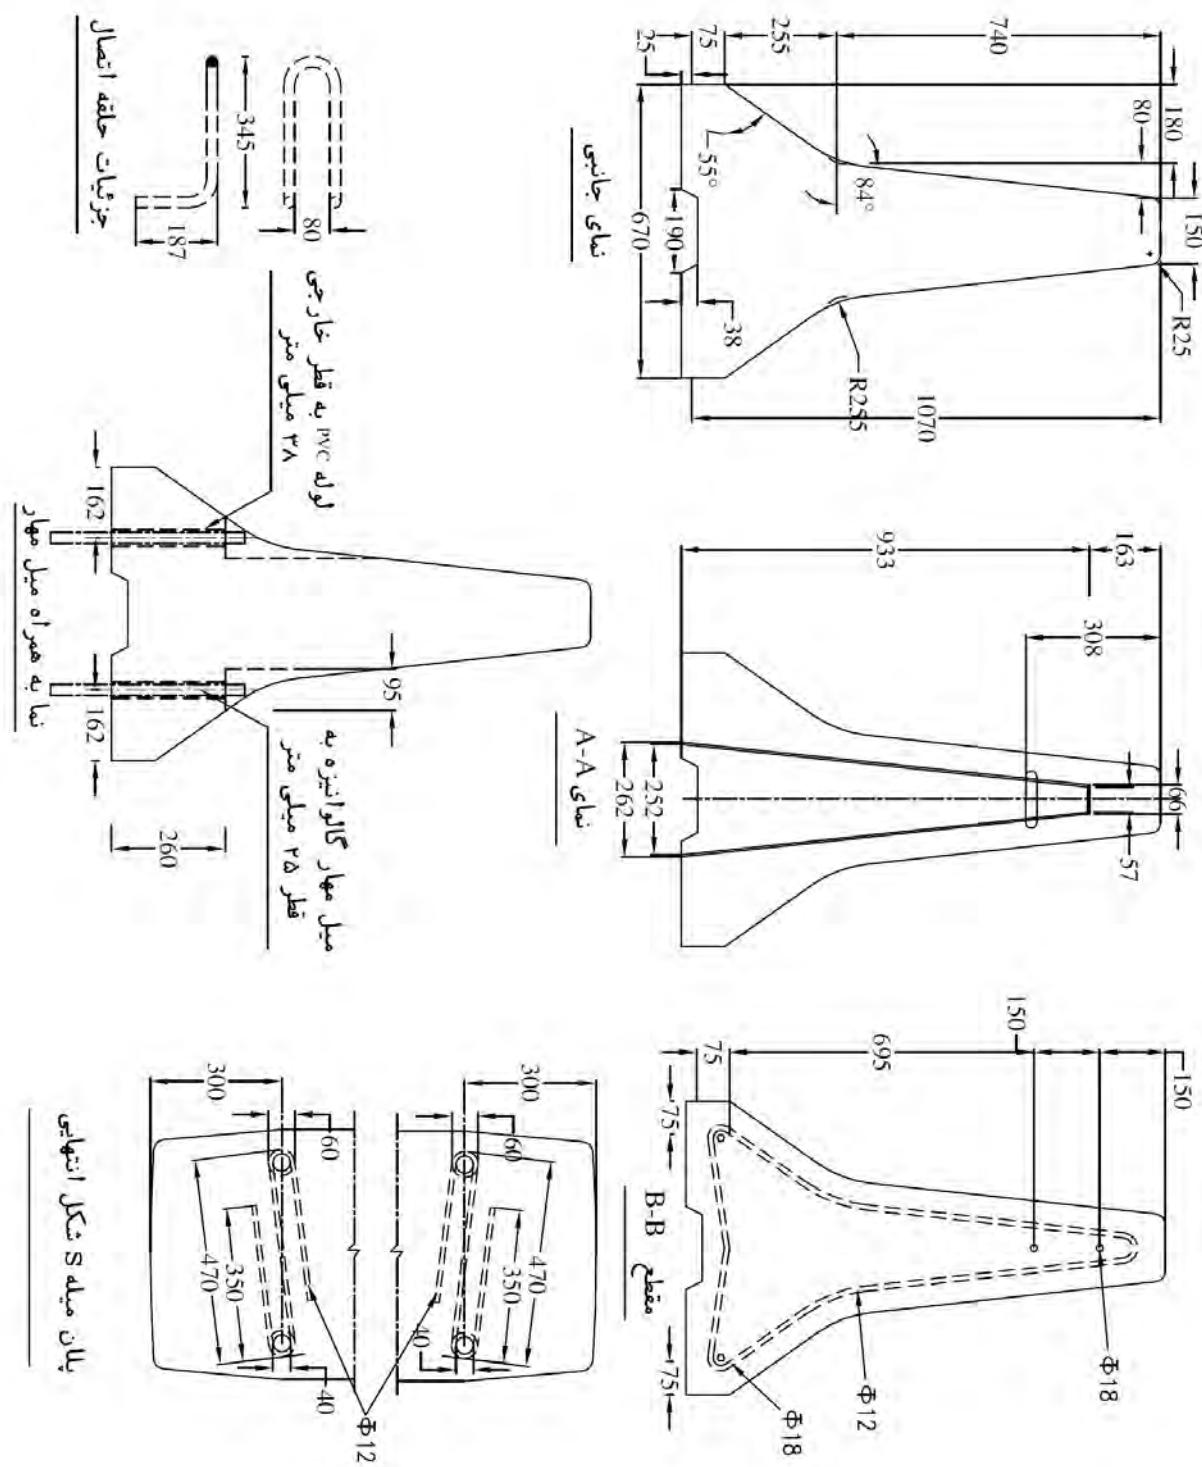


سند: ۶-۸-۳۱۲/۵	تصویب:	معاونت حمل و نقل و ترافیک
شورای عالی فنی شهرداری تهران	تأیید:	
کمیته کارشناسی حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران	تهیه:	
مهندسین مشاور دانش پژوهان هنگام		



نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران

**پیوست ۴****VIII** نما و پلان حفاظ بتی تیپ **SGM11b** با اتصال قلاب و کام و زبانه)


صفحه ۲۹ از ۵۶

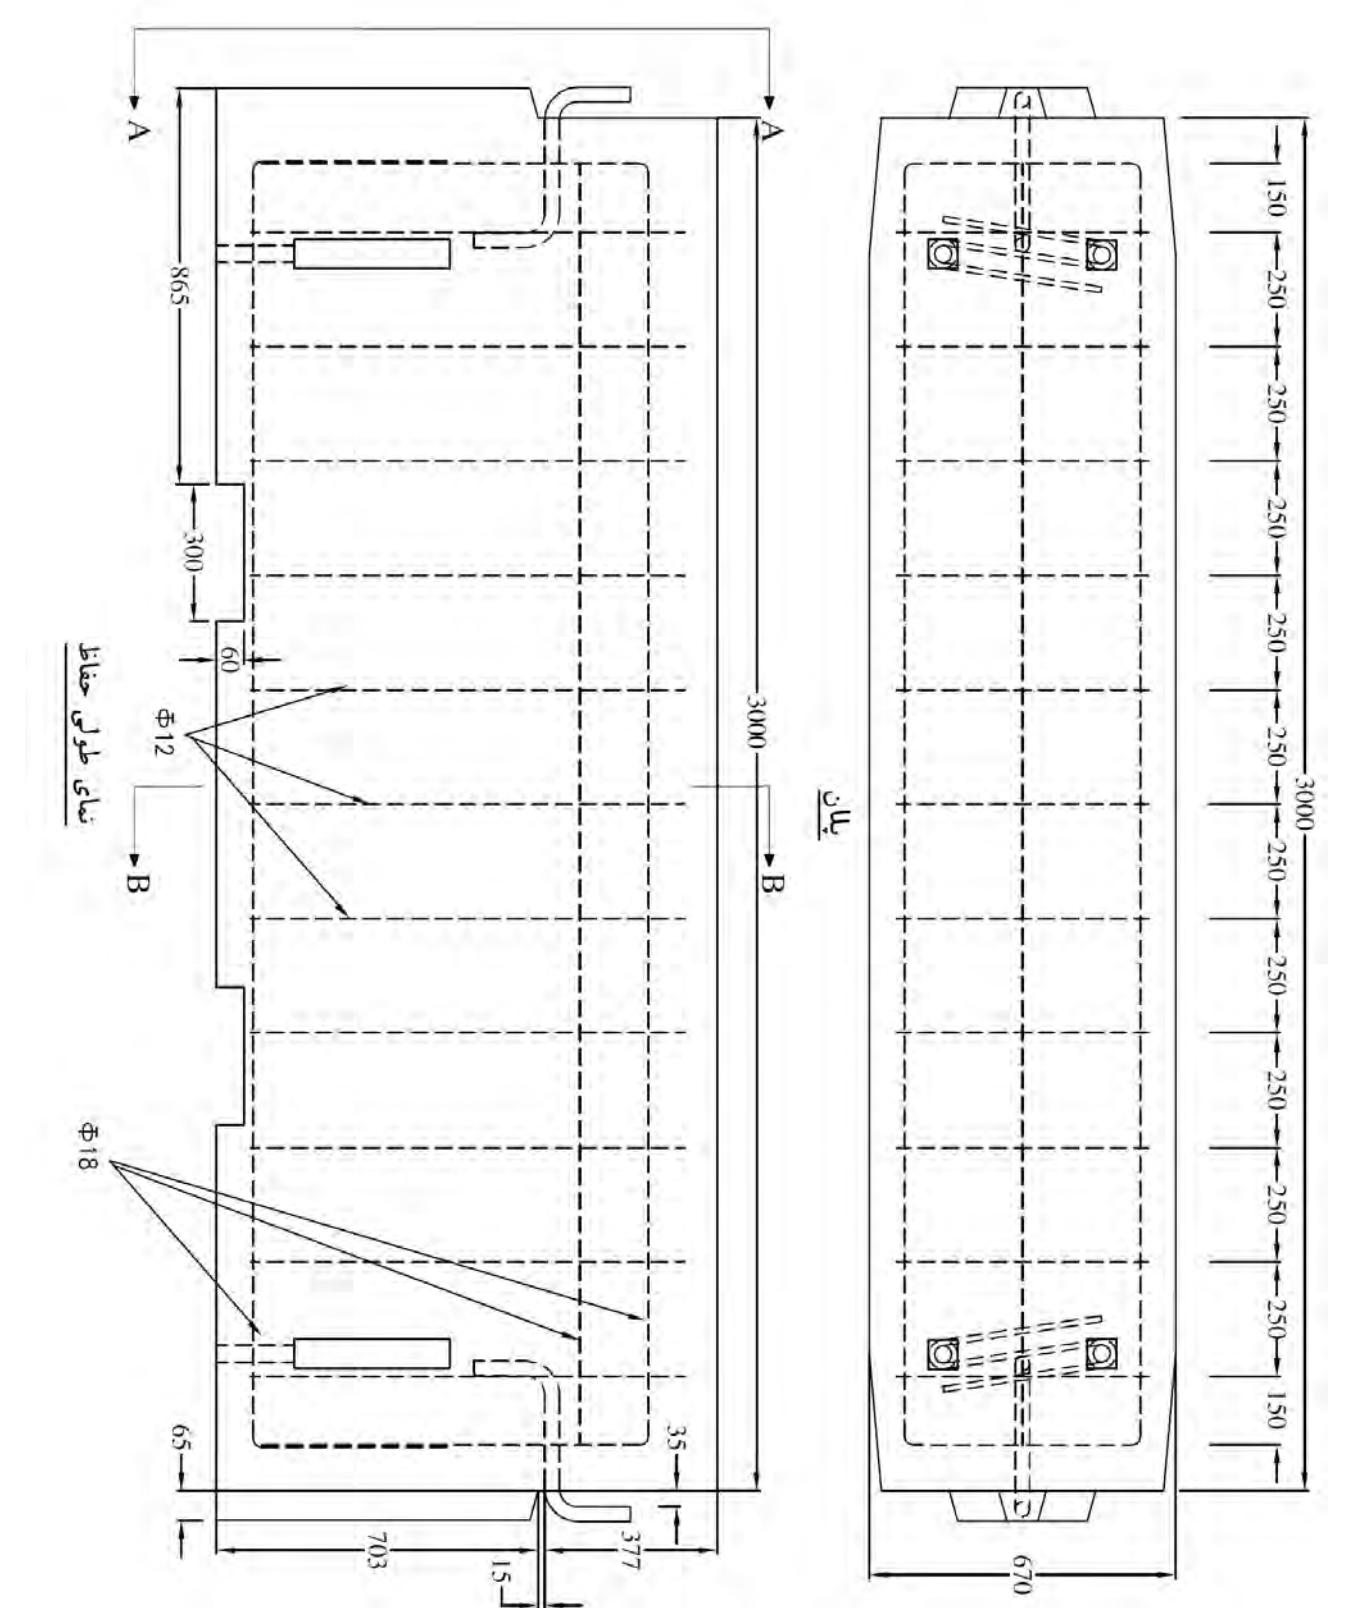

۶-۸-۳۱۲/۵	سند:	نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران	
شورای عالی فنی شهرداری تهران	تصویب:	پیوست ۴	مقاطع و جزئیات اتصال حفاظ بتنی تیپ VIII
کمیته کارشناسی حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران	تأیید:	قطعه دو	-
مهندسین مشاور دانش پژوهان هنگام	تهییه:	SGM11b	با اتصال قلاب و کام و زبانه)


  
 معاونت حمل و نقل و  
 ترافیک

صفحه ۳۰ از ۵۶

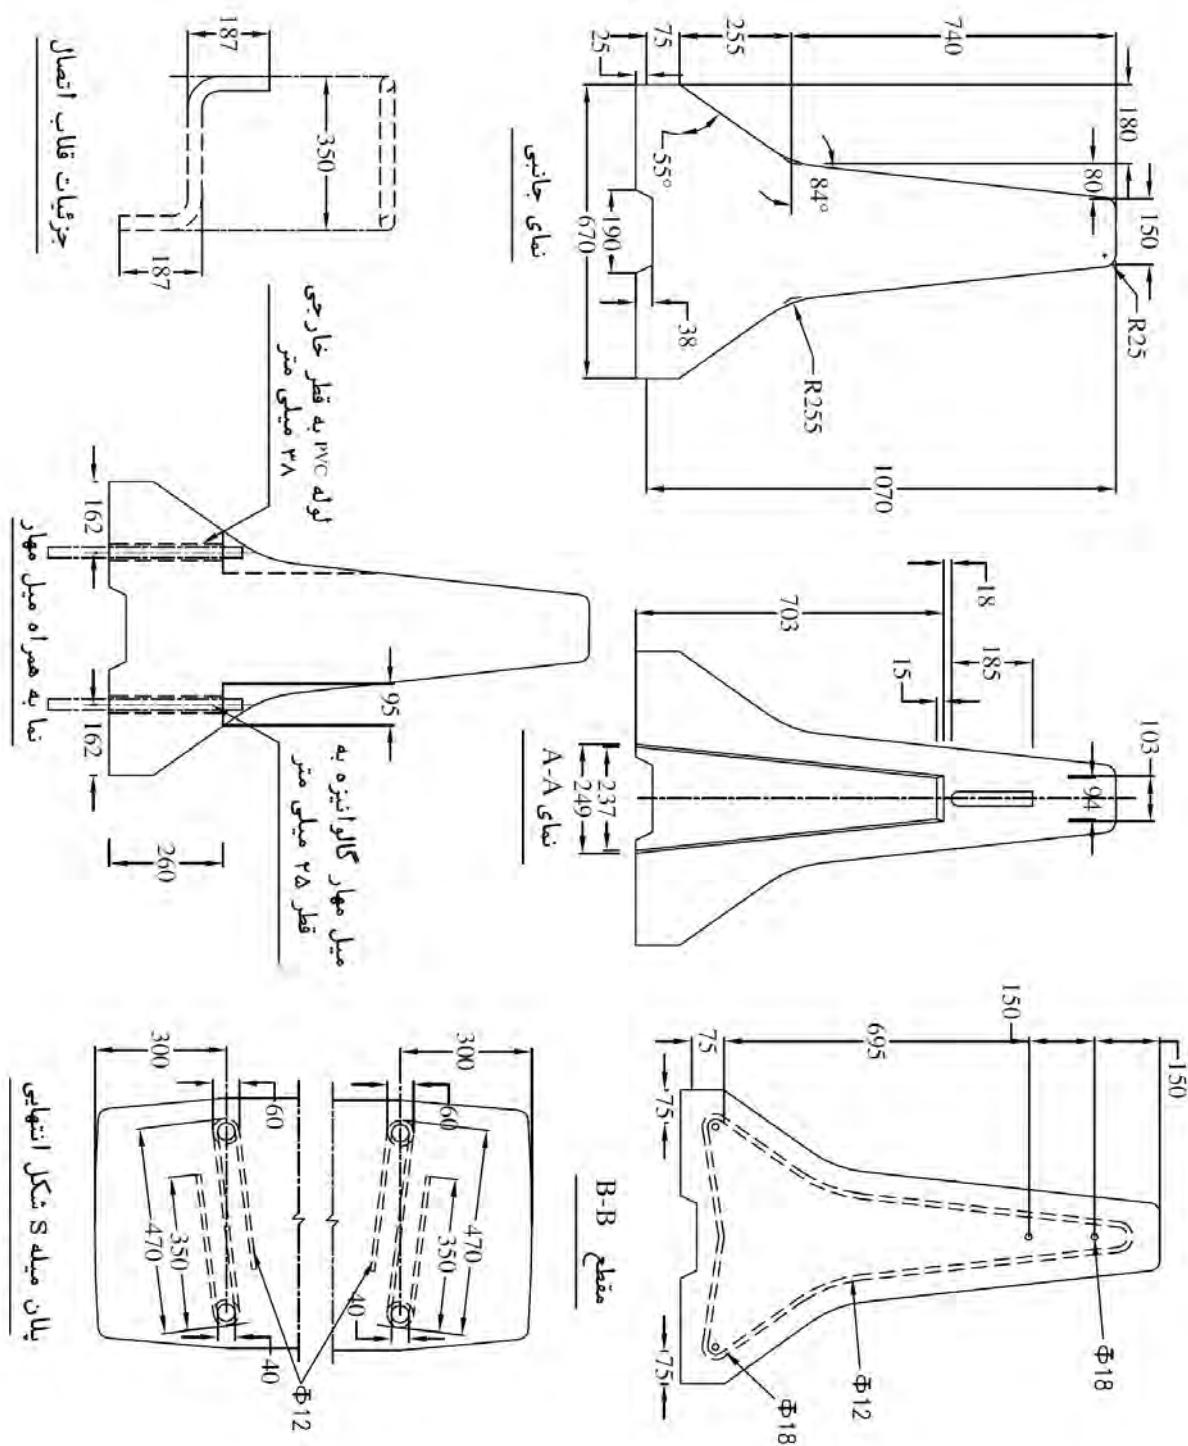

سند:	۶-۸-۳۱۲/۵	تصویب:	شورای عالی فنی شهرداری تهران	نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران
تأیید:	کمیته کارشناسی حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران	تنهیه:	مهندسین مشاور دانش پژوهان هنگام	<b>پیوست ۴</b>
معاونت حمل و نقل و ترافیک	SGM11b)	صفحه ۵۶ از ۳۱	VIII - قطعه دو	

## پیوست ۵: راهنمایی برای سایر انواع ضربه‌گیر

- دامنه کاربرد: این پیوست برای راهنمایی کاربران در تعیین حداقل مشخصات عمومی ضربه‌گیر کاشن تانک در معابر شهری است.
- تعاریف: اصطلاحات و کلمات کلیدی که در این راهنمایی به کار رفته به شرح زیر است:
- کاشن تانک: تجهیزاتی از جنس پلی‌اتیلن است که در رمپ‌های خروجی، تقاطع، پایه پل‌ها و ... نصب می‌شوند. در صورت برخورد ضربه از رو به رو، نقش یک ضربه‌گیر جذبی را انجام می‌دهد و در صورت برخورد ضربه از پهلو، وسیله نقلیه منحرف شده را به سمت جریان ترافیک هدایت می‌کند.
- انواع تیپ کاشن تانک: طراحی کاشن تانک باید بر اساس سه تیپ استاندارد زیر باشد:
  - ۱- تیپ I (تضعیف‌کننده ضربه، Crash Attenuator)
  - ۲- تیپ II (کاشن تانک لانه زنبوری، Honeycomb Crash Cushion)
  - ۳- تیپ III (کاشن تانک EU)



تیپ III



تیپ II



تیپ I

### تصویر ۴۳: انواع تیپ کاشن تانک

- موارد کاربرد کاشن تانک: استفاده از هر یک از تیپ‌های کاشن تانک، در موارد ذکر شده در جدول (۲۷) توصیه می‌شود: تبصره در موارد بیان شده در جدول (۲۷)، کاشن تانک‌هایی با عرض کمتر از ۹۱۴ میلی‌متر برای موانع باریک و کاشن تانک‌هایی با عرض بیش از ۹۱۴ میلی‌متر برای موانع عریض باید به کار رود.

- اجزای کاشن تانک: کاشن تانک از چهار قسمت زیر تشکیل می‌شود:
  - ۱- تانک
  - ۲- دماغه
  - ۳- ریل
  - ۴- فوم آلومنیومی لانه زنبوری

۶-۸-۳۱۲/۵	سند:	نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران	
شورای عالی فی شهرداری تهران	تصویب:		پیوست ۵
کمیته کارشناسی حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران	تأیید:	معاونت حمل و نقل و ترافیک	راهنمایی برای سایر انواع ضربه‌گیر
مهندسین مشاور دانش پژوهان هنگام	تهییه:		صفحه ۳۲ از ۵۶

## جدول ۲۷: موارد کاربرد هر یک از تیپ‌های کاشن تانک


موارد کاربرد	تیپ
انتهای حفاظ فلزی (گاردبل) ابتدای زیرگذر جلوی پایه علائم ترافیکی تقاطع‌هایی با نقاط اتصال باریک	تیپ I
ورودی عوارضی بزرگراهها انتهای حفاظ پلاستیکی و بتونی جلوی پایه پل ورودی تونل‌ها و زیرگذرها تقاطع‌های باریک	حداکثر سرعت ۵۰ تیپ III
ورودی عوارضی بزرگراهها جلوی پایه پل تقاطع	حداکثر سرعت ۸۰
خروجی به بزرگراه خروجی بزرگراه	حداکثر سرعت ۱۱۰ و ۱۰۰



ب- دماغه




الف- تانک

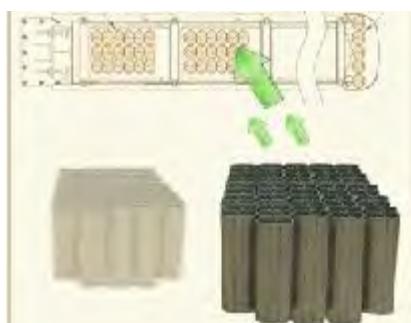

د- فوم لانه زنبوری



ج- ربل



تصویر ۴۴: اجزاء کاشن تانک

۶-۸-۳۱۲/۵	سند:	نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران	
شورای عالی فنی شهرداری تهران	تصویب:	پیوست ۵	
کمیته کارشناسی حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران	تأیید:	راهنمایی برای سایر انواع ضربه‌گیر	
مهندسین مشاور دانش پژوهان هنگام	تهییه:	صفحه ۳۳ از ۵۶	

معاونت حمل و نقل و  
 Traffیک

۶- ابعاد کاشن تانک: ابعاد کاشن تانک مطابق با جدول (۲۸) باشد.

جدول ۲۸: ابعاد هر یک از تیپ‌های کاشن تانک

تیپ	عرض (میلی‌متر)	ارتفاع (میلی‌متر)
تیپ I	۶۰۰	۹۰۰
	۹۰۰	۹۰۰
	۱۲۰۰	سایز بزرگ
تیپ II	۹۰۰	۹۰۰
تیپ III	۱۰۰۰	۸۰۰

۷- مشخصات کاشن تانک: در ساخت کاشن تانک باید به موارد زیر توجه شود:

۷-۱- ضربه‌گیر کاشن تانک باید از جنس پلی‌اتیلن با چگالی بالا (۰.۹۴۸ گرم بر سانتی‌متر مکعب) باشد.

۷-۲- کاشن تانک در برابر شرایط جوی (گرما، سرما، بارش، رطوبت و ...) مقاوم باشد.

۷-۳- کاشن تانک در برابر اشعه فرابنفش مقاوم باشد. مقدار آنتی UV استفاده شده باید  $1/70$  گرم در هر کیلوگرم پلی‌اتیلن باشد.

۷-۴- دیواره کاشن تانک باید حاوی رنگدانه زرد ( $19/8$  گرم بر کیلوگرم پلی‌اتیلن) باشد.

۷-۵- حداقل استحکام کششی پلی‌اتیلن مصرفي  $22/4$  مگاپاسکال باشد.

۷-۶- دمای شروع اعوجاج پلی‌اتیلن مصرفي بالاتر از  $72$  درجه سانتی‌گراد باشد.

۷-۷- میانگین ضخامت دیواره تانک هفت میلی‌متر باشد.

۸- نحوه چیدمان کاشن تانک با توجه به حداقل سرعت مجاز: تعداد تانک برای چیدمان کاشن تانک، با توجه به سرعت‌های مختلف باید مطابق با جدول (۲۹) باشد.

جدول ۲۹: چیدمان کاشن تانک با توجه به حداقل سرعت مجاز

ردیف	حداکثر سرعت (کیلومتر بر ساعت)	تعداد چیدمان تانک
۱	۵۰	۳ عدد
۲	۸۰	۴ عدد
۳	۱۰۰	۶ عدد
۴	۱۱۰	۷ عدد

۹- بستر نصب کاشن تانک:

۹-۱- بستر نصب باید صاف و هموار باشد.

۹-۲- بستر نصب باید از جنس بتن باشد.

۹-۳- شبی افقی و طولی بستر نباید بیش از  $5$  درصد باشد.

۹-۴- ضخامت بستر حداقل باید  $300$  میلی‌متر باشد.

۶-۸-۳۱۲/۵	سند:	نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران	
شورای عالی فی شهرداری تهران	تصویب:		پیوست ۵
کمیته کارشناسی حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران	تأیید:	معاونت حمل و نقل و ترافیک	راهنمایی برای سایر انواع ضربه‌گیر
مهندسین مشاور دانش پژوهان هنگام	تهییه:		صفحه ۳۴ از ۵۶

۱۰- فرآیند نصب کاشن تانک: فرآیند عملیات نصب به شرح جدول (۳۰) است:

### جدول ۳۰: فرآیند نصب کاشن تانک با توجه به تیپ

ردیف	فرآیند	تیپ I	تیپ II	تیپ III
۱	اجرای بستر نصب	✓	✓	✓
۲	کاشت میل‌مهار در بستر	✓	-	-
۳	نصب صفحه و بولت بر روی میل‌مهار	✓	-	-
۴	نصب چارچوب انتهای ضربه‌گیر	✓	-	-
۵	سوارکردن تسمه و چارچوب	✓	✓	✓
۶	نصب دیواره‌ی ضربه‌گیر	✓	-	-
۷	کارگذاشتن تانکها	✓	✓	✓
۸	اتصال دماغه	✓	✓	✓
۹	آماده‌سازی برای بهره‌برداری	✓	✓	✓



۳-۴۸- نصب صفحه و بولت بر روی میل‌مهار



۲-۴۸- کاشت میل‌مهار در بستر



۱-۴۸- اجرای بستر نصب



۶-۴۸- نصب دیواره‌ی ضربه‌گیر



۵-۴۸- سوارکردن تسمه و چارچوب



۴-۴۸- نصب چارچوب انتهای ضربه‌گیر



۸-۴۸- اتصال دماغه




۷-۴۸- کارگذاشتن تانکها

### تصویر ۴۵: فرآیند نصب کاشن تانک

۶-۸-۳۱۲/۵	سندها:	نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران پیوست ۵ راهنمایی برای سایر انواع ضربه‌گیر	
شورای عالی فنی شهرداری تهران	تصویب:		معاونت حمل و نقل و ترافیک
کمیته کارشناسی حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران	تأثید:		
مهندسین مشاور دانش پژوهان هنگام	تئییه:		صفحه ۳۵ از ۵۶

۱۱- الزامات نصب کاشن تانک: در اجرای سیستم بشکه‌های ماسه‌ای رعایت موارد زیر الزامی است:

- ۱-۱۱- کاشن تانک باید در منطقه بازیابی جلوی مانع، نصب شود.
  - ۲-۱۱- حداقل فاصله بین مانع خطرآفرین و انتهای کاشن تانک باید  $300$  میلی‌متر در نظر گرفته شود.
  - ۳-۱۱- فاصله بین لبه بیرونی کاشن تانک نسبت به لبه مانع، باید حداقل  $750$  میلی‌متر باشد.
  - ۴-۱۱- عملیات نصب نباید در شرایط آب و هوای مرطوب صورت گیرد.
  - ۵-۱۱- پس از نصب باید درپوش آن‌ها محکم بسته شود.
  - ۶-۱۱- نصب هرگونه تجهیزات برقی، در کنار یا روی کاشن تانک ممنوع است.
  - ۷-۱۱- نصب هرگونه پایه عالی و تابلوهای ترافیکی در درون کاشن تانک ممنوع است.
  - ۸-۱۱- اجرای خطکشی هاشور، چشم‌گربه‌ای یا گل میخ، در فضای خالی جلوی بشکه‌های ماسه‌ای، توصیه می‌شود.
  - ۹-۱۱- بر روی قسمت جلویی بدنه بشکه‌دیف اول باید نوار شبرینگ رد مهندسی هفت ساله، متناسب با جهت ترافیک، بر اساس سند ۶-۸-۳۱۰/۲ نصب شود.
  - ۱۰-۱۱- طول بولت برای نصب صفحه پلیت باید به گونه‌ای باشد که  $200$  میلی‌متر در فونداسیون باشد.
  - ۱۱-۱۱- تعداد و ابعاد صفحه و بولتها باید مطابق با تصویر (۴۹) باشد.
- راهنمایی: ابعاد تصویر (۴۹) به میلی‌متر است.

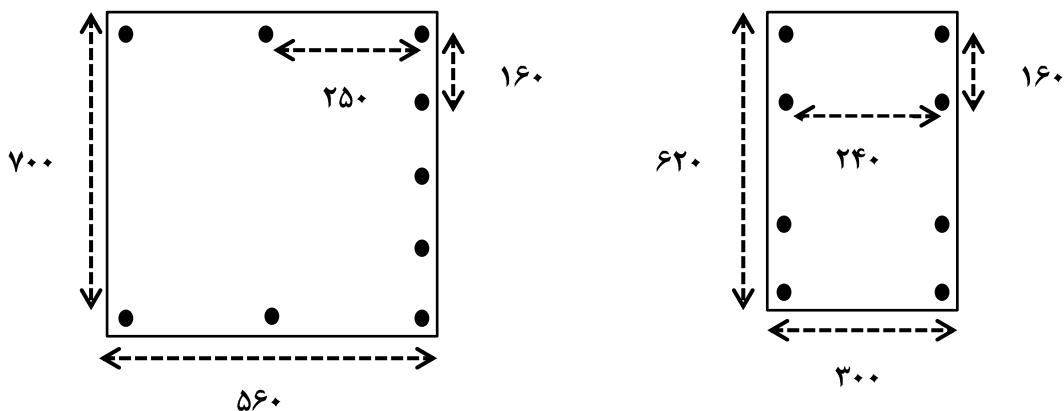

ب- ابعاد صفحه و بولتهای قسمت جلوی کاشن تانک

الف- ابعاد صفحه و بولتهای قسمت جلوی کاشن تانک

#### تصویر ۴۶: مشخصات صفحه و بولتهای سیستم کاشن تانک

۶-۸-۳۱۲/۵	سنده:	نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران	
شورای عالی فنی شهرداری تهران	تصویب:	پیوست ۵	راهنمایی برای سایر انواع ضربه‌گیر
کمیته کارشناسی حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران	تأیید:		
مهندسين مشاور دانش پژوهان هنگام	تپهیه:	معاونت حمل و نقل و ترافیک	صفحه ۳۶ از ۵۶

## پیوست ۶: مشخصات فنی و جزئیات سرسپری چاذب انرژی

- مشخصات فنی سرسپری چاذب انرژی: در سرسپری مورد استفاده باید، از تجهیزات دارای تأییدیه استاندارد EN1317 NCHRP350، استفاده شود. اخذ تأیید کارفرما برای استفاده از سرسپری الزامی است. مشخصات یک نمونه از سرسپری‌های مجاز در ادامه ارائه شده است.

مسیر هدایت ضربه سرسپری




سر ضربه‌پذیر سرسپری  
(آشکار شده با شبرنگ)

تصویر ۴۷: مهار ابتدایی گاردریل با سرسپری تیپ توصیه شده


گاردریل با سپر دوموج گالوانیزه تیپ به ضخامت ۳ میلیمتر و ۶ پایه قوی تیپ

مهار ابتدایی گاردریل (سرسپری)

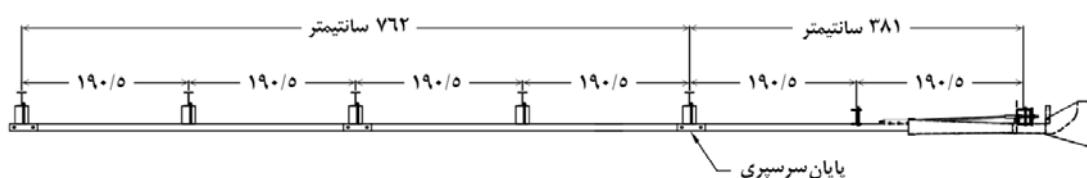

نمای بالا

جهت ترافیک

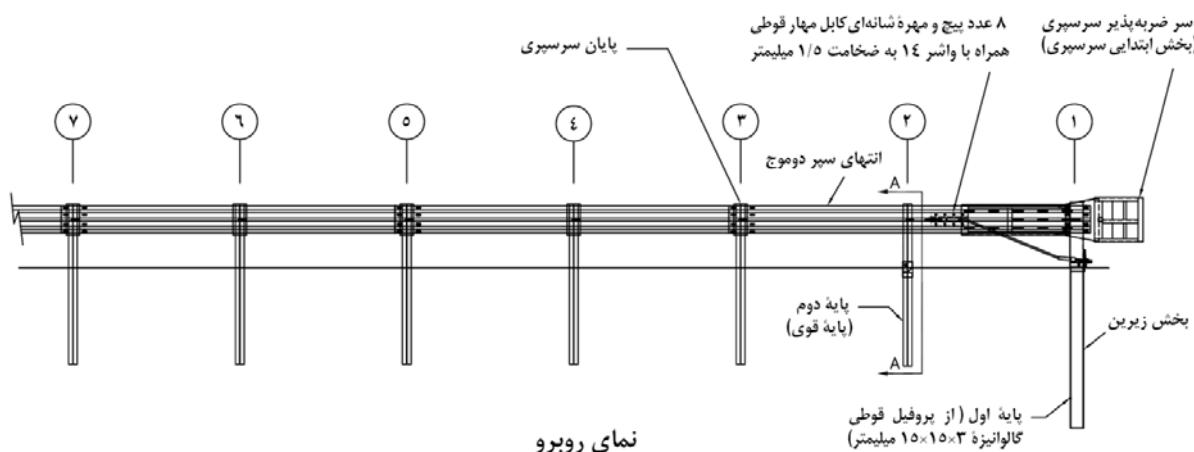


نمای روپرتو

تصویر ۴۸: جزئیات نصب سرسپری و مهار ابتدایی گاردریل


۶-۸-۳۱۲/۵	سنده:	نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران	
شورای عالی فنی شهرداری تهران	تصویب:		<b>پیوست ۶</b>
کمیته کارشناسی حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران	تأیید:		مشخصات فنی سرسپری
مهندسین مشاور دانش پژوهان هنگام	تهییه:	معاونت حمل و نقل و ترافیک	صفحه ۳۷ از ۵۶

-**بالی کردن مهار ابتدایی:** بالی کردن مهار ابتدایی اختیاری و بنا به صلاح‌دید طراح انجام می‌شود. در صورت نیاز به بالی کردن، بیشترین شدت بالی‌شدنگی مجاز باید  $1:25$  است. میزان عقب‌زدگی در این حالت برای طول  $1524$  سانتیمتر (طول  $4$  سپر متعارف)  $61$  سانتیمتر و برای طول  $1143$  سانتیمتر (طول  $3$  سپر متعارف)  $45$  سانتیمتر باید باشد.

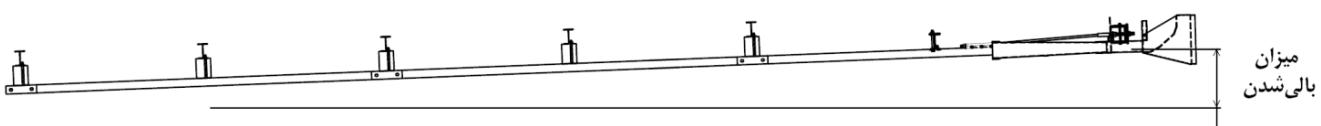


تصویر ۴۹: نصب مهار ابتدایی به صورت بالی (عقب‌رفته)

-**مشخصات پایه‌ها:** مشخصات پایه اول و دوم باید مشابه تصاویر (۵۳) و (۵۴) باشند. مشخصات سایر پایه‌ها مشابه مشخصات فنی پایه قوی تیپ مطابق بند (۶) دستورالعمل ۶-۸-۳۱۲/۲ است.

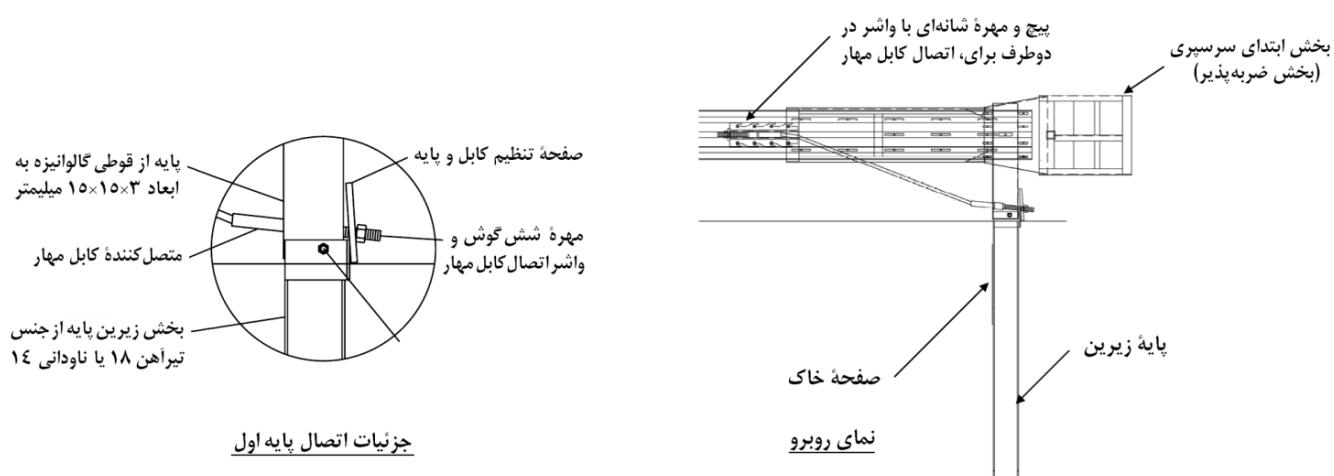


۶-۸-۳۱۲/۵	سنده:	 <b>پیوست ۶</b> <b>مشخصات فنی سرسپری</b> <b>معاونت حمل و نقل و ترافیک</b> <b>صفحه ۳۸ از ۵۶</b>
شورای عالی فنی شهرداری تهران	تصویب:	
کمیته کارشناسی حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران	تأیید:	
مهندسين مشاور دانش پژوهان هنگام	تذهیه:	

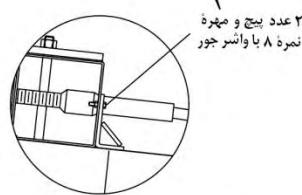

جزئیات اتصال سرسپری به پایه

تصویر ۱۵: جزئیات مربوط به اتصال سرسپری با پایه اول

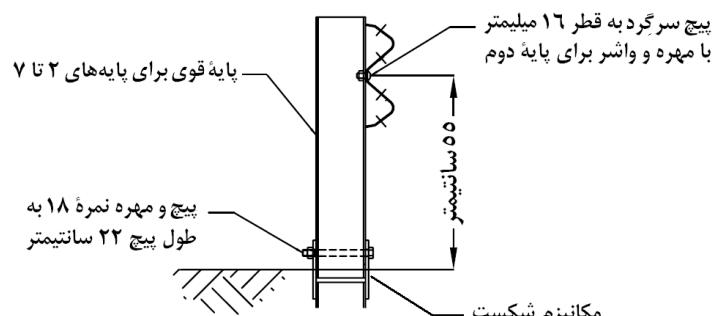

تصویر ۱۶: مشخصات پایه دوم پس از سرسپری

۶-۸-۳۱۲/۵	سنده:	 معاونت حمل و نقل و ترافیک	نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران
شورای عالی فنی شهرداری تهران	تصویب:		<b>پیوست ۶</b>
کمیته کارشناسی حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران	تأیید:		<b>مشخصات فنی سرسپری</b>
مهندسین مشاور دانش پژوهان هنگام	تهیيه:		صفحه ۳۹ از ۵۶

## پیوست ۷: کاربرگ‌های نظارت بر ساخت، نصب و تعمیر و نگهداری حفاظها و ضربه‌گیرها

- کاربرگ ۱: بازرسی مراحل ساخت و نصب گاردریل
- کاربرگ ۲: چون ساخت گاردریل
- کاربرگ ۳: بازرسی دورهای تعمیر و نگهداری گاردریل
- کاربرگ ۴: بازرسی تعمیر و نگهداری (وقوع حادثه) گاردریل
- کاربرگ ۵: بازرسی مراحل ساخت حفاظ بتنی پیش‌آخته
- کاربرگ ۶: نظارت مراحل نصب حفاظ بتنی پیش‌آخته
- کاربرگ ۷: نظارت تعمیر و نگهداری حفاظ بتنی پیش‌آخته
- کاربرگ ۸: بازرسی مراحل ساخت ضربه‌گیر
- کاربرگ ۹: بازرسی مراحل نصب ضربه‌گیر
- کاربرگ ۱۰: بازرسی دورهای و تعمیر و نگهداری ضربه‌گیر

۶-۸-۳۱۲/۵	سنده:	نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران پیوست ۷ کاربرگ‌های نظارت بر حفاظها و ضربه‌گیرها	
شورای عالی فنی شهرداری تهران	تصویب:	 کمیته کارشناسی حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران	معاونت حمل و نقل و ترافیک
مهندسين مشاور دانش پژوهان هنگام	تأیید:		
	تپهیه:		صفحه ۴۰ از ۵۶



معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

کاربرگ شماره یک

بازرگی ساخت و نصب گاردریل

شماره:

تاریخ:

صفحه:

**مشخصات عمومی گاردریل**

.....	تاریخ نصب:.....	تیپ گاردریل: .....	.....	.....	.....
.....	نشانی محل نصب:.....	.....	.....	.....	منطقه:.....
.....	نام ناظر:.....	دستگاه نظارت:.....	.....	.....	نام کارفرما:.....
.....	شماره اکیپ اجرا:.....	نام سر اکیپ:.....	.....	.....	نام پیمانکار:.....
(X: ..... Y: .....)	نقطه پایان: (..... X: ..... Y: .....)	نقطه شروع: (..... X: ..... Y: .....)	مشخصات جغرافیایی گاردریل (GPS):	.....	.....

ملاحظات	بازرسی		چکلیست	
	نتیجه	تاریخ بازرسی		
<b>کنترل مصالح مصرفی</b>				
<b>الف: سپر گاردریل</b>				
	<input checked="" type="checkbox"/> تأیید <input type="checkbox"/> عدم تأیید		۱- استفاده از ورق فولادی استاندارد st37 برای سپر به ضخامت ۳ میلی متر	
	<input checked="" type="checkbox"/> تأیید <input type="checkbox"/> عدم تأیید		۲- کنترل مشخصات فنی سپر (خم ورق، پانچها، فواصل پانچ و برش استاندارد)	
	<input checked="" type="checkbox"/> تأیید <input type="checkbox"/> عدم تأیید		۳- کنترل پوشش گالوانیزه سپر (پوشش کامل لایه، چسبندگی مناسب، عدم تورم لایه گالوانیزه)	
	<input checked="" type="checkbox"/> تأیید <input type="checkbox"/> عدم تأیید		۴- نتیجه آزمایش ضخامت لایه گالوانیزه در پنج نقطه سپر	
<b>ب: پایه و لقمه گاردریل</b>				
	<input checked="" type="checkbox"/> تأیید <input type="checkbox"/> عدم تأیید		۵- کنترل استفاده از پایه و لقمه با پروفیل استاندارد	
	<input checked="" type="checkbox"/> تأیید <input type="checkbox"/> عدم تأیید		۶- کنترل مشخصات فنی پایه (طول، پانچ، برش و جوش) با توجه به تیپ حفاظ	
	<input checked="" type="checkbox"/> تأیید <input type="checkbox"/> عدم تأیید		۷- کنترل مشخصات فنی لقمه (پروفیل، طول، پانچ و برش) با توجه به تیپ حفاظ	
	<input checked="" type="checkbox"/> تأیید <input type="checkbox"/> عدم تأیید		۸- کنترل پوشش گالوانیزه پایه و لقمه (پوشش کامل لایه، چسبندگی مناسب، عدم تورم لایه گالوانیزه)	
	<input checked="" type="checkbox"/> تأیید <input type="checkbox"/> عدم تأیید		۹- نتیجه آزمایش ضخامت لایه گالوانیزه در پنج نقطه پایه، صفحه خاک و لقمه	
<b>ج: اتصالات و سایر اجزا</b>				
	<input checked="" type="checkbox"/> تأیید <input type="checkbox"/> عدم تأیید		۱۰- استفاده از پیچ و مهره مناسب برای اتصال سپرهای بـ یکدیگر (هشت پیچ) طبق مشخصات فنی	
	<input checked="" type="checkbox"/> تأیید <input type="checkbox"/> عدم تأیید		۱۱- استفاده از پیچ و مهره مناسب برای اتصال پایه و سپر و لقمه (شش ضلعی) طبق مشخصات فنی	
	<input checked="" type="checkbox"/> تأیید <input type="checkbox"/> عدم تأیید		۱۲- نتیجه آزمایش موردی ضخامت لایه گالوانیزه اتصالات (پنج نمونه در هر ... متر)	
	<input checked="" type="checkbox"/> تأیید <input type="checkbox"/> عدم تأیید		۱۳- کنترل استفاده از گل گاردریل (شیرنگ)	
	<input checked="" type="checkbox"/> تأیید <input type="checkbox"/> عدم تأیید		۱۴- کنترل استفاده از سرسپری مطابق استاندارد با هماهنگی کارفرما	



..... شماره: معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران  
 ..... تاریخ: ادامه کاربرگ شماره یک  
 ..... از صفحه: بازرگانی دوره ساخت و نصب گاردین

### معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

ادامه کاربرگ شماره یک

بازرگانی دوره ساخت و نصب گاردین

ملاحظات	بازرسی		چکلیست
	نتیجه	تاریخ بازرگانی	
<b>بازدید از عملیات نصب (ناظر از نصب در محل نصب)</b>			
	<input checked="" type="checkbox"/> تأیید <input type="checkbox"/> عدم تأیید		۱۵- کنترل لزوم نصب گاردین
	<input checked="" type="checkbox"/> تأیید <input type="checkbox"/> عدم تأیید		۱۶- کنترل انتخاب نوع گاردین (تیپ)
	<input checked="" type="checkbox"/> تأیید <input type="checkbox"/> عدم تأیید		۱۷- استفاده از اکیپ نصب استاندارد و با مهارت
	<input checked="" type="checkbox"/> تأیید <input type="checkbox"/> عدم تأیید		۱۸- رعایت اینمنی حین نصب و استفاده از تجهیزات اینمنی استاندارد
	<input checked="" type="checkbox"/> تأیید <input type="checkbox"/> عدم تأیید		۱۹- استفاده از تجهیزات نصب استاندارد و مورد تأیید کارفرما
	<input checked="" type="checkbox"/> تأیید <input type="checkbox"/> عدم تأیید		۲۰- کنترل محل نصب گاردین طبق مشخصات فنی (بررسی محل نصب پایه گاردین با توجه به موقعیت)
	<input checked="" type="checkbox"/> تأیید <input type="checkbox"/> عدم تأیید		۲۱- کنترل عمق نصب پایه و ارتفاع نصب سپر، مطابق مشخصات فنی با توجه به تیپ گاردین
	<input checked="" type="checkbox"/> تأیید <input type="checkbox"/> عدم تأیید		۲۲- کنترل فواصل و جهت پایه ها، مطابق مشخصات فنی با توجه به تیپ گاردین
	<input checked="" type="checkbox"/> تأیید <input type="checkbox"/> عدم تأیید		۲۳- کنترل نصب قائم و مستحکم پایه (حسب مورد در خاک با تراکم مناسب یا روی بتن)
	<input checked="" type="checkbox"/> تأیید <input type="checkbox"/> عدم تأیید		۲۴- کنترل نصب محکم سپرها به یکدیگر
	<input checked="" type="checkbox"/> تأیید <input type="checkbox"/> عدم تأیید		۲۵- کنترل نصب محکم سپرها روی پایه و لقمه
	<input checked="" type="checkbox"/> تأیید <input type="checkbox"/> عدم تأیید		۲۶- کنترل همپوشانی سپرها (جهت و طول)
	<input checked="" type="checkbox"/> تأیید <input type="checkbox"/> عدم تأیید		۲۷- کنترل نصب گل گاردین (محل نصب، جهت و استحکام)
	<input checked="" type="checkbox"/> تأیید <input type="checkbox"/> عدم تأیید		۲۸- کنترل نصب سرسپری مورد تأیید کارفرما (محل نصب، جهت، ارتفاع نصب، قابلیت دید و استحکام)
	<input checked="" type="checkbox"/> تأیید <input type="checkbox"/> عدم تأیید		۲۹- کنترل نظافت گاردین و محل حفاظ پس از نصب
	<input checked="" type="checkbox"/> تأیید <input type="checkbox"/> عدم تأیید		۳۰- کنترل و تأیید نقشه چون ساخت گاردین (شامل موقعیت گاردین، محل نصب، موقعیت موانع، تیپ حفاظ، نوع پایه، ارتفاع سپر، جهت ترافیک و ...)
	<input checked="" type="checkbox"/> تأیید <input type="checkbox"/> عدم تأیید		۳۱- تکمیل و تحویل کاربرگ مشخصات عمومی گاردین

### تأیید اطلاعات فرم

..... پیمانکار: ..... ..... مهر و امضا:	..... ناظر مقیم: ..... ..... مهر و امضا:	..... دستگاه ناظر: ..... ..... مهر و امضا:	..... کارفرما: ..... ..... مهر و امضا:
..... تاریخ: ...../...../.....	..... تاریخ: ...../...../.....	..... تاریخ: ...../...../.....	..... تاریخ: ...../...../.....

## معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران



..... شماره:

کاربرگ شماره ۲

..... تاریخ:

چون ساخت گاردriel

..... صفحه:

## مشخصات عمومی گاردriel

..... تاریخ نصب اولیه:	..... تیپ گاردriel:	..... شماره گاردriel:
..... نشانی محل نصب:	..... ناحیه:	..... منطقه:
(X: .....، Y: .....)	نقطه شروع: (X: .....، Y: .....)	مشخصات جغرافیایی گاردriel (GPS):
..... نام ناظر:	..... دستگاه نظارت:	..... نام کارفرما:
..... شماره اکیپ اجرا:	..... نام سر اکیپ:	..... نام پیمانکار:

## مشخصات عمومی معتبر

نام معتبر: ..... نشانی معتبر: ..... جهت ترافیک: یک طرفه  دو طرفه   
 نوع معتبر: آزادراه  بزرگراه  شریانی  محلی  جمع‌کننده   
 فاصله تأثیر طولی مجاز معتبر: ..... (Km/h) میزان تردد روزانه معتبر: ..... (ADT) (سانتیمتر)

## مشخصات فنی گاردriel

کروکی محل نصب حفاظ:

مشخصات گاردriel:  
 تیپ گاردriel: ..... ضربه‌پذیری: انعطاف‌پذیر  نیمه‌صلب   
 طول: ..... (متر) میزان انحراف دینامیکی مجاز: ..... (سانتیمتر)  
 مانع خطرآفرین: ..... حداقل فاصله مانع تا سواره رو: ..... (سانتیمتر)  
 نوع سپر: دوموج  سه‌موج  ارتفاع نصب سپر از معتبر: ..... (سانتیمتر)  
 نوع پایه: ضعیف  قوی  فاصله نرمال پایه‌ها: ..... (سانتیمتر)  
 کل طول پایه: ..... (سانتیمتر) طول بخش مدفون: ..... (سانتیمتر)  
 نوع لقمه: ..... اندازه ..... (سانتیمتر) جنس ..... (سانتیمتر)  
 روش ایمن‌سازی ابتدا و انتهای: .....  
 خروج از ناحیه بازیابی  سرسپری  بالی‌کردن حفاظ استفاده از .....  
 ضربه‌گیر  جزئیات روش ایمن‌سازی: .....  
 سایر اجزاء: .....  
 گل گاردriel: ..... سرسپری: ..... بخش تبدیلی: .....  
 سایر مشخصات گاردriel: .....

## تأیید اطلاعات فرم

..... بیمانکار: ..... ..... مهر و امضا:	..... ناظر مقیم: ..... ..... مهر و امضا:	..... دستگاه نظارت: ..... ..... مهر و امضا:	..... کارفرما: ..... ..... مهر و امضا:
..... تاریخ: ...../...../.....	..... تاریخ: ...../...../.....	..... تاریخ: ...../...../.....	..... تاریخ: ...../...../.....

**توضیح:** هر بخش گاردriel باید با شماره سریال منفردی از سایر بخش‌ها تمایز شود تا اطلاعات مربوط به آن قابل پیگیری باشد. شماره سریال هر بخش گاردriel باید، پشت سپر در ابتدا و انتهای حفاظ، نوشته شود. طول هر بخش گاردriel ۵۰ متر مفروض است. گاردriel‌های با طول بیشتر از ۵۰ متر، باید برای هر بخش ۵۰ متری، شماره سریال مجزا داشته باشند.



## مشخصات عمومی گاردriel

.....	تاریخ نصب:.....	.....	.....	.....
.....	نام محل نصب:.....	.....	.....	.....
.....	دستگاه نظارت:.....	.....	.....	.....
.....	نام سر اکیپ:.....	.....	.....	.....
(X: ..... Y: .....)	نقطه شروع: (..... X: ..... Y: .....)	.....	مشخصات جغرافیایی گاردriel (GPS): (.....)	.....

## موارد بازدید

.....	.....	.....	.....	.....
<b>بررسی تغییرات کارکردی گاردriel در بخش مورد بررسی (حداکثر به طول ۵۰ متر)</b>				

اولویت	اقدامات	وضعیت	موارد مورد بررسی
□۳ □۲ □۱	.....	دارد <input type="checkbox"/> ندارد <input type="checkbox"/>	بررسی لزوم استفاده از گاردriel با توجه به موقعیت کنونی معتبر و موافق موجود
□۳ □۲ □۱	.....	□۶ □۵ □۴ □۳ □۲ □۱	تعیین تیپ گاردriel مورد نیاز با توجه به موقعیت کنونی معتبر و موافق موجود
□۳ □۲ □۱	.....	تغییر ارتفاع سطح معتبر <input type="checkbox"/> تغییر جهت ترافیک <input type="checkbox"/> تغییر موانع خطرآفرین <input type="checkbox"/> تغییر جداول <input type="checkbox"/> سایر <input type="checkbox"/>	بررسی تغییرات محیطی معتبر که موجب تغییر کارکردی گاردriel می‌شوند.

## بررسی نواقص اجزای گاردriel در بخش مورد بررسی (حداکثر به طول ۵۰ متر)

اولویت	مواردی که باید اصلاح شوند.	نواقص	اجزای مورد بررسی
□۳ □۲ □۱	تعداد پایه تعویضی: .....	تعداد پایه شکسته، جدنشده یا غیراستاندارد: .....	پایه‌ها:
□۳ □۲ □۱	تعداد پایه ترمیمی: .....	تعداد پایه‌های خم شده (کج)، نامستحکم: .....	بررسی تعداد موارد نقص پایه‌ها
□۳ □۲ □۱	تعداد لقمه تعویضی: .....	تعداد لقمه خراب، نامستحکم یا غیر استاندارد: .....	لقمه‌ها:
□۳ □۲ □۱	تعداد لقمه ترمیمی: .....	لقمه فرسوده، زنگزده یا با پوشش نامناسب: .....	بررسی تعداد لقمه‌ها یا فاصله‌اندازهای ناقص یا خراب (تعداد موارد)
□۳ □۲ □۱	تعداد سپرهای تعویضی: .....	تعداد سپر جدنشده، پاره شده یا نامستحکم: .....	سپرهای:
□۳ □۲ □۱	تعداد سپرهای ترمیمی: .....	تعداد سپر فرسوده، زنگزده یا با پوشش نامناسب: .....	بررسی وضعیت سپرهای (تعداد موارد)
□۳ □۲ □۱	تعداد سپرهای تعویضی: .....	تعداد سپر خم شده خفیف ..... و خم شده شدید .....	
□۳ □۲ □۱	تعداد سپرهای ترمیمی: .....	طول بیشترین تغییر ارتفاع سپر: ..... سانتیمتر طول بیشترین خروج از همترازی سپر: ..... سانتیمتر	
□۳ □۲ □۱	تعداد پیچ و مهره سپر: .....	تعداد کسری پیچ و مهره اتصال سپرها به یکدیگر: .....	بررسی نواقص اتصالات (تعداد موارد)
□۳ □۲ □۱	تعداد پیچ و مهره پایه: .....	تعداد کسری پیچ و مهره اتصال لقمه، پایه و سپر : .....	
□۳ □۲ □۱	تعداد تعویضی: .....	تعداد گل گاردriel شکسته، خراب یا بدون بازتاب: .....	بررسی نواقص گل گاردriel و شرینگ (تعداد موارد)
□۳ □۲ □۱	تعداد ترمیمی: .....	تعداد گل گاردriel کثیف یا با بازتاب نور ضعیف: .....	
□۳ □۲ □۱	تعداد موارد نصب مجدد: .....	تعداد پایه‌های نصب شده در زمین با تراکم کم: .....	بررسی محل نصب (تعداد موارد)
□۳ □۲ □۱	تعداد موارد نیاز به تغییر: .....	تعداد نصب پایه در موقعیت نامناسب نسبت به جدول: .....	
□۳ □۲ □۱	شرح دهید: .....	نام ببرید: .....	سایر معایب گاردriel



..... شماره: معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران  
..... تاریخ: ادامه کاربرگ شماره ۳  
..... از ..... صفحه: بازرسی دوره‌ای تعمیر و نگهداری گاردربل

### نوع و اولویت خرابی

شدت خرابی و اولویت‌بندی تعمیر	خرابی نوع ۱	خرابی نوع ۲	خرابی نوع ۳	اتصالات	قطعه تبدیلی	گل گاردربل	سرسپری	لقمه	پایه	سپر
معایب اولویت یک (فوری) گاردربل	<input type="checkbox"/>									
معایب اولویت ۲ گاردربل	<input type="checkbox"/>									
معایب اولویت ۳ گاردربل	<input type="checkbox"/>									

### اقدامات

مهلت اقدام: بلا فاصله <input type="checkbox"/>	کمتر از ۱۲ ساعت <input type="checkbox"/>	کمتر از ۲۴ ساعت <input type="checkbox"/>	حداکثر یک هفته <input type="checkbox"/>	حداکثر یک ماه <input type="checkbox"/>
سایر: .....				

نام کارفرما: ..... سمت: ..... مهر و امضاء: ..... تاریخ و ساعت: .....	نام پیمانکار: ..... سمت: ..... مهر و امضاء: ..... تاریخ و ساعت اقدام: .....	نام ناظر عالی: ..... سمت: ..... مهر و امضاء: ..... تاریخ و ساعت: .....
---	--	---

**توضیح:** هر بخش گاردربل باید با شماره سریال منفردی از سایر بخش‌ها متمایز شود تا اطلاعات مربوط به آن قابل پیگیری باشد. شماره سریال هر بخش گاردربل باید، پشت سپر در ابتدا و انتهای حفاظ، نوشته شود. طول هر بخش گاردربل ۵۰ متر مفروض است. گاردربل‌های با طول بیشتر از ۵۰ متر، باید برای هر بخش ۵۰ متری، شماره سریال مجزا داشته باشند.



شماره:  
تاریخ:  
صفحه:  
از .....

## مشخصات عمومی گاردربل

تاریخ نصب:	نام محل تصادف:	شماره گاردربل:
.....	.....	.....
نام ناظر:	دستگاه نظارت:	نام کارفرما:
.....	.....	.....
شماره اکیپ اجرا:	نام سر اکیپ:	نام پیمانکار:
(X: ..... Y: .....)	نقطه شروع:	مشخصات جغرافیایی گاردربل (GPS):

## مشخصات محل تصادف

شماره گاردربل ها مورد تصادف:	طول محل مورد تصادف:	.....
زمان اطلاع رسانی:	زمان وقوع حادثه:	..... ساعت: ..... : .....
زمان اقدام:	زمان بازدید محل:	..... ساعت: ..... : .....

## بررسی تعییرات کارکردی گاردربل در محل وقوع حادثه (بخش مورد بررسی)

موارد مورد بررسی	وضعیت	اقدامات	اولویت
لزوم استفاده از گاردربل با توجه به موقعیت کنونی معبر و موانع موجود	<input checked="" type="checkbox"/> دارد <input type="checkbox"/> ندارد	.....	□۳ □۲ □۱
تعیین تیپ گاردربل مورد نیاز با توجه به موقعیت کنونی معبر و موانع موجود	□۶ □۵ □۴ □۳ □۲ □۱	.....	□۳ □۲ □۱
تعییرات محیطی معبر که موجب تعییر کارکردی گاردربل می شوند.	تعییر ارتفاع سطح معبر <input checked="" type="checkbox"/> تعییر جهت ترافیک <input checked="" type="checkbox"/> تعییر موانع خطرآفرین <input checked="" type="checkbox"/> تعییر جداول <input checked="" type="checkbox"/> سایر <input checked="" type="checkbox"/>	.....	□۳ □۲ □۱

## بررسی نواقص اجزای گاردربل در محل وقوع حادثه (بخش مورد بررسی)

اجزای مورد بررسی	نواقص	اولویت	مواردی که باید اصلاح شوند.
پایهها:	تعداد پایه شکسته، جدا شده یا غیراستاندارد: ..... تعداد پایه های خم شده (کچ) نامستحکم: ..... تعداد پایه فرسوده، زنگزده یا بدون پوشش: .....	□۳ □۲ □۱	تعداد پایه تعویضی: .....
بررسی تعداد موارد نقص پایه ها	تعداد لقمه خراب، نا مستحکم یا غیر استاندارد: ..... لقمه فرسوده، زنگزده یا با پوشش نامناسب: .....	□۳ □۲ □۱	تعداد لقمه تعویضی: .....
لقمه ها:	تعداد لقمه ها یا فاصله اندازه های ناقص یا خراب (تعداد موارد)	□۳ □۲ □۱	تعداد لقمه ترمیمی: .....
سپرهای:	تعداد سپر جدا شده، پاره شده یا نامستحکم: ..... تعداد سپر فرسوده، زنگزده یا پوشش نامناسب: ..... تعداد سپر خم شده خفیف ..... و خم شده شدید ..... طول بیشترین تعییر ارتفاع سپر: ..... سانتیمتر طول بیشترین خروج از هم ترازی سپر: ..... سانتیمتر	□۳ □۲ □۱	تعداد سپرهای تعویضی: .....
بررسی وضعیت سپرهای (تعداد موارد)	.....	□۳ □۲ □۱	تعداد سپرهای ترمیمی: .....
اتصالات:	تعداد کسری بیچ و مهره اتصال سپرها به یکدیگر: ..... تعداد کسری بیچ و مهره اتصال لقمه، پایه و سپر: .....	□۳ □۲ □۱	تعداد پیچ و مهره سپر: .....
بررسی نواقص اتصالات (تعداد موارد)	.....	□۳ □۲ □۱	تعداد پیچ و مهره پایه: .....
بررسی نواقص گل گاردربل و شبرنگ	تعداد گل گاردربل شکسته یا خراب: .....	□۳ □۲ □۱	تعویضی: ..... و ترمیمی: .....
محل نصب:	تعداد پایه های نصب شده در زمین با تراکم کم: ..... نصب پایه در موقعیت نامناسب نسبت به جدول: .....	□۳ □۲ □۱	تعداد موارد نصب مجدد: .....
بررسی نواقص محل نصب (تعداد موارد)	.....	□۳ □۲ □۱	تعداد موارد نیاز به تغییر: .....
سایر معایب گاردربل	نام بربید: .....	□۳ □۲ □۱	شرح دهید: .....



..... شماره: معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران  
 ..... تاریخ: ادامه کاربرگ شماره ۴  
 ..... از صفحه: بازرسی تعمیر و نگهداری (وقوع حادثه) گاردربل

### نوع و اولویت خرابی

شدت خرابی و اولویت‌بندی تعمیر	خرابی نوع یک	خرابی نوع ۲	خرابی نوع ۳	اتصالات
معایب اولویت یک (فوری) گاردربل	سرسپری	گل گاردربل	قطعه تبدیلی	<input type="checkbox"/> اتصالات
معایب اولویت ۲ گاردربل	سرسپری	گل گاردربل	قطعه تبدیلی	<input type="checkbox"/> اتصالات
معایب اولویت ۳ گاردربل	سرسپری	گل گاردربل	قطعه تبدیلی	<input type="checkbox"/> اتصالات
<b>اقدامات</b>				
..... مهلت اقدام: بلا فاصله	..... حداقل یک هفته	..... حداقل یک ماه	..... کمتر از ۲۴ ساعت	..... کمتر از ۱۲ ساعت
..... سایر:				
..... نام پیمانکار اقدام‌کننده: ..... ..... سمت: ..... ..... مهر و امضاء: ..... ..... تاریخ و ساعت: .....	..... نام ناظر مقیمه: ..... ..... سمت: ..... ..... مهر و امضاء: ..... ..... تاریخ و ساعت: .....	..... نام پیمانکار: ..... ..... سمت: ..... ..... مهر و امضاء: ..... ..... تاریخ و ساعت اقدام: .....	..... نام کارفرما: ..... ..... سمت: ..... ..... مهر و امضاء: ..... ..... تاریخ و ساعت ابلاغ: .....	

شماره: معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران  
 تاریخ: کاربرگ شماره ۵  
 صفحه: بازرسی مراحل ساخت حفاظ بتی پیش ساخته از



نام پیمانکار سازنده:  
 آدرس کارگاه:

شکل حفاظ:  نیوجرسی  F شکل  ارتفاع حفاظ: ۸۱۰ میلی متر  ۱۰۷۰ میلی متر

ملاحظات	بازرسی			چک لیست
	نام و امضای ناظر	نتیجه (تأیید/عدم تأیید)	تاریخ	
<b>کنترل مصالح مصرفی</b>				
		<input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر		-۳۲- گواهینامه صلاحیت تولید بتن یا قطعات بتنی کارخانه سازنده
		<input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر		-۳۳- نتیجه آزمایش کشش و تعییر شکل آرماتور
		<input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر		-۳۴- وضعیت دانه بندی مصالح سنگی نسبت به گراف استاندارد
<b>بازدید قالب‌بندی (در صورت حضور ناظر مقیم در کارخانه)</b>				
		<input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر		-۳۵- ابعاد قالب: (عرض بالا، عرض پایین، ارتفاع نقطه شکست و ارتفاع کل)
		<input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر		-۳۶- ضخامت ورق قالب
		<input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر		-۳۷- تکیه گاه پایه قالب
		<input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر		-۳۸- صافی و عدم تاییدگی
		<input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر		-۳۹- تراز قالب
		<input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر		-۴۰- تمیزی و نظافت قالب
		<input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر		-۴۱- تمهیدات باز کردن قالب
		<input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر		-۴۲- شیارها و درزها
<b>بازدید اتصالات و آرماتوربندی (در صورت حضور ناظر مقیم در کارخانه)</b>				
		<input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر		-۴۳- انطباق تعداد، نمره و موقعیت آرماتورها با نقشه های اجرایی
		<input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر		-۴۴- حلقه های اتصال قطعات
		<input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر		-۴۵- لوله میل مهاری
		<input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر		-۴۶- خم و همپوشانی میلگرد ها
		<input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر		-۴۷- پوشش میلگرد ها



..... شماره: معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران  
 ..... تاریخ: ادامه کاربرگ شماره ۵  
 ..... از صفحه: بازرگانی مراحل ساخت حفاظت بتنی پیش ساخته

ملاحظات	بازرسی			چک لیست
	نام و امضای ناظر	نتیجه (تأیید/عدم تأیید)	تاریخ	
<b>بازدید بتن ریزی</b>				
		<input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر		۴۸- نتیجه آزمایش طرح اختلاط بتن توسط آزمایشگاه مورد قبول کارفرما
		<input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر		۴۹- اسلام پ (روانی) بتن
		<input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر		۵۰- مقاومت فشاری نمونه مکعبی
		<input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر		۵۱- سختی بتن به هنگام باز کردن قالب
<b>کنترل نهایی</b>				
		<input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر		۵۲- وجود شن زدگی یا کرم خودگی
		<input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر		۵۳- وجود ترک
		<input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر		۵۴- صاف بودن سطوح
		<input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر		۵۵- نرم شدگی گوشاهای تیز
		<input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر		۵۶- ابعاد نهایی قطعه
		<input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر		۵۷- حلقه های اتصال
		<input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر		۵۸- میل مهار
		<input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر		۵۹- نتیجه آزمایش کرگیری بتن سخت شده
		<input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر		۶۰- تعداد و قطر آرماتورهای مصرفی به روش اولتراسونیک
		<input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر		۶۱- وضعیت نگهداری قطعات انبار شده
<b>امضای دستگاه نظارت</b>			<b>تاریخ بررسی دستگاه نظارت</b>	



## معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

شماره:

کاربرگ شماره ۶

تاریخ:

## ناظارت مراحل نصب حفاظ بتنی پیش ساخته

صفحه:

از

نام پیمانکار مجری:

نام پروژه:

شماره قرارداد:

منطقه: ..... ناحیه: ..... محل: ..... محل نصب:  کنار معبر  میانه معبرنشانی توصیفی محل نصب حفاظ: .....  
کد GPS نقطه ابتدای محدوده نصب حفاظ: (X: .....، Y: .....)

کد GPS نقطه انتهای محدوده نصب حفاظ: (X: .....، Y: .....)

شماره قطعه (قطعه ابتدایی، قطعه یک در نظر گرفته شود): .....

موارد بازدید	نتیجه بازرگانی (تأیید/عدم تأیید)	ملاحظات (مقادیر اندازه‌گیری شده در این محل ثبت گردد)
<b>کنترل مشخصات عمومی قطعه</b>		
- ۱- شکل حفاظ (نیوجرسی/F/شکل)	<input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر	
- ۲- ارتفاع حفاظ (۱۰۷۰/۸۱۰ میلی‌متر)	<input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر	
- ۳- طول قطعه	<input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر	
- ۴- عرض بالا (A)	<input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر	
- ۵- عرض پایین (E)	<input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر	
- ۶- ارتفاع نقطه شکست (C)	<input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر	
- ۷- (D)	<input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر	
- ۸- (H)	<input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر	
- ۹- وزن قطعه	<input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر	
<b>کنترل شکل ظاهری قطعه</b>		
- ۱۰- وجود شنزدگی یا کرم‌خوردگی	<input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر	
- ۱۱- وجود ترک یا شکستگی	<input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر	
- ۱۲- صاف بودن سطوح	<input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر	
- ۱۳- نرم شدگی گوششهای تیز	<input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر	
<b>کنترل شیارها و درزها</b>		
- ۱۴- شرایط فیزیکی	<input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر	
- ۱۵- موقعیت و ابعاد	<input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر	
<b>کنترل سیستم اتصال قطعات به یکدیگر و مهار به زمین</b>		
- ۱۶- حلقه‌های اتصال قطعات به یکدیگر	<input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر	
- ۱۷- لوله میل مهاری	<input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر	
- ۱۸- مشخصات حلقه و پین/قلاب و حلقه	<input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر	
<b>بازدید انتقال و انبارداری</b>		
- ۱۹- وضعیت نقل و انتقال قطعات	<input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر	



معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

ادامه کاربرگ شماره ۶


شماره:

تاریخ:

صفحه: از

ناظارت مراحل نصب حفاظ بتی پیش ساخته

ملاحظات (مقادیر اندازه گیری شده در این محل ثبت گردد)	نتیجه بازرسی (تأیید/عدم تأیید)	موارد بازدید
<b>بازدید بستر نصب</b>		
	<input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر	۲۰- پیاده سازی محور طولی نصب
	<input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر	۲۱- استحکام بستر
<b>بازدید نصب</b>		
	<input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر	۲۲- استقرار افقی قطعات (خروج از محور)
	<input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر	۲۳- استقرار ارتفاعی قطعات نسبت به یکدیگر
	<input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر	۲۴- اتصالات قطعات به یکدیگر
	<input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر	۲۵- مهار قطعات در زمین
<b>کنترل نهایی (پس از نصب)</b>		
	<input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر	۲۶- شکستگی یا آسیب دیدگی قطعه
امضای دستگاه ناظرت	نام و امضای ناظر	تاریخ بازرسی

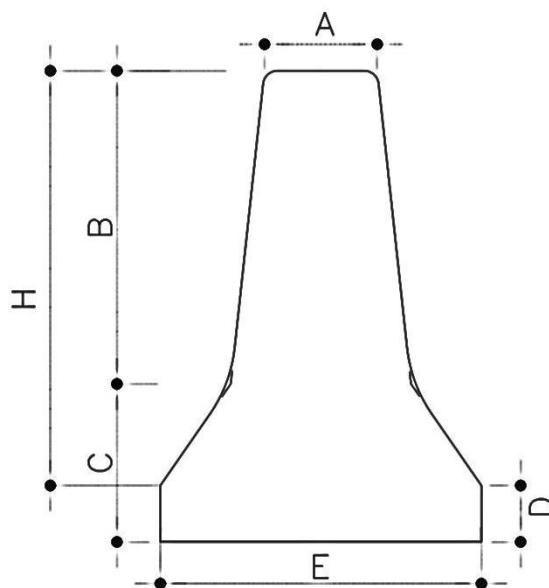

تصویر ۳۵: راهنمایی برای کنترل ابعاد حفاظ بتی پیش ساخته



## معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

کاربرگ شماره ۷

شماره:

تاریخ:

صفحه: از ..... صفحه ..... بازرسی دوره‌ای حفاظت بتنی پیش‌ساخته

## مشخصات عمومی

نشانی توصیفی نقطه ابتدای محدوده نصب:

روش اتصال قطعه به قطعه بعدی: <input type="checkbox"/> حلقه و پین <input type="checkbox"/> کام و زبانه	شکل <input type="checkbox"/> نیوجرسی <input type="checkbox"/> F
مهار در زمین: <input type="checkbox"/> دارد <input type="checkbox"/> ندارد	ارتفاع حفاظ: <input type="checkbox"/> ۸۱۰ میلی‌متر <input type="checkbox"/> ۱۰۷۰ میلی‌متر
محل نصب: <input type="checkbox"/> کنار معبر <input type="checkbox"/> میانه معبر	تاریخ نصب حفاظ:
کد GPS نقطه انتهای محدوده نصب حفاظ: (X: .....، Y: .....)	کد GPS نقطه ابتدای محدوده نصب حفاظ: (X: .....، Y: .....
سایر موارد:	شماره قطعه (قطعه ابتدایی، قطعه یک در نظر گرفته شود): .....

## اندازه‌گیری‌های مربوط به عملکرد حفاظ بتنی در ارزیابی دوره‌ای

وضعیت کلی	پارامتر مورد بررسی	ج.	تأیید/ عدم تأیید	الویت انجام تعمیرات درجا	شرح انجام تعمیرات	شرح انجام تعمیرات موکول شده
-----------	--------------------	----	------------------	--------------------------	-------------------	-----------------------------

۱	موضوعیت وجود حفاظ	<input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر				
۲	امکان مشاهده حفاظ در طول روز و شب (عدم وجود مانع)	<input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر				

وضعیت ظاهری	بررسی ارتفاع نقطه شکست قطعه	مقایسه ارتفاع قطعه با ارتفاع اینمن (۷۴۰ میلی‌متر)	وضعیت ظاهری قطعه	الویت انجام تعمیر	شرح انجام تعمیر <sup>۱</sup>	شرح انجام تعمیرات موکول شده
۳			<input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر			
۴			<input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر			
۵			<input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر			

وضعیت قطعه نسبت به قطعه بعدی	افست محور به محور	فاصله طولی	وضعیت اتصالات	کافیت و سلامت وضعیت اتصال به بستر	امضای دستگاه نظارت
۶			<input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر		
۷			<input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر		
۸			<input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر		

وضعیت اتصال به بستر	تاریخ بازرسی	نام و امضا ناظر	امضای دستگاه نظارت

۱: ستون مربوطه با تقسیم‌بندی زیر تکمیل شود. ۱- درجا ۲- حداقل ۱۲ ساعت ۳- حداقل ۲ روز ۴- حداقل ۴ روز ۵- حداقل یک هفته

## معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

کاربرگ شماره ۸

بازرسی مراحل ساخت ضربه‌گیر



شماره:

تاریخ:

صفحه: از

## مشخصات عمومی

نام و کد محصول: ..... آدرس کارگاه: .....	نام پیمانکار سازنده: .....
مشخصات محصول مورد بازدید	

## نوع تیپ مورد استفاده:

- ظرفیت هر تیپ  
 ۳۲۰ کیلوگرم  
 ۶۴۰ کیلوگرم  
 ۹۶۰ کیلوگرم

سایر (نام ببرید): .....

## کنترل مواد اولیه

پارامتر مورد بررسی	اندازه‌گیری در زمان بازرسی	مقدار قیدشده در استاندارد
چگالی پلی‌اتیلن (گرم بر سانتیمتر مکعب)		
مقدار آنتی UV (گرم در هر کیلوگرم پلی‌اتیلن)		
رنگدانه زرد (گرم در هر کیلوگرم پلی‌اتیلن)		
استحکام کششی پلی‌اتیلن (مگا پاسکال)		
دمای شروع اعوجاج پلی‌اتیلن (درجه سانتی‌گراد)		

## کنترل کیفی محصول

روش تربیق	
شکست در دیواره بشکه	
وجود حباب‌های هوایی	
نازک شدن موضعی دیواره	
کیفیت خط جوش	

## ابعاد تیپ مورد استفاده:

ارتفاع (میلی‌متر):	
عرض در قسمت پایین (میلی‌متر):	
عرض در قسمت بالا (میلی‌متر):	
ضخامت دیواره (میلی‌متر):	
وزن هر بشکه (کیلوگرم)	
وجود سرپوش مناسب	
وجود صفحه مخروطی	
وجود حفره در کف بشکه	

مسئول	نام	امضا	تاریخ	نتیجه نهایی بازرسی :
ناظر				<input type="checkbox"/> قابل قبول <input type="checkbox"/> قابل قبول مشروط <input type="checkbox"/> غیرقابل قبول
دستگاه نظارت				<input type="checkbox"/> قابل قبول <input type="checkbox"/> قابل قبول مشروط <input type="checkbox"/> غیرقابل قبول

..... شماره: معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران  
 ..... تاریخ: کاربرگ شماره ۹  
 ..... از صفحه: نظارت مراحل نصب ضربه‌گیر



#### مشخصات عمومی

ناحیه: ...	منطقه: ...
نام و کد محصول: ...	تاریخ اجرا: ...
شماره اکیپ اجرا: ...	نام پیمانکار اجرا: ...
سایر مشخصات: ...	نام سر اکیپ: ...

#### مشخصات عمومی معتبر

میزان تردد روزانه (ADT): ...	نام معتبر: ...
حداکثر سرعت مجاز (کیلومتر بر ساعت): ... جهت ترافیک: □ یک طرفه □ دو طرفه	نوع معتبر: □ بزرگراه □ آزادراه □ شریانی □ محلی □ جمع‌کننده (X: ..... Y: ..... GPS: (X: ..... Y: .....))

#### مشخصات عمومی مانع خطرآفرین

کروکی محل نصب ضربه‌گیر:	نوع مانع خطرآفرین: □ انتهای حفاظ فلزی (گاردبل) ..... □ انتهای حفاظ بتنی (بوجرسی) ..... □ انتهای حفاظ پلاستیکی ..... □ مانع صلب منفرد غیرقابل جابه‌جای ..... □ دماغه خروجی (جناغی) ..... □ محل اخذ عوارض ..... □ کنترل ترافیک ..... □ ورودی تونل یا زیرگذر ..... □ سایر (نام ببرید): .....
-------------------------	--

لزوم استفاده از ضربه‌گیر:  
□ بله □ خیر

عرض مانع خطرآفرین:  
□ عرض کمتر از ۹۱۴ میلی‌متر .....  
□ عرض بیشتر از ۹۱۴ میلی‌متر

#### مشخصات بستر نصب

محور طولی نصب مشخص شده است? □ بله □ خیر	آیا پیمانکار نقشه جزئیات را دارد? □ بله □ خیر
مشخصات بستر نصب: ..... نوع شالوده: ..... ..... ابعاد شالوده (سانتی‌متر): ..... ..... طول (D1): ..... ..... عرض (D2): ..... ..... ارتفاع (E): ..... ..... شیب افقی بستر نصب (درصد): ..... ..... شیب عمودی بستر نصب (درصد): .....	جنس فعلی رویه محل نصب: .....

## معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران



شماره:

ادامه کاربرگ شماره ۹

تاریخ:

ناظارت مراحل نصب ضربه‌گیر

صفحه:

## مشخصات فنی ضربه‌گیر

نوع ضربه‌گیر:

سایر (نام ببرید):

کاشن تانک

 بشکه ماسه‌ای

<b>کاشن تانک</b> نوع تیپ مورد استفاده: <input type="checkbox"/> تیپ I <input type="checkbox"/> تیپ II <input type="checkbox"/> تیپ III <input type="checkbox"/> تیپ IV سایر (نام ببرید):  <b>چیدمان:</b> تعداد تانک‌ها: ..... فاصله بین مانع و انتهای کاشن تانک (میلی‌متر): ..... فاصله لبه کناری سمت راست کاشن تانک از لبه مانع (میلی‌متر): ..... فاصله لبه کناری سمت چپ کاشن تانک از لبه مانع (میلی‌متر): ..... سایر موارد: .....  <b>نحوه اتصال کاشن تانک به بستر:</b> .....  <b>ابعاد ریل (سانتی‌متر):</b> طول (D1): ..... عرض (D2): ..... ارتفاع (E): .....  <b>آیا سرپوش تانک‌ها محکم بسته شد؟</b> .....  <b>مشخصات شبرنگ:</b> تاریخ تولید شبرنگ: ..... شماره سری ساخت شبرنگ: .....  نام کارخانه تولیدکننده شبرنگ: .....  <b>نوع شبرنگ:</b> <input type="checkbox"/> رده مهندسی ۷ ساله <input type="checkbox"/> رده مهندسی ۱۰ ساله <input type="checkbox"/> الماسی <input type="checkbox"/> سایر (نام ببرید): .....  <b>ابعاد شبرنگ (سانتی‌متر):</b> طول (D1): ..... عرض (D2): ..... خاکامت (T): .....  <b>فناوری بازتاب نور برگشتی شبرنگ (1-1):</b> (mcd.m-2.lx-1)  <b>مشخصات ماسه</b>  درصد حجمی نمک افزوده شده: .....  افزودن ماسه بر روی صفحه مخروطی: <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر  <b>نمونه‌برداری</b>  نمونه‌برداری از بشکه در زمان اجرا: <input type="checkbox"/> دارد <input type="checkbox"/> ندارد  نام و آدرس آزمایشگاه: .....  <table border="1"> <thead> <tr> <th>نتیجه نهایی بازرسی :</th> <th>تاریخ</th> <th>امضا</th> <th>نام</th> <th>مسئول</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> قابل قبول <input type="checkbox"/> قابل قبول مشروط <input type="checkbox"/> غیرقابل قبول</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>ناظر اجرا</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> قابل قبول <input type="checkbox"/> قابل قبول مشروط <input type="checkbox"/> غیرقابل قبول</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>مسئول آزمایشگاه</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> قابل قبول <input type="checkbox"/> قابل قبول مشروط <input type="checkbox"/> غیرقابل قبول</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>دستگاه ناظارت</td> </tr> </tbody> </table>		نتیجه نهایی بازرسی :	تاریخ	امضا	نام	مسئول	<input type="checkbox"/> قابل قبول <input type="checkbox"/> قابل قبول مشروط <input type="checkbox"/> غیرقابل قبول				ناظر اجرا	<input type="checkbox"/> قابل قبول <input type="checkbox"/> قابل قبول مشروط <input type="checkbox"/> غیرقابل قبول				مسئول آزمایشگاه	<input type="checkbox"/> قابل قبول <input type="checkbox"/> قابل قبول مشروط <input type="checkbox"/> غیرقابل قبول				دستگاه ناظارت
نتیجه نهایی بازرسی :	تاریخ	امضا	نام	مسئول																	
<input type="checkbox"/> قابل قبول <input type="checkbox"/> قابل قبول مشروط <input type="checkbox"/> غیرقابل قبول				ناظر اجرا																	
<input type="checkbox"/> قابل قبول <input type="checkbox"/> قابل قبول مشروط <input type="checkbox"/> غیرقابل قبول				مسئول آزمایشگاه																	
<input type="checkbox"/> قابل قبول <input type="checkbox"/> قابل قبول مشروط <input type="checkbox"/> غیرقابل قبول				دستگاه ناظارت																	

..... شماره: معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران  
 ..... تاریخ: کاربرگ شماره ۱۰  
 ..... صفحه: بازرسی دوره‌ای، تعمیر و نگهداری ضربه‌گیر



### مشخصات عمومی

نام معبر:	نام و مشخصات ناظر:
نوع ضربه‌گیر:	تاریخ نصب ضربه‌گیر:
حداکثر دما از زمان اجرا (°C):	تاریخ و دوره بازرسی:
نوع وسایل نقلیه عوری:	میزان تردد روزانه (ADT):

سایر موارد:

### اندازه‌گیری‌های مربوط به عملکرد ضربه‌گیرها در ارزیابی‌های دوره‌ای

ردیف	پارامتر مورد بررسی	وضعیت موجود	نیاز به تعمیر	الویت انجام تعمیر <sup>۱</sup>	شرح انجام تعمیرات درجا شده	شرح انجام تعمیرات موکول شده
۱	وضعیت فیزیکی و ظاهری ضربه‌گیر					
۲	• وضعیت فیزیکی و ظاهری ضربه‌گیر • وضعیت ماسه:					
۳	• مقدار ماسه درون هر بشکه • رطوبت ماسه • ظاهر ماسه					
۴	• تعداد ردیف‌ها • ترتیب بشکه‌ها • مقدار ماسه هر بشکه • فاصله بشکه‌ها با یکدیگر (میلی‌متر) • فاصله بین مانع و آخرین ردیف بشکه (میلی‌متر) • فاصله بشکه کناری سمت راست از لبه مانع (میلی‌متر) • فاصله بشکه کناری سمت چپ از لبه مانع (میلی‌متر) • سایر موارد:					
۵	• کنترل وضعیت اتصال بشکه به بستر نصب • کفايت و سلامت وضعیت اتصال بشکه به بستر نصب					
	وضعیت ظاهری شبرنگ (پارگی، چین خوردگی و ...)					
	• بازتاب نور برگشتی شبرنگ ( $mcd \cdot m^{-2} \cdot lx^{-1}$ )					
نتیجه نهایی بازرسی	تاریخ	امضا	نام	مسئول		
<input type="checkbox"/> قابل قبول <input type="checkbox"/> قابل قبول مشروط <input type="checkbox"/> غیرقابل قبول					ناظر	
<input type="checkbox"/> قابل قبول <input type="checkbox"/> قابل قبول مشروط <input type="checkbox"/> غیرقابل قبول					دستگاه نظارت	

۱: ستون اولویت انجام تعمیر، با تقسیم‌بندی زیر تکمیل شود. ۱- درجا ۲- حداکثر ۲ روز ۳- حداکثر ۴ روز ۴- حداکثر ۱۲ ساعت ۵- حداکثر یک هفته

## مراجع کمکی برای مطالعه بیشتر:

- آیین نامه طراحی راه های شهری، بخش ۱۲ تجهیزات ترافیکی.
- شیوه های طراحی و کاربرد حفاظها و ضربه گیرهای ایمنی در راه ها، وزارت راه و ترابری، معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری، پژوهشکده حمل و نقل، ۱۳۸۴.
- به کارگیری تجهیزات ایمنی در محدوده جناغی ها در معابر شهری، جلد چهارم ملاک عمل.
- راهنمای نگهداری از علائم و تجهیزات ایمنی راه، نشریه شماره ۳۷۰، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
- نشریه ۲۶۷-۳ آیین نامه ایمنی راه ها.
- نشریه ۲۶۷-۴ آیین نامه ایمنی راه ها.

- *Roadside Design Guide, 4th Edition, American Association Of State Highway And Transportation Officials, Washington, 2011.*
- *Road Safety Barriers Design Guide, Department Of Infrastructure Energy And Resources.*
- *AASHTO. Manual For Assessing Safety Hardware (MASH). American Association Of State Highway And Transportation Officials, Washington, Dc, 2009.*
- *Ross, H. E., Jr., D. L. Sicking, And R. A. Zimmer. National Cooperative Highway Research Program Report 350: Recommended Procedures For The Safety Evaluation Of Highway Features. NCHRP, Transportation Research Board, Washington, Dc, 1993.*
- *Enercite® Iii, Fitch® Universal Module Systems Product Description Manual, 2012, Highway Products Energy Absorbtion Systems*
- *FHWA. W-Beam Guardrail Repair, a guide for highway and street maintenance personnel, 2008.*

## نظرات و پیشنهادها

### خواننده گرامی

معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با استفاده از نظر کارشناسان برجسته، مبادرت به تهیه این دستورالعمل نموده و آن را برای استفاده، به جامعه مهندسی کشور عرضه نموده است. با وجود تلاش فراوان، بی تردید این اثر نیازمند بهبود و ارتقای کیفی است. از این‌رو، از خوانندگان گرامی انتظار دارد که با ارائه نقدها و پیشنهادهای خود، ما را در تکمیل مقررات و دستورالعمل‌های نظام فنی و اجرایی یاری رسانند.

پیش‌اپیش از همکاری و دقت نظر شما قدردانی می‌نماییم.

نشانی برای مکاتبه: تهران خیابان کریم‌خان زند - خیابان ایرانشهر شمالی

بالاتر از خیابان طالقانی - پلاک ۱۳۳


ساختمان معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

اداره کل مهندسی و ایمنی ترافیک

کد پستی: ۱۵۸۳۶۱۶۵۱۵

Email: info@traffic.Tehran.ir

**Engineering & Construction  
Regulation of Tehran Municipality**



**Criteria and Technical Standards**

**Technical Specifications of Execution, Installation &  
Maintenance of Barrier and Crash Cushion for Urban Roadways**

**Code No: 6 -8 -312**

Technical Supreme Council of Tehran Municipality ■

Transportation and Traffic Deputy of Tehran Municipality ■